


A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

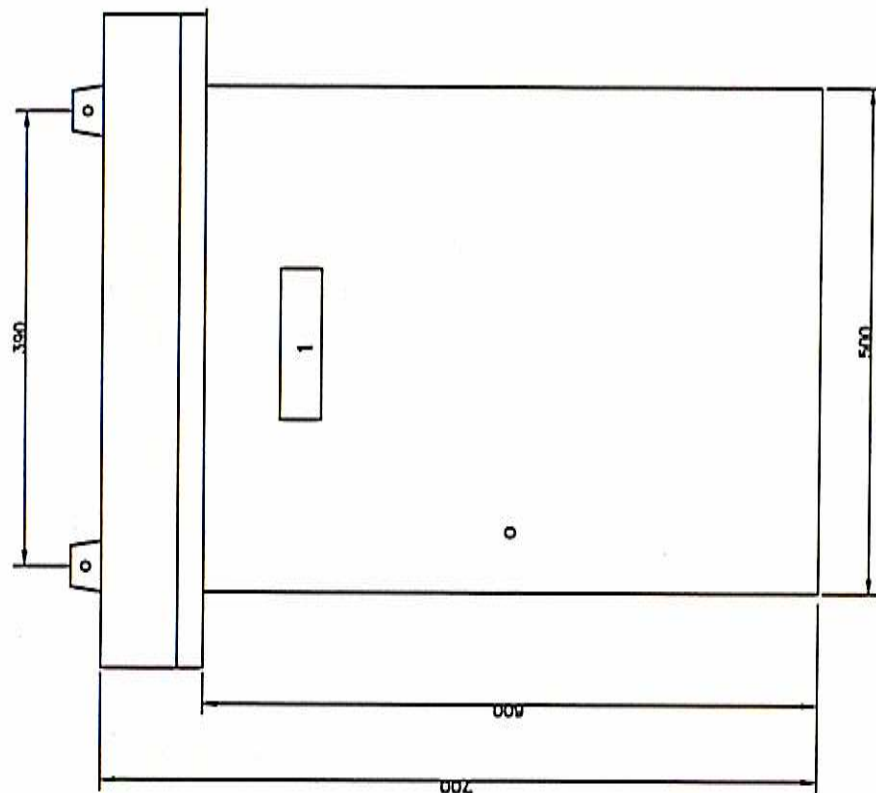

1- CWR-01



DADOS CONSTRUTIVOS:

- PINTURA COR CINZA MUNSELL N6,5
-BASE COR: ---
-PLANO DE PINTURA WAU-05
-EMBALAGEM: ESPECIAL
-PAINEL TIPO: AW-06-53
-PROFUNDIDADE: 325
-ENTRADA E SAÍDA DE CABOS POR BAIXO
-MONTAGEM EM TRILHO
-GRAU DE PROTEÇÃO: IP55 AO TEMPO
-CAIXA VENTILADA
-PREVER 2 PREENSA CABOS PG16

[illegible]



CONCENTRADOR CJR-01

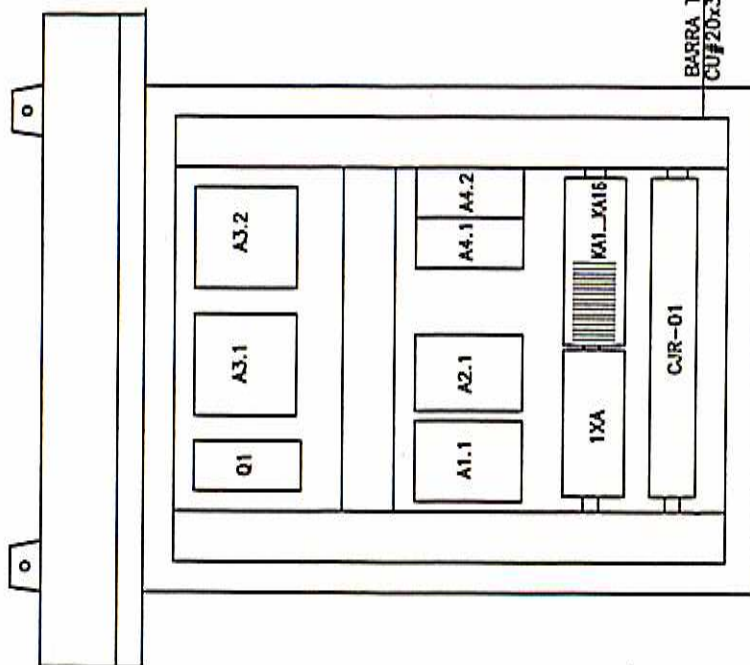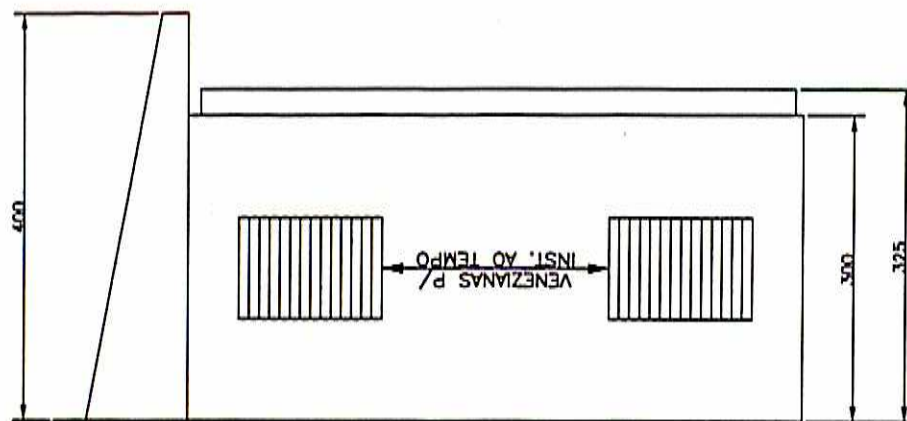

BARRA TERRA
CU#20x3,5mm


ARCHEL ENGENHARIA LTDA

REMOTAS P/ OS CONCENTRADORES

024994R/00-ME04

LAYOUT

[illegible]


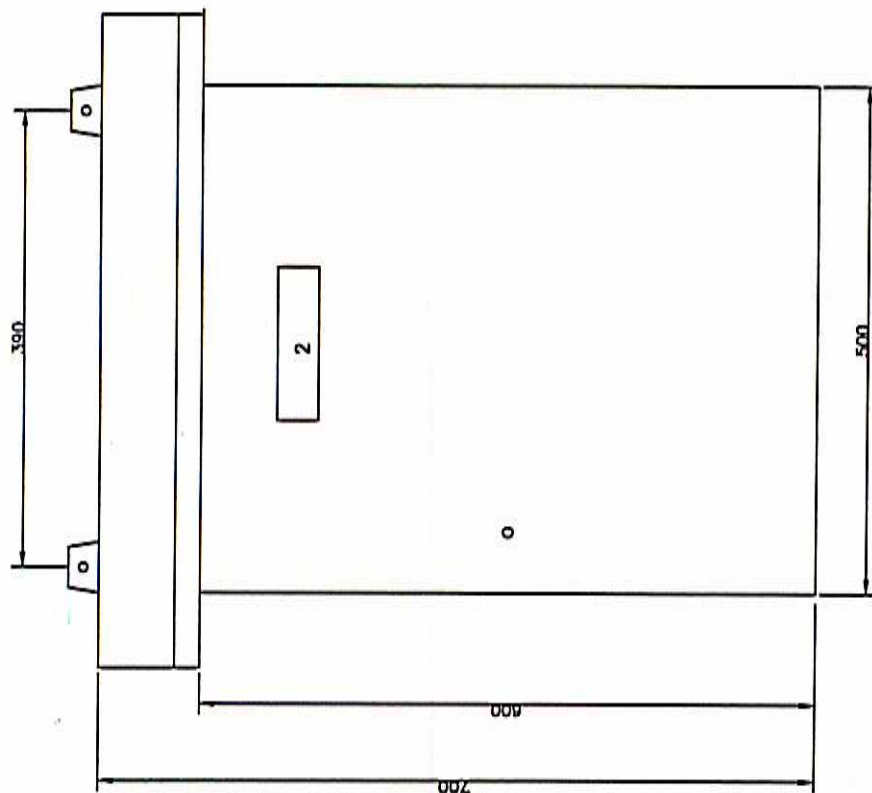


2- CJR-02

DADOS CONSTRUTIVOS:


- PINTURA COR CINZA MUNSELL N6,5
- BASE COR: ----
- PLANO DE PINTURA WAU-05
- EMBALAGEM : ESPECIAL
- PAINEL TIPO : AW-06-53
- PROFUNDIDADE : 325
- ENTRADA E SAÍDA DE CABOS POR BAIXO
- MONTAGEM EM TRILHO
- GRAU DE PROTEÇÃO: IP55 AO TEMPO
- CAIXA VENTILADA
- PREVER 2 PREENSA CABOS PG16

[illegible]

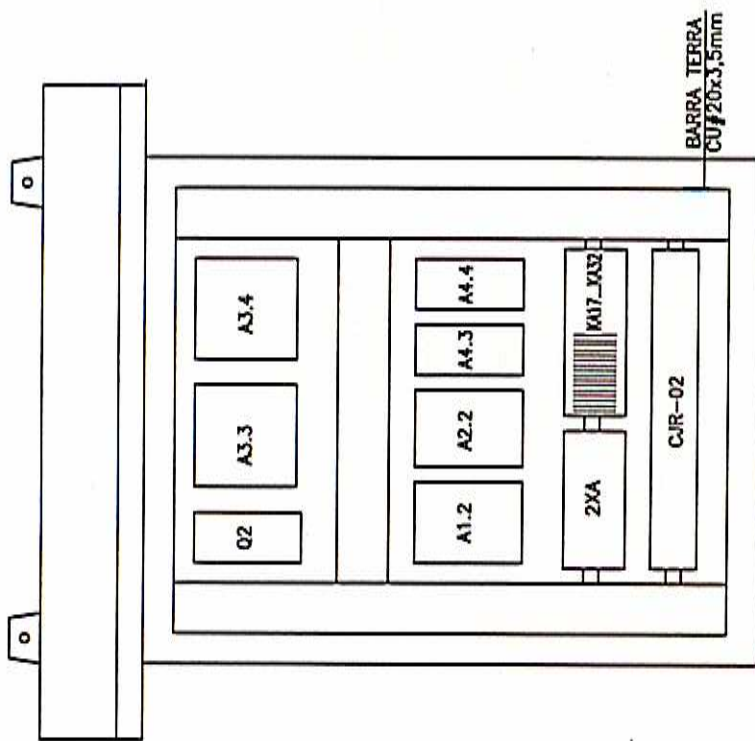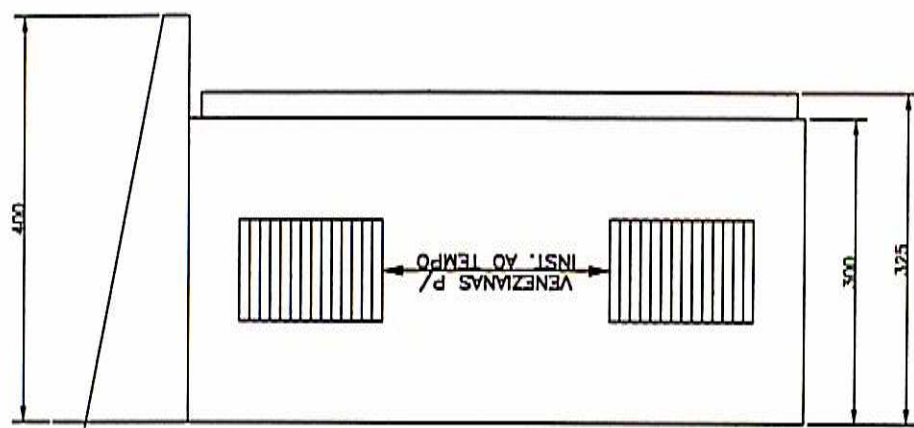[illegible]

CONCENTRADOR CJR-05
VISTA FRONTAL EXTERNA

VISTA FRONTAL EXTERNA

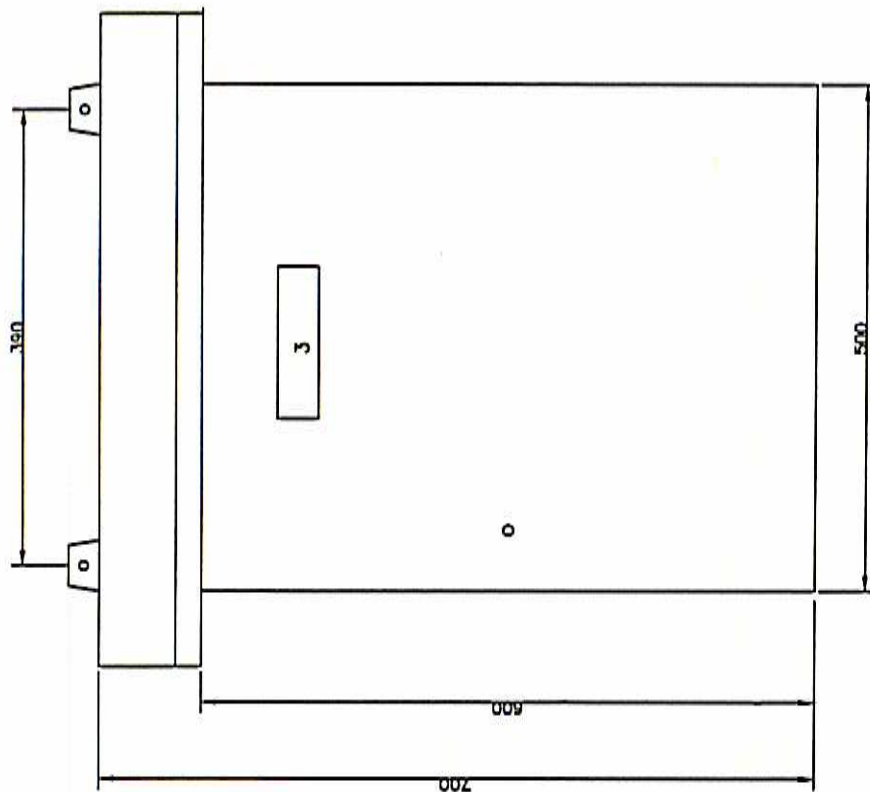


3- CJR-05

DADOS CONSTRUTIVOS:


- PINTURA COR CINZA MUNSSELL N6,5
- BASE COR: ----
- PLANO DE PINTURA WAU-05
- EMBALAGEM : ESPECIAL
- PAINEL TIPO : AW-06-53
- PROFUNDIDADE : 325
- ENTRADA E SAÍDA DE CABOS POR BAIXO
- MONTAGEM EM TRILHO
- GRAU DE PROTEÇÃO: IP55 AO TEMPO
- CAIXA VENTILADA
- PREVER 2 PREENSA CABOS PG16

[illegible]



VISTA LATERAL

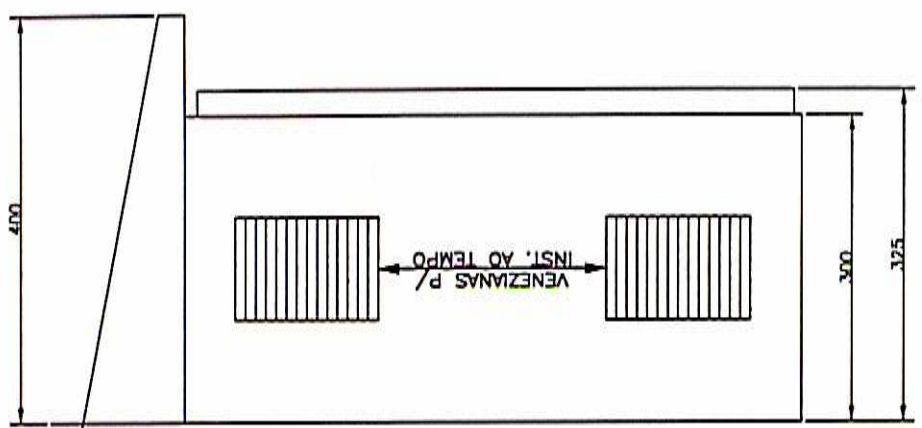


VISTA FRONTAL INTERNA

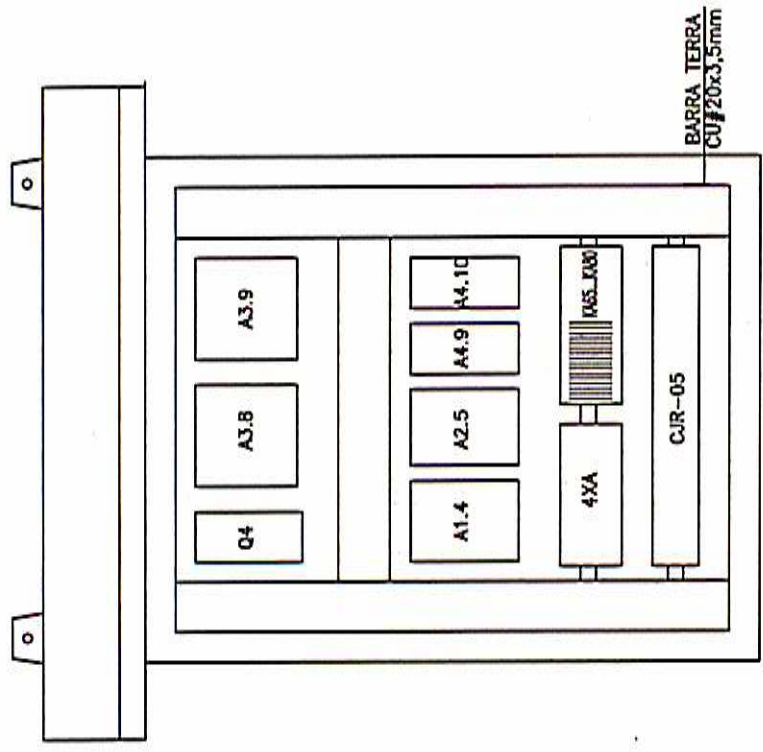

PRJ		PCP	PRC	MON	LAYOUT		024994R/00-ME04		AL		FL. 6		DE 19 FLS	
REVISÃO APÓS MONTAGEM									CLIENTE:		ARCHEL ENGENHARIA LTDA			
REVISÃO APÓS SOLICITAÇÃO DO CLIENTE											REMOTAS P/ OS CONCENTRADORES			
REVISÃO APÓS CONCLUSÃO DO PROJETO									EXECUTADO		Jana			
REVISÃO DURANTE O PROJETO									VERIFICADO		Jana			
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES									LIBERADO		Jana			
									DATA LIBER		27/01/00			
									04		15/03/00			
									03		28/02/00			
									02		09/02/00			
									01		28/01/00			

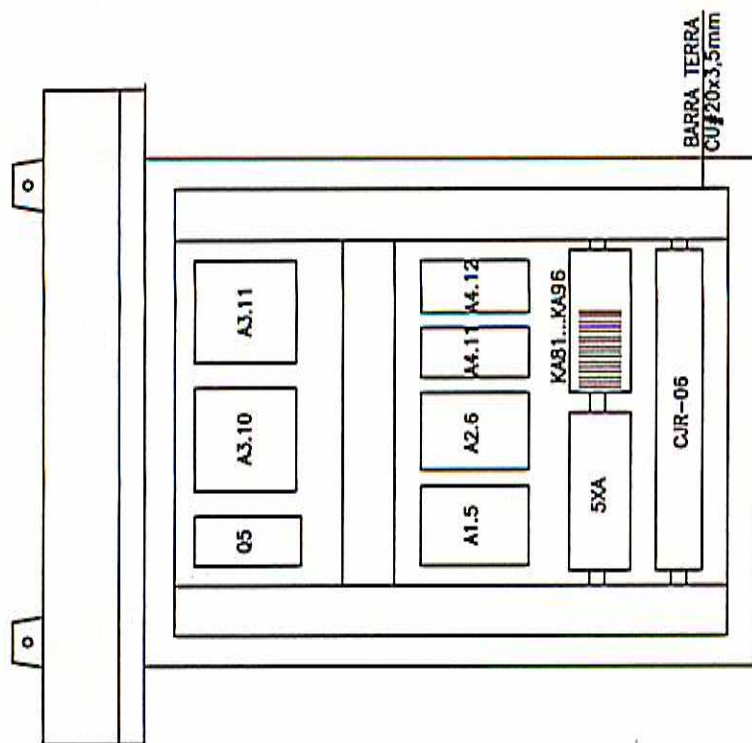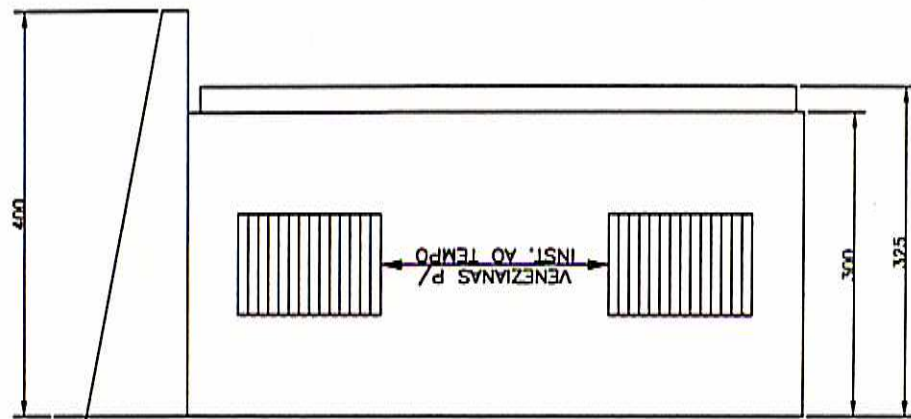[illegible]

CONCENTRADOR CJR-09
VISTA FRONTAL EXTERNA


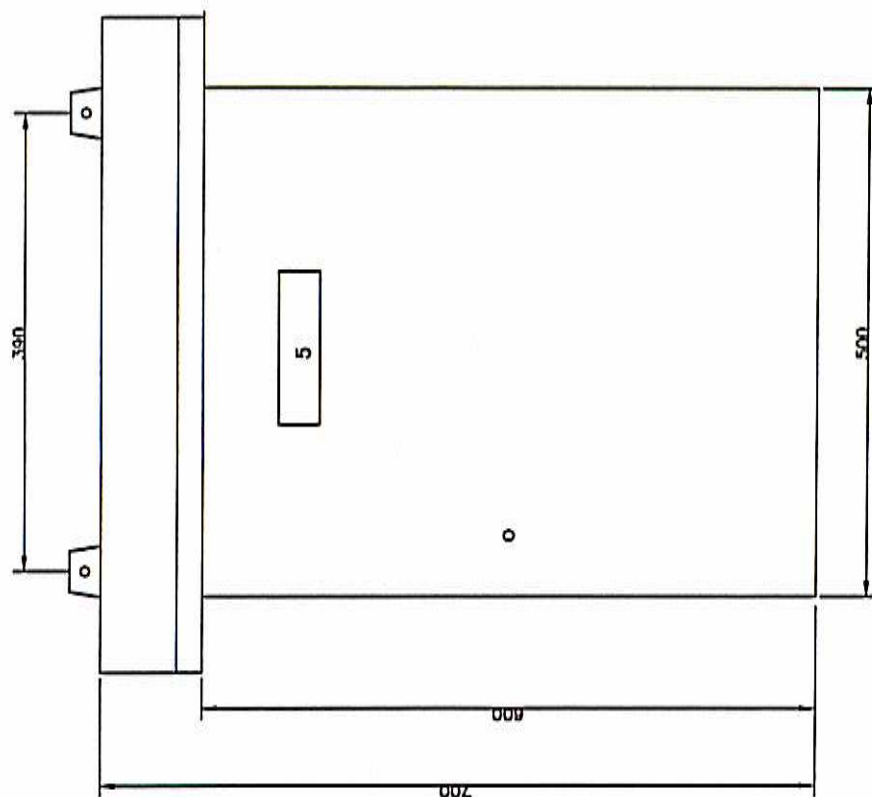



5- CJR-09

DADOS CONSTRUTIVOS:

- PINTURA COR CINZA MUNSELL N6,5
- BASE COR: ----
- PLANO DE PINTURA WAU-05
- EMBALAGEM : ESPECIAL
- PAINEL TIPO : AW-06-53
- PROFUNDIDADE : 325
- ENTRADA E SAÍDA DE CABOS POR BAIXO
- MONTAGEM EM TRILHO
- GRAU DE PROTEÇÃO: IP55 AO TEMPO
- CAIXA VENTILADA
- PREVER 2 PREENSA CABOS PG16

[illegible]

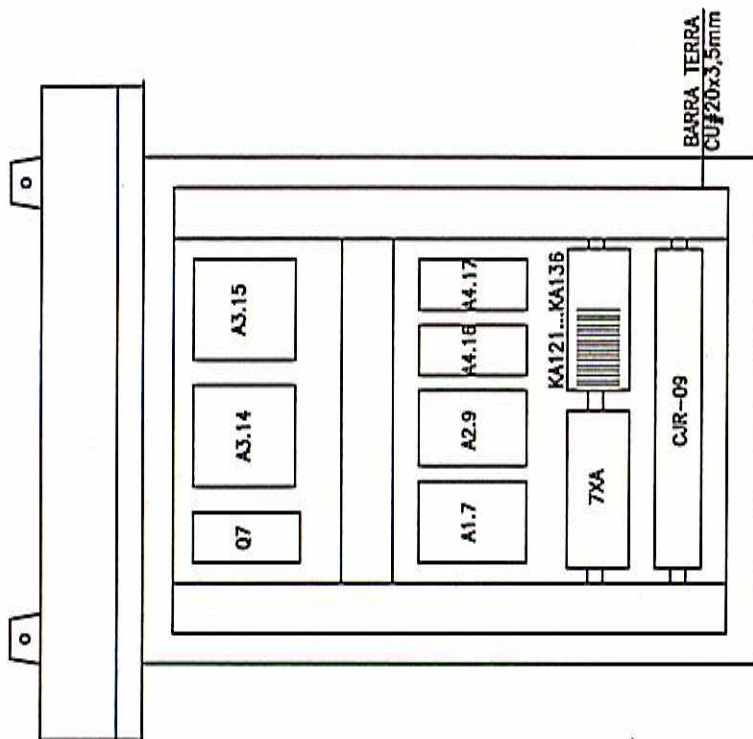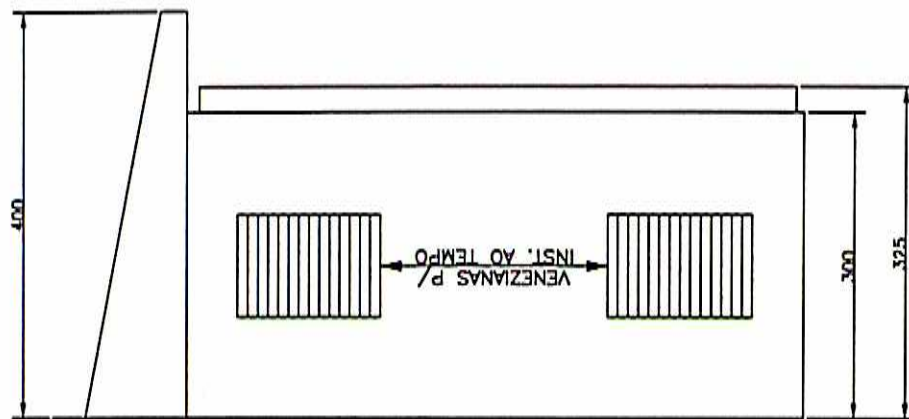[illegible]

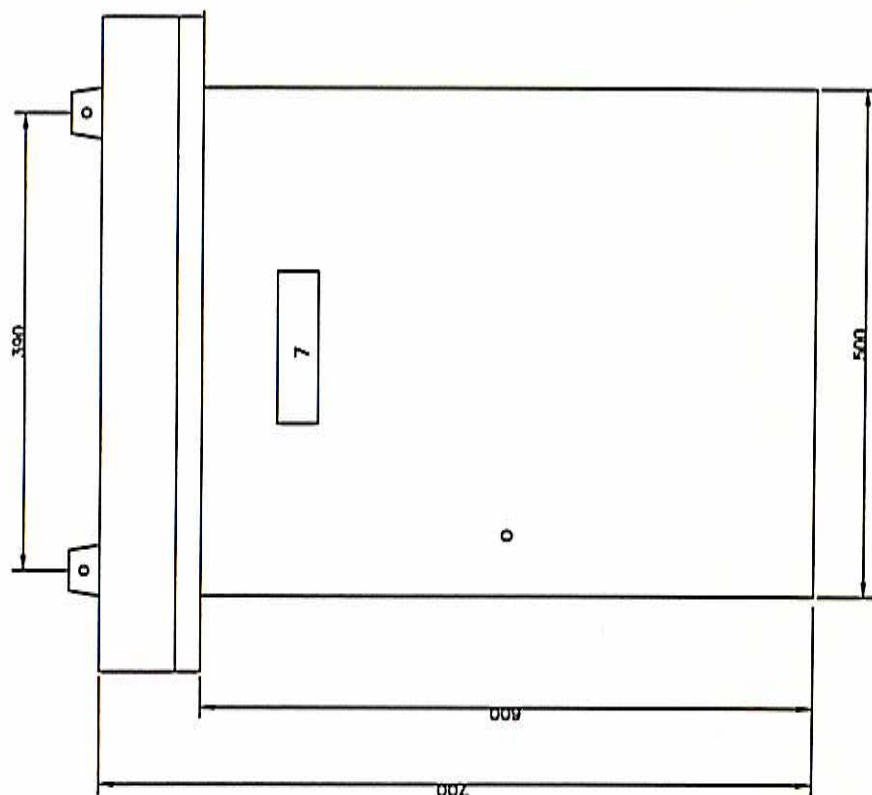


7- CJR-11C

DADOS CONSTRUTIVOS:




- PINTURA COR CINZA MUNSELL N6,5
 --BASE COR: ----
 --PLANO DE PINTURA WAU-05
 --EMBALAGEM : ESPECIAL
 --PAINEL TIPO : AW-06-53
 --PROFUNDIDADE : 325
 --ENTRADA E SAÍDA DE CABOS POR BAIXO
 --MONTAGEM EM TRILHO
 --GRAU DE PROTEÇÃO: IP55 AO TEMPO
 --CAIXA VENTILADA
 --PREVER 2 PREENSA CABOS PG16

[illegible]

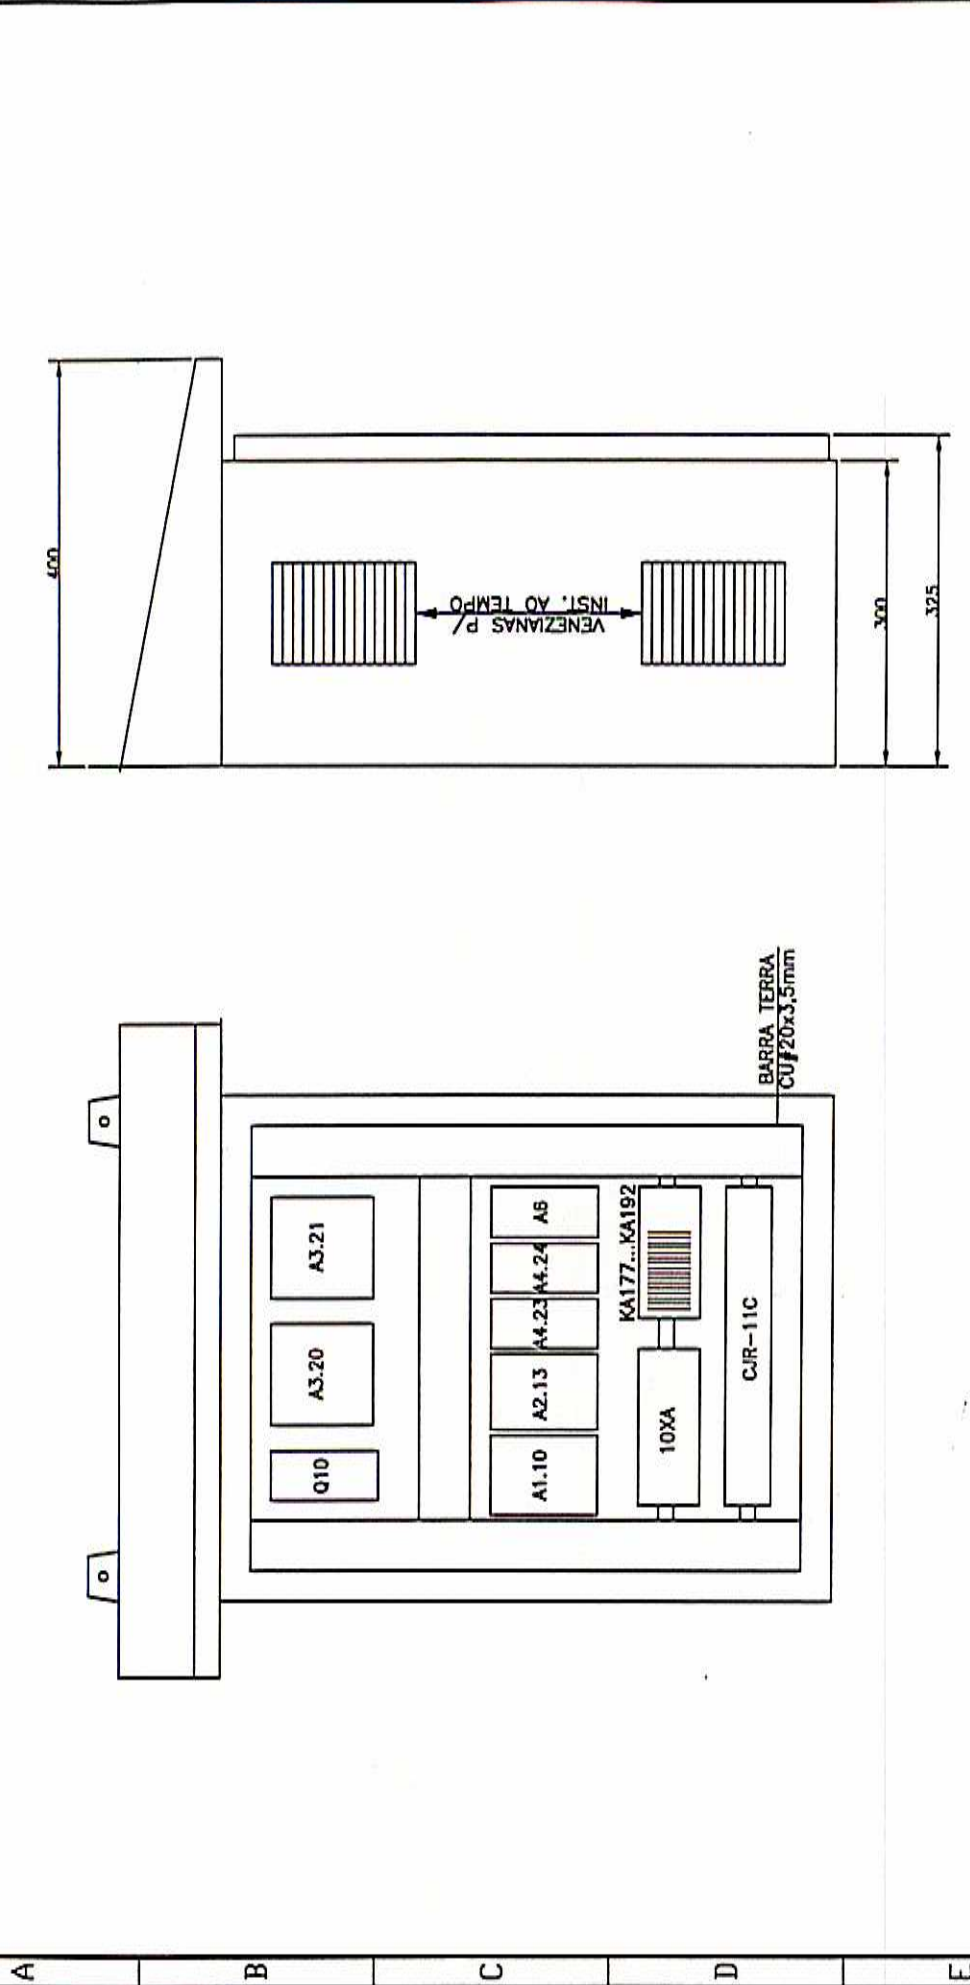

PRJ		PCP	PRC	MCH	LAYOUT		024994R/00-ME04		FL 14	DE 19 FLS.
RJM		LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES		EXECUTADO		VERIFICADO		DATA LIBER	
			REVISÃO DURANTE O PROJETO		EXECUTADO		VERIFICADO		DATA LIBER	
			REVISÃO APÓS CONCLUSÃO DO PROJETO		EXECUTADO		VERIFICADO		DATA LIBER	
			REVISÃO APÓS SOLICITAÇÃO DO CLIENTE		EXECUTADO		VERIFICADO		DATA LIBER	
			REVISÃO APÓS MONTAGEM		EXECUTADO		VERIFICADO		DATA LIBER	
			CIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA		+ -		27/01/00		27/01/00	
			REMOVIAS P/ OS CONCENTRADORES		+ -		27/01/00		27/01/00	



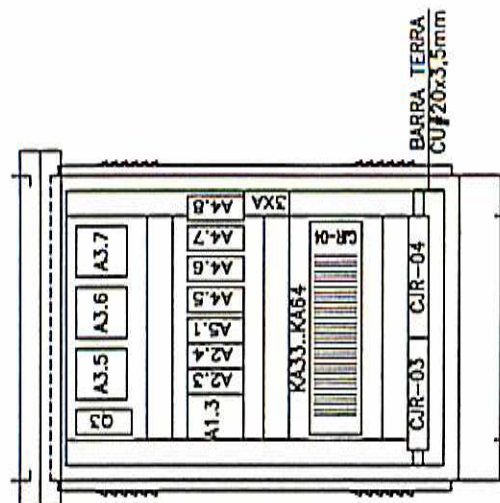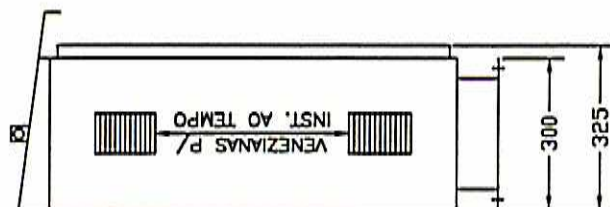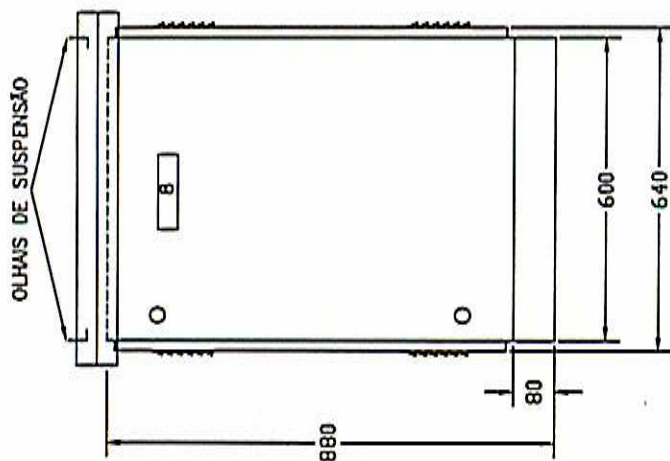

DADOS CONSTRUTIVOS:

- PINTURA COR CINZA MUNSELL N6,5
- BASE COR CINZA MUNSELL N6,5
- PLANO DE PINTURA WAU-05
- EMBALAGEM : ESPECIAL
- PANEL TIPO : AW-08-63
- PROFUNDIDADE : 325
- ENTRADA E SAÍDA DE CABOS POR BAIXO
- MONTAGEM EM TRILHO
- GRAU DE PROTEÇÃO: IP55 AO TEMPO
- CAIXA VENTILADA
- CAIXA SEMELHANTE AO PWD24541A/99
- PREVER 2 PRENSA CABOS PG16

8- CJR-03/04

[illegible]

 WEG AUTOMACAO LTA 024994R/00.01 MODELO: CONCENTRADOR CUR-01 ENTRADA: - V - Hz - A - Hz SADA: - V - Hz - A - Hz CAMPO: - Vcc - Acc COMANDO: - loc. airtc: 51A GRAU DE PROTECAO: IP55 CLASSE DE TENSAO: 0,6 kV N. SERIE: 024994R/00.01	 WEG AUTOMACAO LTA 024994R/00.02 MODELO: CONCENTRADOR CUR-02 ENTRADA: - V - Hz - A - Hz SADA: - V - Hz - A - Hz CAMPO: - Vcc - Acc COMANDO: - loc. airtc: 51A GRAU DE PROTECAO: IP55 CLASSE DE TENSAO: 0,6 kV N. SERIE: 024994R/00.02	 WEG AUTOMACAO LTA 024994R/00.03 MODELO: CONCENTRADOR CUR-03 ENTRADA: - V - Hz - A - Hz SADA: - V - Hz - A - Hz CAMPO: - Vcc - Acc COMANDO: - loc. airtc: 51A GRAU DE PROTECAO: IP55 CLASSE DE TENSAO: 0,6 kV N. SERIE: 024994R/00.03	 WEG AUTOMACAO LTA 024994R/00.04 MODELO: CONCENTRADOR CUR-04 ENTRADA: - V - Hz - A - Hz SADA: - V - Hz - A - Hz CAMPO: - Vcc - Acc COMANDO: - loc. airtc: 51A GRAU DE PROTECAO: IP55 CLASSE DE TENSAO: 0,6 kV N. SERIE: 024994R/00.04	 WEG AUTOMACAO LTA 024994R/00.05 MODELO: CONCENTRADOR CUR-05 ENTRADA: - V - Hz - A - Hz SADA: - V - Hz - A - Hz CAMPO: - Vcc - Acc COMANDO: - loc. airtc: 51A GRAU DE PROTECAO: IP55 CLASSE DE TENSAO: 0,6 kV N. SERIE: 024994R/00.05
---	---	---	---	---

 WEG AUTOMACAO LTA 024994R/00.06 MODELO: CONCENTRADOR CUR-10 ENTRADA: - V - Hz - A - Hz SADA: - V - Hz - A - Hz CAMPO: - Vcc - Acc COMANDO: - loc. airtc: 51A GRAU DE PROTECAO: IP55 CLASSE DE TENSAO: 0,6 kV N. SERIE: 024994R/00.06	 WEG AUTOMACAO LTA 024994R/00.07 MODELO: CONCENTRADOR CUR-11C ENTRADA: - V - Hz - A - Hz SADA: - V - Hz - A - Hz CAMPO: - Vcc - Acc COMANDO: - loc. airtc: 51A GRAU DE PROTECAO: IP55 CLASSE DE TENSAO: 0,6 kV N. SERIE: 024994R/00.07	 WEG AUTOMACAO LTA 024994R/00.08 MODELO: CONCENTRADOR CUR-03/04 ENTRADA: - V - Hz - A - Hz SADA: - V - Hz - A - Hz CAMPO: - Vcc - Acc COMANDO: - loc. airtc: 51A GRAU DE PROTECAO: IP55 CLASSE DE TENSAO: 0,6 kV N. SERIE: 024994R/00.08	 WEG AUTOMACAO LTA 024994R/00.09 MODELO: CONCENTRADOR CUR-07/08 ENTRADA: - V - Hz - A - Hz SADA: - V - Hz - A - Hz CAMPO: - Vcc - Acc COMANDO: - loc. airtc: 51A GRAU DE PROTECAO: IP55 CLASSE DE TENSAO: 0,6 kV N. SERIE: 024994R/00.09	 WEG AUTOMACAO LTA 024994R/00.10 MODELO: CONCENTRADOR CUR-11A/11B ENTRADA: - V - Hz - A - Hz SADA: - V - Hz - A - Hz CAMPO: - Vcc - Acc COMANDO: - loc. airtc: 51A GRAU DE PROTECAO: IP55 CLASSE DE TENSAO: 0,6 kV N. SERIE: 024994R/00.10
---	--	--	--	--



RESUMO DAS MODIFICACOES										CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA		AL	
PRJ	PCP	LOC	PRC	MON	PRC	MON	PRC	MON	PRC	MON	RENOTAS P/ OS CONCENTRADORES		
											024994R/00-ME00		
LAYOUT										DATA LIBER: 27/01/00		DE 19 FLS.	

