




POÇO NÃO VISITÁVEL TIPO P ESQUEMA GERAL TAMPÃO E COROAMENTO DO PAVIMENTO

DES. Nº	08-23
ESCALA	S/ESC.
REVISÃO:	1

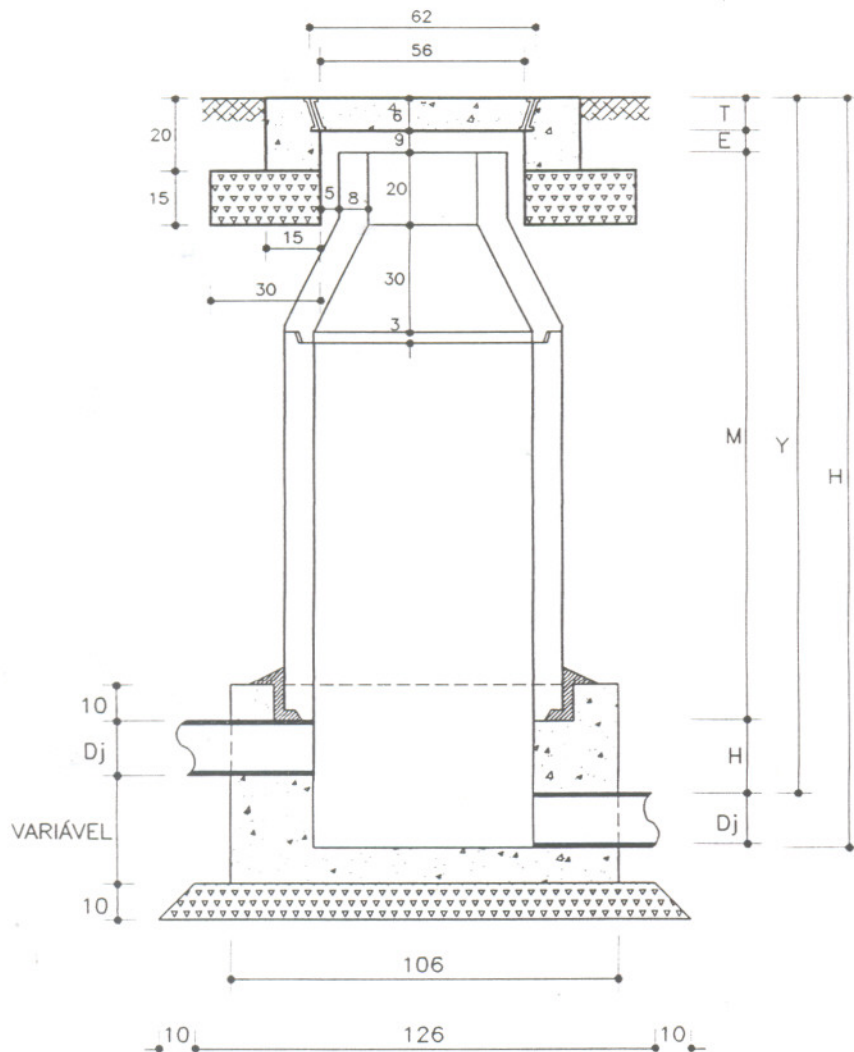


CONCRETO $f_{ck} = 15 \text{ MPa}$
RECOBRIMENTO MÍNIMO = 2 cm
ACO CA-50 A ($\phi > 5 \text{ mm}$)
CA-60 A ($\phi \leq 5 \text{ mm}$)



ESQUEMA GERAL

TAMPÃO E COROAMENTO DO PAVIMENTO

DET 1
(DES 08-24)

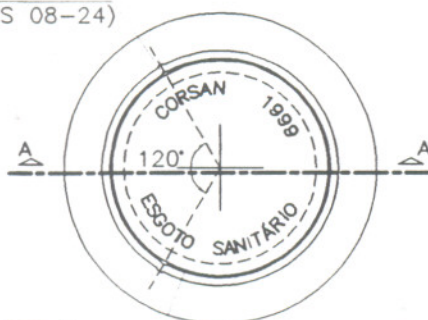

DET 2
(DES 08-24)

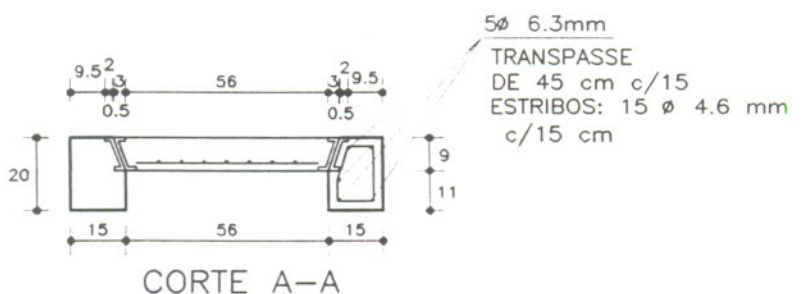

$\phi 8 \text{ mm c/ } 6 \text{ cm}$