


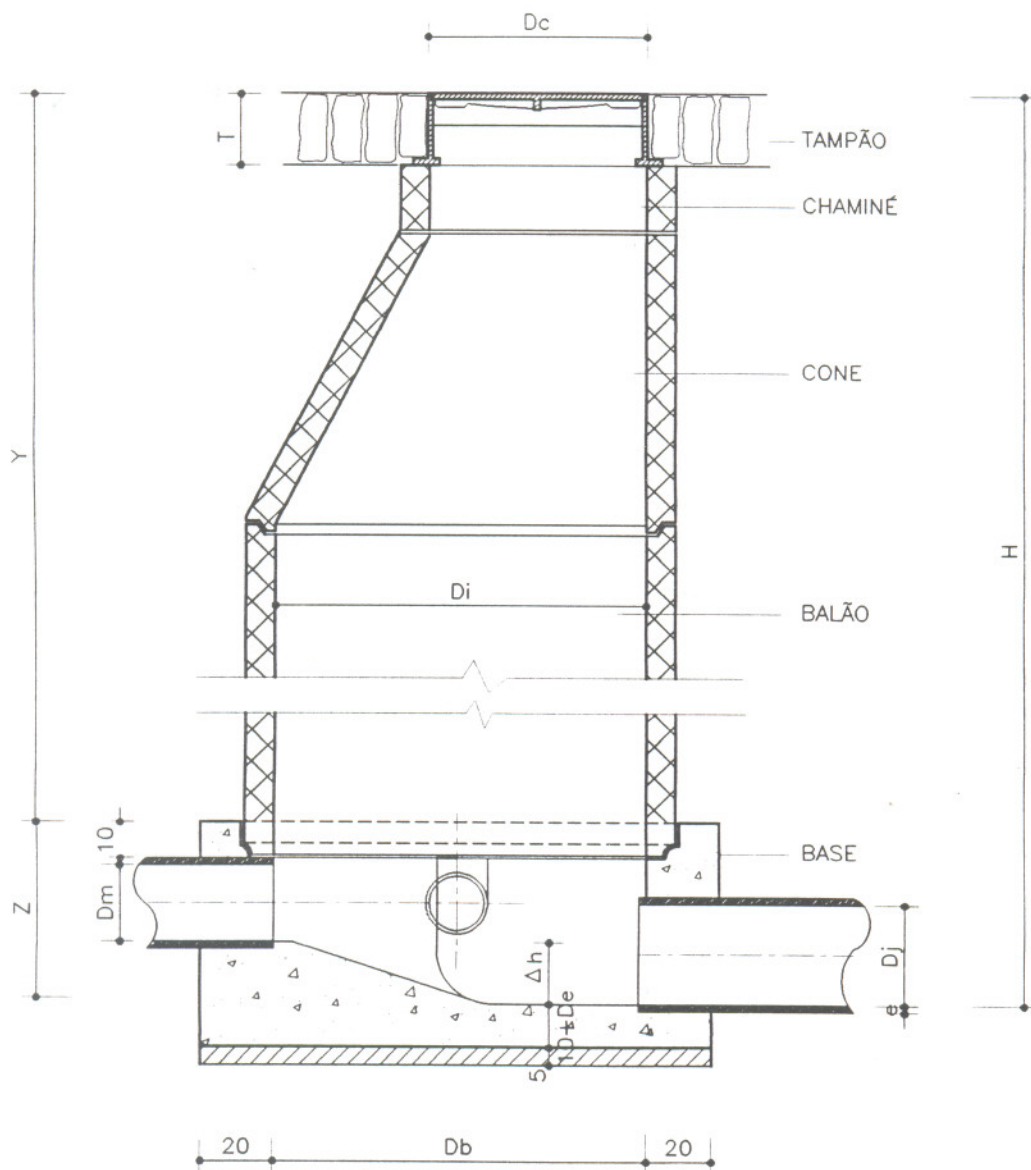

OBSERVAÇÕES:

- 1 - NOS POÇOS TIPO "N" O DIÂMETRO DO COLETOR DE JUSANTE (D_j) ESTARÁ COMPREENDIDO ENTRE 150 E 300 mm E O DIÂMETRO INTERNO DO BALÃO IGUAL A 1000 mm.
- 2 - NOS POÇOS TIPO "S" O DIÂMETRO NOMINAL DO COLETOR DE JUSANTE ESTARÁ COMPREENDIDO, ENTRE 350 E 600 mm E O DIÂMETRO INTERNO DO BALÃO É 1200 mm.