

# Plano Regional de Água e Esgoto do Sistema Corsan

Município de Farroupilha

Março 2025



## **COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO**

### **CONSULTORIA MLAYDNER – INTELIGÊNCIA EM SANEAMENTO**

#### **Coordenação Geral**

Mariangela Correa Laydner – Engenheira Civil e de Segurança do Trabalho

#### **Coordenação Adjunta**

João Victor Malheiros Vidal da Vinha – Engenheiro Ambiental

Nathália Miranda das Chagas – Engenheira Ambiental

Matheus Correia Martinho da Silva – Engenheiro Ambiental

Raísa Fagundes dos Santos – Engenheira Hídrica

#### **Equipe Técnica**

Anna Clara Muniz Correia – Estagiária de Engenharia Ambiental

Arnaldo Mailes Neto – Engenheiro Ambiental

Louise Pinho Novaes – Engenheira Ambiental

Thaís Texeira Rodrigues Lima – Engenheira Ambiental

## LISTA DE FIGURAS

|                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Figura 1 – Localização e delimitação do município.....</b>                                                         | <b>11</b> |
| Figura 2 – Classificação Climática (KOPPEN) dos municípios atendidos pela CORSAN. ....                                | 13        |
| Figura 3 – Classificação de províncias estruturais dos municípios atendidos pela CORSAN.....                          | 15        |
| Figura 4 – Unidades geomorfológicas da região dos municípios atendidos pela CORSAN. ....                              | 17        |
| Figura 5 – Regiões Hidrográficas do Rio Grande do Sul. ....                                                           | 19        |
| Figura 6 – Municípios do Plano Regional inseridos na Região Hidrográfica do Guaíba. ....                              | 23        |
| Figura 7 – Rios principais da Região Hidrográfica do Guaíba.....                                                      | 26        |
| Figura 8 – Enquadramento dos rios principais na Bacia Hidrográfica Taquari-Antas.....                                 | 27        |
| Figura 9 – Sistemas Aquíferos do Rio Grande do Sul.....                                                               | 29        |
| Figura 10 – Índice de Segurança Hídrica Urbano (ISH-U) dos municípios atendidos pela<br>CORSAN.....                   | 47        |
| Figura 11 – Distribuição de biomas ao longo dos municípios atendidos pela CORSAN. ....                                | 49        |
| Figura 12 – Tendência da população total do município (1991-2022).....                                                | 51        |
| <b>Figura 13 – Escala do IDH.....</b>                                                                                 | <b>52</b> |
| Figura 14 – Tendência histórica do IDHM no município. ....                                                            | 53        |
| Figura 15 – Distribuição das classes de cobertura e uso do solo ao longo dos municípios<br>atendidos pela CORSAN..... | 60        |
| Figura 16 – Taxas de crescimento acumuladas – 2023/2022. ....                                                         | 62        |
| Figura 17 – Percentual de ocupação no município – 2010.....                                                           | 63        |
| <b>Figura 18 – Extensão por material da rede de distribuição. ....</b>                                                | <b>68</b> |
| <b>Figura 19 – Fluxograma do SAA.....</b>                                                                             | <b>69</b> |
| <b>Figura 20 – Pontos vulneráveis do SAA. ....</b>                                                                    | <b>71</b> |
| <b>Figura 21 – Pontos vulneráveis de pressão.....</b>                                                                 | <b>72</b> |
| <b>Figura 22 – Área com maior demanda. ....</b>                                                                       | <b>73</b> |

## LISTA DE QUADROS

|                                                                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Quadro 1 – Classificação climática do município.</b>                                                                                                    | 12 |
| <b>Quadro 2 – Classificação das províncias estruturais do município.</b>                                                                                   | 14 |
| <b>Quadro 3 – Unidades geomorfológicas do município.</b>                                                                                                   | 16 |
| Quadro 4 – Áreas das Regiões e Bacias Hidrográficas do Rio Grande Sul.                                                                                     | 20 |
| Quadro 5 – Região e Bacia Hidrográfica do município.                                                                                                       | 21 |
| Quadro 6 – Relação dos municípios por Bacia Hidrográfica na Região Hidrográfica do Guaíba.                                                                 | 21 |
| Quadro 7 – População urbana residente na Região Hidrográfica Guaíba.                                                                                       | 24 |
| Quadro 8 – Cursos d'água da Região Hidrográfica do Guaíba e principais usos.                                                                               | 24 |
| <b>Quadro 9 – Aquíferos do Estado do Rio Grande do Sul.</b>                                                                                                | 30 |
| Quadro 10 – Demandas hídricas médias (em m³/dia) e nº de processos de águas subterrâneas nas bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul.                    | 34 |
| Quadro 11 – Demandas hídricas médias (em m³/dia) e nº de processos de águas subterrâneas por sistema aquífero no Rio Grande do Sul.                        | 35 |
| Quadro 12 – Disponibilidade hídrica nas Bacias Hidrográficas do Estado do Rio Grande do Sul.                                                               | 37 |
| Quadro 13 – Demandas hídricas médias superficiais nas bacias hidrográficas do Estado.                                                                      | 38 |
| Quadro 14 – Balanço hídrico nas Bacias Hidrográficas do Rio Grande do Sul.                                                                                 | 40 |
| Quadro 15 – Distribuição dos valores de Oxigênio Dissolvido por Classe de Uso da Água no conjunto de amostras da Região Hidrográfica do Guaíba.            | 42 |
| Quadro 16 – Distribuição dos valores de Demanda Bioquímica de Oxigênio por Classe de Uso da Água no conjunto de amostras da Região Hidrográfica do Guaíba. | 42 |
| Quadro 17 – Distribuição dos valores de Escherichia coli por Classe de Uso da Água no conjunto de amostras da Região Hidrográfica do Guaíba.               | 43 |
| Quadro 18 – Distribuição dos valores de Fósforo Total por Classe de Uso da Água no conjunto de amostras da Região Hidrográfica do Guaíba.                  | 43 |
| Quadro 19 – Distribuição dos valores de Nitrogênio Amoniacal por Classe de Uso da Água no conjunto de amostras da Região Hidrográfica do Guaíba.           | 44 |
| <b>Quadro 20 – Índice de Segurança Hídrica Urbano do município.</b>                                                                                        | 46 |
| <b>Quadro 21 – Bioma do município.</b>                                                                                                                     | 48 |
| Quadro 22 – IDHM e seus componentes no município – 2010.                                                                                                   | 54 |
| <b>Quadro 23 – Evolução do índice de Gini do estado do Rio Grande do Sul.</b>                                                                              | 54 |
| <b>Quadro 24 – Tendência histórica do Índice de Gini no município.</b>                                                                                     | 55 |
| Quadro 25 – Média de internação por DRSAI em abril de 2024.                                                                                                | 57 |
| Quadro 26 – Taxa de alfabetização do município – 2022.                                                                                                     | 57 |
| Quadro 27 – Classificação uso e cobertura do solo.                                                                                                         | 58 |
| Quadro 28 – Distribuição do uso e cobertura do solo do município.                                                                                          | 61 |
| Quadro 29 – VAB dos setores do município – 2021.                                                                                                           | 62 |
| Quadro 30 – PIB municipal e <i>per capita</i> do município – 2021.                                                                                         | 64 |
| <b>Quadro 31 – Poço de Farroupilha.</b>                                                                                                                    | 66 |
| <b>Quadro 32 – Reservatórios.</b>                                                                                                                          | 66 |
| Quadro 40 – Programa, projetos e ações estruturais para os sistemas de abastecimento de água.                                                              | 82 |
| Quadro 41 – Programa, projetos e ações estruturantes para os sistemas de abastecimento de água.                                                            | 84 |
| Quadro 42 – Programa, projetos e ações estruturais para os sistemas de esgotamento sanitário.                                                              | 85 |

|                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Quadro 43 – Programa, projetos e ações estruturantes para os sistemas de esgotamento sanitário. .... | 87         |
| Quadro 44 – Programa, projetos e ações de desenvolvimento institucional e setorial. ....             | 88         |
| <b>Quadro 41 – Matriz de determinação da probabilidade. ....</b>                                     | <b>92</b>  |
| <b>Quadro 42 – Matriz de determinação do impacto/consequência. ....</b>                              | <b>93</b>  |
| <b>Quadro 43 – Matriz probabilidade x impacto para classificação do risco. ....</b>                  | <b>93</b>  |
| <b>Quadro 44 – Classificação do risco. ....</b>                                                      | <b>94</b>  |
| <b>Quadro 45 – Ações de Contingência e Emergência – SAA. ....</b>                                    | <b>96</b>  |
| <b>Quadro 46 – Plano de ação para riscos definidos como alto do SAA. ....</b>                        | <b>102</b> |
| <b>Quadro 47 – Ações de Contingência e Emergência – SES. ....</b>                                    | <b>102</b> |

## SUMÁRIO

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO.....</b>                         | <b>9</b>  |
| <b>2. DIAGNÓSTICO GERAL VOLTADO PARA OS INTERESSES DO SANEAMENTO</b> | <b>10</b> |
| 2.1. Caracterização geral da área.....                               | 10        |
| 2.2. Aspectos ambientais .....                                       | 12        |
| 2.2.1. Clima.....                                                    | 12        |
| 2.2.2. Geologia e geomorfologia .....                                | 14        |
| 2.2.3. Hidrografia.....                                              | 18        |
| 2.2.3.1. Regiões hidrográficas .....                                 | 18        |
| 2.2.3.1.1. Região Hidrográfica do Guaíba .....                       | 21        |
| 2.2.3.2. Disponibilidade, demanda e balanço hídrico .....            | 28        |
| 2.2.3.2.1. Recursos hídricos subterrâneos.....                       | 28        |
| 2.2.3.2.1.1. Disponibilidade hídrica .....                           | 28        |
| 2.2.3.2.1.2. Demanda hídrica.....                                    | 32        |
| 2.2.3.2.2. Recursos hídricos superficiais .....                      | 37        |
| 2.2.3.2.2.1. Disponibilidade hídrica .....                           | 37        |
| 2.2.3.2.2.2. Demanda hídrica.....                                    | 38        |
| 2.2.3.2.2.3. Balanço hídrico .....                                   | 39        |
| 2.2.3.2.2.4. Qualidade dos mananciais .....                          | 41        |
| 2.2.3.2.2.4.1. Região Hidrográfica do Guaíba .....                   | 42        |
| 2.2.3.3. Segurança hídrica .....                                     | 44        |
| 2.3. Aspectos bióticos .....                                         | 48        |
| 2.4. Aspectos socioeconômicos .....                                  | 50        |
| 2.4.1. Aspectos sociais .....                                        | 50        |
| 2.4.1.1. Demografia .....                                            | 50        |
| 2.4.1.2. Índice de Desenvolvimento Humano.....                       | 51        |
| 2.4.1.3. Renda .....                                                 | 54        |
| 2.4.1.4. Saúde.....                                                  | 55        |
| 2.4.1.5. Educação.....                                               | 57        |
| 2.4.1.6. Uso e ocupação do solo .....                                | 57        |
| 2.4.2. Aspectos econômicos.....                                      | 61        |
| 2.4.2.1. Atividades e vocações econômicas.....                       | 61        |
| 2.4.2.2. Caracterização do mercado de trabalho .....                 | 62        |
| 2.4.2.3. Panorama fiscal.....                                        | 63        |

|                                                                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3. DIAGNÓSTICO DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE .....</b>                                                            | <b>65</b> |
| 3.1. Abastecimento de água.....                                                                                    | 65        |
| 3.1.1. Captação superficial e subterrânea.....                                                                     | 66        |
| 3.1.2. Estação de tratamento de água.....                                                                          | 66        |
| 3.1.3. Reservação.....                                                                                             | 66        |
| 3.1.4. Estações de bombeamento de água .....                                                                       | 67        |
| 3.1.5. Rede de distribuição de água .....                                                                          | 68        |
| 3.1.6. Fluxograma esquemático do sistema .....                                                                     | 68        |
| 3.1.7. Identificação dos pontos vulneráveis .....                                                                  | 70        |
| 3.1.8. Identificação das áreas com maior demanda .....                                                             | 73        |
| 3.2. Esgotamento sanitário .....                                                                                   | 73        |
| <b>4. OBJETIVOS E METAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS .....</b>                                                | <b>74</b> |
| 4.1. Projeção populacional .....                                                                                   | 74        |
| 4.1.1. Método utilizado para projeções populacionais .....                                                         | 75        |
| 4.1.2. Objetivos, metas e indicadores .....                                                                        | 77        |
| 4.1.2.1. Metodologia do cálculo.....                                                                               | 78        |
| 4.1.2.2. Nível de universalização dos serviços de água .....                                                       | 79        |
| 4.1.2.3. Nível de universalização dos serviços de esgotamento sanitário .....                                      | 79        |
| <b>5. PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES .....</b>                                                                        | <b>81</b> |
| 5.1. Premissas e diretrizes .....                                                                                  | 81        |
| 5.2. Abastecimento de água.....                                                                                    | 82        |
| 5.2.1. Programa, projetos e ações estruturais .....                                                                | 82        |
| 5.2.2. Programa, projetos e ações estruturantes .....                                                              | 84        |
| 5.3. Esgotamento sanitário .....                                                                                   | 85        |
| 5.3.1. Programa, projetos e ações estruturais .....                                                                | 85        |
| 5.3.2. Programa, projetos e ações estruturantes .....                                                              | 86        |
| 5.4. Programa de desenvolvimento institucional e setorial .....                                                    | 88        |
| 5.5. Fonte de Financiamento .....                                                                                  | 89        |
| <b>6. AÇÕES DE EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS.....</b>                                                                | <b>89</b> |
| 6.1. Avaliação das vulnerabilidades do sistema de abastecimento de água e do sistema de esgotamento sanitário..... | 90        |
| 6.2. Categorização dos riscos/vulnerabilidades.....                                                                | 91        |
| 6.2.1. Definições dos critérios de vulnerabilidade.....                                                            | 91        |
| 6.2.2. Definições dos critérios de gravidade.....                                                                  | 93        |
| 6.3. Critérios de priorização dos riscos/vulnerabilidades .....                                                    | 94        |

|        |                                                                                                                                                                                                           |     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.4.   | Plano de ações de emergências e contingências .....                                                                                                                                                       | 94  |
| 6.5.   | Demais ações contingência e emergência.....                                                                                                                                                               | 105 |
| 6.6.   | Avaliação de alternativas de suprimento hídrico, inclusive com definição de manancial de reserva para garantir o abastecimento em situações de falha ou insuficiência da captação original.....           | 105 |
| 6.7.   | Monitoramento e controle dos mananciais .....                                                                                                                                                             | 106 |
| 6.8.   | Descrição do protocolo de comunicação com usuários de água potencialmente impactados pelo desabastecimento/risco ambiental devido a panes ou manutenções programadas e responsáveis pela comunicação..... | 106 |
| 6.9.   | Descrição dos procedimentos operacionais relacionados, abrangendo a localização das ferramentas e dos equipamentos de manutenção, e rotas de acesso aos pontos críticos                                   | 107 |
| 6.10.  | Definição dos papéis e responsabilidades de operadores e demais funcionários durante as situações de emergências.....                                                                                     | 107 |
| 7.     | MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DAS AÇÕES .....                                                                                                            | 110 |
| 7.1.   | Indicadores operacionais .....                                                                                                                                                                            | 111 |
| 7.1.1. | Nível de universalização dos serviços de água .....                                                                                                                                                       | 112 |
| 7.1.2. | Nível de universalização dos serviços de esgotamento sanitário .....                                                                                                                                      | 113 |
| 8.     | MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO .....                                                                                                                                                                           | 115 |
| 9.     | REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....                                                                                                                                                                          | 116 |
|        | ANEXO I – PROJEÇÃO POPULACIONAL .....                                                                                                                                                                     | 123 |

## 1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

Este documento integra o Plano Regional de Água e Esgoto (PRAE), complementando-o, de modo que não poderá ser utilizado de forma independente, direcionado aos 317 municípios atendidos pela Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN). O objetivo central do PRAE é estabelecer diretrizes e ações estratégicas que promovam a eficiência, a universalização e a sustentabilidade dos serviços de saneamento básico, visando melhorar a qualidade de vida da população e preservar os recursos naturais regionais.

O desenvolvimento do PRAE está em plena conformidade com a Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, conhecida como a Lei Nacional de Saneamento Básico, que estabelece os parâmetros de regulação e as obrigações para o setor em todo o território nacional. Adicionalmente, este plano incorpora as diretrizes e atualizações introduzidas pela Lei Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020, que ampliou os critérios de prestação dos serviços, definiu metas de universalização e reforçou os mecanismos de fiscalização.

A abordagem adotada pelo PRAE é ampla e integrada, abrangendo aspectos ambientais, sociais e econômicos da área abrangida. Após o diagnóstico das infraestruturas existentes, são definidos objetivos e metas para a universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, que são complementados por programas, projetos e ações essenciais para o alcance desses objetivos.

Além disso, o documento integra mecanismos de emergência e contingência, preparados para oferecer respostas rápidas em situações imprevistas, como crises de escassez hídrica ou falhas nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Para assegurar a efetividade das ações, o plano também estabelece critérios e procedimentos específicos para monitorar e avaliar a eficiência e a eficácia das iniciativas implementadas. A avaliação contínua dos indicadores de desempenho permite identificar oportunidades de melhoria e realizar ajustes necessários, promovendo um ciclo de aprimoramento que favorece tanto a gestão operacional quanto a qualidade do atendimento oferecido aos municípios.

## **2. DIAGNÓSTICO GERAL VOLTADO PARA OS INTERESSES DO SANEAMENTO**

Este capítulo apresenta um diagnóstico das condições atuais relacionadas ao saneamento básico na área de estudo. O objetivo é fornecer uma visão clara das questões ambientais, sociais e econômicas que influenciam os serviços de saneamento.


Este diagnóstico é fundamental para entender a situação atual e as necessidades específicas da região, servindo como base para o planejamento de ações futuras. Ao identificar os principais desafios e potencialidades, o capítulo busca proporcionar uma base sólida para o desenvolvimento de estratégias eficazes e sustentáveis que visem a universalização e a melhoria contínua dos serviços de saneamento.

### **2.1. Caracterização geral da área**

O município de Farroupilha, localizado no estado do Rio Grande do Sul, possui uma área total de 361,341 km<sup>2</sup> e uma população total de 70.286 habitantes, segundo o IBGE de 2022. O crescimento populacional em relação ao censo de 2010 foi de cerca de 10,5%, resultando em uma densidade demográfica de aproximadamente 194,51 habitantes por km<sup>2</sup>.

Na **Figura 1**, está sendo apresentada a delimitação e localização do município.

**Figura 1 – Localização e delimitação do município.**

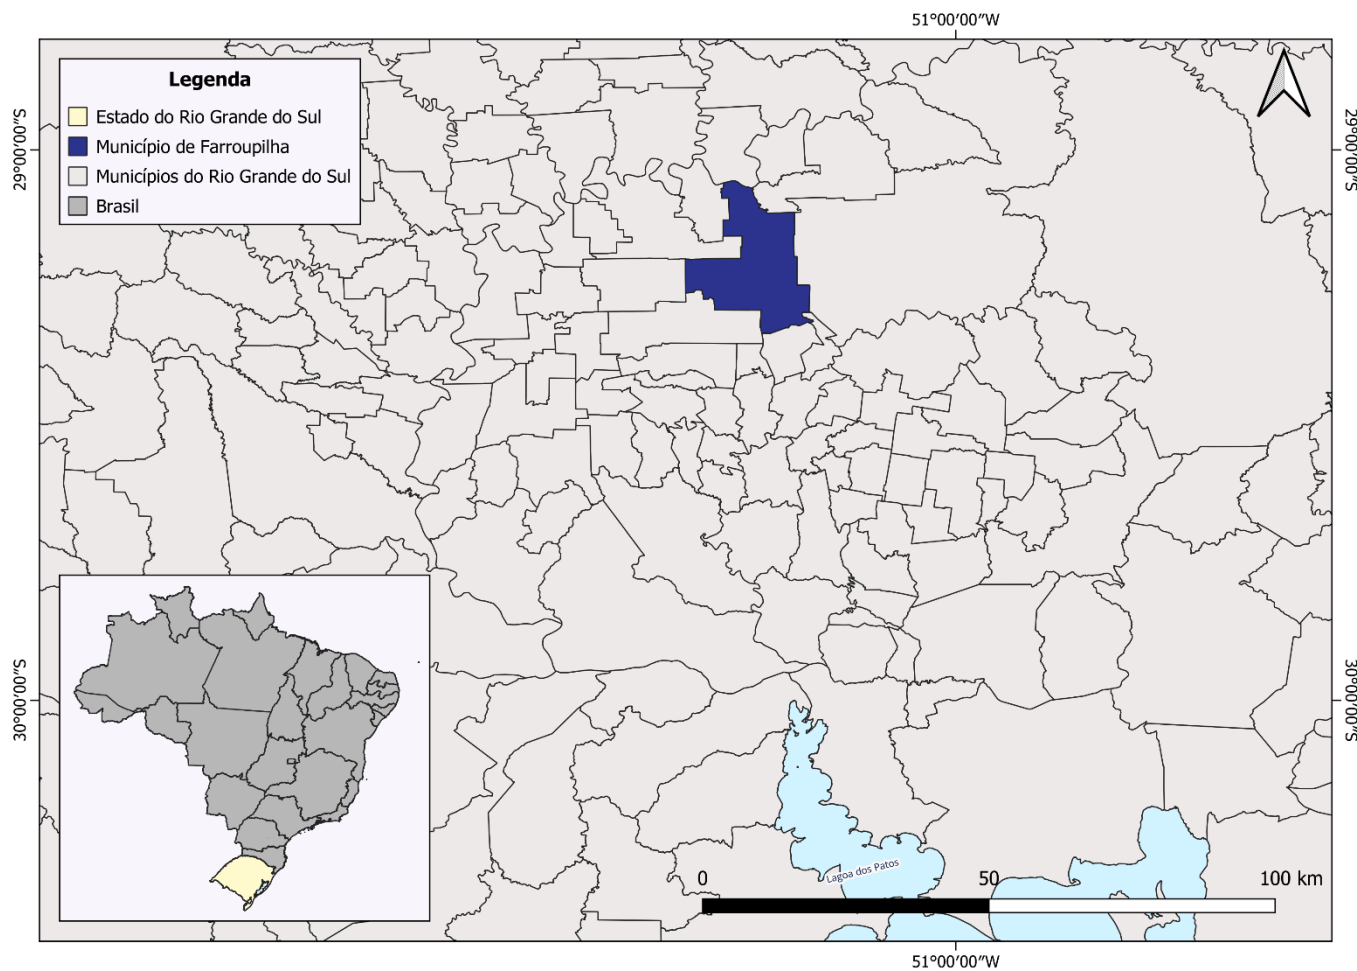

Fonte: Elaboração própria (2024).

## 2.2. Aspectos ambientais

Este capítulo aborda os aspectos ambientais que influenciam e são influenciados pelos serviços de saneamento básico na área de estudo. A análise foca nas interações entre os sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e o meio ambiente, destacando a importância de equilibrar o desenvolvimento humano com a preservação dos recursos naturais.

### 2.2.1. Clima

O levantamento de dados climáticos é fundamental para o planejamento e a implementação de soluções adequadas em saneamento básico, considerando fatores como temperaturas médias anuais e índices pluviométricos. Esses dados permitem a elaboração de estratégias eficazes, especialmente em municípios que enfrentam desafios como secas prolongadas ou chuvas intensas. A gestão eficiente dos recursos hídricos e a resiliência da infraestrutura de saneamento são fortalecidas, garantindo a sustentabilidade e a qualidade de vida.

O estado do Rio Grande do Sul está dividido entre as zonas climáticas Cfa e Cfb, conforme a classificação de Köppen.

O tipo "Cfa" é caracterizado por chuvas ao longo de todos os meses do ano, com a temperatura do mês mais quente superior a 22°C e a do mês mais frio superior a 3°C. Por outro lado, o tipo "Cfb" também apresenta chuvas durante todo o ano, mas a temperatura do mês mais quente é inferior a 22°C e a do mês mais frio é superior a 3°C.


A **Figura 2** ilustra a classificação climática dos municípios dos municípios atendidos pela CORSAN, enquanto o **Quadro 1** foca especificamente no município em estudo.

**Quadro 1 – Classificação climática do município.**

| Município   | Classificação climática |
|-------------|-------------------------|
| Farroupilha | Cfb                     |

Fonte: Elaboração própria (2024).

**Figura 2 – Classificação Climática (KOPPEN) dos municípios atendidos pela CORSAN.**

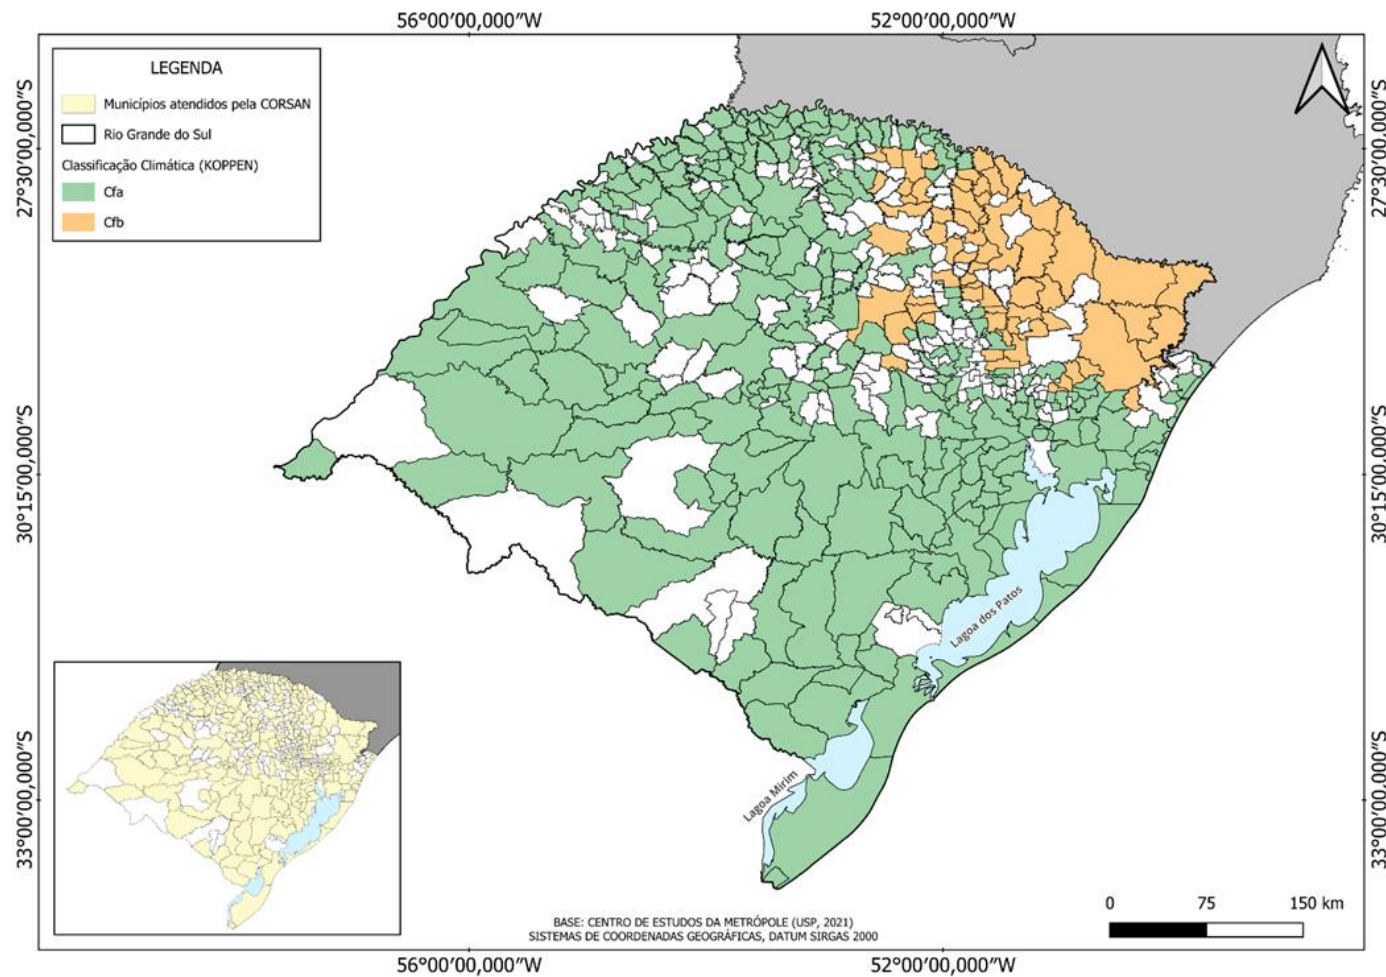

Fonte: Elaboração própria (2024).

### 2.2.2. Geologia e geomorfologia

A geologia envolve o estudo das características estruturais do solo e das rochas que compõem o território. No contexto do plano regional de saneamento, a compreensão das formações geológicas é essencial para garantir a adequação e a segurança das obras de infraestrutura.

De acordo com dados do Banco de Dados e Informações Ambientais (IBGE, 2024), a distribuição das províncias estruturais do estado do Rio Grande do Sul varia entre 5 (cinco) classificações, tendo 63,25% da área do estado localizada na província Paraná e 14,51% coberta pela província Mantiqueira, ainda se tem que 10,29% da área está contida na Cobertura Cenozoica, e as demais áreas compreendem a província “Costeira e Margem Continental” (5,62%) e o “Corpo D’água Continental” (6,32%).

A **Figura 3**, que apresenta a classificação das províncias estruturais dos municípios operados pela CORSAN, ilustra as principais formações geológicas presentes na região.


O **Quadro 2** apresenta as formações geológicas do município em estudo.

**Quadro 2 – Classificação das províncias estruturais do município.**

| Município   | Formações geológicas     | Cobertura territorial |
|-------------|--------------------------|-----------------------|
| Farroupilha | Paraná                   | 99,8%                 |
|             | Corpo d’Água Continental | 0,2%                  |

Fonte: Elaboração própria (2024).

**Figura 3 – Classificação de províncias estruturais dos municípios atendidos pela CORSAN.**

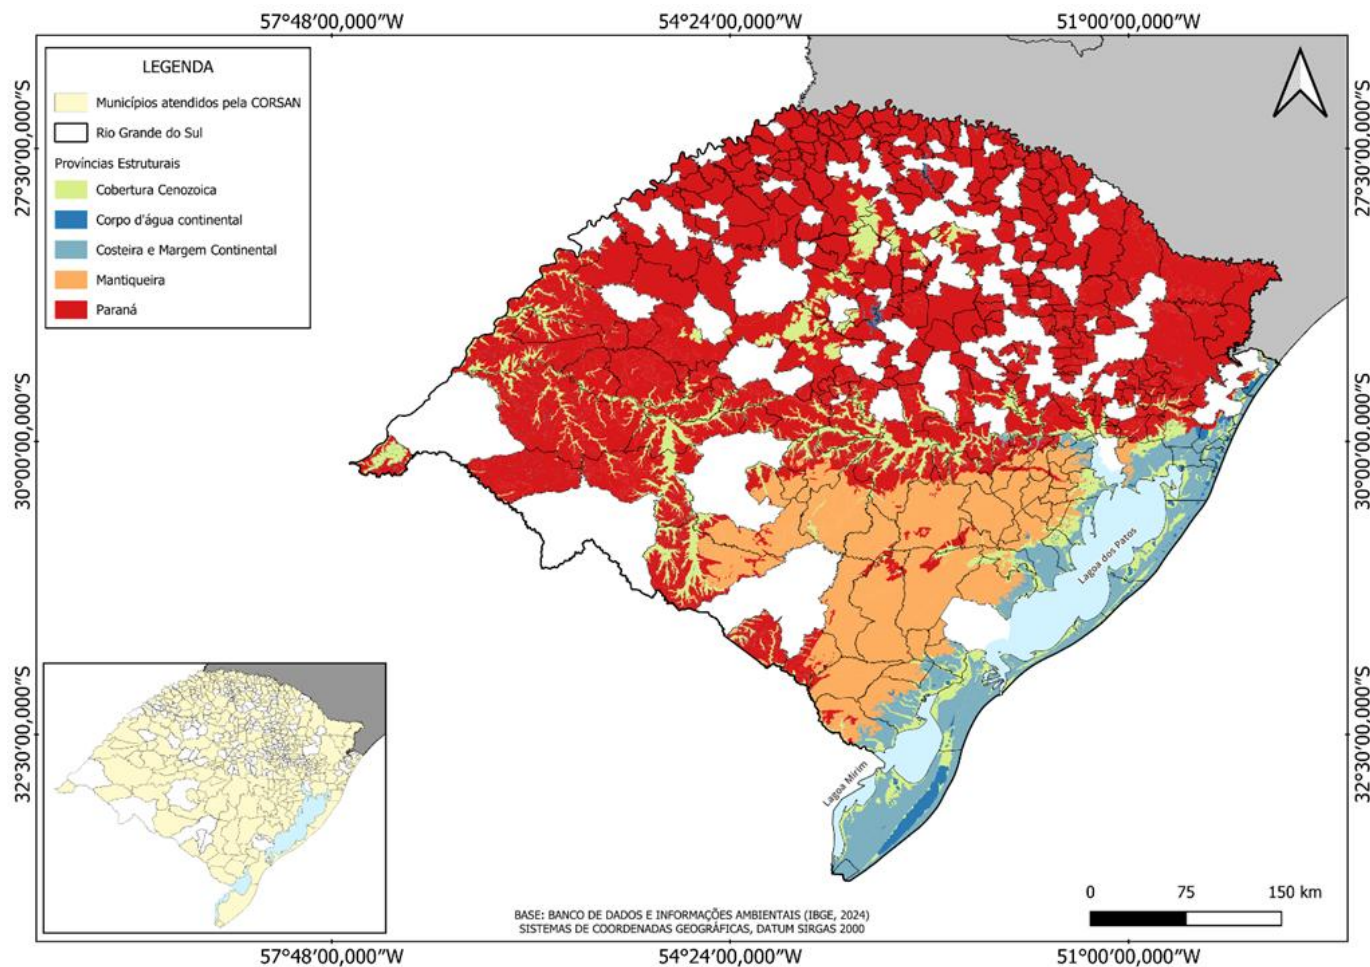

Fonte: Elaboração própria (2024).

A geomorfologia, por sua vez, foca no estudo das formas do relevo e suas interações com os processos erosivos, deposicionais e dinâmicas climáticas. Na classificação por unidades geomorfológicas, no estado do Rio Grande do Sul predomina a unidade do Planalto dos Campos Gerais (15,41%), seguido do Planalto das Missões (14,76%) e do Planalto da Campanha (12,60%).

A **Figura 4** expõe as unidades geomorfológicas da área de operação da CORSAN, ilustra a variedade de formações de relevo presentes na região, como planícies, colinas e depressões, cada uma com implicações específicas para o planejamento urbano e ambiental.

O **Quadro 3** apresenta as unidades geomorfológicas do município em estudo.

**Quadro 3 – Unidades geomorfológicas do município.**

| Município   | Unidades geomorfológicas   | Cobertura territorial |
|-------------|----------------------------|-----------------------|
| Farroupilha | Serra Geral                | 14,5%                 |
|             | Planalto dos Campos Gerais | 85,2%                 |
|             | Corpo d'Água Continental   | 0,2%                  |

Fonte: Elaboração própria (2024).

Figura 4 – Unidades geomorfológicas da região dos municípios atendidos pela CORSAN.



Fonte: Elaboração própria (2024).

### **2.2.3. Hidrografia**


A hidrografia, estudo das águas presentes na superfície terrestre, desempenha um papel crucial na gestão ambiental. O manejo sustentável das águas urbanas é fundamental, pois busca aproximar a população dos recursos hídricos de forma a melhorar o convívio ao redor desses corpos d'água.

#### **2.2.3.1. Regiões hidrográficas**

As Regiões Hidrográficas são divisões territoriais fundamentais para o gerenciamento dos recursos hídricos, pois consideram as características físicas, econômicas, sociais e ambientais de cada localidade, respeitando suas individualidades.

Segundo a Lei Estadual nº10.350/1994, o Estado do Rio Grande do Sul é dividido em 3 (três) Regiões Hidrográficas: Região Hidrográfica da Bacia do Rio Uruguai, Região Hidrográfica da Bacia do Guaíba e a Região Hidrográfica do Litoral. Dentro dessas regiões, estão inseridas as 25 Bacias Hidrográficas do estado.

Figura 5 – Regiões Hidrográficas do Rio Grande do Sul.

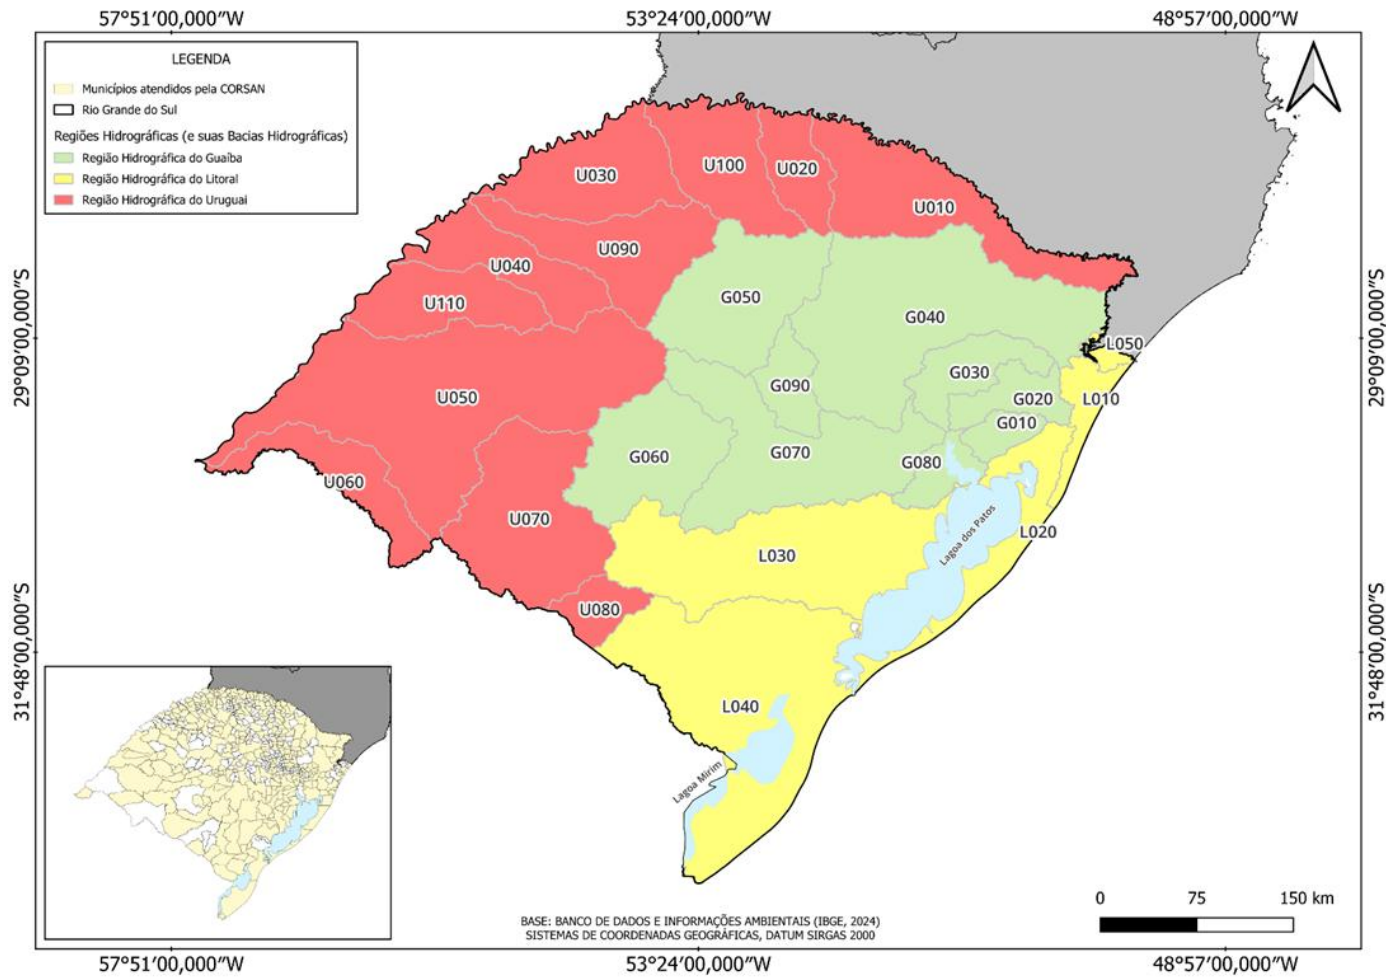

Fonte: Elaboração própria (2024).

Conforme apresentado na **Figura 5**, as Bacias Hidrográficas possuem códigos de identificação. O **Quadro 4** relaciona as respectivas bacias com seus códigos e suas áreas correspondentes.

**Quadro 4 – Áreas das Regiões e Bacias Hidrográficas do Rio Grande Sul.**

| Região Hidrográfica | Bacia Hidrográfica              | Código           | Área (km²)        |
|---------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|
| Guaíba              | Gravataí                        | G10              | 2.008,93          |
|                     | Sinos                           | G20              | 3.680,04          |
|                     | Caí                             | G30              | 4.957,74          |
|                     | Taquari - Antas                 | G40              | 26.323,76         |
|                     | Alto Jacuí                      | G50              | 13.037,20         |
|                     | Vacacaí – Vacacaí Mirim         | G60              | 11.085,77         |
|                     | Baixo Jacuí                     | G70              | 17.370,48         |
|                     | Lago Guaíba                     | G80              | 2.459,91          |
|                     | Pardo                           | G90              | 3.631,24          |
|                     | <b>Total</b>                    | <b>9 bacias</b>  | <b>84.555,07</b>  |
| Litoral             | Tramandaí                       | L10              | 2.745,73          |
|                     | Litoral Médio                   | L20              | 6.472,10          |
|                     | Camaquã                         | L30              | 21.517,58         |
|                     | Mirim -São Gonçalo              | L40              | 25.666,83         |
|                     | Mampituba                       | L50              | 683,76            |
|                     | <b>Total</b>                    | <b>5 bacias</b>  | <b>57.085,98</b>  |
| Uruguai             | Apuaê - Inhandava               | U10              | 14.510,51         |
|                     | Passo Fundo                     | U20              | 4.847,25          |
|                     | Turvo - Santa Rosa-Santo Cristo | U30              | 10.824,02         |
|                     | Piratinim                       | U40              | 7.647,26          |
|                     | Ibicuí                          | U50              | 35.041,38         |
|                     | Quarai                          | U60              | 6.658,78          |
|                     | Santa Maria                     | U70              | 15.665,92         |
|                     | Negro                           | U80              | 3.005,24          |
|                     | Ijuí                            | U90              | 10.704,60         |
|                     | Várzea                          | U100             | 9.508,42          |
|                     | Butuí-Icamaquã                  | U110             | 8.025,76          |
|                     | <b>Total</b>                    | <b>11 bacias</b> | <b>126.439,14</b> |

Fonte: Elaboração própria (2024); PERH-RS (2007).

O município em estudo está situado na Região Hidrográfica e na Bacia Hidrográfica apresentadas no **Quadro 5**.

**Quadro 5 – Região e Bacia Hidrográfica do município.**

| Município   | Região Hidrográfica | Bacia Hidrográfica |
|-------------|---------------------|--------------------|
| Farroupilha | Guaíba              | Taquari-Antas      |

Fonte: Elaboração própria (2024).

A seguir, essas informações serão detalhadas.

#### 2.2.3.1.1. Região Hidrográfica do Guaíba

A Região Hidrográfica do Guaíba está localizada na parte central do Rio Grande do Sul. Com uma área de aproximadamente 84.555 km<sup>2</sup>, abrange cerca de 30% da área do Estado e contempla 232 municípios.

De acordo com o Plano Estadual de Saneamento (PLANESAN, 2021), a distribuição dos municípios por bacia é realizada com base na maior parte de seu território estar localizada em uma determinada bacia hidrográfica (SEMA, 2020). Assim, cada município é associado a apenas uma bacia, mesmo que tenha partes de seu território em outras. Essa distribuição pode ser observada na **Figura 6**.

No **Quadro 6**, são apresentados os municípios contemplados neste Plano que integram a Região Hidrográfica do Guaíba.


**Quadro 6 – Relação dos municípios por Bacia Hidrográfica na Região Hidrográfica do Guaíba.**

| Bacia Hidrográfica | Municípios                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gravataí           | Alvorada, Cachoeirinha, Glorinha, Gravataí, Santo Antônio da Patrulha.                                                                                                                               |
| Sinos              | Campo Bom, Canela, Canoas, Estância Velha, Esteio, Igrejinha, Nova Hartz, Parobé, Portão, Riozinho, Rolante, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Taquara, Três Coroas.                                       |
| Caí                | Barão, Capela de Santana, Dois Irmãos, Feliz, Gramado, Montenegro, Morro Reuter, Nova Petrópolis, Nova Santa Rita, Salvador do Sul, Santa Maria do Herval, São Pedro da Serra, São Sebastião do Caí. |
| Taquari - Antas    | Antônio Prado, Arroio do Meio, Arvorezinha, Barros Cassal, Bento Gonçalves, Bom Retiro do Sul, Boqueirão do Leão, Cambará do Sul,                                                                    |

| Bacia Hidrográfica      | Municípios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Campestre da Serra, Carlos Barbosa, Casca, Ciríaco, Cotiporã, Cruzeiro do Sul, David Canabarro, Encantado, Estrela, Fagundes Varela, Farroupilha, Flores da Cunha, Fontoura Xavier, Garibaldi, General Câmara, Guaporé, Ibiraiaras, Ilópolis, Ipê, Itapuça, Jaquirana, Lajeado, Marau, Marques de Souza, Muitos Capões, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Bréscia, Nova Prata, Nova Roma do Sul, Paraí, Paverama, Pinto Bandeira, Putinga, Roca Sales, Santa Cruz do Sul, São Francisco de Paula, São Jorge, São José do Herval, São Marcos, Serafina Corrêa, Taquari, Venâncio Aires, Veranópolis, Vila Flores. |
| Alto Jacuí              | Alto Alegre, Arroio do Tigre, Campos Borges, Colorado, Cruz Alta, Espumoso, Fortaleza dos Valos, Ibirubá, Júlio de Castilhos, Lagoão, Não-Me-Toque, Passo Fundo, Salto do Jacuí, Santa Bárbara do Sul, Selbach, Sobradinho, Soledade, Tapera e Victor Graeff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vacacaí – Vacacaí Mirim | Dilermando de Aguiar, Formigueiro, Itaara, Restinga Seca, Santa Maria, Santa Margarida do Sul, São Sepé, Silveira Martins e Vila Nova do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Baixo Jacuí             | Agudo, Arroio dos Ratos, Barão do Triunfo, Butiá, Caçapava do Sul, Cachoeira do Sul, Charqueadas, Dona Francisca, Eldorado do Sul, Faxinal do Soturno, Ivorá, Lagoa Bonita do Sul, Mariana Pimentel, Minas do Leão, Nova Palma, Pantano Grande, Rio Pardo, São Jerônimo e Triunfo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lago Guaíba             | Barra do Ribeiro, Guaíba e Sertão Santana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pardo                   | Candelária e Passa Sete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Fonte: Elaboração própria (2024). PLENESAN (2021).

**Figura 6 – Municípios do Plano Regional inseridos na Região Hidrográfica do Guaíba.**

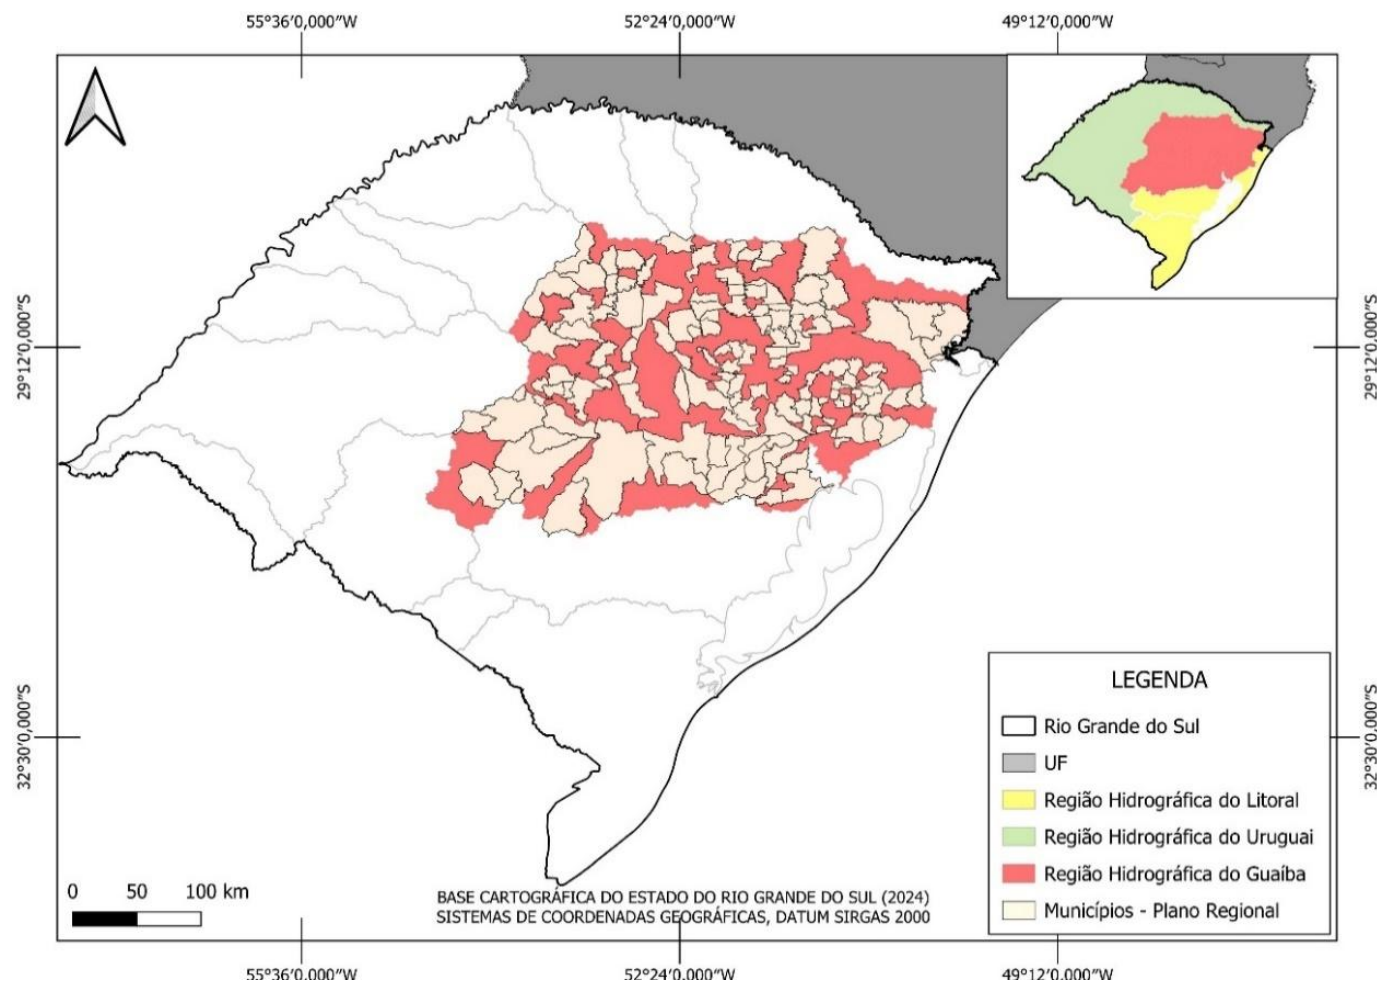

Fonte: Elaboração própria (2024). PLENESAN (2021). Base Cartográfica do Estado do Rio Grande do Sul (2024).

O **Quadro 7**, por sua vez, relaciona as populações desses mesmos municípios com as respectivas Bacias, considerando as taxas de urbanização das Bacias apresentadas no PLANESAN (2021).

**Quadro 7 – População urbana residente na Região Hidrográfica Guaíba.**

| Bacia Hidrográfica    | População Urbana | População Total  | Taxa de Urbanização | População Urbana na Bacia Hidrográfica |
|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------|
| Gravataí              | 608.751          | 639.243          | 97,2%               | 621.344                                |
| Sinos                 | 989.275          | 1.033.622        | 96,2%               | 994.344                                |
| Caí                   | 223.754          | 266.107          | 83,8%               | 222.998                                |
| Taquari - Antas       | 854.776          | 1.071.323        | 85,3%               | 913.839                                |
| Alto Jacuí            | 394.890          | 450.938          | 85,5%               | 385.552                                |
| Vacacaí–Vacacaí Mirim | 295.059          | 331.190          | 90,2%               | 298.733                                |
| Baixo Jacuí           | 287.189          | 372.992          | 79%                 | 294.664                                |
| Lago Guaíba           | 101.151          | 111.012          | 99,3%               | 110.235                                |
| Pardo                 | 15.485           | 32.888           | 43,4%               | 14.273                                 |
| <b>Total</b>          | <b>3.770.331</b> | <b>4.309.315</b> | <b>-</b>            | <b>3.855.982</b>                       |

Fonte: Elaboração própria (2024). IBGE (2022). PLANESAN (2021).

Os principais cursos d’água da Região Hidrográfica do Guaíba, bem como os principais usos da água estão apresentados no **Quadro 8**.

**Quadro 8 – Cursos d’água da Região Hidrográfica do Guaíba e principais usos.**

| Bacia Hidrográfica | Cursos D’água                                                                                                                                                          | Principais Usos da Água                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gravataí           | Rio Gravataí e os arroios Veadinho, Três Figueiras, Feijó, Demétrio, Arroio da Figueira e Arroio do Vigário. Abrange os banhados do Chico Lomã, Grande e dos Pachecos. | Abastecimento público, diluição de esgotos domésticos e efluentes industriais e irrigação de lavouras de arroz |
| Sinos              | Rio Rolante, Rio da Ilha, Rio Paranhana e o Rio dos Sinos.                                                                                                             | Abastecimento público, uso industrial e irrigação                                                              |
| Caí                | Rio Caí, Arroios Cará, Cadeia, Forromeco, Mauá, Maratá e Piaí.                                                                                                         | Irrigação, uso industrial e abastecimento público                                                              |
| Taquari-Antas      | Rio das Antas, Rio Tainhas, Rio Lageado Grande, Rio Humatã, Rio Carreiro, Rio Guaporé, Rio Forqueta, Rio Forquetinha e o Rio Taquari.                                  | Irrigação, abastecimento público, agroindústria e dessedentação de animais                                     |
| Alto Jacuí         | Rios Jacuí, Jacuí-mirim, Jacuízinho, dos Caixões e Soturno.                                                                                                            | Irrigação, dessedentação animal e consumo humano                                                               |


| Bacia Hidrográfica    | Cursos D'água                                                                                           | Principais Usos da Água                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Vacacaí-Vacacaí Mirim | Arroio Igá, Acangupa e Arenal e os rios Vacacaí, dos Corvos, São Sepé e Vacacaí Mirim.                  | Irrigação, dessedentação de animais e abastecimento público |
| Baixo Jacuí           | Arroios Irapuã, Capané, Botucacaí, Capivari, do Conde, dos Ratos, dos Cachorros, Ibacurú e o Rio Jacuí. | Irrigação, uso industrial e abastecimento humano            |
| Lago Guaíba           | Arroio do Petim, Arroio Araçá, Arroio Capivara, Arroio Douradinho e o Lago Guaíba.                      | Abastecimento público e irrigação                           |
| Pardo                 | Rio Pardinho, Rio Pequeno, Arroio Andréas, Arroio Francisco Alves e o Rio Pardo.                        | Irrigação                                                   |

Fonte: Elaboração própria (2024). SEMA (2020).

No contexto do Sistema Estadual de Recursos Hídricos (SERH) do Rio Grande do Sul, a Lei Estadual nº 10.350/1994 estabelece que os Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs) têm a função de propor ao órgão competente o enquadramento dos corpos d'água da bacia hidrográfica em classes de uso e conservação.


A **Figura 7** apresenta a hidrografia da Região do Guaíba, mostrando os rios principais. Já a **Figura 8** apresenta o enquadramento que consta na Resolução de Enquadramento do Conselho de Recursos Hídricos (CRH) de cada um desses principais rios da Região.

Figura 7 – Rios principais da Região Hidrográfica do Guaíba.

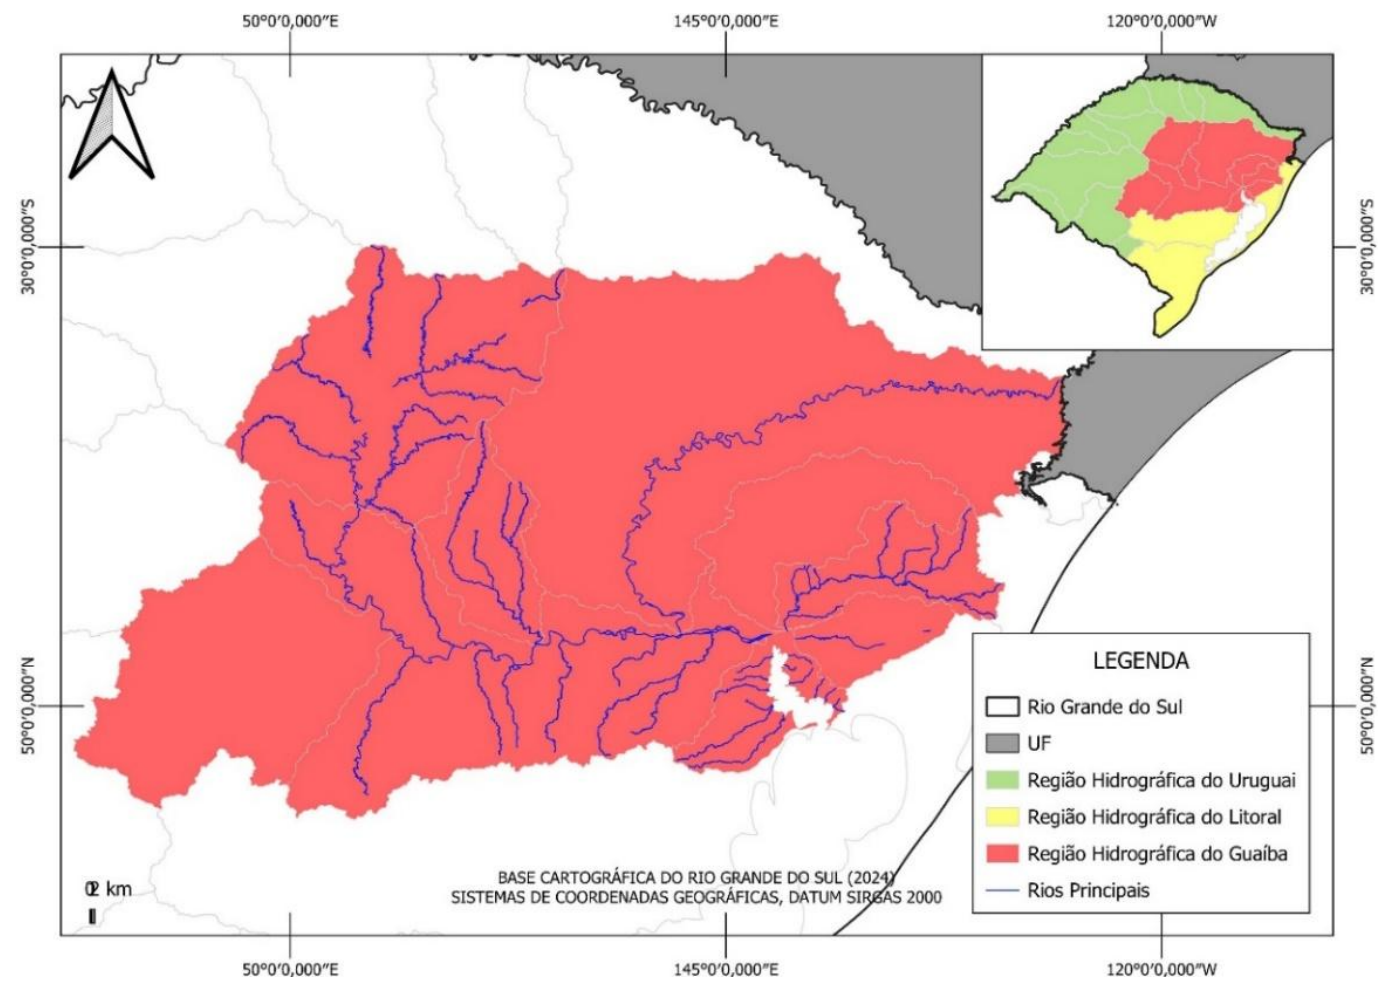

Fonte: Elaboração própria (2024). Base Cartográfica do Rio Grande do Sul (2024).

**Figura 8 – Enquadramento dos rios principais na Bacia Hidrográfica Taquari-Antas.**

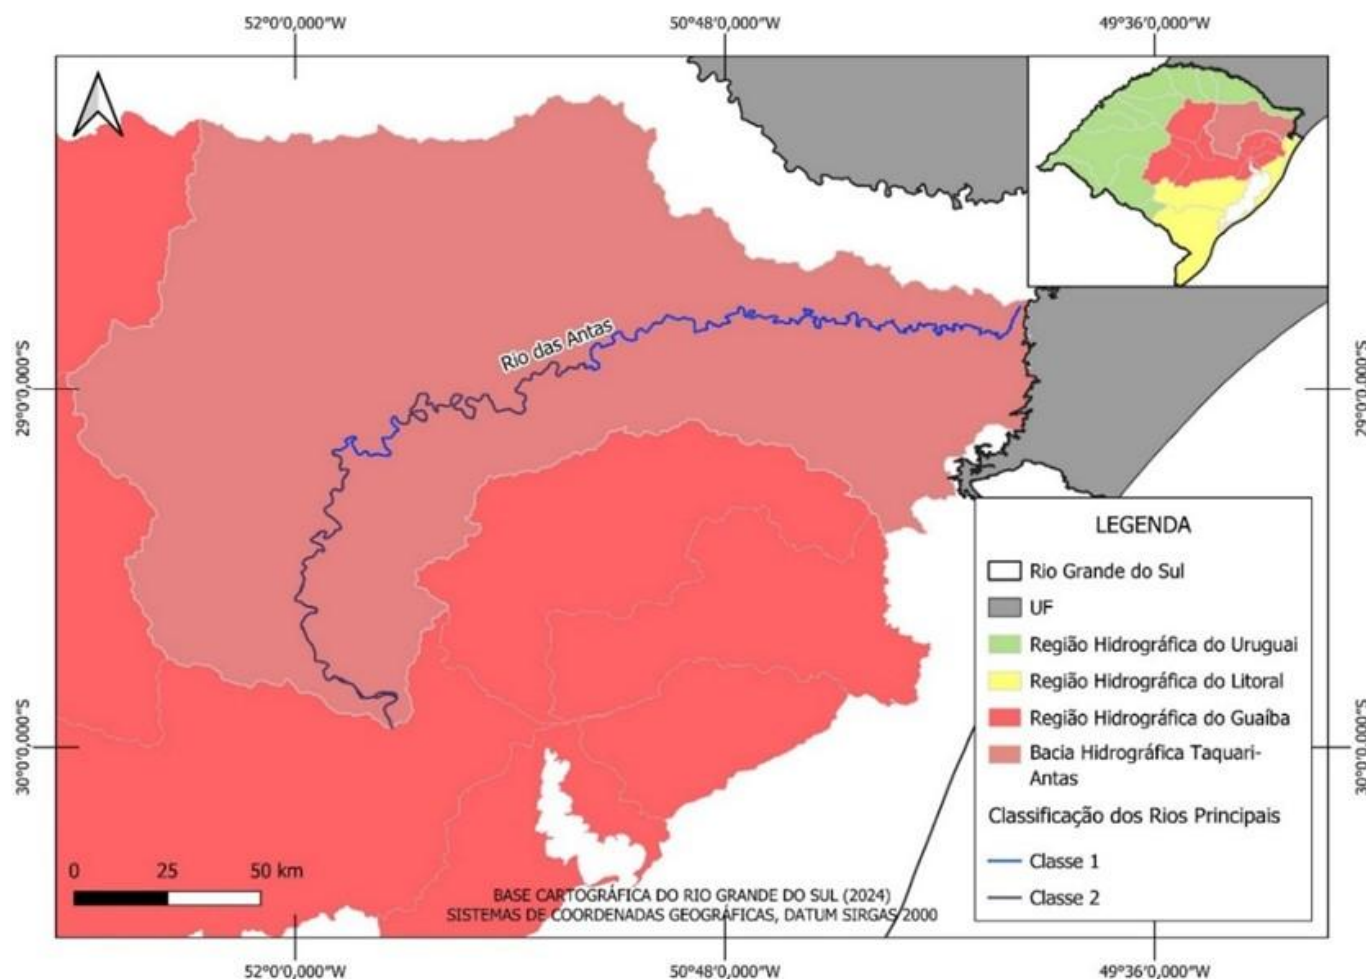

Fonte: Elaboração própria (2024). Base Cartográfica do Rio Grande do Sul (2024).

## 2.2.3.2. Disponibilidade, demanda e balanço hídrico

### 2.2.3.2.1. Recursos hídricos subterrâneos

#### 2.2.3.2.1.1. Disponibilidade hídrica

A disponibilidade hídrica refere-se à quantidade e qualidade de água acessível em determinado local para diversos usos.

Conforme o Relatório Anual sobre a Situação dos Recursos Hídricos no Estado do Rio Grande do Sul (2021), a quantificação da disponibilidade hídrica subterrânea ainda enfrenta desafios. Isso se deve ao fato de que os estudos sobre águas subterrâneas são restritos à área acadêmica. Além disso, a outorga dos poços considera apenas o ensaio de bombeamento individual de cada intervenção, sem uma abordagem abrangente que contemple o aquífero em sua totalidade.

No Rio Grande do Sul são identificados 21 aquíferos, caracterizados no **Quadro 9** e apresentados na **Figura 9**.

**Figura 9 – Sistemas Aquíferos do Rio Grande do Sul.**



Fonte: Elaboração própria (2024). CPRM (2005).

**Quadro 9 – Aquíferos do Estado do Rio Grande do Sul.**

| Aquífero                                            | Porcentagem de área no RS | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema Aquífero Serra Geral II - (sg2)             | 32,81%                    | O Sistema Aquífero Serra Geral I está localizado na parte oeste do Estado, próximo aos limites das rochas vulcânicas com o rio Uruguai, incluindo extensas áreas associadas aos derrames da Unidade Hidroestratigráfica Serra Geral. Sua litologia é predominantemente composta por riolitos, riolacitos e basaltos fraturados em menor proporção. A capacidade específica geralmente é baixa, em torno de 0,5 m <sup>3</sup> /h/m, com exceções em áreas de fraturas que podem chegar a 2 m <sup>3</sup> /h/m. As salinidades são geralmente baixas, frequentemente inferiores a 250 mg/l. |
| Sistema Aquífero Serra Geral I - (sg1)              | 21,09%                    | O Sistema Aquífero Serra Geral I está na parte centro-oeste do planalto rio-grandense, abrangendo municípios como Soledade, Tupanciretã, Santo Antônio das Missões, Santa Rosa, Tenente Portela, Nonoai, Erechim e Passo Fundo. Sua litologia é basáltica, com formações amigdalóides e fraturadas, cobertas por solo avermelhado espesso. A capacidade específica varia de 1 a 4 m <sup>3</sup> /h/m, às vezes excedendo 4 m <sup>3</sup> /h/m, e as salinidades são geralmente inferiores a 220 mg/l.                                                                                     |
| Sistema Aquífero Embasamento Cristalino II - (ec2)  | 8,35%                     | O Aquífero Embasamento Cristalino II abrange áreas nos limites do embasamento cristalino, incluindo municípios como Bagé, Caçapava do Sul, Encruzilhada do Sul e uma pequena parte de Porto Alegre. Sua litologia é composta por rochas graníticas, gnáissicas, andesíticas, xistos, filitos e calcários metamorfizados, frequentemente afetadas por fraturas e falhas. As capacidades específicas são geralmente inferiores a 0,5 m <sup>3</sup> /h/m, e as salinidades são menores que 300 mg/l.                                                                                          |
| Sistema Aquífero Sanga do Cabral/Pirambóia - (sp)   | 6,37%                     | O Aquífero Sanga do Cabral/Pirambóia aflora desde a fronteira com o Uruguai até a região de Taquari. Sua litologia inclui camadas siltico-arenosas avermelhadas com matriz argilosa e arenitos finos a muito finos, avermelhados, com cimento calcífero. As capacidades específicas variam de 0,5 a 1,5 m <sup>3</sup> /h/m. A salinidade varia de 100 mg/l em áreas aflorantes a mais de 300 mg/l em áreas confinadas. No centro do Estado, são encontradas salinidades muito altas, de 3000 a 5000 mg/l.                                                                                  |
| Sistema Aquíferos Permianos - (ap)                  | 4,79%                     | O Sistema Aquíferos Permianos está localizado em uma estreita faixa na depressão periférica, circundando o embasamento cristalino do sul ao leste do Estado, de Candiota a Taquara. Sua litologia inclui siltitos argilosos, argilitos cinza-escuros, folhelhos pirobetuminosos e pequenas camadas de margas e arenitos. As capacidades específicas são geralmente inferiores a 0,1 m <sup>3</sup> /h/m. A água pode ser dura, com alta concentração de sais de cálcio e magnésio.                                                                                                          |
| Sistema Aquífero Quaternário Costeiro II - (qc2)    | 4,70%                     | O Sistema Aquífero Quaternário Costeiro II ocorre nos sedimentos da planície costeira, estendendo-se de Santa Vitória do Palmar até Torres. Sua litologia é principalmente composta por sucessões de areias finas inconsolidadas, esbranquiçadas, com intercalações de argila cinza e camadas pelíticas cimentadas. As capacidades específicas variam de 0,5 a 1,5 m <sup>3</sup> /h/m. Os sólidos totais dissolvidos apresentam variação entre 600 e 2000 mg/l.                                                                                                                            |
| Sistema Aquífero Embasamento Cristalino III - (ec3) | 4,51%                     | O Aquífero Embasamento Cristalino III está nas áreas elevadas do escudo cristalino, com litologia de rochas graníticas, gnaisses, riolitos e andesitos pouco alterados. Devido à ausência de fraturas, há baixa disponibilidade para perfuração de poços.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Aquífero                                          | Porcentagem de área no RS | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema Aquífero Quaternário Costeiro I – (qc1)   | 4,02%                     | O Sistema Aquífero Quaternário Costeiro I abrange todos os aquíferos associados aos sedimentos da planície costeira do Estado, estendendo-se do Chuí até Torres. Sua litologia consiste em camadas inconsolidadas de areia fina a média, esbranquiçada, intercaladas com camadas siltico-arenosas e argilosas. As capacidades específicas são geralmente altas, frequentemente ultrapassando 4 m <sup>3</sup> /h/m, e as salinidades são inferiores a 400 mg/l, embora ocasionalmente possam ocorrer águas cloretadas com maior salinidade.                                                                                                                                         |
| Sistema Aquífero Palermo/Rio Bonito - (pr)        | 2,30%                     | O Aquífero Palermo/Rio Bonito circunda a região alta do embasamento cristalino, de Candiota até Santo Antônio da Patrulha. Sua litologia é composta por arenitos finos a médios, cinza esbranquiçados, intercalados com camadas de siltito argiloso e carbonosos cinza-escuros. As capacidades específicas são baixas, inferiores a 0,5 m <sup>3</sup> /h/m, e a salinidade varia de 800 a 1500 mg/l.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema Aquífero Santa Maria – (sm)               | 2,21%                     | O Aquífero Santa Maria aflora na região central do Estado, entre Mata e Taquari. Sua litologia inclui arenitos grossos a conglomeráticos na base, lamitos avermelhados, siltitos e arenitos finos a médios no topo. As capacidades específicas variam de 0,5 a 1 m <sup>3</sup> /h/m em áreas aflorantes e podem atingir 4 m <sup>3</sup> /h/m em áreas confinadas. A salinidade varia de 50 a 500 mg/l, mas pode ultrapassar 2000 mg/l em áreas confinadas, com teores de flúor acima do limite potável.                                                                                                                                                                           |
| Sistema Aquicludes Eo-Paleozóicos – (ep)          | 2,19%                     | Os Aquicludes Eo-Paleozóicos estão localizados no centro ao leste do embasamento cristalino, entre Caçapava do Sul, Bagé, Lavras do Sul e Vila Nova do Sul. Sua litologia é composta por arenitos finos a médios, róseos e avermelhados, extremamente endurecidos por cimentos ferruginosos, calcíticos e silicosos, o que resulta em baixa porosidade e impermeabilização da rocha, impedindo vazões significativas de água.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema aquífero Botucatu/Guará I – (bg1)         | 1,92%                     | O Aquífero Botucatu/Guará I aflora na fronteira oeste, entre Santana do Livramento e Jaguarí. Sua litologia é principalmente composta por arenitos médios a finos, quartzosos, róseos e avermelhados, com intercalações péliticas e cimento argiloso na unidade Guará. As capacidades específicas variam de 1 a 3 m <sup>3</sup> /h/m nas áreas aflorantes, com sólidos dissolvidos totais geralmente abaixo de 250 mg/l. Nas áreas confinadas (Santana do Livramento, Alegrete, Uruguiana, Itaqui e São Borja), as capacidades específicas ultrapassam 4 m <sup>3</sup> /h/m, podendo chegar até 10 m <sup>3</sup> /h/m, e os sólidos totais dissolvidos variam de 250 a 400 mg/l. |
| Sistema Aquífero Embasamento Cristalino I – (ec1) | 1,30%                     | O Sistema Aquífero Embasamento Cristalino I está localizado na região sul do Rio Grande do Sul, entre Jaguarão e Pinheiro Machado, e também no nordeste do escudo sul-riograndense em Porto Alegre. Caracteriza-se por granitos e basaltos muito fraturados na fronteira com o Uruguai. As capacidades específicas são geralmente inferiores a 0,5 m <sup>3</sup> /h/m, e a salinidade raramente excede 200 mg/l.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema Aquífero Botucatu/Pirambóia – (bp)        | 1,14%                     | O Sistema Aquífero Botucatu/Pirambóia abrange principalmente a área entre Taquari e Santo Antônio da Patrulha, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Composto por arenitos médios e endurecidos, sua litologia apresenta condições desfavoráveis para armazenamento de água. Os arenitos finos são muito argilosos, resultando em baixas capacidades específicas, cerca de 0,5 m <sup>3</sup> /h/m, e salinidades inferiores a 250 mg/l.                                                                                                                                                                                                                                         |

| Aquífero                                             | Porcentagem de área no RS | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema Aquífero Basalto/Botucatu – (bb)             | 0,80%                     | O Sistema Aquífero Basalto/Botucatu está situado entre a fronteira oeste e a região das missões, abrangendo morros de basalto sobre arenitos da Unidade Hidroestratigráfica Botucatu. Essas áreas são muito desfavoráveis para armazenamento de água subterrânea, resultando em poços secos ou com vazões muito baixas.                                                                                                                                  |
| Sistema Aquífero Botucatu/Guará II – (bg2)           | 0,61%                     | O Sistema Aquífero Botucatu/Guará II está localizado na região oeste do Estado, incluindo municípios como Manoel Viana, São Francisco de Assis, Maçambará e Itaqui. Sua litologia é composta por arenitos finos a médios, róseos a avermelhados, com intercalações siltico-arenosas. As capacidades específicas são geralmente baixas, inferiores a 0,5 m <sup>3</sup> /h/m, e os sólidos dissolvidos totais raramente ultrapassam 150 mg/l.             |
| Sistema Aquífero Serra Geral III – (sg3)             | 0,28%                     | O Sistema Aquífero Serra Geral III está localizado nas partes elevadas da unidade Serra Geral, na região Litorânea e em morros isolados de basalto no noroeste do Estado. A litologia varia de ácida (riolitos e riodacitos) a básica (basaltos). A perfuração de poços nessas áreas não é recomendada.                                                                                                                                                  |
| Sistema Aquífero Quaternário Barreira Marinha – (bm) | 0,22%                     | O Sistema Aquífero Quaternário Barreira Marinha abrange uma faixa estreita do nordeste, da Barra do Ribeiro ao oeste do Lago Guaíba até Santo Antônio da Patrulha a leste. Composto por areias inconsolidadas de granulometria fina a média, suas capacidades específicas são altas, acima de 4 m <sup>3</sup> /h/m, e o teor salino é muito baixo, inferior a 50 mg/l.                                                                                  |
| Sistema Aquífero Botucatu – (bt)                     | 0,20%                     | O Sistema Aquífero Botucatu está localizado principalmente na região central do Estado, próximo às bordas escarpadas do planalto basáltico. Composto por arenitos de granulometria média endurecidos por cimento ferruginoso ou silicoso, essa litologia é ineficaz no armazenamento de água, resultando em poços geralmente secos.                                                                                                                      |
| Sistema Aquífero Quaternário Indiferenciado – (qi)   | 0,13%                     | O Sistema Aquífero Quaternário Indiferenciado está localizado na calha do Rio Camaquã, entre Cristal e Amaral Ferrador. Sua litologia é composta principalmente por areias grossas e cascalhos inconsolidados, resultantes da erosão de rochas graníticas e eo-paleozóicas. Possui alta capacidade específica, em média 4 m <sup>3</sup> /h/m, e baixa salinidade, em torno de 150 mg/l.                                                                 |
| Sistema Aquífero Sedimentos Deltaicos – (sd)         | 0,04%                     | O Sistema Aquífero Sedimentos Deltaicos está localizado ao norte do Lago Guaíba, entre Porto Alegre e Eldorado do Sul, incluindo partes da planície de inundação. Composto por arenitos médios a grossos inconsolidados e camadas argilosas, frequentemente com seixos de basalto na base, possui capacidades específicas médias de 3 m <sup>3</sup> /h/m. No entanto, a qualidade da água é baixa, com muitos sais dissolvidos e altos teores de ferro. |

Fonte: Elaboração própria (2024). SEMA (2022).

#### 2.2.3.2.1.2. Demanda hídrica

De acordo com o Relatório Anual sobre a Situação dos Recursos Hídricos no Estado do Rio Grande do Sul (2021), o estado possui 8.123 poços regularizados, com captação de 549.708 m<sup>3</sup>/dia.

Segundo o levantamento realizado neste relatório de atualização, foram avaliadas as demandas hídricas por Bacia Hidrográfica e pelos aquíferos existentes no Rio Grande do Sul, abrangendo Autorizações Prévias, Outorgas e Dispensas de Outorgas autorizadas pelo DRHS/SEMA, além dos cadastros de poços aguardando análise dos técnicos da Divisão de Outorga. As demandas hídricas subterrâneas estão apresentadas nos **Quadro 10** e **Quadro 11**.

**Quadro 10 – Demandas hídricas médias (em m³/dia) e nº de processos de águas subterrâneas nas bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul.**

| Bacia hidrográfica            | Autorizações prévias concedidas |                 | Outorgas concedidas  |                 | Dispensas de outorgas concedidas |                 | Cadastros aguardando análise |                 |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
|                               | Vazão média (m³/dia)            | Nº de processos | Vazão média (m³/dia) | Nº de processos | Vazão média (m³/dia)             | Nº de processos | Vazão média (m³/dia)         | Nº de processos |
| Gravataí                      | 2.926                           | 59              | 3.817                | 63              | 9                                | 23              | 1.137                        | 51              |
| Sinos                         | 5.990                           | 160             | 4.148                | 117             | 23                               | 47              | 2.982                        | 117             |
| Caí                           | 16.405                          | 523             | 5.270                | 115             | 5                                | 55              | 3.121                        | 122             |
| Taquari-Antas                 | 86.377                          | 1.548           | 28.722               | 410             | 27                               | 21              | 45.089                       | 261             |
| Alto Jacuí                    | 23.124                          | 201             | 6.214                | 96              | 6                                | 3               | 4.865                        | 37              |
| Vacacaí-Vacacaí Mirim         | 3.296                           | 161             | 1.315                | 36              | 1                                | 25              | 5043                         | 60              |
| Baixo Jacuí                   | 5.339                           | 146             | 769                  | 19              | 1                                | 12              | 187                          | 15              |
| Lago Guaíba                   | 19.700                          | 25              | 2.736                | 32              | 2                                | 2               | 1.310                        | 10              |
| Pardo                         | 6.516                           | 58              | 613                  | 10              | 1                                | 5               | 92                           | 5               |
| Tramandaí                     | 22.342                          | 66              | 866                  | 69              | 8                                | 6               | 147                          | 18              |
| Litoral Médio                 | 2.719                           | 22              | 1.804                | 32              | 13                               | 13              | 286                          | 18              |
| Camaquã                       | 2.844                           | 50              | 334                  | 6               | 2                                | 2               | 101                          | 8               |
| Mirim-São Gonçalo             | 6.781                           | 75              | 967                  | 34              | 2                                | 4               | 1.498                        | 32              |
| Mampituba                     | 157                             | 3               | 10                   | 2               | -                                | -               | 11                           | 1               |
| Apuaê-Inhandava               | 21.982                          | 834             | 5.155                | 144             | 7                                | 4               | 2.518                        | 53              |
| Passo Fundo                   | 17.598                          | 320             | 2.820                | 46              | 7                                | 4               | 1.264                        | 18              |
| Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo | 13.470                          | 369             | 3.386                | 83              | 7                                | 5               | 42.476                       | 28              |
| Piratinim                     | 12.831                          | 71              | 433                  | 12              | -                                | -               | 43                           | 1               |
| Ibicuí                        | 15.149                          | 369             | 10.277               | 90              | 6                                | 3               | 3650                         | 21              |

| Bacia hidrográfica | Autorizações prévias concedidas |                 | Outorgas concedidas  |                 | Dispensas de outorgas concedidas |                 | Cadastros aguardando análise |                 |
|--------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
|                    | Vazão média (m³/dia)            | Nº de processos | Vazão média (m³/dia) | Nº de processos | Vazão média (m³/dia)             | Nº de processos | Vazão média (m³/dia)         | Nº de processos |
| Quaraí             | 1.912                           | 30              | 22                   | 4               | 1                                | 1               | 12                           | 5               |
| Santa Maria        | 3.548                           | 50              | 559                  | 15              | 1                                | 1               | 120                          | 12              |
| Negro              | 1.698                           | 13.             | 481                  | 7               | -                                | -               | 652                          | 6               |
| Ijuí               | 12.027                          | 253             | 3.151                | 96              | 2                                | 1               | 12.408                       | 40              |
| Várzea             | 19.330                          | 481             | 3.467                | 94              | 3                                | 2               | 2.052                        | 29              |
| Butuí-Icamaqua     | 6.840                           | 40              | 257                  | 5               | -                                | -               | 18                           | 3               |
| <b>Total</b>       | <b>330.903</b>                  | <b>5.927</b>    | <b>87.592</b>        | <b>1.637</b>    | <b>133</b>                       | <b>239</b>      | <b>131.080</b>               | <b>971</b>      |

Fonte: SEMA (2022).

#### Quadro 11 – Demandas hídricas médias (em m³/dia) e nº de processos de águas subterrâneas por sistema aquífero no Rio Grande do Sul.

| Sistema Aquífero          | Autorizações prévias concedidas |                 | Outorgas concedidas  |                 | Dispensas de outorgas concedidas |                 | Cadastros aguardando análise |                 |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
|                           | Vazão média (m³/dia)            | Nº de processos | Vazão média (m³/dia) | Nº de processos | Vazão média (m³/dia)             | Nº de processos | Vazão média (m³/dia)         | Nº de processos |
| Aquicludes Eo-Paleozóicos | 40                              | 6               | 11                   | 1               | -                                | 1               | -                            | 2               |
| Aquitardos permianos      | 1.275                           | 265             | 2.343                | 54              | 12                               | 50              | 1.245                        | 81              |
| Basalto / Botucatu        | 515                             | 27              | 26                   | 1               | -                                | -               | 254                          | 4               |
| Botucatu                  | 728                             | 18              | 76                   | 4               | -                                | -               | 233                          | 5               |
| Botucatu / Guará I        | 5.829                           | 54              | 1.041                | 14              | -                                | -               | 231                          | 2               |
| Botucatu / Pirambóia      | 7.335                           | 160             | 3.870                | 112             | 14                               | 54              | 2.732                        | 118             |
| Embasamento Cristalino I  | 267                             | 24              | 1560                 | 39              | -                                | -               | 284                          | 17              |
| Embasamento Cristalino II | 3.275                           | 78              | 815                  | 26              | 1                                | 2               | 530                          | 23              |

| Sistema Aquífero             | Autorizações prévias concedidas |                 | Outorgas concedidas  |                 | Dispensas de outorgas concedidas |                 | Cadastros aguardando análise |                 |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
|                              | Vazão média (m³/dia)            | Nº de processos | Vazão média (m³/dia) | Nº de processos | Vazão média (m³/dia)             | Nº de processos | Vazão média (m³/dia)         | Nº de processos |
| Embasamento Cristalino III   | 1.534                           | 41              | 49                   | 3               | 1                                | 1               | 68                           | 14              |
| Palermo / Rio Bonito         | 3.794                           | 44              | 1.474                | 13              | -                                | 10              | 481                          | 4               |
| Quaternário Barreira Marinha | 520                             | 11              | 1.261                | 14              | 3                                | 2               | 13                           | 6               |
| Quaternário Costeiro I       | 19.109                          | 62              | 1.231                | 75              | 9                                | 7               | 954                          | 26              |
| Quaternário Costeiro II      | 31.648                          | 104             | 4.548                | 64              | 7                                | 21              | 2.520                        | 54              |
| Quaternário Indiferenciado   | -                               | -               | -                    | -               | -                                | -               | -                            | -               |
| Sanga do Cabral / Pirambóia  | 5.878                           | 152             | 3.905                | 14              | 1                                | 25              | 145                          | 12              |
| Santa Maria                  | 12.778                          | 158             | 1.646                | 49              | -                                | 4               | 5.209                        | 59              |
| Serra Geral                  | 107.000                         | 2.072           | 21.564               | 470             | 24                               | 15              | 64.125                       | 173             |
| Serra Geral II               | 127.999                         | 2.633           | 41.856               | 677             | 56                               | 39              | 51.899                       | 368             |
| Serra Geral III              | 243                             | 5               | -                    | -               | -                                | -               | -                            | -               |
| <b>Total</b>                 | <b>329.766</b>                  | <b>5.914</b>    | <b>87.276</b>        | <b>1.630</b>    | <b>127</b>                       | <b>231</b>      | <b>130.924</b>               | <b>968</b>      |

Fonte: SEMA (2022).

## 2.2.3.2.2. Recursos hídricos superficiais

### 2.2.3.2.2.1. Disponibilidade hídrica

A disponibilidade hídrica para fins de gestão de cursos hídricos superficiais deve ser avaliada em função de vazões de referência.

**Quadro 12 – Disponibilidade hídrica nas Bacias Hidrográficas do Estado do Rio Grande do Sul.**

| Bacia Hidrográfica            | Descrição                                                                                                                                                            | Vazão de referência (m³/s) | Vazão outorgável (m³/s) |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Gravataí                      | Exutório do Rio Gravataí no Lago Guaíba                                                                                                                              | 10,4                       | 5,20                    |
| Sinos                         | Exutório do Rio dos Sinos no Lago Guaíba                                                                                                                             | 20                         | 14,00                   |
| Caí                           | Exutório do Rio Caí no Lago Guaíba                                                                                                                                   | 21,06                      | 10,53                   |
| Taquari-Antas                 | Exutório do Rio Taquari no Rio Jacuí                                                                                                                                 | 45,97                      | 22,98                   |
| Alto Jacuí                    | Soma dos Rios Jacuí e Jacuizinho                                                                                                                                     | 121,33                     | 60,66                   |
| Vacacaí-Vacacaí Mirim         | Soma dos rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim                                                                                                                                | 29,03                      | 14,52                   |
| Baixo Jacuí                   | Exutório do Rio Jacuí no Lago Guaíba                                                                                                                                 | 424,13                     | 254,48                  |
| Lago Guaíba                   | Soma dos afluentes diretos ao Lago Guaíba, incluindo Gravataí, Sinos, Caí e Jacuí                                                                                    | 487,48                     | 292,53                  |
| Pardo                         | Exutório do Rio Pardo no Rio Jacuí                                                                                                                                   | 8,59                       | 4,29                    |
| Tramandaí                     | Soma dos rios Maquiné e Três Forquilhas                                                                                                                              | 7,4                        | 3,70                    |
| Camaquã                       | Soma do Rio Camaquã e Arroios Turuçu e Velhaco                                                                                                                       | 65,41                      | 39,82                   |
| Mirim São Gonçalo             | Soma dos Arroios Grande e Del Rei e Rio Piratini                                                                                                                     | 15,48                      | 7,74                    |
| Mampituba                     | Exutório da UPG Forno-Jacaré no Rio Mampituba                                                                                                                        | 2,48                       | 1,24                    |
| Apuaê-Inhandava               | Total da Bacia Hidrográfica dos Rios Apuaê-Inhandava (soma dos rios Dourado, do Silveira, Socorro, Cerquinha, dos Touros, Santana, Bernardo José, Inhandava e Apuaê) | 45,61                      | 22,81                   |
| Passo Fundo                   | Soma da UPG Passo Fundo Baixo e UPG Douradinho                                                                                                                       | 26,58                      | 13,29                   |
| Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo | Total da Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo (soma dos rios Amandaú, Lajeado Grande, Santo Cristo, Santa Rosa, Comandaí, Turbo e Buricá)       | 49,43                      | 24,72                   |
| Piratinim                     | Exutório do Rio Piratini no Rio Uruguai                                                                                                                              | 16,98                      | 8,49                    |
| Ibicuí                        | Exutório do Rio Ibicuí no Rio Uruguai                                                                                                                                | 138,32                     | 96,83                   |
| Quaraí                        | Soma dos arroios Sarandi II e Garupa e sangas Sarandi e do Salso                                                                                                     | 8,72                       | 4,36                    |

| Bacia Hidrográfica | Descrição                                         | Vazão de referência (m³/s) | Vazão outorgável (m³/s) |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Santa Maria        | Exutório do Rio Santa Maria no Rio Ibicuí         | 23,04                      | 11,52                   |
| Negro              | Exutório do Rio Negro na fronteira Brasil-Uruguaí | 2,49                       | 1,24                    |
| Ijuí               | Exutório do Rio Ijuí no Rio Uruguai               | 62,6                       | 31,30                   |
| Várzea             | Soma dos rios Guarita e da Várzea                 | 35,68                      | 17,84                   |
| Butuí-Icamaquã     | Soma do Arroio Butuí e do Rio Icamaquã            | 27,86                      | 13,93                   |
| <b>Total</b>       |                                                   | <b>992,52</b>              | <b>579,83</b>           |

Fonte: Elaboração própria (2024). SEMA (2022).

#### 2.2.3.2.2. Demanda hídrica

As demandas hídricas superficiais referem-se à necessidade de água proveniente das fontes de água superficial, como rios, lagos, e reservatórios, para diversos fins, como o abastecimento público, a geração de energia hidrelétrica, a irrigação agrícola, a navegação, a recreação, dentre outros.

A gestão eficaz das demandas hídricas superficiais é fundamental para garantir a disponibilidade adequada da água e para mitigar potenciais impactos associados ao seu uso intensivo. Os dados de demanda hídrica são importantes para a análise do balanço hídrico.

Conforme a análise detalhada no Relatório Anual sobre a Situação dos Recursos Hídricos no Estado do Rio Grande do Sul (2021), a demanda hídrica superficial total do estado é estimada em 106,25 m³/s. Destacam-se como as bacias com maior demanda as Bacias Hidrográficas Ibicuí, Baixo Jacuí e Piratinim. Por outro lado, as bacias com menor demanda incluem as do Litoral Médio, Negro, Lago Guaíba e Mampituba. No **Quadro 13** estão representadas as demandas hídricas em m³/s de cada Bacia Hidrográfica.

#### Quadro 13 – Demandas hídricas médias superficiais nas bacias hidrográficas do Estado.

| Bacia Hidrográfica | Vazão média (m³/s) |
|--------------------|--------------------|
| Gravataí           | 4,47               |
| Sinos              | 4,85               |
| Caí                | 3,88               |

| Bacia Hidrográfica            | Vazão média (m³/s) |
|-------------------------------|--------------------|
| Taquari-Antas                 | 5,16               |
| Alta Jacuí                    | 7,87               |
| Vacacaí-Vacacaí Mirim         | 0,75               |
| Baixo Jacui                   | 9,54               |
| Lago Guaíba                   | 0,19               |
| Pardo                         | 0,57               |
| Tramandaí                     | 0,98               |
| Litoral Médio                 | 3,06               |
| Camaquã                       | 5,28               |
| Mirim São Gonçalo             | 4,47               |
| Mampituba                     | 0,30               |
| Apuê-Inhandava                | 3,96               |
| Passo Fundo                   | 0,52               |
| Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo | 3,02               |
| Piratinim                     | 7,17               |
| Ibicuí                        | 23,55              |
| Quaraí                        | 0,85               |
| Santa Maria                   | 0,80               |
| Negro                         | 0,05               |
| Ijuí                          | 4,52               |
| Várzea                        | 4,05               |
| Butuí-Icamaquã                | 6,40               |
| Total                         | 106,25             |

Fonte: Elaboração própria (2024). SEMA (2022).

#### 2.2.3.2.2.3. Balanço hídrico

Conforme apresentado no Relatório Anual sobre a Situação dos Recursos Hídricos no Estado do Rio Grande do Sul (2021), o balanço hídrico de referência para a gestão de recursos hídricos superficiais no Estado do Rio Grande do Sul avalia a disponibilidade e a demanda de água apresentadas anteriormente.

O objetivo é verificar se os usos registrados, considerados no balanço hídrico superficial, refletem a realidade de estresse hídrico nas bacias hidrográficas especiais ou regiões de

conflito. Além disso, busca-se identificar áreas do Estado com altas demandas hídricas em comparação com as vazões outorgáveis.

O **Quadro 14** apresenta o resultado do balanço hídrico realizado, considerando as disponibilidades hídricas para os exutórios das unidades de análise apresentadas, bem como as demandas hídricas.

**Quadro 14 – Balanço hídrico nas Bacias Hidrográficas do Rio Grande do Sul.**

| Bacia Hidrográfica    | Descrição                                                                                                                                                              | Demandas hídricas (m³/s) | Comprometimento da vazão outorgável |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Gravataí              | Total da Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí (Exutório do Rio Gravataí no Lago Guaíba)                                                                                  | 4,47                     | 86%                                 |
| Sinos                 | Total da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos (Exutório do Rio dos Sinos no Lago Guaíba)                                                                                | 4,85                     | 35%                                 |
| Caí                   | Total da Bacia Hidrográfica do Rio Caí (Exutório do Rio Caí no Lago Guaíba)                                                                                            | 3,88                     | 37%                                 |
| Taquari-Antas         | Total da Bacia Hidrográfica do Rio Taquari-Antas (Exutório do Rio Taquari no Rio Jacuí)                                                                                | 5,16                     | 22%                                 |
| Alto Jacuí            | Total da Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí (soma dos Rios Jacuí e Jacuizinho)                                                                                           | 7,86                     | 13%                                 |
| Vacacaí-Vacacaí Mirim | Total da Bacia Hidrográfica dos Rios Vacacaí — Vacacaí Mirim (soma dos rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim)                                                                   | 0,75                     | 5%                                  |
| Baixo Jacuí           | Total da Bacia Hidrográfica do Baixo Jacuí (Exutório do Rio Jacuí no Lago Guaíba)                                                                                      | 23,72                    | 9%                                  |
| Lago Guaíba           | Total da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba (soma dos afluentes diretos ao Lago Guaíba, incluindo Gravataí, Sinos, Caí e Jacuí)                                         | 37,1                     | 13%                                 |
| Pardo                 | Total da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo (Exutório do Rio Pardo no Rio Jacuí)                                                                                          | 0,57                     | 13%                                 |
| Tramandaí             | Total da Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí (soma dos rios Maquiné e Três Forquilhas)                                                                                 | 0,01                     | 0%                                  |
| Camaquã               | Total da Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã (soma do Rio Camaquã e Arroio Turuçu e Velhaco)                                                                             | 4,26                     | 11%                                 |
| Mirim São Gonçalo     | Total da Bacia Hidrográfica da Lagoa Mirim e do Canal São Gonçalo (soma dos Arroios Grande e Del Rei e Rio Piratini)                                                   | 3,25                     | 42%                                 |
| Mampituba             | Exutório da UPG Forno-Jacaré no Rio Mampituba                                                                                                                          | 0,27                     | 21%                                 |
| Apuaê-Inhandava       | Total da Bacia Hidrográfica dos Rios Apuaê — Inhandava (soma dos rios Dourado, do Silveira, Socorro, Cerquinha, dos Touros, Santana, Bernardo José, Inhandava e Apuaê) | 3,93                     | 17%                                 |
| Passo Fundo           | Total da Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo (soma da UPG Passo Fundo e UPG Douradinho)                                                                              | 0,52                     | 4%                                  |
| Turvo Santa Rosa —    | Total da Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo — Santa Rosa — Santo Cristo (soma dos rios Amandaú, Lajeado                                                                 | 3                        | 12%                                 |

| Bacia Hidrográfica        | Descrição                                                                                                    | Demandas hídricas (m³/s) | Comprometimento da vazão outorgável |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Santa Rosa — Santo Cristo | Grande, Santo Cristo, Santa Rosa, Comandai, Turbo e Buricá))                                                 |                          |                                     |
| Piratinim                 | Total da Bacia Hidrográfica do Rio Piratinim (Exutório do Rio Piratini no Rio Uruguai)                       | 7,17                     | 84%                                 |
| Ibicuí                    | Total da Bacia Hidrográfrica do Rio Ibicuí (Exutório do Rio Ibicuí no Rio Uruguai)                           | 18,66                    | 19%                                 |
| Quaraí                    | Total da Bacia Hidrográfica do Rio Quaraí (soma dos arroios Sarandi II e Garupa e sangas Sarandi e do Salso) | 0                        | 0%                                  |
| Santa Maria               | Total da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria (Exutório do Rio Santa Maria no Rio Ibicuí)                   | 0,8                      | 7%                                  |
| Negro                     | Total da Bacia Hidrográfica do Rio Negro (Exutório do Rio Negro na fronteira Brasil-Uruguai)                 | 0,05                     | 4%                                  |
| Ijuí                      | Total da Bacia Hidrográfica do Rio Ijuí (Exutório do Rio Ijuí no Rio Uruguai)                                | 4,52                     | 14%                                 |
| Várzea                    | Total da Bacia Hidrográfica do Rio da Várzea (soma dos rios Guarita e da Várzea)                             | 4,03                     | 23%                                 |
| Butuí-Icamaquã            | Total da Bacia Hidrográfica dos Rios Butuí – Icamaquã (soma do Arroio Butuí e o Rio Icamaquã)                | 5,75                     | 41%                                 |
| <b>Total</b>              |                                                                                                              | <b>92,51</b>             | <b>16%</b>                          |

Fonte: Elaboração própria (2024). SEMA (2022).

#### 2.2.3.2.4. Qualidade dos mananciais

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler/RS (FEPAM) apresenta, em seu Relatório Técnico sobre a Qualidade da Água Superficial nas Regiões Hidrográficas do RS, análises quali-quantitativas de amostras de água coletadas em 2022.

A coleta da água a ser analisada ocorre em 221 estações de monitoramento, pertencentes à Rede de Monitoramento Básico do RS, com o objetivo de determinar as condições de qualidade da água superficial nos locais de elevado interesse socioambiental.

Nesta avaliação, foram analisados os seguintes parâmetros:

- Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5d, 20°C, mg/l de O<sub>2</sub>);
- Escherichia coli (NMP/100mL);
- Fósforo Total (mg/l de P);
- Nitrogênio Amônia (mg/l de NH<sub>3</sub>);

- Oxigênio dissolvido (mg/l de O<sub>2</sub>).

Os resultados foram classificados de acordo com os limites propostos pela resolução nº 357/2005 do CONAMA.

#### 2.2.3.2.2.4.1. Região Hidrográfica do Guaíba

Foram obtidas 274 amostras da Região Hidrográfica do Rio Guaíba, nas quais foram analisados os parâmetros mencionados anteriormente. A seguir é apresentado as classes de enquadramento das amostras, bem como os valores de referência correspondentes aos parâmetros avaliados.

O **Quadro 15** exibe as distribuições dos valores quanto ao Oxigênio Dissolvido (OD) na Região Hidrográfica do Guaíba

**Quadro 15 – Distribuição dos valores de Oxigênio Dissolvido por Classe de Uso da Água no conjunto de amostras da Região Hidrográfica do Guaíba.**

| Quantidade de Amostras | Enquadramento     | Valor (mg/l) |
|------------------------|-------------------|--------------|
| 224                    | Classe 1          | >6           |
| 11                     | Classe 2          | ≥5           |
| 12                     | Classe 3          | ≥4           |
| 23                     | Classe 4          | ≥2           |
| 4                      | Pior que Classe 4 | <2           |

Fonte: Elaboração própria (2024). FEPAM (2023).

Os valores encontrados nas análises quanto à Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) estão apresentados no **Quadro 16**. Vale ressaltar que, segundo a FEPAM, a DBO de 29 amostras não foi determinada devido a problemas analíticos.

**Quadro 16 – Distribuição dos valores de Demanda Bioquímica de Oxigênio por Classe de Uso da Água no conjunto de amostras da Região Hidrográfica do Guaíba.**

| Quantidade de Amostras | Enquadramento | Valor (mg/l) |
|------------------------|---------------|--------------|
| 219                    | Classe 1      | ≤3           |
| 13                     | Classe 2      | ≤5           |

| Quantidade de Amostras | Enquadramento     | Valor (mg/l) |
|------------------------|-------------------|--------------|
| 8                      | Classe 3          | $\leq 10$    |
| 5                      | Pior que Classe 3 | $> 10$       |

Fonte: Elaboração própria (2024). FEPAM (2023).

Os valores encontrados nas análises quanto à existência de Escherichia coli estão apresentados no **Quadro 17**. Segundo a FEPAM, esta análise também apresentou problemas analíticos em 17 amostras.

**Quadro 17 – Distribuição dos valores de Escherichia coli por Classe de Uso da Água no conjunto de amostras da Região Hidrográfica do Guaíba.**

| Quantidade de Amostras | Enquadramento     | Valor (NMP/100mL) |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 104                    | Classe 1          | $\leq 160$        |
| 64                     | Classe 2          | $\leq 800$        |
| 54                     | Classe 3          | $\leq 3.200$      |
| 35                     | Pior que Classe 3 | $> 3.200$         |

Fonte: Elaboração própria (2024). FEPAM (2023).

Os valores encontrados nas análises quanto aos valores de Fósforo Total estão apresentados no **Quadro 18**. Segundo a FEPAM, 12 amostras não obtiveram resultados por problemas analíticos.

**Quadro 18 – Distribuição dos valores de Fósforo Total por Classe de Uso da Água no conjunto de amostras da Região Hidrográfica do Guaíba.**

| Quantidade de Amostras | Enquadramento     | Valor (mg/l P) |
|------------------------|-------------------|----------------|
| 157                    | Classe 1          | $\leq 0,1$     |
| 54                     | Classe 3          | $\leq 0,15$    |
| 70                     | Pior que Classe 3 | $> 0,15$       |

Fonte: Elaboração própria (2024). FEPAM (2023).

Os valores encontrados nas análises quanto aos valores de Nitrogênio Amomiacal estão apresentados no **Quadro 19**. Vale destacar que, segundo a FEPAM, 40% das amostras não obtiveram resultados por problemas analíticos.

**Quadro 19 – Distribuição dos valores de Nitrogênio Amoniacal por Classe de Uso da Água no conjunto de amostras da Região Hidrográfica do Guaíba.**

| Quantidade de Amostras | Enquadramento | Valor (mg/l N) |
|------------------------|---------------|----------------|
| 163                    | Classe 1      | $\leq 3,7$     |

Fonte: Elaboração própria (2024). FEPAM (2023).

### 2.2.3.3. Segurança hídrica

O conceito de segurança hídrica é recente, sendo introduzido em meados de 2000 pela Global Water Partnership (GWP, 2000) e o World Water Council (WWC, 2000). A segurança hídrica também já foi definida como a disponibilidade de água suficiente e de qualidade a um preço acessível para atender às necessidades de curto e longo prazo, protegendo a saúde e bem-estar das comunidades (WITTER, WHITEFORD, 1999). Complementarmente, a definição da GWP (2000) acrescentou a importância da proteção do meio ambiente para se ter a garantir do fornecimento de água.

Atualmente, a definição mais aceita é a do Programa para a Água da Organização das Nações Unidas (UN-WATER, 2013) que define a segurança hídrica como a capacidade de garantir o acesso sustentável a água de qualidade adequada para sustento, bem-estar e desenvolvimento, proteger contra poluição e desastres hídricos, e preservar ecossistemas, em um ambiente de paz e estabilidade política. A definição recente destaca o aspecto geopolítico, refletindo preocupações com conflitos pelo acesso à água que causam deslocamentos populacionais e conflitos intergovernamentais. Além disso, a segurança hídrica deve ser ancorada em valores sociais e de justiça social, integrando a gestão democrática e participativa dos recursos hídricos (SAITO, 2018).

No Brasil, em 2019, tivemos o lançamento pelo Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR) em conjunto com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), de um importante instrumento para a gestão da segurança hídrica, o Plano Nacional de Segurança Hídrica (PNSH).

O PNSH visa envolver várias esferas do governo em esforços conjuntos, e o plano aborda a segurança hídrica em quatro dimensões: humana, econômica, ecossistêmica e de resiliência, combinadas no Índice de Segurança Hídrica (ISH).

De forma sucinta, as dimensões humanas e econômicas quantificam os déficits de atendimento e os riscos, enquanto a ecossistêmica e de resiliência identificam as áreas críticas e as vulneráveis. E enquanto a dimensão social avalia a disponibilidade de água para abastecimento, a econômica foca nos setores agropecuário e industrial.

Ademais, a dimensão ecossistêmica usa indicadores de qualidade e quantidade de água, e a de resiliência analisa os estoques de água em situações de seca.

O ISH representa graficamente as condições de segurança hídrica, ajudando a orientar políticas públicas de infraestrutura e a gestão de recursos hídricos, e tendo sido calculado para os anos de 2017 e 2035.

As mudanças entre os cenários de 2017 e 2035 consideraram duas variáveis: as estimativas de demanda por água, conforme o Manual de Usos Consuntivos da Água no Brasil, afetando o balanço hídrico e indicadores relacionados; e a estimativa da população urbana, influenciando apenas a Dimensão Humana do Índice de Segurança Hídrica (ISH). Com isso, a segurança hídrica é integrada a diversas políticas públicas, incluindo o desenvolvimento regional, a defesa civil, a agricultura, a energia, os transportes e o meio ambiente (FIGUEIREDO, 2020).

Assim, foi lançado em 2021, o “Atlas Águas: Segurança Hídrica do Abastecimento Urbano” e que atualizou o Atlas de 2010 com conceitos do Plano Nacional de Segurança Hídrica (PNSH). Este documento visou caracterizar e diagnosticar os mananciais e os sistemas de abastecimento das sedes municipais brasileiras, e além de identificar as suas vulnerabilidades. Ele utiliza o Índice de Segurança Hídrica Urbano (ISH-U), que avalia a eficiência na produção e distribuição de água, combinando indicadores de vulnerabilidade dos mananciais, sistemas produtores, cobertura da rede de distribuição e gerenciamento de perdas.

Com isso, a **Figura 10** mostra a distribuição do ISH-U pelos municípios do operados pela CORSAN, onde pode se observar que a grande maioria dos municípios possui o ISH-U avaliado entre “Alto” e “Máximo”, o que indica que esses municípios possuem uma combinação de uma maior disponibilidade hídrica natural junto a uma baixa pressão na demanda pelo abastecimento de água.

O **Quadro 20** foca especificamente no município em estudo.

**Quadro 20 – Índice de Segurança Hídrica Urbano do município.**

| Município   | Índice de Segurança Hídrica Urbano |
|-------------|------------------------------------|
| Farroupilha | Média                              |

Fonte: Elaboração própria (2024).

**Figura 10 – Índice de Segurança Hídrica Urbano (ISH-U) dos municípios atendidos pela CORSAN.**



Fonte: Elaboração própria (2024).

### 2.3. Aspectos bióticos

O território brasileiro é composto por 6 (seis) biomas distintos: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa. Cada bioma possui diferentes tipos de vegetação e fauna, e a conservação da vegetação é crucial para a manutenção dos habitats, serviços ambientais e recursos essenciais à vida humana. Além disso, a preservação dos biomas depende de políticas públicas ambientais e de estratégias para a conservação, o seu uso sustentável e a manutenção dos serviços ambientais que eles fornecem a população.

O estado do Rio Grande do Sul abriga 2 (dois) desses biomas, a Mata Atlântica e o Pampa. A **Figura 11** mostra a distribuição dos biomas no estado, destacando que o bioma Pampa está mais presente no sudeste e sudoeste, enquanto a Mata Atlântica é predominante no nordeste e noroeste rio-grandense. Além disso, a região central e metropolitana do estado possui ambos os biomas distribuídos.

O **Quadro 21** foca especificamente no município em estudo.

**Quadro 21 – Bioma do município.**

| Município   | Bioma          | Cobertura territorial |
|-------------|----------------|-----------------------|
| Farroupilha | Mata Atlântica | 100,0%                |

Fonte: Elaboração própria (2024).

**Figura 11 – Distribuição de biomas ao longo dos municípios atendidos pela CORSAN.**



Fonte: Elaboração própria (2024).

## **2.4. Aspectos socioeconômicos**

### **2.4.1. Aspectos sociais**

Nesta seção, serão analisados os principais aspectos sociais do município, fundamentais para o entendimento das necessidades e peculiaridades locais que influenciam diretamente a gestão dos serviços de saneamento. Entre os itens abordados, destacam-se as características demográficas, que ajudam a compreender o crescimento populacional e sua distribuição territorial, além dos indicadores socioeconômicos, como o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, renda, educação e saúde.

Esses fatores, quando analisados em conjunto, permitem uma visão abrangente das condições de vida da população, auxiliando na identificação de áreas mais vulneráveis e prioritárias para o investimento em infraestrutura e serviços de saneamento. Com isso, busca-se criar uma base sólida para o planejamento de soluções que promovam a universalização do saneamento de forma equitativa e sustentável.

#### **2.4.1.1. Demografia**

A análise demográfica de uma região é um dos pilares fundamentais para o planejamento de políticas públicas, especialmente no campo do saneamento básico. Indicadores como a densidade populacional, estrutura etária, taxas de natalidade e migração fornecem subsídios importantes para a formulação de estratégias que visam atender às demandas atuais e futuras da população. Esses dados possibilitam uma visão mais clara das necessidades sociais e ajudam a definir prioridades de investimento em infraestrutura, educação, saúde e, no caso deste estudo, saneamento.


No estado do Rio Grande do Sul, observam-se mudanças demográficas significativas nos últimos anos. A redução da taxa de natalidade, acompanhada do aumento da expectativa de vida, reflete a transição demográfica vivida pela região, resultando em uma população gradualmente mais envelhecida. Esse cenário, por sua vez, impõe novos desafios ao planejamento urbano e à prestação de serviços, incluindo o saneamento, à medida que a demanda por infraestrutura de saúde e bem-estar aumenta.

A migração, tanto interna quanto externa, também tem um impacto relevante na distribuição e crescimento populacional, alterando as dinâmicas regionais e exigindo uma adaptação constante das políticas públicas.

Nesse contexto, o Censo Demográfico do IBGE emerge como uma ferramenta essencial para coletar dados atualizados e precisos sobre a população, oferecendo um retrato detalhado das condições socioeconômicas do país, além de ser uma base indispensável para o desenvolvimento de planos de saneamento eficientes.

Na **Figura 12**, é possível visualizar a tendência da população total do município em estudo entre 1991 e 2022, com base nos dados disponibilizados pelo Censo do IBGE.

**Figura 12 – Tendência da população total do município (1991-2022).**

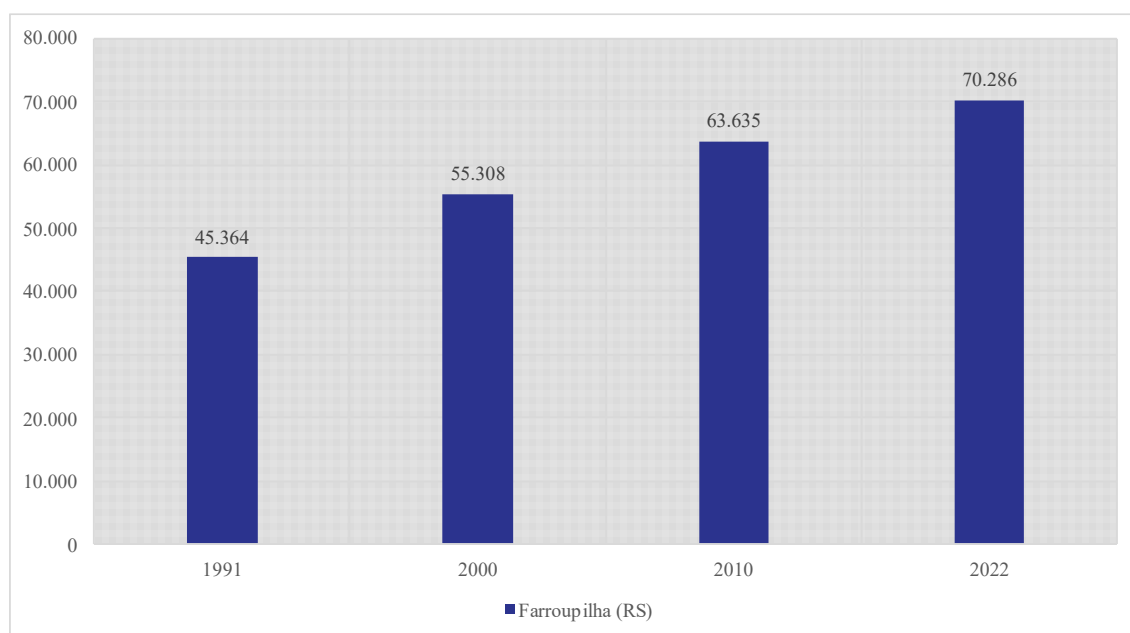

Fonte: Adaptado da Série Histórica do IBGE (2023).

#### **2.4.1.2. Índice de Desenvolvimento Humano**


O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi criado em 1990 e passou a ser publicado anualmente a partir de 1993 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), órgão da ONU. Esse índice é utilizado para avaliar o desenvolvimento humano

em diferentes países, bem como oferece uma visão abrangente das condições de vida, saúde, educação e renda em áreas urbanas específicas.

O IDH varia em uma escala que vai de 0 a 1, sendo que, quanto mais próximo de 1, maior o nível de desenvolvimento humano.

A escala de classificação do IDH divide-se em 5 (cinco) categorias, conforme mostrado na **Figura 13**: muito alto, alto, médio, baixo e muito baixo. Essas categorias facilitam a análise comparativa entre as nações, permitindo identificar desigualdades no desenvolvimento humano em diferentes regiões do mundo.

**Figura 13 – Escala do IDH.**



Fonte: Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul (2020).

As dimensões que compõem o IDH-M são as seguintes:

- **Renda:** Refere-se ao padrão de vida, medido pela Renda Nacional Bruta (RNB) per capita, que indica o nível econômico médio de cada cidadão em um país;
- **Saúde/Longevidade:** Avalia a expectativa de vida ao nascer, representando o acesso da população a condições de vida saudáveis e à longevidade;
- **Educação:** Reflete o acesso ao conhecimento, considerando dois indicadores principais: a média de anos de escolaridade entre a população adulta e a expectativa de anos de estudo para crianças em idade de iniciar a vida escolar.

Essas 3 (três) dimensões fornecem uma visão integrada do desenvolvimento humano, indo além da simples análise econômica, ao incorporar aspectos relacionados à qualidade de vida e às oportunidades de acesso a serviços básicos.


No contexto do Rio Grande do Sul, o IDH desempenha um papel crucial na avaliação do progresso socioeconômico e na identificação de disparidades entre os municípios.

De acordo com o PNUD, o IDH do Rio Grande do Sul em 2021 foi de 0,771, colocando o estado na faixa de Desenvolvimento Humano Alto. A dimensão que mais contribuiu para esse valor foi a longevidade, com 0,797, seguida pela renda, com 0,767, e pela educação, com 0,750.

O IDH também é utilizado como referência para avaliar o desenvolvimento em níveis mais locais, como cidades, estados e regiões, por meio do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). O IDHM segue a mesma metodologia do IDH global, adaptando-se às especificidades municipais e regionais,

A **Figura 14** apresenta a tendência do IDHM no município em estudo, com dados referentes aos anos de 1991, 2000 e 2010. Essa evolução permite analisar o progresso do desenvolvimento humano na localidade ao longo dessas três décadas, destacando possíveis melhorias ou retrocessos nas áreas de renda, saúde e educação, que compõem o índice.

**Figura 14 – Tendência histórica do IDHM no município.**

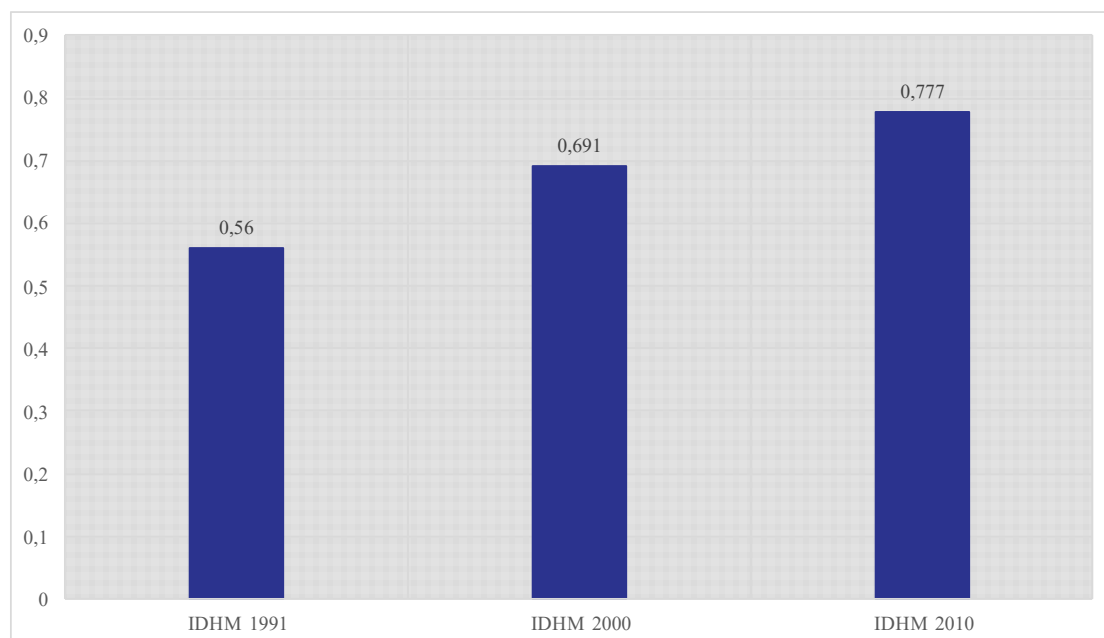

Fonte: Adaptado de IBGE (2010).

O **Quadro 22** apresenta os dados referentes IDHM no ano de 2010, distribuídos entre os seus 3 (três) componentes principais: renda, longevidade e educação. Esses indicadores proporcionam uma análise detalhada do desenvolvimento humano no município, permitindo identificar as áreas em que houve maior progresso e aquelas que ainda demandam melhorias.

**Quadro 22 – IDHM e seus componentes no município – 2010.**

| Município   | IDHM 2010 | IDHM Renda 2010 | IDHM Longevidade 2010 | IDHM Educação 2010 |
|-------------|-----------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| Farroupilha | 0,777     | 0,783           | 0,861                 | 0,696              |

Fonte: Adaptado do IBGE (2023).

#### 2.4.1.3. Renda

O Índice de Gini mede a concentração da distribuição de renda em uma população, variando de 0 a 1. Um valor de zero indica igualdade absoluta, onde todos possuem a mesma renda, enquanto um valor de um indica extrema desigualdade, onde uma única pessoa detém toda a riqueza. Na prática, o índice de Gini costuma comparar os 20% mais pobres com os 20% mais ricos.

O **Quadro 23** apresenta a evolução do Índice de Gini do rendimento domiciliar per capita, a preços médios do ano para o Estado do Rio Grande do Sul. Observa-se uma redução de 2019 a 2023, indicando uma diminuição da desigualdade no estado.

**Quadro 23 – Evolução do índice de Gini do estado do Rio Grande do Sul.**

| Estado            | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rio Grande do Sul | 0,467 | 0,473 | 0,481 | 0,487 | 0,482 | 0,476 | 0,468 | 0,467 | 0,466 |

Fonte: Adaptado de IBGE (2024).

O **Quadro 24** apresenta a tendência histórica do Índice de Gini no município em estudo, com dados referentes aos anos de 1991, 2000 e 2010. Dessa forma, a análise desse indicador permite acompanhar a evolução da distribuição de renda no município ao longo dos anos.

**Quadro 24 – Tendência histórica do Índice de Gini no município.**

| Município   | 1991   | 2000   | 2010   |
|-------------|--------|--------|--------|
| Farroupilha | 0,4656 | 0,4756 | 0,4401 |

Fonte: IBGE/Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010.

#### 2.4.1.4. Saúde

Em 2023, o Ministério da Saúde registrou que o Rio Grande do Sul possui 153 municípios sem prestação de atendimento médico privado. Nessas áreas, a população depende exclusivamente dos serviços da rede pública de saúde. O estado, classificado como o sétimo com o maior número de estabelecimentos hospitalares, contava, em dezembro de 2023, com 332 desses estabelecimentos distribuídos por 226 dos 497 municípios. Entre esses hospitais, havia 21 especializados, 293 gerais e 18 de dia, conforme o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do DATASUS.

O panorama epidemiológico relacionado ao saneamento básico revela uma forte ligação entre as condições de saúde da população e a qualidade dos serviços de saneamento. Áreas com acesso inadequado à água potável, sistemas sanitários deficientes e gestão inadequada de resíduos enfrentam desafios significativos em termos de saúde pública, incluindo doenças transmitidas pela água e infecções gastrointestinais.

A Lista Morb. CID-10, disponível no DATASUS, oferece um detalhamento abrangente sobre a morbidade hospitalar no SUS, categorizada por local de internação. Esta base de dados é essencial para a análise epidemiológica e para o planejamento de intervenções de saúde pública, permitindo identificar padrões de doenças e sua distribuição geográfica. Utilizando essa fonte, coletamos informações específicas sobre “Doenças relacionadas ao saneamento (ambiental) inadequado (DRSAI)”, listadas de acordo com SOUZA et al. (2015) da seguinte forma:

- Doenças de transmissão feco-oral:
  - Diarreias;
  - Febres entéricas;
  - Hepatite A;

- Doenças transmitidas por inseto vetor:
  - Dengue;
  - Febre Amarela;
  - Leishmanioses;
  - Filariose linfática;
  - Malária;
  - Doença de Chagas;
- Doenças transmitidas através do contato com a água:
  - Esquistossomose;
  - Leptospirose;
- Doenças relacionadas com a higiene
  - Doenças dos olhos;
  - Doenças de pele;
- Geohelmintos e teníases
  - Helmintíases;
  - Teníases.

Para o período de abril de 2024, foram registradas 1.936 internações no estado do Rio Grande do Sul relacionadas a diferentes DRSAl<sup>1</sup>. Esse número abrange 176 municípios do estado, dos quais 155 são atendidos pela CORSAN.

A média de internações do município em estudo está apresentada no **Quadro 25**.

---

<sup>1</sup> Cólera, Shigelose, Amebíase, Diarreia e gastroenterite origem infecc presumível, Outras doenças infecciosas intestinais, Leptospirose icterohemorrágica, Outras formas de leptospirose, Leptospirose não especificada, Tracoma, Febre amarela, Dengue [dengue clássico], Outras hepatites virais, Malária por Plasmodium falciparum, Malária por Plasmodium vivax, Malária por Plasmodium malariae, Outras formas malária conf exames parasitológ, Malária não especificada, Leishmaniose visceral, Leishmaniose cutânea, Leishmaniose cutâneo-mucosa, Leishmaniose não especificada, Esquistossomose, Equinococose, Ancilostomíase, Outras helmintíases, Outras doenças infecciosas e parasitárias.

**Quadro 25 – Média de internação por DRSAl em abril de 2024.**

| Município   | População total (IBGE 2022) | Internações | Percentual de internações |
|-------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|
| Farroupilha | 70.286                      | 3           | 0,004%                    |

Fonte: Adaptado de IBGE (2023) e DATASUS (2024).

#### 2.4.1.5. Educação

Conforme informações disponibilizadas pelo IBGE 2023, a taxa de escolarização de 6 a 14 anos no estado do Rio grande do Sul era de 99,5%, enquanto a taxa de analfabetismo da população de 15 anos era de 2,7%.

Com base no censo do IBGE de 2022, foi possível identificar a média da taxa de alfabetização do município em estudo, conforme demonstrado no **Quadro 26**.

**Quadro 26 – Taxa de alfabetização do município – 2022.**

| Município   | Taxa de alfabetização (%) |
|-------------|---------------------------|
| Farroupilha | 98,09                     |

Fonte: Adaptado de IBGE (2022).

#### 2.4.1.6. Uso e ocupação do solo

A definição do uso e ocupação do solo está diretamente ligada às regulamentações que governam a densidade populacional, as atividades permitidas, os mecanismos de controle das construções e a subdivisão do solo.

Esses componentes compõem o regime urbanístico, que visa garantir o desenvolvimento urbano de forma equilibrada e sustentável. Dentro desse contexto, uma das categorias essenciais é a classificação do território em zonas urbanas e rurais (VAZ, 2006).

De acordo com o Monitoramento da Cobertura e Uso da Terra conduzido pelo IBGE (2020), no estado do Rio Grande do Sul, o solo apresenta 11 (onze) categorias distintas. Segundo os dados, as classes predominantes nos municípios do estado são, em ordem de extensão maior, a categoria de "Área Agrícola", seguida pela categoria de "Vegetação

Campestre", e então pela categoria de "Mosaico de Ocupações em Área Florestal", conforme ilustrado na **Figura 15**.

O **Quadro 27** também oferece uma descrição detalhada das categorias de uso e cobertura do solo.

**Quadro 27 – Classificação uso e cobertura do solo.**

| Classificação                          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Área artificial                        | Áreas onde predominam superfícies antrópicas não-agrícolas. São aquelas estruturadas por edificações e sistema viário, nas quais estão incluídas as metrópoles, cidades, vilas, as aldeias indígenas e comunidades quilombolas, áreas ocupadas por complexos industriais e comerciais e edificações que podem, em alguns casos, estar situadas em áreas peri-urbanas. Também pertencem a essa classe as áreas onde ocorrem a exploração ou extração de substâncias minerais, por meio de lavra ou garimpo.   |
| Área Agrícola                          | Área caracterizada por lavouras temporárias, semi-perenes e permanentes, irrigadas ou não, sendo a terra utilizada para a produção de alimentos, fibras, combustíveis e outras matérias-primas. Segue os parâmetros adotados nas pesquisas agrícolas do IBGE e inclui todas as áreas cultivadas, inclusive as que estão em pousio ou localizadas em terrenos alagáveis. Pode ser representada por zonas agrícolas heterogêneas ou extensas áreas de plantations. Inclui os tanques de aquicultura.           |
| Pastagem com Manejo                    | Áreas destinadas ao pastoreio do gado e outros animais, com vegetação herbácea cultivada (braquiária, azevém, etc) ou vegetação campestre (natural), ambas apresentando interferências antrópicas de alta intensidade. Estas interferências podem incluir o plantio; a limpeza da terra (destocamento e despedramento); eliminação de ervas daninhas de forma mecânica ou química (aplicação de herbicidas); gradagem; calagem; adubação; entre outras que descaracterizem a cobertura natural.              |
| Mosaico de Ocupações em Área Florestal | Área caracterizada por ocupação mista de área agrícola, pastagem e/ou silvicultura associada ou não a remanescentes florestais, na qual não é possível uma individualização de seus componentes. Inclui também áreas com perturbações naturais e antrópicas, mecânicas ou não mecânicas, que dificultem a caracterização da área.                                                                                                                                                                            |
| Silvicultura                           | Área caracterizada por plantios florestais de espécies exóticas ou nativas como monoculturas. Segue os parâmetros adotados nas pesquisas de extração vegetal e silvicultura do IBGE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vegetação Florestal                    | Área ocupada por florestas. Consideram-se florestais as formações arbóreas com porte superior a 5 metros de altura, incluindo-se aí as áreas de Floresta Ombrófila Densa, de Floresta Ombrófila Aberta, de Floresta Estacional, além da Floresta Ombrófila Mista. Inclui outras feições em razão de seu porte superior a 5 m de altura, como a Savana Florestada, Campinarana Florestada, Savana-Estépica Florestada, os Manguezais e os Buritizais, conforme o Manual Técnico de Uso da Terra (IBGE, 2013). |
| Área Úmida                             | Área caracterizada por vegetação natural herbácea ou arbustiva (cobertura de 10% ou mais), permanentemente ou periodicamente inundada por água doce ou salobra. Inclui os terrenos de charcos, pântanos, campos úmidos, estuários, entre outros. O período de inundação deve ser de no mínimo 2 meses por ano. Pode ocorrer                                                                                                                                                                                  |

| Classificação                          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | vegetação arbustiva ou arbórea, desde que estas ocupem área inferior a 10% do total.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vegetação Campestre                    | Área caracterizada por formações campestres. Entende-se como campestres as diferentes categorias de vegetação fisionomicamente bem diversas da florestal, ou seja, aquelas que se caracterizam por um estrato predominantemente arbustivo, esparsamente distribuído sobre um estrato gramíneo-lenhoso. Incluem-se nessa categoria as Savanas, Estepes, Savanas-Estépicas, Formações Pioneiras e Refúgios Ecológicos. Encontram-se disseminadas por diferentes regiões fitogeográficas, compreendendo diferentes tipologias primárias: estepes planaltinas, campos rupestres das serras costeiras e campos hidroarenosos litorâneos (restinga), conforme o Manual Técnico de Uso da Terra (IBGE, 2013). Essas áreas podem estar sujeitas a pastoreio e a outras interferências antrópicas de baixa intensidade como as áreas de pastagens não manejadas do Rio Grande do Sul e do Pantanal. |
| Mosaico de Ocupações em Área Campestre | Área caracterizada por ocupação mista de área agrícola, pastagem e/ou silvicultura associada ou não a remanescentes campestres, na qual não é possível uma individualização de seus componentes. Inclui também áreas com perturbações naturais e antrópicas, mecânicas ou não mecânicas, que dificultem a caracterização da área.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Corpo d'água Continental               | Inclui todas as águas interiores, como rios, riachos, canais e outros corpos d'água lineares. Também engloba corpos d'água naturalmente fechados (lagos naturais) e reservatórios artificiais (represamentos artificiais de água construídos para irrigação, controle de enchentes, fornecimento de água e geração de energia elétrica). Não inclui os tanques de aquicultura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Corpo d'água Costeiro                  | Inclui as águas inseridas nas 12 milhas náuticas, conforme Lei nº 8.617, de 4 de janeiro de 1993.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Área Descoberta                        | Esta categoria engloba locais sem vegetação, como os afloramentos rochosos, penhascos, recifes e terrenos com processos de erosão ativos. Também inclui as praias e dunas, litorâneas e interiores, e acúmulo de cascalho ao longo dos rios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Fonte: IBGE (2020).

Figura 15 – Distribuição das classes de cobertura e uso do solo ao longo dos municípios atendidos pela CORSAN.



Fonte: Elaboração própria (2024).

No que diz respeito ao município em estudo, o **Quadro 28** apresenta uma análise detalhada das categorias de uso e cobertura do solo em seu território.

**Quadro 28 – Distribuição do uso e cobertura do solo do município.**

| Município   | Uso e cobertura do solo                | Cobertura territorial |
|-------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Farroupilha | Área Artificial                        | 8,0%                  |
|             | Mosaico de Ocupações em Área Florestal | 6,5%                  |
|             | Vegetação Florestal                    | 81,8%                 |

Fonte: Elaboração própria (2024).

#### 2.4.2. Aspectos econômicos

A consideração dos aspectos econômicos é essencial para garantir que as propostas e estratégias sejam viáveis e sustentáveis. A dimensão econômica influencia diretamente a capacidade de implementação e a eficácia dos sistemas de saneamento, impactando a qualidade de vida da população e a integridade ambiental.


##### 2.4.2.1. Atividades e vocações econômicas

A análise da atividade e vocação econômica é crucial para entender o desenvolvimento regional e orientar políticas públicas eficazes. Este tópico aborda a distribuição e a concentração das principais atividades econômicas no Rio Grande do Sul, destacando os setores de maior relevância para a economia estadual, como agropecuária, indústria e serviços. Além disso, examina a vocação econômica dos municípios, evidenciando as áreas de especialização e potencial de crescimento econômico.

De acordo com a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Governo do Rio Grande do Sul os 3 (três) principais setores econômicos responsáveis pela produção de bens e serviço são: Agropecuária, Indústria e Serviços.

Para o ano de 2023 o setor da agropecuária foi o que mais cresceu, seguido pelo setor de serviços. A **Figura 16** apresenta as taxas de crescimento acumuladas no ano do PIB, dos impostos e do Valor Adicionado Bruto (VAB), total e por atividades, do Rio Grande do Sul e do Brasil — 2023/2022

**Figura 16 – Taxas de crescimento acumuladas – 2023/2022.**

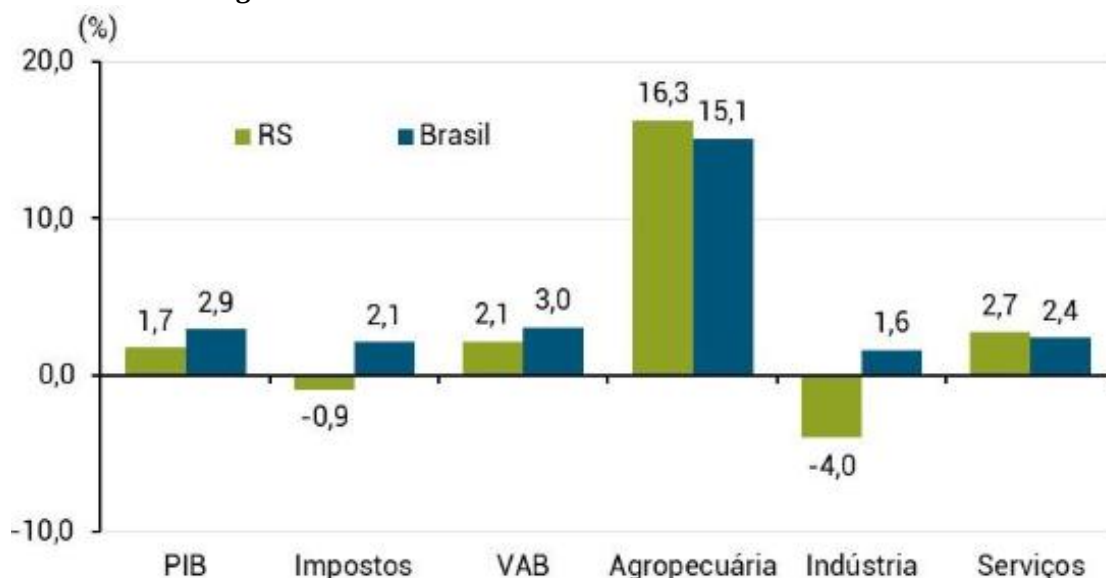

Fonte: SPGG-RS/DEE (2023).

O **Quadro 29** apresenta o VAB para o município em estudo, abrangendo os setores de Agropecuária, Indústria e Serviços, excluindo Administração, Defesa, Educação, Saúde Públicas e Seguridade Social.

**Quadro 29 – VAB dos setores do município – 2021.**


| Município   | VAB da Agropecuária, a preços correntes (R\$ 1.000) | VAB da Indústria, a preços correntes (R\$ 1.000) | VAB dos Serviços, a preços correntes (R\$ 1.000) |
|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Farroupilha | 197.883,67                                          | 1.454.549,52                                     | 1.555.707,25                                     |

Fonte: Adaptado de IBGE (2023) e SPGG-RS/DEE (2023).

#### 2.4.2.2. Caracterização do mercado de trabalho

De acordo com dados do Atlas de Desenvolvimento Humano de 2010, a maioria da população ocupada está no setor de serviços, seguido pelos setores de agropecuária e indústria de transformação. O **Figura 17** ilustra o percentual da população ocupada do município em estudo em cada setor para o ano de 2010.

**Figura 17 – Percentual de ocupação no município – 2010.**

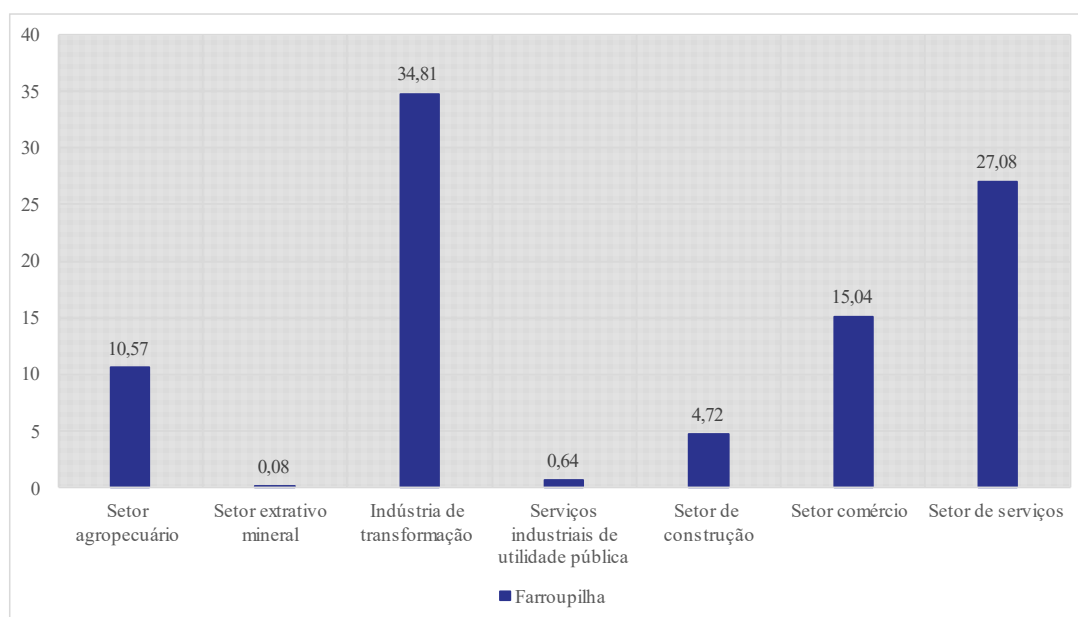

Fonte: Adaptado de Atlas de Desenvolvimento Humano (2010).

### 2.4.2.3. Panorama fiscal

Segundo a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) do Rio Grande do Sul, o PIB per capita do estado em 2023 foi de R\$ 55.454, o que representa um aumento de 10,5% em relação ao PIB per capita do Brasil.

O Departamento de Economia e Estatística (DEE) da SPGG elabora o relatório do PIB, com uma defasagem de dois anos devido à disponibilidade de dados do IBGE. Em 2021, o PIB do Rio Grande do Sul cresceu 9,3% após uma retração de 7,3% em 2020. O VAB aumentou 9,5%, e os impostos, 7,7%. Esse foi o maior crescimento entre as 27 unidades da Federação, impulsionado pela expansão da agropecuária (53,0%), da indústria (8,1%) e dos serviços (4,4%). Em 2021, o PIB per capita do estado cresceu 8,9%, atingindo R\$ 50.693,51, 20% acima da média nacional, posicionando o Estado na sexta posição nacionalmente.

O PIB municipal e o *per capita* do município em estudo está sendo apresentado no **Quadro 30**.

**Quadro 30 – PIB municipal e *per capita* do município – 2021.**

| Município          | PIB municipal a preços correntes<br>(R\$ 1.000) | PIB per capita a preços correntes<br>(R\$ 1,00) |
|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Farroupilha</b> | 4.398.447,41                                    | 59.633,50                                       |

Fonte: Adaptado de IBGE (2023) e SPGG-RS/DEE (2023).

### **3. DIAGNÓSTICO DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE**

De acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007, o abastecimento de água potável e o esgotamento sanitário constituem pilares fundamentais para garantir a saúde pública, o bem-estar das comunidades e o desenvolvimento econômico e social. O abastecimento de água potável envolve um conjunto de atividades, infraestruturas e instalações necessárias para captar, tratar e distribuir água de qualidade à população, abrangendo desde a captação até as ligações prediais e os instrumentos de medição.

No Brasil, os sistemas de abastecimento de água podem ser classificados como isolados, quando atendem a um único manancial e localidades específicas, ou integrados, quando abastecem simultaneamente múltiplos municípios utilizando um ou mais mananciais.

A eficiência desses sistemas é essencial para prevenir doenças de veiculação hídrica e promover a melhoria da qualidade de vida, reduzindo desigualdades regionais. Da mesma forma, o sistema de esgotamento sanitário desempenha um papel crucial na promoção da saúde pública e na preservação ambiental, ao assegurar o afastamento, transporte, tratamento e destinação final dos esgotos gerados pela população. A implementação adequada contribui diretamente para a prevenção de doenças e a proteção dos recursos naturais, mitigando os impactos negativos decorrentes do descarte inadequado de esgotos.

Neste contexto, este capítulo apresentará um diagnóstico da infraestrutura existente, analisando o sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município.

#### **3.1. Abastecimento de água**

O sistema de abastecimento de água é composto por um sistema de captação superficial e subterrânea, sistemas de bombeamento de água bruta e água tratada, uma estação de tratamento de água, reservatórios de água tratada e redes de distribuição de água para população.

O sistema de abastecimento de Farroupilha atende cerca de 29.481 economias.

### 3.1.1. Captação superficial e subterrânea

As captações superficiais são realizadas nas barragens denominadas Julieta e Burati. Como captação subterrânea, o sistema utiliza o poço citado no quadro a seguir.

**Quadro 31 – Poço de Farroupilha.**

| Poço   | Produção (m³/h) | Tempo de operação (h/dia) |
|--------|-----------------|---------------------------|
| FAR-10 | 18              | 18                        |

Fonte: Elaboração própria (2024).

### 3.1.2. Estação de tratamento de água

Farroupilha possui duas ETAs, a ETA I é do tipo convencional, está situada na rua Carlos Egger, nº 1.345 e processa aproximadamente 50 l/s de água bruta proveniente da Barragem Julieta. Já a ETA II está situada na Nova Sardenha, a mesma processa aproximadamente 140 l/s de água bruta proveniente da EBAB na barragem do rio Burati (Casarin).

Junto à ETA I e II há o laboratório físico-químico e microbiológico onde são realizadas análises da água bruta, do processo, tratada na saída da ETA e na rede de distribuição.

### 3.1.3. Reservação

Farroupilha possui com 17 reservatórios no sistema de abastecimento de água, conforme listado no quadro a seguir.

**Quadro 32 – Reservatórios.**

| Reservatório        | Endereço             | Tipo      | Capacidade (m³) |
|---------------------|----------------------|-----------|-----------------|
| R01 (ETA I)         | Rua Carlos Egger     | Enterrado | 500             |
| R02 (ETA I)         | Rua Carlos Egger     | Intze     | 250             |
| R03 (São Luiz)      | Rua Armando Antonelo | Elevado   | 500             |
| R04 (Industrial)    | Rua Manoel Pasqual   | Apoiado   | 500             |
| R05 (Nova Milano)   | RS 122 km 55         | Apoiado   | 200             |
| R06 (Monte Pasqual) | Rua São Gabriel      | Apoiado   | 100             |

| Reservatório                              | Endereço                  | Tipo           | Capacidade (m³) |
|-------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| R07 (ETA II – Nova Sardenha)              | ETA II - Nova Sardenha    | Semi-Enterrado | 1000            |
| R08 (ETA II)                              | ETA II - Nova Sardenha    | Elevado        | 200             |
| R09 (1º de Maio)                          | Rua Itacir Raimundo Zatti | Elevado        | 500             |
| R10 (Felicita "A")                        | Rua Ari Reginato          | Elevado        | 100             |
| R11 (Felicita "B")                        | Rua Ari Reginato          | Elevado        | 100             |
| R12 (Bela Itália - Bairro América)        | Rua Baldizar Magioni      | Elevado        | 50              |
| R14 (Lot. Milanês - Bairro Cop. Vitória)  | Rua Domingos P. Butelli   | Elevado        | 100             |
| R15 (Monte Verde)                         | Rua Carlos Bach           | Apoiado        | 50              |
| R16 (Lot. Altos do Medianeira)            | Rua Aquilino Negre        | Elevado        | 50              |
| R17 (Jardim Itália "A" Bairro Bela Vista) | Rua Emílio Fetter         | Elevado        | 100             |
| R19                                       | Rua Carlos Egger, 1345    | Apoiado        | 2000            |

Fonte: Elaboração própria (2024).

### 3.1.4. Estações de bombeamento de água

**EBAB Julieta (Arroio Biazus)** – O sistema de bombeamento de água bruta é composto por dois grupos Motor Bomba, sendo um operante e o outro reserva (GMB 1 e GMB 2). A descrição dos GMB's consta a seguir:

- Bomba Worthington Modelo 6 LN 13  
Vazão de 50 l/s em 97 m.c.a.  
Motor de acionamento de 200 CV;
- Bomba Imbil Modelo 150/130<sup>a</sup>.  
Vazão de 50 l/s em 97 m.c.a.  
Motor de acionamento de 250 CV.

**EBAB Burati** – O sistema de bombeamento de água bruta é composto por três grupos Motor Bomba, sendo um operante e os outros reservas (GMB 1, GMB 2 e GMB 3). A descrição dos GMB's consta a seguir:

- Bomba KSB RDL Modelo 150.500;
- Vazão de 135 l/s em 100 m.c.a
- Motor Maraton, acionamento de 300 CV;

- Bomba KSB RDL Modelo 150.500 Vazão de 135 l/s em 100 m.c.;
- Motor Maraton, acionamento de 300 cv;
- Bomba Worthington Modelo 6 LN 23 Vazão de 140 l/s em 120 M.C.A Motor WEG, acionamento de 450 cv.

### 3.1.5. Rede de distribuição de água

A rede de distribuição possui aproximadamente 328 km de extensão.

**Figura 18 – Extensão por material da rede de distribuição.**


| Diâmetro (mm)      | FC     | FOFO   | PVC DEFOFO | PVC PBA | PEAD | Rede fictícia | Extensão Total (m) |
|--------------------|--------|--------|------------|---------|------|---------------|--------------------|
| 32                 | -      | -      | -          | 997     | -    | -             | 997                |
| 50                 | -      | -      | -          | 198.336 | 153  | -             | 198.489            |
| 60                 | 36.739 | -      | -          | 142     | -    | -             | 36.881             |
| 63                 | -      | -      | -          | -       | 669  | -             | 669                |
| 75                 | -      | -      | 400        | 13.666  | -    | -             | 14.065             |
| 100                | 1.584  | 27     | 15         | 17.371  | -    | 15            | 19.012             |
| 125                | 291    | -      | -          | -       | -    | -             | 291                |
| 150                | 4.509  | 56     | 11.370     | 2.269   | -    | 13            | 18.217             |
| 200                | 6.204  | 1.280  | 2.934      | 929     | -    | 38            | 11.385             |
| 225                | -      | -      | 203        | 1       | -    | -             | 204                |
| 250                | 2.269  | 3.779  | 982        | 7       | -    | -             | 7.037              |
| 300                | 1.415  | 5.358  | 399        | 24      | -    | -             | 7.195              |
| 350                | 540    | -      | -          | -       | -    | -             | 540                |
| 400                | 1.421  | 6.341  | -          | 114     | -    | 14            | 7.890              |
| 500                | -      | 5.243  | -          | 52      | -    | 21            | 5.315              |
| Extensão Total (m) | 54.972 | 22.084 | 16.302     | 233.906 | 822  | 101           | 328.187            |

Fonte: Elaboração própria (2024).

### 3.1.6. Fluxograma esquemático do sistema

Na figura a seguir, é possível verificar o fluxograma do SAA.

Figura 19 – Fluxograma do SAA.

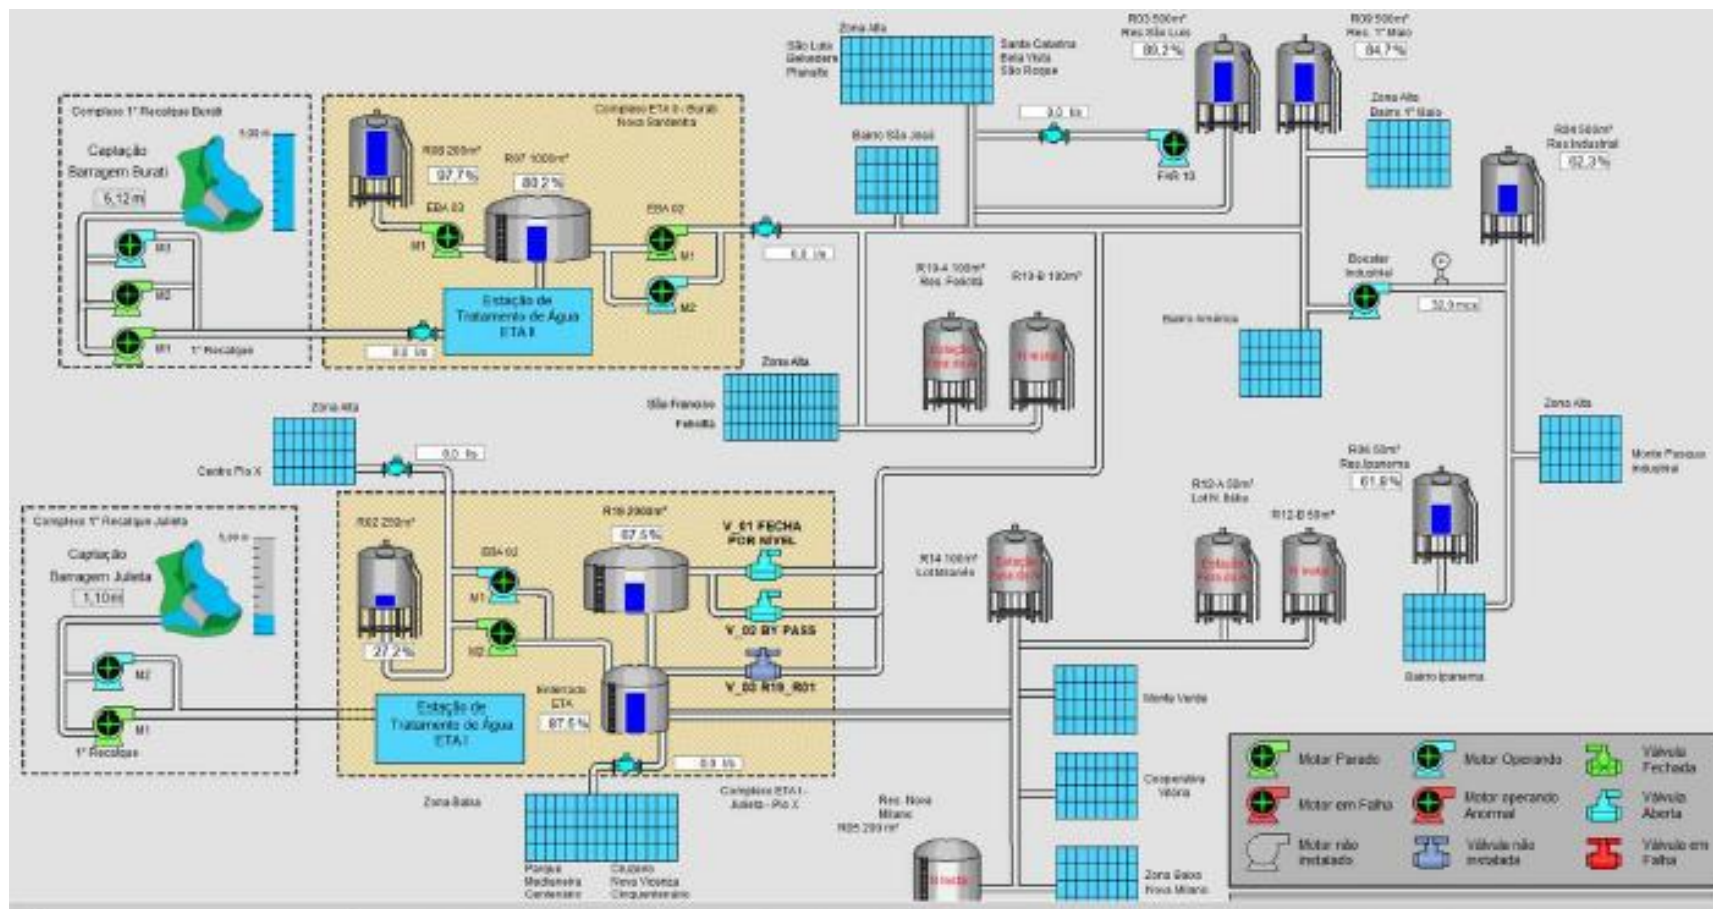

Fonte: Elaboração própria (2024).


### **3.1.7. Identificação dos pontos vulneráveis**

Os pontos vulneráveis encontram-se descritos a seguir.

- Manancial superficial/subterrâneo;
- Ponto de captação de água bruta junto ao manancial;
- Estações de bombeamento de água bruta e água tratada (EBAB e EBAT);
- Estação de tratamento de água;
- Rede de distribuição de água.

Os pontos encontram-se apresentados nas figuras a seguir.

**Figura 20 – Pontos vulneráveis do SAA.**

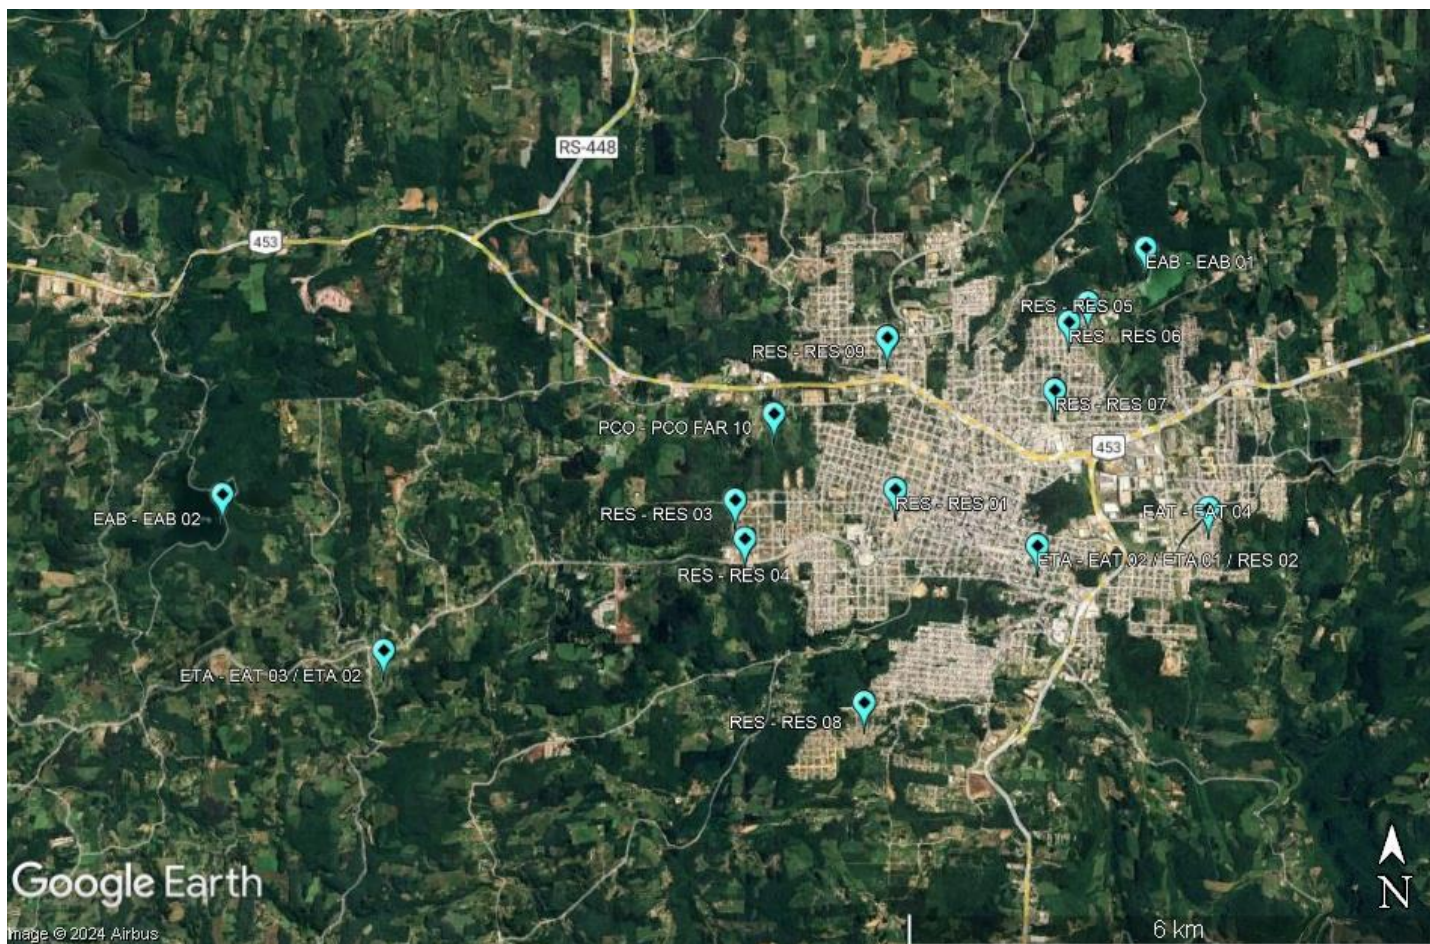

Fonte: Google Earth (2024).



### 3.1.8. Identificação das áreas com maior demanda

A área com maior demanda no município é a região central, indicada na figura a seguir:

**Figura 22 – Área com maior demanda.**



Fonte: Google Earth (2024).

### 3.2. Esgotamento sanitário

O município não possui um sistema de esgotamento sanitário operado pela CORSAN. Atualmente, o esgotamento sanitário é realizado no município por meio de soluções individuais nos domicílios.

#### **4. OBJETIVOS E METAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS**

A universalização dos serviços de saneamento básico é um compromisso fundamental para promover a saúde pública, a dignidade humana e a sustentabilidade ambiental. No contexto do Plano, estabelecer objetivos claros e metas mensuráveis é essencial para orientar as ações e investimentos necessários à expansão e melhoria dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Este capítulo apresenta os objetivos estratégicos e as metas específicas que nortearão as políticas públicas e as iniciativas regionais de saneamento básico. Os objetivos definidos visam atender às diretrizes nacionais de saneamento, garantindo a equidade no acesso aos serviços e promovendo a eficiência operacional dos sistemas. As metas, por sua vez, são delineadas com base em diagnósticos detalhados das condições atuais, considerando as particularidades de cada município e as demandas da população.

Ao longo deste capítulo, serão apresentados os indicadores de desempenho e os prazos para o alcance das metas, bem como as estratégias para superar os desafios e obstáculos que possam surgir.

##### **4.1. Projeção populacional**

As projeções populacionais desempenham um papel fundamental no planejamento abrangente de políticas públicas voltadas para o bem-estar social, desenvolvimento econômico e, especificamente, para a execução eficaz de projetos de saneamento básico. No contexto desses projetos, a projeção populacional emerge como uma ferramenta indispensável, fornecendo insights cruciais para o dimensionamento adequado das infraestruturas necessárias, além de servir como base para o cálculo das demandas futuras.

A confiabilidade dessas projeções é um elemento central em estudos dessa natureza. Para alcançar esse nível de confiança, é imperativo realizar uma análise abrangente e interdisciplinar dos cenários passado, presente e futuro da população em questão. Isso não apenas demanda uma compreensão profunda das variáveis que interagem com a população ao longo do tempo, mas também exige uma perfeita adequação dos métodos empregados no cálculo das projeções aos dados disponíveis.

A complexidade inerente à elaboração dessas projeções é evidente, especialmente devido à necessidade de uma análise cuidadosa das variáveis que interagem com a população em um determinado espaço geográfico ao longo do tempo projetado. Dado que as projeções se relacionam com o futuro, é crucial considerar a incerteza, mesmo quando há informações históricas detalhadas e confiáveis disponíveis sobre a população em estudo.

O levantamento dos dados essenciais para a realização deste estudo populacional foi conduzido por meio das principais fontes de informações neste campo, com destaque para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Essa abordagem assegura uma base sólida e atualizada para a projeção, incorporando dados confiáveis que são essenciais para a precisão e utilidade do planejamento futuro.

#### **4.1.1. Método utilizado para projeções populacionais**

O IBGE tem a responsabilidade de publicar, até 31 de agosto de cada ano, as estimativas populacionais para estados e municípios. Essas estimativas são de extrema importância, pois servem de base para a distribuição do Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), mecanismos fundamentais na política fiscal brasileira, que redistribuem receitas tributárias para promover o equilíbrio socioeconômico entre as diferentes regiões do país.

As estimativas populacionais são calculadas utilizando o método matemático AiBi, um modelo que se baseia na análise de tendências de crescimento populacional de um determinado município entre dois censos demográficos consecutivos. Este método também leva em consideração a tendência de crescimento de uma área geográfica hierarquicamente superior, como o estado ou a Unidade da Federação (UF) em que o município está inserido. As UFs são projetadas pelo método das componentes demográficas, que inclui variáveis como natalidade, mortalidade e migração.

Segundo a nota metodológica n. 01 do IBGE, a população estimada de uma Unidade da Federação em um dado momento  $t$  representada como  $P(t)$ . Essa população é dividida em  $n$  áreas menores, geralmente municípios, onde a população de cada área  $i$  no tempo  $t$  é denotada por  $P_i(t)$ .

A soma das populações dessas áreas menores deve igualar a população total da Unidade da Federação:

$$P_i(t); i = 1, 2, 3, \dots, n$$

$$P(t) = \sum_{i=1}^n P_i(t)$$

O método AiBi parte da hipótese de que a população de uma área menor  $i$  em um tempo  $t$  pode ser expressa como uma função linear da população da área maior (a Unidade da Federação), ajustada por dois coeficientes:  $a_i$  e  $b_i$ . A equação para a população projetada  $P_i(t)$  de uma área  $i$  é dada por:

$$P_i(t) = a_i P(t) + b_i$$

Onde:

- $a_i$  é o coeficiente de proporcionalidade do incremento da população da área menor  $i$  em relação ao incremento da população da área maior;
- $b_i$  é o coeficiente linear de correção, que ajusta as diferenças específicas de crescimento entre as áreas menores e a área maior.

Os coeficientes  $a_i$  e  $b_i$  são determinados a partir de dados coletados entre os dois últimos censos demográficos. Para definir esses coeficientes, o método utiliza as populações registradas nos censos nos tempos  $t_0$  e  $t_1$ . A partir da resolução de um sistema de equações baseado nos valores populacionais dos censos, obtém-se:

$$a_i = \frac{P_i(t_1) - P_i(t_0)}{P(t_1) - P(t_0)}$$

$$b_i = P_i(t_0) - a_i P(t_0)$$

O princípio subjacente ao método AiBi é que as populações dos domínios menores, como os municípios, constituem uma função linear da população do domínio maior, como o estado ou a Unidade da Federação. No entanto, uma das desvantagens do método é a possibilidade de gerar estimativas de população negativa para algumas áreas. Isso pode ocorrer em regiões onde o coeficiente  $a_i$  assume um valor extremamente baixo ou

negativo, indicando uma tendência de declínio populacional em relação ao crescimento da área maior.

Para mitigar esse problema, alternativas metodológicas podem ser empregadas. Uma solução proposta por Frias (1987) envolve a separação das áreas com taxas de crescimento positivas e negativas, permitindo um ajuste mais preciso das estimativas. Outra abordagem é o uso de correções manuais para evitar populações negativas, garantindo a consistência e a plausibilidade das projeções.

#### **4.1.2. Objetivos, metas e indicadores**

O Plano visa criar um quadro coerente de ações e investimentos que, ao longo do tempo, conduzam à universalização dos serviços de saneamento, melhorando a saúde e a qualidade de vida da população e assegurando a sustentabilidade ambiental e econômica das operações.

Desta forma foram definidos os seguintes objetivos específicos, para os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário:

- Melhoria e expansão do abastecimento de água e esgotamento sanitário, a fim de garantir a universalização ao acesso a água potável e cobertura do esgotamento sanitário;
- Garantir o acesso de qualidade aos serviços de abastecimento de água.

Para atingir os objetivos estabelecidos, tem-se as seguintes metas:

- Universalização: alcançar a meta de 99% de cobertura de água e 90% de cobertura de esgoto, até 2033, conforme a Lei Federal nº 14.026/20, mantendo esta cobertura até 2062.

Para garantir o acompanhamento eficaz das metas estabelecidas no Plano, é fundamental a utilização de indicadores de desempenho. Esses indicadores proporcionarão uma avaliação contínua e objetiva do progresso em direção aos objetivos definidos, permitindo ajustes necessários ao longo do processo.

Por meio da medição sistemática da cobertura dos sistemas, será possível monitorar a eficiência e a eficácia das ações implementadas. É relevante destacar que os indicadores apresentados estão em conformidade com aqueles previstos nos contratos de concessão de serviço público assinados por cada município.

A seguir, serão apresentados os principais indicadores a serem acompanhados.

#### **4.1.2.1. Metodologia do cálculo**

A metodologia de cálculo das metas de universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário é fundamental para garantir que os objetivos de cobertura e eficiência sejam alcançados de maneira precisa e sustentável. Este item tem como propósito detalhar os critérios e procedimentos utilizados para determinar as metas de universalização, assegurando que todas as áreas de prestação dos serviços sejam devidamente atendidas.

A abordagem considera as características específicas de cada região, incluindo a exclusão de imóveis localizados em áreas irregulares ou com baixa densidade populacional, e leva em conta tanto as economias factíveis quanto as soluções individuais de coleta e tratamento de esgoto sanitário. Através desta metodologia, busca-se promover a transparência e a eficácia no planejamento e na execução das ações necessárias para a universalização dos serviços de saneamento básico.

A metodologia leva em consideração, portanto, os seguintes tópicos:

- Área de prestação dos serviços;
- A exclusão dos imóveis localizados em áreas irregulares e imóveis localizados em áreas cuja densidade seja abaixo de 1 (uma) ligação para cada 20m (vinte metros) de rede;
- Economias factíveis são as unidades consumidoras ou domicílios com disponibilidade para serem conectados às redes públicas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
- Soluções individuais de coleta e tratamento de esgoto sanitário existentes na área de prestação dos serviços.

#### 4.1.2.2. Nível de universalização dos serviços de água

Acompanha a cobertura dos serviços de abastecimento de água do município, aplicando o NUA, seguindo a fórmula:

$$NUA = \frac{\text{Economias Residenciais de Água}}{\text{Domicílios Residenciais}} \times 100$$

Onde,

- **Economias residenciais de água:** número de economias residenciais que possuem acesso aos serviços de abastecimento de água, na área da prestação dos serviços, incluindo economias residenciais ativas, inativas e factíveis, obtidas a partir dos cadastros comercial e operacional da Concessionária;
- **Domicílios residenciais:** número total de domicílios residenciais com viabilidade técnica para serem conectados à rede de abastecimento de água na Área de Prestação dos Serviços. Deverá ser calculado com base no número de domicílios estimados pelo IBGE.

O instrumento de delegação dos serviços à Concessionária apresenta as metas intermediária e de universalização de cobertura do serviço de esgotamento sanitário do município, as quais são incorporadas automaticamente a este Plano.

#### 4.1.2.3. Nível de universalização dos serviços de esgotamento sanitário

Acompanha a cobertura dos serviços de esgotamento sanitário para cada município, aplicando o NUE, seguindo a fórmula:

$$NUE = \frac{\text{Economias Residenciais de Esgoto}}{\text{Domicílios Residenciais}} \times 100$$

Onde,

- **Economias residenciais esgoto:** número de economias residenciais que possuem acesso aos serviços de esgotamento sanitário na Área de Prestação dos Serviços, incluindo economias residenciais ativas, inativas e factíveis, obtidas a partir dos cadastros comercial e operacional da Concessionária;

- **Domicílios residenciais:** número total de domicílios residenciais com viabilidade técnica para serem conectados à rede de esgotamento sanitário na Área de Prestação dos Serviços. Deverá ser calculado com base no número de domicílios estimados pelo IBGE e não deverá incluir domicílios em soleira baixa ou qualquer outra impossibilidade técnica de conexão.

O instrumento de delegação dos serviços à Concessionária apresenta as metas intermediária e de universalização de cobertura do serviço de esgotamento sanitário do município, as quais são incorporadas automaticamente a este Plano.

## **5. PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES**

Os programas, projetos e ações são essenciais para atingir as metas estabelecidas, que devem ser compatíveis com os Planos Plurianuais e outros planos governamentais, conforme a Lei Federal nº 14.026/2020. No entanto, a falta de instrumentos municipais como o Plano Diretor e a ausência de detalhes sobre os componentes do saneamento básico complicam o planejamento.

Apesar disso, o Plano Regional de Água e Esgoto representa um passo importante para a universalização eficiente do saneamento básico regional. A integração dos diversos instrumentos de planejamento e a identificação de fontes de financiamento são cruciais para a sustentabilidade dessas proposições.

Para atingir as metas de cobertura, redução de perdas e qualidade nos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, é necessário, portanto, um programa de investimentos amplo e abrangente.

### **5.1. Premissas e diretrizes**

A definição dos programas, projetos e ações perpassa pelo entendimento de cada conceito. De acordo com Galvão Júnior et al. (2010), os programas referem-se ao esboço geral de finalidade abrangente, determinando táticas e métodos de maneira estratégica, sendo possível concretizar as metas e objetivos. Já os projetos são entendidos como elementos de cada programa, podendo ser ou não ligados a outros programas, dentro de um mesmo projeto. Por fim, as ações são específicas a cada projeto, tendo foco na execução.

Os programas, projetos e ações aqui definidos, levaram em consideração o diagnóstico do município, operado pela CORSAN. Para isso foram consideradas as demandas pelos serviços de saneamento básico, bem como a dinâmica populacional, além de outros fatores que poderiam dificultar a universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Neste sentido, para alcançar os objetivos e metas de universalização, são propostos programas, projetos e ações.

As medidas a serem implementadas são divididas em estruturais e estruturantes e levam em consideração a disponibilidade orçamentária, viabilidade técnica, bem como as obrigações específicas constantes nos contratos de concessão.

Dessa forma, as **medidas estruturais** dizem respeito às intervenções no ambiente físico, sendo fundamentais para assegurar a universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Por outro lado, as **medidas estruturantes** referem-se a aspectos gerenciais, essenciais para o suporte e a eficácia na prestação desses serviços.

## 5.2. Abastecimento de água

### 5.2.1. Programa, projetos e ações estruturais

A garantia de um sistema eficiente de abastecimento de água é fundamental para a saúde pública e o bem-estar da população. Para atingir esse objetivo, é necessário implementar uma série de ações estratégicas e estruturais que assegurem a captação, tratamento, armazenamento e distribuição da água de maneira eficaz e sustentável. Essas ações devem ser planejadas e executadas de forma integrada, considerando a diversidade de contextos regionais e a necessidade de preservar os recursos hídricos.

A implementação de tecnologias avançadas, a modernização da infraestrutura existente e a gestão eficiente dos recursos são pilares essenciais para o sucesso dessas iniciativas.

O **Quadro 33** apresenta a consolidação dos programas e ações para os sistemas de abastecimento de água, oferecendo uma visão abrangente das diretrizes propostas. No entanto, é fundamental ressaltar que cada município possui suas próprias necessidades, sendo as ações ajustadas conforme suas metas contratuais e cronogramas operacionais, de modo a assegurar o cumprimento dos objetivos e a implementação das melhorias necessárias.

**Quadro 33 – Programa, projetos e ações estruturais para os sistemas de abastecimento de água.**

| Programa | Projetos | Ações                                         | Responsável    |
|----------|----------|-----------------------------------------------|----------------|
|          |          | Implantação dos sistemas de captação de água. | Concessionária |

| Programa                                   | Projetos                                                                     | Ações                                                                                                                                                  | Responsável    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Expansão e Implantação das Infraestruturas | Implantação dos Sistemas de Abastecimento de Água                            | Implantação dos sistemas de adução de água (bruta e/ou tratada).                                                                                       |                |
|                                            |                                                                              | Implantação dos sistemas de bombeamento de água.                                                                                                       |                |
|                                            |                                                                              | Implantação dos sistemas de tratamento de água.                                                                                                        |                |
|                                            |                                                                              | Implantação dos sistemas de reservação de água.                                                                                                        |                |
|                                            |                                                                              | Implantação dos sistemas de distribuição de água.                                                                                                      |                |
|                                            |                                                                              | Implantação dos sistemas de tratamento de lodo.                                                                                                        |                |
|                                            |                                                                              | Implantação dos sistemas de interconexão do abastecimento com as unidades consumidoras (conexões, ramal de ligação etc.).                              |                |
|                                            |                                                                              | Implantação dos parques de hidrômetros.                                                                                                                |                |
|                                            | Expansão dos Sistemas de Abastecimento de Água                               | Implantação e/ou ampliação dos sistemas de captação de água.                                                                                           | Concessionária |
|                                            |                                                                              | Implantação e/ou ampliação dos sistemas de adução de água (bruta e/ou tratada).                                                                        |                |
|                                            |                                                                              | Implantação e/ou ampliação dos sistemas de bombeamento de água.                                                                                        |                |
|                                            |                                                                              | Implantação e/ou ampliação dos sistemas de tratamento de água.                                                                                         |                |
|                                            |                                                                              | Implantação e/ou ampliação dos sistemas de reservação de água.                                                                                         |                |
|                                            |                                                                              | Implantação e/ou ampliação dos sistemas de distribuição de água.                                                                                       |                |
|                                            |                                                                              | Implantação e/ou ampliação dos sistemas de tratamento de lodo.                                                                                         |                |
|                                            |                                                                              | Implantação e/ou ampliação dos sistemas de interconexão do abastecimento com as unidades consumidoras (conexões, ramal de ligação etc.).               |                |
|                                            |                                                                              | Implantação e/ou ampliação dos parques de hidrômetros.                                                                                                 |                |
| Expansão e Implantação das Infraestruturas | Melhorias Operacionais e Substituições dos Sistemas de Abastecimento de Água | Execução de melhorias e/ou substituições dos sistemas de captação de água.                                                                             | Concessionária |
|                                            |                                                                              | Execução de melhorias e/ou substituições dos sistemas de adução de água (bruta e/ou tratada).                                                          |                |
|                                            |                                                                              | Execução de melhorias e/ou substituições dos sistemas de bombeamento de água.                                                                          |                |
|                                            |                                                                              | Execução de melhorias e/ou substituições dos sistemas de tratamento de água.                                                                           |                |
|                                            |                                                                              | Execução de melhorias e/ou substituições dos sistemas de reservação de água.                                                                           |                |
|                                            |                                                                              | Execução de melhorias e/ou substituições dos sistemas de distribuição de água.                                                                         |                |
|                                            |                                                                              | Execução de melhorias e/ou substituições dos sistemas de tratamento de lodo.                                                                           |                |
|                                            |                                                                              | Execução de melhorias e/ou substituições dos sistemas de interconexão do abastecimento com as unidades consumidoras (conexões, ramal de ligação etc.). |                |
|                                            |                                                                              | Execução de melhorias e/ou substituições dos parques de hidrômetros.                                                                                   |                |

Fonte: Elaboração própria (2024).

### 5.2.2. Programa, projetos e ações estruturantes

O programa estruturante para os sistemas de abastecimento de água tem como objetivo garantir a eficiência, a segurança e a sustentabilidade no fornecimento de água potável, promovendo ações que abrangem desde a organização técnica até o controle da qualidade dos serviços prestados.

Para atingir esses objetivos, os programas estão divididos em cinco áreas principais, conforme apresenta o **Quadro 34**.

**Quadro 34 – Programa, projetos e ações estruturantes para os sistemas de abastecimento de água.**

| Programa                                            | Projeto                                                     | Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsável                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Governança Operacional e Gestão de Dados            | Regularização, Capacitação e Monitoramento                  | Regularização e monitoramento das licenças e outorgas para que todas os sistemas de abastecimento de água estejam em conformidade com as normas legais, assegurando a continuidade e expansão dos serviços de forma regularizada.                                                    | Concessionária                        |
|                                                     |                                                             | Prover treinamento contínuo e atualização para os profissionais envolvidos na operação e manutenção do sistema de abastecimento, assegurando que estejam preparados para lidar com desafios técnicos e operacionais.                                                                 |                                       |
|                                                     |                                                             | Elaborar estudos técnicos que subsidiem a criação de projetos para a modernização e ampliação da infraestrutura, aumentando a eficiência do sistema de abastecimento.                                                                                                                |                                       |
|                                                     |                                                             | Implementar um sistema de informações para monitorar a eficiência do abastecimento de água, identificando possíveis melhorias e otimizações no processo.                                                                                                                             |                                       |
|                                                     | Integração e Atualização de Dados Cadastrais e Operacionais | Atualização contínua das informações cadastrais dos usuários e redes de abastecimento e seus dispositivos especiais (válvulas, ventosas, registros, hidrantes e conexões), garantindo que essas informações sejam constantemente atualizadas e acessíveis para a gestão operacional. | Concessionária                        |
| Gestão Eficiente de Recursos Hídricos e Energéticos | Eficiência Operacional e Controle de Perdas                 | Identificar e combater as perdas de água nos sistemas, por meio de tecnologia de detecção de vazamentos, controle de fraudes e manutenção preventiva.                                                                                                                                | Concessionária                        |
|                                                     | Resiliência Hídrica                                         | Identificar e combater as ligações irregulares em soluções individuais de abastecimento (sem a devida outorga), assegurando a garantia de uso dos recursos hídricos conforme normas legais.                                                                                          | Prefeitura Municipal e Concessionária |
|                                                     | Otimização Energética                                       | Implementar tecnologias e processos que aumentem a eficiência energética nos sistemas de bombeamento,                                                                                                                                                                                | Concessionária                        |

| Programa                                         | Projeto                                      | Ação                                                                                                                                                                                      | Responsável    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                  |                                              | tratamento e distribuição de água, com a modernização de equipamentos e incorporação de fontes renováveis.                                                                                |                |
| <b>Segurança e Monitoramento da Água Tratada</b> | <b>Controle da Qualidade da Água Tratada</b> | Sistema de monitoramento para garantir o controle contínuo da qualidade da água, de acordo com as exigências das autoridades, para assegurar a conformidade com os padrões estabelecidos. | Concessionária |

Fonte: Elaboração própria (2024).

### 5.3. Esgotamento sanitário

#### 5.3.1. Programa, projetos e ações estruturais

O desenvolvimento de um sistema eficiente de esgotamento sanitário é vital para assegurar a saúde pública e a preservação ambiental. Para isso, é essencial implementar ações coordenadas que abrangem desde a coleta dos esgotos até seu tratamento e disposição final. A construção e a modernização da infraestrutura de esgotamento sanitário são fundamentais para garantir que os resíduos sejam tratados adequadamente, evitando a contaminação dos corpos d'água e do solo.

As ações devem incluir a instalação de redes de coleta eficientes, a construção de estações de tratamento de modernas e a melhoria das conexões domiciliares.

O **Quadro 35** consolida os programas e ações para os sistemas de esgotamento sanitário, fornecendo uma visão abrangente das diretrizes propostas. No entanto, é importante destacar que cada município tem necessidades específicas, e as ações são alinhadas às suas metas contratuais e cronogramas operacionais, a fim de garantir o cumprimento dos objetivos e as melhorias adequadas.

**Quadro 35 – Programa, projetos e ações estruturais para os sistemas de esgotamento sanitário.**

| Programa                                          | Projetos                           | Ações                                                                                                                           | Responsável    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Expansão e Implantação das Infraestruturas</b> | <b>Implantação dos Sistemas de</b> | Implantação dos sistemas de interconexão da coleta de esgoto com as unidades contribuidoras (ramais de ligação, conexões etc.). | Concessionária |
|                                                   |                                    | Implantação dos sistemas de coleta e transporte de esgoto.                                                                      |                |

| Programa                                            | Projetos                                                                          | Ações                                                                                                                                                        | Responsável                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                     | <b>Esgotamento Sanitário</b>                                                      | Implantação dos sistemas de tratamento de esgoto.                                                                                                            |                                       |
|                                                     |                                                                                   | Implantação dos sistemas de tratamento do lodo.                                                                                                              |                                       |
|                                                     |                                                                                   | Fiscalização para redução das ligações irregulares (lançamento de esgoto pluvial nas redes de esgoto cloacal e vice-versa)                                   | Prefeitura Municipal e Concessionária |
|                                                     |                                                                                   | Fiscalização da efetivação das ligações domiciliares de esgoto cloacal ao SES                                                                                | Prefeitura Municipal                  |
|                                                     | <b>Expansão da Capacidade dos Sistemas de Esgotamento Sanitário</b>               | Implantação e/ou ampliação dos sistemas de interconexão da coleta de esgoto com as unidades contribuidoras (ramais de ligação, conexões etc.).               | Concessionária                        |
|                                                     |                                                                                   | Implantação e/ou ampliação dos sistemas de coleta e transporte de esgoto.                                                                                    |                                       |
|                                                     |                                                                                   | Implantação e/ou ampliação dos sistemas de tratamento de esgoto.                                                                                             |                                       |
|                                                     |                                                                                   | Implantação e/ou ampliação dos sistemas de tratamento do lodo.                                                                                               |                                       |
| <b>Renovação e Modernização das Infraestruturas</b> | <b>Melhoria Operacional e Substituições dos Sistemas de Esgotamento Sanitário</b> | Execução de melhorias e/ou substituições dos sistemas de interconexão da coleta de esgoto com as unidades contribuidoras (ramais de ligação, conexões etc.). | Concessionária                        |
|                                                     |                                                                                   | Execução de melhorias e/ou substituições dos sistemas de coleta e transporte de esgoto.                                                                      |                                       |
|                                                     |                                                                                   | Execução de melhorias e/ou substituições dos sistemas de tratamento de esgoto.                                                                               |                                       |
|                                                     |                                                                                   | Execução de melhorias e/ou substituições dos sistemas de tratamento do lodo.                                                                                 |                                       |

Fonte: Elaboração própria (2024).

### 5.3.2. Programa, projetos e ações estruturantes

O programa tem como objetivo principal garantir a eficiência, legalidade e sustentabilidade na operação dos sistemas de coleta e tratamento de esgoto. Por meio de projetos focados na regularização ambiental, capacitação técnica, ampliação da infraestrutura e monitoramento da performance, o programa busca modernizar e expandir o sistema, melhorando a qualidade dos serviços prestados.

Além disso, contempla ações para otimizar o uso de energia e integrar dados operacionais, garantindo maior controle e eficiência na gestão dos recursos hídricos e do saneamento, em conformidade com as normas ambientais vigentes. O **Quadro 36** apresenta o programa e seus respectivos projetos e ações.

**Quadro 36 – Programa, projetos e ações estruturantes para os sistemas de esgotamento sanitário.**

| Programa                                              | Projetos                                                           | Ações                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsável                           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Governança Operacional e Gestão de Dados</b>       | <b>Regularização, Capacitação e Monitoramento</b>                  | Assegurar que o sistema de esgotamento sanitário esteja em conformidade com as normas ambientais vigentes, por meio do monitoramento contínuo e da renovação das licenças necessárias, garantindo a operação legal e ambientalmente adequada.                             | Concessionária                        |
|                                                       |                                                                    | Promover treinamentos regulares para os colaboradores, com foco em práticas inovadoras, operação eficiente do sistema de esgotamento e conformidade com as regulamentações ambientais.                                                                                    |                                       |
|                                                       |                                                                    | Realizar estudos técnicos detalhados voltados à expansão e melhorias do sistema de esgotamento sanitário, com foco em aumentar a cobertura e melhorar a eficiência operacional e ambiental.                                                                               |                                       |
|                                                       |                                                                    | Implementar um sistema de informações geográficas para monitorar e avaliar a performance do sistema de esgotamento sanitário em tempo real, permitindo a detecção de problemas operacionais e a otimização da gestão dos serviços.                                        |                                       |
|                                                       | <b>Integração e Atualização de Dados Cadastrais e Operacionais</b> | Integrar e atualizar continuamente os dados cadastrais e operacionais do sistema de esgotamento sanitário, garantindo a eficiência na gestão de recursos e a tomada de decisões.                                                                                          | Concessionária                        |
| <b>Gestão de Conformidade e Eficiência Energética</b> | <b>Fiscalização e Controle de Ligações Irregulares</b>             | Implementar medidas de fiscalização e combate a ligações clandestinas no sistema de esgotamento sanitário, visando a regularização de usuários e a redução de impactos negativos na operação e no meio ambiente.                                                          | Prefeitura Municipal e Concessionária |
|                                                       | <b>Fiscalização e Controle de Adesão ao SES</b>                    | Implementar medidas de fiscalização e acompanhamento da efetivação da adesão dos usuários ao SES de modo a garantir o devido encaminhamento dos efluentes ao tratamento.                                                                                                  | Prefeitura Municipal                  |
|                                                       | <b>Otimização Energética</b>                                       | Implementar medidas de eficiência energética no sistema de esgotamento sanitário, como a substituição de equipamentos obsoletos por novas tecnologias de baixo consumo energético e a automação de processos operacionais para reduzir o consumo de energia nas unidades. | Concessionária                        |
| <b>Segurança e Monitoramento da Efluente Tratado</b>  | <b>Controle da Qualidade do Efluente Tratado</b>                   | Implementar um sistema de monitoramento contínuo para garantir que os efluentes tratados atendam aos padrões de qualidade exigidos por regulamentações ambientais, prevenindo a contaminação de corpos d'água e promovendo a saúde pública.                               | Concessionária                        |

Fonte: Elaboração própria (2024).

#### 5.4. Programa de desenvolvimento institucional e setorial

A gestão eficaz de sistema de saneamento básico envolve coordenar o abastecimento de água e esgotamento sanitário de forma integrada. Para isso, são adotadas ações que considerem especificidades locais e promovam o uso sustentável dos recursos.

Educação ambiental e engajamento da comunidade são elementos-chave para sensibilizar sobre a importância do saneamento adequado e incentivar práticas responsáveis. A participação ativa dos cidadãos no processo decisório e na fiscalização das ações contribui para melhorar continuamente os serviços e assegurar um ambiente saudável para todos.

As ações de gestão apresentam, portanto, caráter técnico e institucional, sendo voltadas para melhorias dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. O **Quadro 37** apresenta os principais projetos e ações de gestão a curto, médio e longo prazo.

**Quadro 37 – Programa, projetos e ações de desenvolvimento institucional e setorial.**

| Programa                                    | Projetos                                         | Ações                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsável                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Programa de Gestão Institucional e Setorial | Sistema de Informações sobre Saneamento          | Implantação de sistema regional de informações sobre saneamento (eixo de água e esgoto) com cadastro georreferenciado.                                                                                                                                                                                | Concessionária                 |
|                                             |                                                  | Manutenção e atualização do sistema regional de informações sobre saneamento com cadastro georreferenciado.                                                                                                                                                                                           |                                |
|                                             | Gestão Interna e Externa                         | Medidas de articulação e desenvolvimento operacional, institucional, tecnológico e/ou de inovação, eficiência energética e serviços especiais.                                                                                                                                                        | Concessionária e/ou Prefeitura |
|                                             |                                                  | Monitoramento e avaliação sistemática do Plano Regional de Água e Esgoto - RS.                                                                                                                                                                                                                        |                                |
|                                             | Comunicação, Sensibilização e Mobilização Social | Desenvolvimento e manutenção de campanhas constantes de conscientização e incentivo às práticas de uso racional da água e consumo consciente, com ênfase em grandes unidades consumidoras.                                                                                                            | Concessionária e/ou Prefeitura |
|                                             |                                                  | Desenvolvimento e manutenção de campanhas de conscientização/sensibilização dos usuários sobre a importância das ligações domiciliares às redes coletoras de esgotamento sanitário e redes de abastecimento de água, esclarecendo os benefícios da regularização para o bem-estar social e ambiental. |                                |
|                                             |                                                  | Desenvolvimento e manutenção de campanhas de conscientização/sensibilização dos usuários sobre a proteção dos mananciais e temas ambientais relevantes para o SAA e o SES.                                                                                                                            |                                |

Fonte: Elaboração própria (2024).

### 5.5. Fonte de Financiamento

O Plano Regional abrange a prestação regionalizada dos serviços pela CORSAN, por meio de contratos de programa e contratos de concessão que delegam à Companhia a responsabilidade pela realização dos investimentos necessários para atingir os objetivos definidos neste planejamento regional.

Logo, a fonte de financiamento é privada e atribuída à CORSAN, a quem compete custear os investimentos com recursos próprios ou mediante captação de recursos de terceiros em conformidade com as alternativas disponíveis no mercado de capitais e/ou financeiro, incluindo o acesso a recursos federais nos moldes previstos no art. 50 da Lei Federal 11.445/2007.

Para tanto, os Municípios são responsáveis pela adoção das providências atribuídas legalmente aos titulares dos serviços, especialmente aquelas exigidas pelo art. 50 da Lei Federal 11.445/2007, para assegurar que não haja qualquer obstáculo ao eventual acesso da Concessionária a recursos federais.

## 6. AÇÕES DE EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS

O plano de contingência e emergência estabelece um conjunto de ações planejadas e implementadas a serem adotadas durante emergências que possam ocorrer e afetar o sistema de abastecimento de água e/ou o sistema de esgotamento sanitário do município, ocasionando interrupções no abastecimento de água e/ou extravasamento de esgoto com contaminação de cursos d'água ou áreas de proteção ambiental e riscos para a saúde pública, segurança e meio ambiente.

Os objetivos principais do plano de contingência e emergência são identificar e definir os eventos emergenciais e os riscos envolvidos nos sistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto, e apresentar as ações preventivas e mitigadoras para conter os efeitos danosos. A implementação das ações elencadas no plano visa majoritariamente:

- Restringir ao máximo os impactos dos riscos potenciais identificados;
- Antecipar que situações externas ao evento contribuam para o seu agravamento;
- Promover medidas básicas para restringir danos às áreas definidas;
- Proteger a integridade física da população e funcionários envolvidos;

- Evitar danos que excedam a capacidade dos afetados em conviver com o impacto.

A elaboração e estruturação do presente plano visam atendimento das resoluções normativas das Agências Reguladoras do Rio Grande do Sul - AGERGS e AGESAN - (Resolução AGERGS nº 37/2017, Resolução Agesan CSR Nº 013/2023). Desta forma, são apresentadas um mapeamento das vulnerabilidades dos sistemas, a classificação dos riscos, os procedimentos detalhados para mitigar danos em caso de emergência e os responsáveis envolvidos nos processos. A abrangência da aplicação do plano de contingência são as unidades operacionais dos sistemas descritos a seguir:

- Sistema de abastecimento de água abrangendo manancial, captação adutoras, estação de tratamento, rede de distribuição e reservatórios;
- Sistema de esgotamento sanitário abrangendo redes coletoras, estações de bombeamento de esgoto, estação de tratamento e corpo receptor.

#### **6.1. Avaliação das vulnerabilidades do sistema de abastecimento de água e do sistema de esgotamento sanitário**

A identificação das vulnerabilidades do sistema de água e de esgoto foi realizado analisando as unidades consideradas essenciais para o funcionamento do sistema e verificadas as hipóteses de situações emergenciais com potencial para causar impacto negativo aos usuários e meio ambiente.

Na definição destas condições emergenciais considerou-se que estão fora da matriz de riscos os eventos que não geram impacto direto de dano ambiental, aos consumidores, que sejam de baixa complexidade e de solução rápida através da estrutura de manutenção de cada sistema. Nesta situação elencamos as seguintes atividades

- **Manancial** – Pequenas alterações na capacidade de fornecimento de água para captação e que não resulte em alteração de vazão e risco de situação de emergência;
- **Adutoras de água bruta e tratada** – Rompimentos reparados em intervalo de tempo suficiente para não gerar problemas de desabastecimento (máximo 8 – 12 horas)

- **Elevatórias de água bruta e tratada** – Paralisação de conjunto de bombeamento onde é acionado o conjunto de reserva e/ou pequenas manutenções que não geram paralisação do funcionamento da elevatória;
- **Rede de distribuição** – Reparos de rede nos tempos < 12 horas e que tenham impacto setorial sem ser considerado um desabastecimento;
- **Estação de tratamento de água** – Pane nos equipamentos bem como eventos de vandalismo e incêndio que não impactam em paralisação de funcionamento da ETA;
- **Rede de coleta de esgoto** – Reparos de rede nos tempos < 12 horas;
- **Elevatórias de esgoto bruto** – Paralisação de conjunto de bombeamento onde é acionado o conjunto de reserva e/ou pequenas manutenções que não geram paralisação do funcionamento da elevatória e extravasamento para meio ambiente;
- **Estação de tratamento de esgoto** – Pane nos equipamentos bem como eventos de vandalismo e incêndio que não impactam em paralisação de funcionamento da ETE e extravasamentos.

## 6.2. Categorização dos riscos/vulnerabilidades

### 6.2.1. Definições dos critérios de vulnerabilidade

A análise de riscos/vulnerabilidades permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer todo o sistema operacional. Para cada risco/vulnerabilidade identificado, define-se: *a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais em caso de acontecimentos, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.*

Para a classificação das vulnerabilidades foi utilizada como referência a metodologia da ABNT NBR ISO 14001/ 2015.

Para atribuição de pesos e pontuação das gravidades, após a identificação e classificação, executou-se uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos/vulnerabilidades foi realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme a graduação apresentada nos quadros a seguir.

**Quadro 38 – Matriz de determinação da probabilidade.**

| Probabilidade | Valor | Descrição                                                    |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| Muito Baixa   | 1     | <b>Rara.</b> Ocorre somente em circunstâncias excepcionais.  |
| Baixa         | 2     | <b>Improvável.</b> Pode ocorrer em algum momento.            |
| Média         | 3     | <b>Possível.</b> Deve ocorrer em algum momento.              |
| Alta          | 4     | <b>Provável.</b> Vai ocorrer na maioria das circunstâncias.  |
| Muito Alta    | 5     | <b>Quase certa.</b> Ocorre em quase todas as circunstâncias. |

Fonte: Elaboração própria (2024).

**Quadro 39 – Matriz de determinação do impacto/consequência.**

| Impacto/Consequência | Valor | Geral                                                                           |
|----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Muito Baixo          | 1     | Consequências são tratadas com operações de rotina                              |
| Baixo                | 2     | Consequências não ameaçam a eficácia e eficiência do processo                   |
| Médio                | 3     | Consequências ameaçam levemente a eficácia e/ou eficiência do processo          |
| Alto                 | 4     | Consequências ameaçam significativamente a eficácia e/ou eficiência do processo |
| Muito Alto           | 5     | Consequências ameaçam o fortemente o processo e a organização                   |

Fonte: Elaboração própria (2024).

### 6.2.2. Definições dos critérios de gravidade

A definição dos critérios de gravidade foi realizada pela avaliação qualitativa do risco/vulnerabilidade de acordo com sua probabilidade de ocorrência, bem como seu impacto potencial de acordo com os dados apresentados nas matrizes apresentadas acima.

O quadro a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição da classificação do nível de risco/vulnerabilidade

**Quadro 40 – Matriz probabilidade x impacto para classificação do risco.**

| Matriz de vulnerabilidade (P x I) para a determinação dos patamares de graduação dos riscos (grau de ameaça) |         |    |    |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|----|----|
| Probabilidade                                                                                                | Impacto |    |    |    |    |
|                                                                                                              | 1       | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 1                                                                                                            | 1       | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 2                                                                                                            | 2       | 4  | 6  | 8  | 10 |
| 3                                                                                                            | 3       | 6  | 9  | 12 | 15 |
| 4                                                                                                            | 4       | 8  | 12 | 16 | 20 |
| 5                                                                                                            | 5       | 10 | 15 | 20 | 25 |

| Classificação      | Código | Pontuação                |
|--------------------|--------|--------------------------|
| Não significativos | (NS)   | Abaixo de 15             |
| Significativos     | (S)    | Igual ou maior do que 15 |

Fonte: Elaboração própria (2024).

Cálculo do Risco:

$$R = P \times I$$

- R: Risco;
- P: Probabilidade;
- I: Impacto.

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto conforme o quadro a seguir.

Caso o risco/vulnerabilidade se enquadre na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo se admite a aceitação ou adoção de medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio e devem ser adotadas medidas de controle e monitoramento e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco/vulnerabilidade alto e deverá ser realizado o plano de emergência e contingência.

**Quadro 41 – Classificação do risco.**

| Classificação do risco |             |                                                                                                                     |
|------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Risco baixo | Risco Tolerável: sem necessidade de plano de ação além dos procedimentos já estabelecidos na companhia              |
|                        | Risco médio | Monitoramento e Gestão: o evento necessita acompanhamento e comunicação constante com área operacional e de gestão. |
|                        | Risco alto  | Risco Significativo: Deverá ser elaborado Plano de Ação para implementação do controle                              |

Fonte: Elaboração própria (2024).

### 6.3. Critérios de priorização dos riscos/vulnerabilidades

Como critério de priorização e direcionamento das ações mitigadoras, as vulnerabilidades são priorizadas conforme seu grau de risco, sempre do mais alto para o mais baixo. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

### 6.4. Plano de ações de emergências e contingências

De forma a evitar e/ou minimizar a ocorrência de eventos emergenciais indesejáveis e os impactos ocasionados por estes, neste capítulo serão definidas ações e procedimentos

mitigadores necessários para uma rápida tomada de decisão, tendo por referência os cenários acidentais elencados no sistema de água e de esgoto.

Nos quadros a seguir, está demonstrada a relação dos eventos relevantes do SAA e SES que podem ocorrer (riscos/vulnerabilidades), as medidas de detecção dos eventos, tempo de detecção, os efeitos das situações de emergência, as ações mitigatórias e de emergência propostas para reduzir os riscos e os efeitos da emergência, a classificação dos riscos identificados para cada situação e os potenciais afetados.

**Quadro 42 – Ações de Contingência e Emergência – SAA.**

| Atividades                                                                                                                                                 | Fontes de Risco (Vulnerabilidade)       | Riscos                                                                                                                                              | Medida de detecção                     | Tempo de detecção (h:min) | Impactos (danos associados) | Controle (medidas de mitigação)                                                                                                                                                       | Riscos |   | Pontos |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|
|                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                     |                                        |                           |                             |                                                                                                                                                                                       | P      | I |        |
| <div> CAPTAÇÃO SUPERFICIAL L JULIETA<br/> (29°12'08.71", 51°19'35.72") </div> <div> CAPTAÇÃO SUPERFICIAL L BURATI<br/> (29°13'34.26", 51°25'46.00") </div> | Problemas no barramento                 | Impossibilidade de captação de água                                                                                                                 | Inspeção visual                        | Variável                  | Desabastecimento            | Manutenção preventiva/inspeções periódicas                                                                                                                                            | 1      | 5 | 5      |
|                                                                                                                                                            | Nível baixo do volume de água - Julieta | Impossibilidade de captação de água                                                                                                                 | Inspeção visual / sistema supervisório |                           |                             | Utilização de volume morto/campanhas de consumo consciente/rodízio no abastecimento                                                                                                   | 1      | 2 | 2      |
|                                                                                                                                                            | Nível baixo do volume de água - Burati  | Impossibilidade de captação de água                                                                                                                 | Inspeção visual / sistema supervisório |                           |                             | Utilização de volume morto/campanhas de consumo consciente/rodízio no abastecimento                                                                                                   | 5      | 5 | 25     |
|                                                                                                                                                            | Contaminação da água - Julieta          | Redução na capacidade de tratamento / Impossibilidade de captação de água                                                                           | Análises na ETA / DEAL                 |                           | Contaminação da água        | Redução na capacidade de tratamento / Impossibilidade de captação de água                                                                                                             | 5      | 1 | 5      |
|                                                                                                                                                            | Contaminação da água - Burati           | Redução na capacidade de tratamento / Impossibilidade de captação de água                                                                           |                                        |                           | Contaminação da água        | Redução na capacidade de tratamento / Impossibilidade de captação de água                                                                                                             | 1      | 5 | 5      |
|                                                                                                                                                            | Estiagem prolongada - Burati            | Redução nas vazões do manancial<br>Redução da disponibilidade de água bruta.<br>Paralisação total ou parcial da captação de água bruta do manancial | Medição manual de nível                | Imediato                  | Desabastecimento            | Programar a utilização de manancial alternativo se houver condições técnicas e disponibilidade, programar caminhão pipa para consumidores essenciais, implantar rodízio abastecimento | 5      | 5 | 25     |

| Atividades                                                                                                | Fontes de Risco (Vulnerabilidade)                                                | Riscos                                    | Medida de detecção                                 | Tempo de detecção (h:min)                         | Impactos (danos associados)                          | Controle (medidas de mitigação)                                                                                                                     | Riscos |   | Pontos |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|
|                                                                                                           |                                                                                  |                                           |                                                    |                                                   |                                                      |                                                                                                                                                     | P      | I |        |
| <b>POÇO FAR-10</b><br>(29°13'07.55", 51°22'04.38")                                                        | Falta de produtos químicos para o tratamento                                     | Parada no tratamento da água.             | Vistoria local                                     | Imediata                                          | Desabastecimento da região de abrangência do poço    | Acionamento DECIN/SUTRA, químico regional, buscar produtos em outras USs                                                                            | 1      | 1 | 1      |
|                                                                                                           | Contaminação do poço por substâncias do Anexo 9 e 11 da Portaria de Potabilidade | Água não atende ao padrão de potabilidade | Alerta do software UNILIM, aviso do DEAL/SUTRA.    | Imediato após a detecção do resultado de análise. | Desabastecimento da região de abrangência deste poço | Verificação da causa de contaminação, expurgo da água do poço, uso de caminhão pipa para manter o abastecimento                                     | 1      | 1 | 1      |
|                                                                                                           | Oscilação/interrupção no fornecimento de energia elétrica                        | Parada sistema de água bruta              | Através do sistema supervisão e visualmente        | Imediato                                          | Desabastecimento da região de abrangência do poço    | Comunicar a RGE                                                                                                                                     | 1      | 1 | 1      |
|                                                                                                           | Defeitos eletromecânicos nos equipamentos                                        | Parada sistema de água bruta              | Através do sistema supervisão e visualmente        | Imediato                                          | Desabastecimento da região de abrangência do poço    | Acionar Coordenadoria Operacional e Eletromecânica                                                                                                  | 2      | 1 | 2      |
| <b>EBAB JULIETA</b><br>(29°12'08.71", 51°19'35.72")<br><b>EBAB BURATI</b><br>(29°13'34.26", 51°25'46.00") | Falha eletromecânica                                                             | Parada sistema de água bruta              | Telemetria e observação na vazão de chegada na ETA | Variável                                          | Falta de água generalizada                           | Acionamento imediato da Coordenadoria Operacional (manutenção), uso de caminhão pipa para manter o abastecimento de pontos críticos caso necessário | 1      | 4 | 4      |
|                                                                                                           | Oscilação/interrupção no fornecimento de energia elétrica                        | Parada sistema de água bruta              | Telemetria e observação na vazão de chegada na ETA | Variável                                          | Falta de água generalizada                           | Acionamento imediato da Coordenadoria Operacional (manutenção), uso de caminhão pipa para manter o abastecimento de pontos críticos caso necessário | 2      | 4 | 8      |
| <b>EBAT</b>                                                                                               | Oscilação/interrupção no fornecimento de energia elétrica                        | Parada no envio de água tratada           | Através do sistema supervisão e visualmente        | Imediato                                          | Desabastecimento da região de                        | Comunicar a RGE                                                                                                                                     | 2      | 4 | 8      |

| Atividades                                                                                                  | Fontes de Risco (Vulnerabilidade)                         | Riscos                                                                                 | Medida de detecção                                               | Tempo de detecção (h:min) | Impactos (danos associados) | Controle (medidas de mitigação)                                                                                                                                                                                              | Riscos |   | Pontos |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|
|                                                                                                             |                                                           |                                                                                        |                                                                  |                           |                             |                                                                                                                                                                                                                              | P      | I |        |
|                                                                                                             | Defeitos eletromecânicos nos equipamentos                 | Parada no envio de água tratada                                                        |                                                                  |                           | abrangência desta EBAT      | Acionar Coordenadoria Eletromecânica                                                                                                                                                                                         | 3      | 3 | 9      |
| <b>ETA-I</b><br><b>(29°13'51.37", 51°20'21.14")</b><br><b>ETA-II</b><br><b>(29°14'29.54", 51°24'39.00")</b> | Oscilação/interrupção no fornecimento de energia elétrica | Interrupção no tratamento da água, até que se restabeleça a energia de água            | Visualmente                                                      | Imediato                  | Desabastecimento            | Acionamento da concessionária de energia elétrica, aviso a população da falta de água, uso de geradores se falta de energia prolongada, uso de caminhões pipa                                                                | 2      | 4 | 8      |
|                                                                                                             | Defeitos eletromecânicos nos equipamentos                 | Interrupção/redução do tratamento da água                                              | Através do monitoramento                                         |                           | Desabastecimento            | Verificação e rearme dos equipamentos, caso necessário, substituição dos mesmos                                                                                                                                              | 3      | 3 | 9      |
|                                                                                                             | Vazamento de produtos químicos                            | Interrupção/ redução do tratamento da água, risco a saúde e/ou causar danos ambientais | Visualmente, Sistema supervisorio ou através de análises da água |                           | Desabastecimento            | Controlar o vazamento; Comunicar imediatamente o EHS; Sinalizar e isolar a área; Limpar e descontaminar as áreas afetadas; Implementar o Plano de Ação de Emergência (PAE) cloro.                                            | 1      | 4 | 4      |
|                                                                                                             | Vandalismo                                                | Falta de água, equipamentos e estruturas danificadas                                   | Vistoria no local, reclamação de falta de água                   | Variável                  | Desabastecimento            | Comunicar imediatamente à polícia; Comunicar a coordenadoria responsável pelo bem/estrutura; Verificar e adequar o plano de ação às características da ocorrência; Executar reparo das instalações danificadas com urgência. | 1      | 5 | 5      |

| Atividades                                                             | Fontes de Risco (Vulnerabilidade) | Riscos        | Medida de detecção                                           | Tempo de detecção (h:min) | Impactos (danos associados)                                           | Controle (medidas de mitigação)                                                                                                                                   | Riscos |   | Pontos |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|
|                                                                        |                                   |               |                                                              |                           |                                                                       |                                                                                                                                                                   | P      | I |        |
| <b>R01 (ETA I)</b><br>(29°13'51.37",<br>51°20'21.14")                  | Nível baixo ou extravasamento     | Falta de água | Falta de água interna/<br>Através do sistema<br>supervisório | Variável                  | Desabastecimento<br>da região de<br>abrangência deste<br>reservatório | Equipe local deve verificar<br>motivo da falha, para possíveis<br>manobras de redes, e se for causa<br>eletromecânica, acionar<br>Coordenadoria<br>Eletromecânica | 3      | 3 | 9      |
| <b>R02 (ETA I)</b><br>(29°13'51.37",<br>51°20'21.14")                  |                                   |               |                                                              |                           |                                                                       |                                                                                                                                                                   |        |   |        |
| <b>R03 (São Luiz)</b><br>(29°13'32.45",<br>51°21'16.97")               |                                   |               |                                                              |                           |                                                                       |                                                                                                                                                                   |        |   |        |
| <b>R04 (Industrial)</b><br>(29°13'26.95",<br>51°19'14.52")             |                                   |               |                                                              |                           |                                                                       |                                                                                                                                                                   |        |   |        |
| <b>R05 (Nova Milano)</b><br>(29°16'02.82",<br>51°20'26.91")            |                                   |               |                                                              |                           |                                                                       |                                                                                                                                                                   |        |   |        |
| <b>R06 (Monte Pasqual)</b><br>(29°13'12.08",<br>51°18'55.19")          |                                   |               |                                                              |                           |                                                                       |                                                                                                                                                                   |        |   |        |
| <b>R07 (ETA II - Nova Sardenha)</b><br>(29°14'29.54",<br>51°24'39.00") |                                   |               |                                                              |                           |                                                                       |                                                                                                                                                                   |        |   |        |

| Atividades                                                                        | Fontes de Risco<br>(Vulnerabilidade) | Riscos | Medida de detecção | Tempo de<br>detecção<br>(h:min) | Impactos (danos<br>associados) | Controle (medidas de<br>mitigação) | Riscos |   | Ponto<br>s |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------|---|------------|
|                                                                                   |                                      |        |                    |                                 |                                |                                    | P      | I |            |
| R08 (ETA II)<br>(29°14'29.54",<br>51°24'39.00")                                   |                                      |        |                    |                                 |                                |                                    |        |   |            |
| R09 (1° de Maio)<br>(29°14'39.71",<br>51°20'57.05")                               |                                      |        |                    |                                 |                                |                                    |        |   |            |
| R10 (Felicita "A")<br>(29°13'49.67",<br>51°22'15.96")                             |                                      |        |                    |                                 |                                |                                    |        |   |            |
| R11 (Felicita "B")<br>(29°13'49.67",<br>51°22'15.96")                             |                                      |        |                    |                                 |                                |                                    |        |   |            |
| R12 (Bela Itália -<br>Bairro América)<br>(29°14'28.64",<br>51°20'02.26")          |                                      |        |                    |                                 |                                |                                    |        |   |            |
| R14 (Lot. Milanês -<br>Bairro Cop.<br>Vitória)<br>(29°15'11.52",<br>51°20'55.62") |                                      |        |                    |                                 |                                |                                    |        |   |            |
| R15 (Monte Verde)<br>(29°14'45.82",                                               |                                      |        |                    |                                 |                                |                                    |        |   |            |

| Atividades                                                                                                                                                                                                                  | Fontes de Risco<br>(Vulnerabilidade) | Riscos        | Medida de detecção                                                                        | Tempo de<br>detecção<br>(h:min) | Impactos (danos<br>associados)       | Controle (medidas de<br>mitigação)                                             | Riscos |   | Ponto<br>s |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------------|
|                                                                                                                                                                                                                             |                                      |               |                                                                                           |                                 |                                      |                                                                                | P      | I |            |
| 51°21'29.22")<br><br>R16 (Lot. Altos do<br>Medianeira)<br>(29°12'47.84",<br>51°20'10.53")<br><br>R17 (Jardim Itália<br>"A" Bairro Bela<br>Vista<br>(29°12'40.30",<br>51°21'19.33")<br>R19<br>(29°13'51.37"<br>51°20'21.14") |                                      |               |                                                                                           |                                 |                                      |                                                                                |        |   |            |
| Rede de<br>abastecimento e/ou<br>adutora                                                                                                                                                                                    | Rompimento                           | Falta de água | Através do sistema de<br>telemetria,<br>visualmente e/ou por<br>reclamação de<br>usuários | Variável                        | Falta de água geral<br>ou setorizada | Acionamento da unidade de<br>saneamento para apoiar o<br>conserto do vazamento | 2      | 3 | 6          |

Fonte: Elaboração própria (2024).

**Quadro 43 – Plano de ação para riscos definidos como alto do SAA.**

| Atividades                         | Fontes de Risco (Vulnerabilidade) | Riscos                                            | Plano de ação                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAPTAÇÃO SUPERFICIAL BURATI</b> | Nível baixo do volume de água     | Impossibilidade de captação de água               | Utilização de volume morto / campanhas de consumo consciente / rodízio no abastecimento                                                                                               |
| <b>CAPTAÇÃO SUPERFICIAL BURATI</b> | Estiagem prolongada               | Redução nas vazões do manancial, desabastecimento | Programar a utilização de manancial alternativo se houver condições técnicas e disponibilidade, programar caminhão pipa para consumidores essenciais, implantar rodízio abastecimento |

Fonte: Elaboração própria (2024).

**Quadro 44 – Ações de Contingência e Emergência – SES.**

| Unidade Operacional               | Risco/vulnerabilidade                                     | Medida de detecção       | Tempo previsto para detecção do risco (h:min) | Danos associados                                                    | Medida de mitigação                                                                           | Classificação do risco | Potenciais afetados          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO</b> | Oscilação/interrupção no fornecimento de energia elétrica | Monitoramento da Estação | Variável                                      | Interrupção do recalque do esgoto causando extravasamento de esgoto | Avaliação da necessidade de instalação do sistema contingência elétrica (ex: geradores)       | <b>MÉDIO</b>           | Cursos d'água, vias públicas |
|                                   |                                                           |                          |                                               |                                                                     | Acionamento dos caminhões hidrojoato para coleta do esgoto e envio para estação de tratamento |                        |                              |
|                                   | Defeitos eletromecânicos nos equipamentos                 | Monitoramento da Estação | Variável                                      | Interrupção do recalque do esgoto causando extravasamento de esgoto | Acionar Coordenadoria Eletromecânica para substituição ou conserto do equipamento             | <b>MÉDIO</b>           | Cursos d'água, vias públicas |
|                                   |                                                           |                          |                                               |                                                                     | Acionamento dos caminhões hidrojoato para coleta do esgoto e envio para estação de tratamento |                        |                              |
|                                   |                                                           |                          |                                               |                                                                     | Implantar manutenção preventiva para redução de ocorrências de manutenção                     |                        |                              |
|                                   |                                                           |                          |                                               |                                                                     |                                                                                               |                        |                              |

| Unidade Operacional          | Risco/vulnerabilidade                                               | Medida de detecção                                 | Tempo previsto para detecção do risco (h:min) | Danos associados                                                                                             | Medida de mitigação                                                                                                                                      | Classificação do risco | Potenciais afetados          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                              | Vandalismo                                                          | Vistoria no local, sistema de monitoramento remoto | Variável                                      | Paralisação prolongada do bombeamento para reparos dos danos do vandalismo de extravasamento dos esgotos.    | Registro de boletim de ocorrência, acionamento das equipes eletromecânicas para restabelecer a operação                                                  | BAIXO                  | Cursos d'água, vias públicas |
| REDES COLETORAS              | Rompimento de rede                                                  | Visualmente e/ou por reclamação de usuários        | Variável                                      | Ocorrência de extravasamento de esgoto para a via pública até o reparo da tubulação                          | Acionamento da equipe para realizar o conserto do vazamento                                                                                              | MÉDIO                  | Cursos d'água, vias públicas |
|                              | Obstrução da rede coletora de esgoto                                | Visualmente e/ou por reclamação de usuários        | Variável                                      | Ocorrência de extravasamento de esgoto para a via pública e/ou ramais domiciliares até o reparo da tubulação | Acionamento da equipe para executar limpeza da tubulação                                                                                                 | MÉDIO                  | Cursos d'água, vias públicas |
| ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO | Ocorrência de falta prolongada de energia elétrica                  | Monitoramento da Estação                           | Variável                                      | Paralisação tratamento do efluente, lançamento efluente fora do padrão                                       | Avaliação da necessidade de instalação do sistema contingência elétrica (ex: geradores)                                                                  | MÉDIO                  | Cursos d'água                |
|                              | Defeitos eletromecânicos nos equipamentos                           | Monitoramento da Estação                           |                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                        |                              |
|                              | Vandalismo                                                          | Monitoramento da Estação                           | Variável                                      | Paralisação do tratamento, lançamento do efluente fora do padrão                                             | Registro de boletim de ocorrência, acionamento das equipes eletromecânicas para restabelecer a operação                                                  | BAIXO                  | Cursos d'água                |
|                              | Ocorrência de vazamento de produtos químicos paralisando a operação | Visualmente, Monitoramento da Estação              | Variável                                      | Paralisação do tratamento, lançamento do efluente fora do padrão                                             | Executar os planos emergenciais específicos para cada produto e corrigir a falha e restabelecer o sistema e ou entrar em contato com responsável técnico | BAIXO                  | Cursos d'água                |
|                              |                                                                     |                                                    | Imediato                                      |                                                                                                              | Reparo provisório do maciço                                                                                                                              | MÉDIO                  |                              |

| Unidade Operacional           | Risco/vulnerabilidade                      | Medida de detecção                    | Tempo previsto para detecção do risco (h:min) | Danos associados                       | Medida de mitigação                                                                                                                                                                                                                                                                     | Classificação do risco | Potenciais afetados  |
|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| EMISSÁRIO DO EFLUENTE TRATADO | Rompimento de taludes                      | Visualmente, monitoramento da estação |                                               | Ocorrência de extravasamento de esgoto | Comunicar COP, o RT da ETE e área de Meio Ambiente<br>Mitigação dos possíveis impactos causados. Atuar para manter em dia o Plano de manutenção de bacias                                                                                                                               |                        | Solo e Cursos d'água |
|                               | Extravasamento das bacias de infiltração   | Visualmente, monitoramento da estação | Imediato                                      | Ocorrência de extravasamento de esgoto | Monitorar o volume extravasado<br>Buscar alternativas emergenciais para cessar extravasamento (disponibilizar caminhões)<br>Comunicar COP, o RT da ETE e área de Meio Ambiente<br>Identificar ligações irregulares de pluviais na rede coletora<br>Manter a calibração do macro medidor | MÉDIO                  | Solo e Cursos d'água |
|                               | Proliferação de pragas e vetores           | Monitoramento da Estação              | Variável                                      | Avaria dos sistemas                    | Realizar desinsetização<br>Eliminar frestas, buracos, na estrutura<br>Informar a área de Meio Ambiente                                                                                                                                                                                  | BAIXO                  | Estação              |
|                               | Entrada de pessoas não autorizadas na área | Monitoramento da Estação              | Variável                                      | Ocorrência de extravasamento de esgoto | Acionar a Brigada Militar.<br>Realizar o Boletim de ocorrência na Polícia Civil<br>Caso necessário reparar o cercamento                                                                                                                                                                 | BAIXO                  | Estação              |
|                               | Rompimento de rede                         | Visualmente Monitoramento da Estação  | Variável                                      | Ocorrência de extravasamento de esgoto | Acionamento da equipe para realizar o conserto do vazamento                                                                                                                                                                                                                             | MÉDIO                  | Solo e Cursos d'água |
|                               |                                            |                                       |                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                      |
|                               |                                            |                                       |                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                      |
|                               |                                            |                                       |                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                      |
|                               |                                            |                                       |                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                      |
|                               |                                            |                                       |                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                      |

Fonte: Elaboração própria (2024).

### **6.5. Demais ações contingência e emergência**

Além das ações já elencadas algumas ações específicas foram previstas para os sistemas de captação e tratamento de água e para o caso de falta de energia elétrica.

Para garantia da segurança dos poços disponibilidade da água tratada esse plano representa um instrumento preventivo útil ao planejamento do abastecimento e visa a segurança do recurso, em quantidade e qualidade. A segurança física das instalações é realizada através de sistema de monitoramento. A segurança da qualidade e controle da água tratada é realizada através das análises na US e no laboratório Central.

Como fonte alternativa de energia elétrica para as captações de água bruta e para as estações de tratamento de água e estações elevatórias de água, em caso de falta de energia elétrica, avalia-se no momento da ocorrência a instalação de geradores provisórios até a retomada do fornecimento de energia.

### **6.6. Avaliação de alternativas de suprimento hídrico, inclusive com definição de manancial de reserva para garantir o abastecimento em situações de falha ou insuficiência da captação original**

Conforme recomendação da agência reguladora, como alternativa de suprimento hídrico está prevista a disponibilização de carros pipa a partir de 24 (vinte e quatro) horas de interrupção, e, naquelas que excederem 72 (setenta e duas) horas, de frota com capacidade para fornecer um volume por economia suficiente às necessidades básicas vitais de todos os seus habitantes padrão.

Para qualquer evento de interrupção do abastecimento é previsto imediatamente de suprimento hídrico alternativo (caminhão-pipa) para entidades prestadoras de serviços de saúde com internação de pacientes ou custódias permanentes, instituições carcerárias, creches e estabelecimentos de ensino, dentre outros que sejam utilizados para a prestação de serviços públicos essenciais ou que concentrem grande número de pessoas, enquanto perdurar a interrupção.

A forma de abastecimento dos caminhões-pipa é através do carregamento nas cidades vizinhas como por exemplo Bento Gonçalves ou outra que tenha disponibilidade.

Além do fornecimento de água potável através de caminhões-pipa, uma alternativa viável consiste na perfuração de novos poços.

#### **6.7. Monitoramento e controle dos mananciais**

O planejamento e execução de atividades de proteção dos recursos hídricos do Estado são de responsabilidade do Sistema de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, conforme determinado pela Lei Estadual nº 10.350/1994. Nesse contexto, a CORSAN participa de todos os Comitês de Gerenciamento e Bacias Hidrográficas o Rio Grande do Sul.

Complementarmente, a CORSAN acompanha o monitoramento do nível dos mananciais em seus pontos de captação e realiza o monitoramento qualitativo dos pontos de captação de água de lançamento de efluentes conforme legislação vigente.

#### **6.8. Descrição do protocolo de comunicação com usuários de água potencialmente impactados pelo desabastecimento/risco ambiental devido a panes ou manutenções programadas e responsáveis pela comunicação**

A Unidade de Saneamento (US), ETA, Operações ou Eletromecânica identificarão o(s) bairro(s) /setor (es) possivelmente afetado(s) por falta de abastecimento/risco ambiental, quando da ocorrência de panes ou manutenções programadas. A Supervisora Operacional é responsável pela abertura de protocolo na Concessionária ou alerta ao Centro de Operações Integradas (COI). Posteriormente é aberto um protocolo no Sistema de relacionamento com o cliente que em seguida dispara aviso ao usuário.

As informações serão repassadas ao Centro de Operações Integradas que disponibilizará a informação para a equipe do Call Center (0800), aplicativo e site da Companhia ([www.corsan.com.br](http://www.corsan.com.br)).

Em casos que possam acarretar eventos de grandes proporções, além dos procedimentos acima citados, a situação será avaliada e a comunicação externa seguirá o procedimento

hierárquico da empresa, com a divulgação aos usuários através da Assessoria de Imprensa Regional.

#### **6.9. Descrição dos procedimentos operacionais relacionados, abrangendo a localização das ferramentas e dos equipamentos de manutenção, e rotas de acesso aos pontos críticos**

Os procedimentos operacionais e as ações que devem ser executadas pelas equipes da Companhia encontram-se descritas genericamente a seguir.

- Para o caso de avarias nas estações de bombeamento é necessário acionar as equipes eletromecânicas e se necessário o contrato especial de mergulhadores;
- Para o caso de substituição de motobombas e/ou bombas submersíveis queimadas ou avariadas e resolver problemas de telemetria são acionadas as equipes de manutenção eletromecânica;
- Para solução de problemas de vazamentos de rede são acionadas as equipes de manutenção de rede lotadas na US ou regional.

Todas as equipes, tanto da eletromecânica como as de manutenção de redes, possuem kit de equipamentos básicos necessários à execução das suas tarefas.

Para acesso a pontos críticos espaços confinados, trabalho em altura, as equipes são preparadas e possuem cursos atualizados sobre as NR's referentes.

As ferramentas e equipamentos de manutenção estão no almoxarifado da US de Farroupilha.

As rotas de acesso aos pontos críticos do município são através dos municípios de Bento Gonçalves ou Caxias do Sul.

#### **6.10. Definição dos papéis e responsabilidades de operadores e demais funcionários durante as situações de emergências**

Os operadores e funcionários locais tem como responsabilidade comunicar o gestor da US ou Supervisor de Operações que por sua vez aciona os responsáveis pela solução ou

mitigação da emergência, sendo eles: US, supervisor de operações, coordenadoria operacional, coordenadoria de tratamento, EHS ou coordenadoria eletromecânica.

De maneira geral as atribuições de cada setor estão descritas a seguir:

- **Funcionários da ETA/ETE** - Relatar as emergências ou anormalidades ao gestor da COP, Operacional, US, químico responsável (de acordo com a natureza da emergência); executar as ações cabíveis ao tratamento (ex: SAA- execução do plano de emergência de cloro, fechamento de registros de produtos químicos, válvulas etc.) de modo a conter a emergência; comunicação de emergências identificadas pelo sistema supervisório fora do horário comercial. Acionamento da concessionária em casos de queda de energia;
- **Coordenador de qualidade / Químico responsável** - Orientar o pessoal do tratamento sobre como proceder nos casos de emergências; realizar as comunicações cabíveis aos demais gestores; manter contato com a Superintendência de tratamento e regional; acionar os serviços dentro dos contratos existentes para remediação de emergências e realizar contato com a FEPAM quando necessário;
- **Gestor da COP/Operacional** - Acionar as equipes de manutenção eletromecânica e de rede; entrar em contato com o departamento de telemetria; acionar o departamento de manutenção e contratos a disposição para resolver situações de desabastecimento; monitorar o sistema e detectar possíveis melhorias, providenciar materiais necessários para a execução das manutenções e acompanhar os serviços até o restabelecimento;
- **Equipes de manutenção eletromecânica** - Responsável por restabelecer o funcionamento dos equipamentos na estação de tratamento, estações de bombeamento, reservatórios e restabelecer o funcionamento de válvulas, entre outros equipamentos eletromecânicos que exijam ação emergencial;
- **Equipes de manutenção de rede** - Responsável por restabelecer o funcionamento das adutoras e redes de distribuição.

Além das atribuições já elencadas o fluxo de informações e ações entre os setores estão descritos a seguir.

- Falha eletromecânica: operador/funcionário → coordenadoria eletromecânica;
- Oscilação/interrupção no fornecimento de energia elétrica: operador/funcionário → supervisor de operações/coordenadoria operacional;
- Vandalismo: operador/funcionário → US → polícia;
- Perda do sistema de telemetria: operador/funcionário → coordenadoria eletromecânica;
- Vazamento de produtos químicos: operador/funcionário → coordenadoria de tratamento;
- Nível baixo ou extravasamento: operador/funcionário → coordenadoria operacional/ coordenadoria de tratamento;
- Rompimento de rede: operador/funcionário → US → coordenadoria operacional;
- Comprometimento do suprimento de insumos: operador/funcionário → coordenadoria de tratamento;
- Contaminação de água tratada em redes e reservatórios: operador/funcionário → coordenadoria de tratamento;
- Contaminação de mananciais: operador/funcionário → coordenadoria de tratamento;
- Epidemias e surtos: operador/funcionário → coordenadoria de tratamento;
- Incêndios em unidades: operador/funcionário → bombeiros → EHS;
- Redução drástica de vazão de mananciais: operador/funcionário → coordenadoria de tratamento;
- Rompimento de barragens: operador/funcionário → coordenadoria operacional/EHS;
- Acidentes no transporte rodoviário de produtos químicos: operador/funcionário → coordenadoria de tratamento.

## 7. MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DAS AÇÕES

Segundo a Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade (1995), indicador se trata de uma relação matemática que é capaz de medir, de forma numérica, atributos de um determinado processo ou, ainda, seus resultados, permitindo que o Concessionária analise o cumprimento de metas estabelecidas. Esses indicadores oferecem uma base numérica que facilita a comparação entre os resultados reais e os objetivos previamente traçados, viabilizando decisões informadas sobre ajustes e melhorias no serviço prestado.

O uso de indicadores está alinhado à legislação ambiental brasileira, que exige monitoramento contínuo para promover avanços na qualidade de vida, saúde pública, bem-estar social e condições ambientais. Com essa perspectiva, o Prestador deve implementar procedimentos e técnicas de avaliação que contemplem metas de desempenho, controle de recursos, e verificação do cumprimento das metas programadas. Para isso, devem ser mobilizados recursos humanos, materiais tecnológicos e administrativos, tanto para a execução quanto para o monitoramento e fiscalização das atividades realizadas.

Em termos de responsabilidade, o Concessionária deve garantir a continuidade e adequação do saneamento básico, abrangendo desde o acompanhamento das manutenções até a gestão de tarifas, de modo a manter a sustentabilidade financeira do sistema. Com a análise regular dos indicadores, especialmente de cobertura e índices de perdas, busca-se alcançar uma maior eficiência nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

No mínimo, o processo de monitoramento deve incluir as etapas de:

- **Planejamento:** Definição das metas, análise dos dados, programação de coletas e divulgação de diagnósticos;
- **Coleta:** Recebimento e controle dos dados, acompanhamento de cronogramas e garantia da qualidade das informações;

- **Diagnóstico:** Cálculo dos indicadores e produção de análises em formato textual e gráfico, incluindo processamento dos dados coletados;
- **Divulgação:** Comunicação dos resultados e informações relevantes à sociedade.

Para indicadores que não atinjam os resultados esperados, deve-se implementar um plano de ações corretivas, contendo justificativas para as não conformidades e detalhes das etapas a serem seguidas para o aprimoramento. As ações corretivas, assim como todas as ações de monitoramento, devem ser detalhadas conforme o objetivo, tipo de ação (corretiva ou preventiva), prazo de execução, agente responsável e estimativa de custos.

A efetividade dessas ações depende do cumprimento dos objetivos no prazo e orçamento estabelecidos. O processo de escolha dos indicadores, coleta de dados e análise de resultados permite ao Prestador mensurar o impacto das ações realizadas ao longo do tempo, garantindo uma abordagem sistemática e consistente.

A criação de um banco de dados acessível centraliza todas as informações relevantes, facilitando a consulta e a transparência na prestação de contas. Esse banco serve não só para análises atuais, mas também para planejamento de ações futuras, visando à continuidade e aprimoramento dos serviços prestados em saneamento básico.

### **7.1. Indicadores operacionais**

O saneamento básico é um direito social na Constituição Federal, ou seja, todo indivíduo deve gozar plenamente do acesso à água tratada, abastecida de forma ininterrupta, da coleta e tratamento dos efluentes sanitários e da gestão efetiva de resíduos. Estes serviços ultrapassam os aspectos ambientais, tratando-se de fatores de saúde pública.

Sendo assim, os indicadores para avaliação do sistema de abastecimento de água e serviços de esgotamento sanitário são instrumentos importantes para análise de desempenho dos provedores deste serviço. Não obstante, dada a importância do saneamento básico para a higidez humana, mensuram pontos cruciais de bem-estar social.

Os indicadores aqui dispostos estão de acordo com os Contratos de Concessão assinados entre os municípios e a CORSAN. Importante ressaltar que a Agência Reguladora poderá instituir outros indicadores de desempenho, desde que o Equilíbrio Econômico-Financeiro seja mantido, ou que haja o devido reestabelecimento.

Além disso, a metodologia de cálculo dos indicadores de universalização segue os seguintes critérios:

- As metas de universalização, juntamente com seus respectivos índices, são calculadas para a área de prestação dos serviços;
- As metas de universalização e seus índices não consideram: (i) imóveis localizados em Áreas Irregulares e (ii) imóveis situados em áreas com densidade inferior a 1 (uma) ligação para cada 20 (vinte) metros de rede;
- São consideradas economias factíveis as unidades consumidoras ou domicílios que possuem condições para serem conectados às redes públicas de abastecimento de água e esgotamento sanitário;
- Para fins de comprovação do cumprimento das metas de universalização, serão consideradas as soluções individuais de coleta e tratamento de esgoto sanitário existentes na área de prestação dos serviços.

#### 7.1.1. Nível de universalização dos serviços de água

Acompanha a cobertura dos serviços de abastecimento de água, fornecido pelo Concessionária para cada município, seguindo a fórmula:

$$NUA = \frac{\text{Economias Residenciais de Água}}{\text{Domicílios Residenciais}} \times 100$$

Onde,

- **Economias residenciais de água:** número de economias residenciais que possuem acesso aos serviços de abastecimento de água, na área da prestação dos serviços, incluindo economias residenciais ativas, inativas e factíveis, obtidas a partir dos cadastros comercial e operacional da Concessionária;

- **Domicílios residenciais:** número total de domicílios residenciais com viabilidade técnica para serem conectados à rede de abastecimento de água na Área de Prestação dos Serviços. Deverá ser calculado com base no número de domicílios estimados pelo IBGE.

Este indicador é um importante parâmetro de avaliação, não apenas por auxiliar o Concessionária a compreender a abrangência de seu atendimento, mas também por estar intrinsecamente relacionado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) número 6 – Água Potável e Saneamento – e ao ODS número 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis.

Desta forma, a análise criteriosa do NUA é capaz de mensurar a evolução do atendimento do serviço em relação ao objetivo proposto. O Concessionária deverá validar o índice de atendimento inicial, com base num banco de dados atualizado.

#### 7.1.2. Nível de universalização dos serviços de esgotamento sanitário

Acompanha a cobertura dos serviços de esgotamento sanitário para cada município, aplicando o NUE. O Concessionária deverá validar o índice de atendimento inicial, com base num banco de dados atualizado, seguindo a fórmula abaixo:

$$NUE = \frac{\text{Economias Residenciais de Esgoto}}{\text{Domicílios Residenciais}} \times 100$$

Onde,

- **Economias residenciais esgoto:** número de economias residenciais que possuem acesso aos serviços de esgotamento sanitário na Área de Prestação dos Serviços, incluindo economias residenciais ativas, inativas e factíveis, obtidas a partir dos cadastros comercial e operacional da Concessionária;
- **Domicílios residenciais:** número total de domicílios residenciais com viabilidade técnica para serem conectados à rede de esgotamento sanitário na Área de

Prestação dos Serviços. Deverá ser calculado com base no número de domicílios estimados pelo IBGE e não deverá incluir domicílios em soleira baixa ou qualquer outra impossibilidade técnica de conexão.

É fundamental que o Prestador compreenda o nível de universalização dos serviços de esgotamento sanitário, já que essa meta é prevista no ODS 6.2 – Água Potável e Saneamento – e na Lei Federal nº 14.026/2020, que exige atendimento mínimo de 90% da população até 2033. Dessa forma, os esforços do Prestador devem estar alinhados a essa meta.

## **8. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

No âmbito do monitoramento e avaliação do plano, é importante ressaltar que o plano foi estruturado com base no panorama observado no momento de sua criação, fundamentado no diagnóstico dos aspectos institucionais, organizacionais e técnicos relacionados aos serviços de saneamento básico nos municípios. Os dados e indicadores levantados nessa etapa constituem a espinha dorsal das propostas do plano e, portanto, precisam ser monitorados e revisados de forma regular, com análises anuais.

A premissa central é que o plano de saneamento não é definitivo, mas sim um documento estratégico que requer acompanhamento contínuo para ser ajustado às novas circunstâncias que surgirem. O monitoramento frequente garante a flexibilidade necessária para atualizar as ações e metas, assegurando que o plano se mantenha adequado às mudanças contextuais e tecnológicas.

Além disso, de acordo com o art. 19, § 4º da Lei Federal nº 14.026/2020, os planos de saneamento devem ser revisados em intervalos regulares, com um prazo máximo de 10 anos entre as revisões. Essa periodicidade é essencial para garantir que o plano permaneça atual e alinhado às novas realidades, promovendo a evolução dos serviços de saneamento e o cumprimento dos objetivos estabelecidos.

## 9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA). Atlas Água 2021 - Índice de Segurança Hídrica Urbano, 2022. Disponível em: <[https://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/897b12b3081c49678a1b2161c372b70c\\_0/about](https://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/897b12b3081c49678a1b2161c372b70c_0/about)>. Acesso em: 26 jun. 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 14001:2015: sistemas de gestão ambiental – requisitos com orientação para uso. Rio de Janeiro: ABNT, 2015. Disponível em: <<https://www.ipen.br/biblioteca/slr/cel/N3127.pdf>>. Acesso em: junho de 2024.

BRASIL. Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil. 2010. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/>. Acesso em: junho de 2024.

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução nº 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 18 mar. 2005.

BRASIL. Decreto Federal nº. 76.872, de 22 de dezembro de 1975. Regulamenta a Lei nº 6.050, de 24 de maio de 1974, que dispõe sobre a fluoretação da água em sistemas públicos e abastecimento. Disponível em: <[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto/antigos/d76872.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d76872.htm)>. Acesso em: 19 jul. 2024.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Base Cartográfica do Estado do Rio Grande do Sul (2024). Disponível em: <[https://geoftp.ibge.gov.br/cartas\\_e\\_mapas/bases\\_cartograficas\\_continuas/bc100/rio\\_grande\\_do\\_sul/](https://geoftp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/bases_cartograficas_continuas/bc100/rio_grande_do_sul/)>. Acesso em: junho de 2024.

BRASIL. Lei Federal nº. 6.050, de 24 de maio de 1974. Dispõe sobre a fluoretação da água em sistemas de abastecimento quando existir estação de tratamento. Disponível em: <[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l6050.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6050.htm)>. Acesso em: 19 jul. 2024.

BRASIL. Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 8 jan. 2007.

Disponível em: <[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm)>. Acesso em: junho de 2024

BRASIL. Lei n.º 14.026, de 15 de julho de 2020. Atualiza o marco legal do saneamento básico e altera a Lei n.º 9.984, de 17 de julho de 2000, e outras disposições. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 16 jul. 2020. Disponível em: <[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2019-2022/2020/lei/l14026.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14026.htm)>. Acesso em: junho de 2024

BRASIL. Ministério da Saúde. Rio Grande do Sul é um dos quatro estados com mais municípios dependentes do SUS. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias-para-os-estados/rio-grande-do-sul/2023/marco/rio-grande-do-sul-e-um-dos-quatro-estados-com-mais-municipios-dependentes-do-sus>>. Acesso em: junho de 2024.

BRITO, Maria Cecília Wey. Unidades de conservação: intenções e resultados. Annablume, 2000.

CARNEIRO, Mariko de Almeida et al. Sistemas individuais alternativos de tratamento de esgoto sanitário, 2018.

CENTRO DE ESTUDOS DA METRÓPOLE (CEM). Unidades de Conservação Ambiental do Brasil, 2021. Disponível em: <<https://centrodametropole.fflch.usp.br/pt-br/file/18443/download?token=v2kijBr>>. Acesso em: 25 jun. 2024.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA). Resolução CONAMA n.º. 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Disponível em: <[https://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Resolucao/2005/res\\_conama\\_357\\_2005\\_classificacao\\_corpos\\_agua\\_rtfcdaltrd\\_res\\_393\\_2007\\_397\\_2008\\_410\\_2009\\_430\\_2011.pdf](https://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Resolucao/2005/res_conama_357_2005_classificacao_corpos_agua_rtfcdaltrd_res_393_2007_397_2008_410_2009_430_2011.pdf)>. Acesso em: 19 jul. 2024.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA). Resolução CONAMA n.º. 430, de 13 de maio de 2011. Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução n.º 357, de 17 de março de 2005, do

Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. Disponível em: <<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=114770>>. Acesso em: 23 jul. 2024.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA). Resolução CONAMA nº. 498, de 19 de agosto de 2020. Define critérios e procedimentos para produção e aplicação de biossólido em solos, e dá outras providências. Disponível em: <[https://conama.mma.gov.br/index.php?option=com\\_sisconama&task=arquivo.download&id=797](https://conama.mma.gov.br/index.php?option=com_sisconama&task=arquivo.download&id=797)>. Acesso em: 22 jul. 2024.

COSTA, A. M.; PONTES, C. A. A.; MELO, C. H.; LUCENA, R. C. B.; GONÇALVES, F. R.; GALINDO, E. F. Classificação de doenças relacionadas a um saneamento ambiental inadequado (DRSAI) e os Sistemas de Informações em Saúde no Brasil: possibilidades e limitações de análise epidemiológica em saúde ambiental. In: CONGRESSO INTERAMERICANO DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL, 28., 2002, Cancun. Proceedings... Cancun: Asociacion Interamerican de Ingenieria Sanitaria y Ambiental: ABES, 2002. 1 CD-ROM.

DA PAZ, Ronilson José; DE FREITAS, Getúlio Luis; DE SOUZA, Elivan Arantes. Unidades de conservação no Brasil: História e legislação. Ronilson Paz, 2006.

DATASUS. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Disponível em: <<https://cnes.datasus.gov.br/>>. Acesso em: junho de 2024.

DATASUS. Tabnet. Morbidade Hospitalar do SUS - por Local de Internação - Rio Grande do Sul. Disponível em: <<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/defthtm.exe?sih/cnv/nirs.def>>. Acesso em: junho de 2024.

FIGUEIREDO, Luciana Maria Matos. O papel do Plano Nacional de Segurança Hídrica: a universalização do acesso a água no país, principalmente no Nordeste e Ceará, 2020.

FLORENZANO, Teresa Gallotti. Geomorfologia: conceitos e tecnologias atuais. Oficina de textos, 2016.

FOSSSEN, Haakon. Structural geology. Cambridge university press, 2016.

FRANCISCO, Paulo Roberto Megna et al. Classificação climática de Köppen e Thornthwaite para o estado da Paraíba. Revista Brasileira de Geografia Física, v. 8, n. 4, p. 1006-1016, 2015.

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPAM. Qualidade da água superficial nas regiões hidrográficas do RS (Guaíba, Litoral e Uruguai). Porto Alegre: FEPAM, 2023. Disponível em: <<https://fepam.rs.gov.br/relatorios-da-qualidade-da-agua>>. Acesso em jun. 2024.

GOMES, Denise; BONALDO, Gisele; NASCIMENTO, Evandro José. Avaliação do serviço de coleta e tratamento de esgoto em cidades brasileiras, 2019. Disponível em: <<https://observatorio.brasil.gov.br/analise-de-dados/2408-avaliacao-do-servico-de-coleta-e-tratamento-de-esgoto-em-cidades-brasileiras>>. Acesso em: 20 jul. 2024.

IBGE, 2010. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Geociências. Disponível em: < <https://www.ibge.gov.br/geociencias/downloads-geociencias.html> > Acesso em: setembro de 2024.

IBGE, 2024. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Favelas e Comunidades Urbanas. Nota metodológicas n. 0. Sobre a mudança de aglomerados subnormais para favelas e comunidades urbanas. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102062.pdf>. Acesso em setembro de 2024.

IBGE. Banco de Dados de Informações Ambientais (BDiA): Geologia, 2024. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em: <<https://bdiaweb.ibge.gov.br/#/consulta/geomorfologia>>. Acesso em: 19 jun. 2024.

IBGE. Banco de Dados de Informações Ambientais (BDiA): Geomorfologia, 2024. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em: <<https://bdiaweb.ibge.gov.br/#/consulta/geomorfologia>>. Acesso em: 19 jun. 2024.

IBGE. Banco de Dados de Informações Ambientais (BDiA): Pedologia, 2024. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em: <<https://bdiaweb.ibge.gov.br/#/consulta/geomorfologia>>. Acesso em: 19 jun. 2024.

IBGE. Banco de Dados de Informações Ambientais (BDiA): Vegetação, 2024. Disponível em: <<https://bdiaweb.ibge.gov.br/#/consulta/geomorfologia>>. Acesso em: 19 jun. 2024.

IBGE. Cidades e Estados: dados do Rio Grande do Sul. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rs.html>>. Acesso em: 22 jun. 2024.

IBGE. Indicadores de Desenvolvimento Sustentável: Brasil 2021. Rio de Janeiro: IBGE, 2021. 652 p.

IBGE. Manual Técnico de Geomorfologia, 2009. Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Manuais técnicos em geociências. Disponível em: <[https://docs.ufpr.br/~santos/Geomorfologia\\_Geologia/Manual%20t%C3%A9cnico%20de%20Geomorfologia.pdf](https://docs.ufpr.br/~santos/Geomorfologia_Geologia/Manual%20t%C3%A9cnico%20de%20Geomorfologia.pdf)>. Acesso em: 18 jun. 2024.

IBGE. Resumo Estatístico: Brasil 2023. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101314.pdf>>. Acesso em: 22 jun. 2024.

KUINCHTNER, Angélica; BURIOL, Galileo Adeli. Clima do Estado do Rio Grande do Sul segundo a classificação climática de Köppen e Thornthwaite. *Disciplinarum Scientia | Naturais e Tecnológicas*, v. 2, n. 1, p. 171-182, 2001.

MACIEL, Jasmyne Karla Vieira Souza et al. Avaliação multicritério para escolha de soluções individuais de tratamento de esgoto em zonas rurais. 2024.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA). Cadastro Nacional de Unidades de Conservação - CNUC, 2023. Disponível em: <<https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/unidadesdeconservacao/consultadosuc>>. Acesso em: jun. 2024.

MMA, 2020. Plano de Manejo da Floresta Nacional de São Francisco de Paula. Disponível em: <<https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/unidadesdeconservacao/planos-de-manejo>>. Acesso em: 25 jun. 2024.

OMS. Diretrizes da Organização Mundial da Saúde para a Qualidade da Água Potável, 2018. Disponível em: <<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272386/9789241549950-eng.pdf?ua=1>>. Acesso em: 19 jul. 2024.

OMS. Protocolo de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, 2017. Disponível em: <<https://www.paho.org/pt/topicos/agua-consumo-humano>>. Acesso em: 19 jul. 2024.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Relatório de Progresso 2017. 2017. Disponível em: [https://brasil.un.org/sites/default/files/2021-02/Brasil\\_Relatorio\\_Progresso\\_2017.pdf](https://brasil.un.org/sites/default/files/2021-02/Brasil_Relatorio_Progresso_2017.pdf). Acesso em: junho de 2024.

PANISSET, Marco Alberto. Unidades de conservação e o desenvolvimento sustentável: conceitos, métodos e experiências. 2. ed. Brasília: MMA, 2018. 296 p.

RIO GRANDE DO SUL. Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS). Resolução n.º 37, de 16 de março de 2017. Dispõe sobre a compensação financeira a usuários de serviços públicos delegados de abastecimento de água em decorrência de interrupções de longa duração. Porto Alegre: AGERGS, 2017. Disponível em: <[https://agergs.rs.gov.br/upload/20181121105119ren\\_37\\_\\_consolidada\\_.pdf](https://agergs.rs.gov.br/upload/20181121105119ren_37__consolidada_.pdf)>. Acesso em: junho de 2024.

RIO GRANDE DO SUL. Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS). Resolução CSR n.º 013, de 2023. Estabelece as definições dos Planos de Contingência que devem ser desenvolvidas pelos Prestadores de Serviços dos municípios regulados pela AGESAN-RS. Porto Alegre: AGESAN-RS, 2023. Disponível em: <[https://agesan-rs.com.br/wp-content/uploads/2023/11/RESOLUCAO\\_CSR\\_NBA\\_013\\_2023\\_assinado.pdf](https://agesan-rs.com.br/wp-content/uploads/2023/11/RESOLUCAO_CSR_NBA_013_2023_assinado.pdf)>. Acesso em: junho de 2024

RIO GRANDE DO SUL. Lei n.º. 10.350, de 30 de dezembro de 1994. Institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, regulamentando o artigo 171 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Disponível em: <<https://www.al.rs.gov.br/filerepository/replegis/arquivos/10.350.pdf>>. Acesso em: 2 out. 2024.

RIO GRANDE DO SUL. Plano Estadual de Saneamento do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Governo do Estado do Rio Grande do Sul, 2021.

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. Departamento de Economia e Estatística. Nota técnica DEE n.º 90: resultados do PIB trimestral do Rio Grande do Sul – 4.º trimestre de 2023. Porto Alegre: SPGG-RS/DEE, 2023. Disponível em: <<https://www.estado.rs.gov.br/upload/arquivos/nt-dee-90-resultados-do-pib-trimestral-do-rio-grande-do-sul-4-trimestre-de-2023-2.pdf>>. Acesso em: junho de 2024.

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura. Página inicial. Disponível em: <https://www.sema.rs.gov.br/inicial>. Acesso em: junho de 2024

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura. Plano Estadual de Saneamento – PLANESAN. Porto Alegre: SEMA, 2021. Disponível em: <https://admin.sema.rs.gov.br/upload/arquivos/202210/05140355-plano-estadual-de-saneamento-consulapublica.pdf>. Acesso em: junho de 2024.

SILVA, Maria José Ferreira da; BARROS, Vinícius Andrade. Indicadores de sustentabilidade: Uma proposta para a bacia do rio Jucu, ES. Universidade Federal do Espírito Santo, 2019.

UNESCO. Relatório Mundial das Nações Unidas sobre Desenvolvimento dos Recursos Hídricos 2020. Disponível em: <<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372985>>. Acesso em: 22 jun. 2024.

## **ANEXO I – PROJEÇÃO POPULACIONAL**

| Período do Plano |      | População Total | Taxa de Crescimento (Pop. Total) | População Urbana | Taxa de Crescimento (Pop. Urb.) | Urbanização | População Rural | Taxa de Crescimento (Pop. Rural) |
|------------------|------|-----------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------|
| 1                | 2025 | 72.502          |                                  | 63.593           |                                 | 88%         | 8.909           |                                  |
| 2                | 2026 | 72.504          | 0,00%                            | 63.907           | 0,49%                           | 88%         | 8.597           | -3,50%                           |
| 3                | 2027 | 72.481          | -0,03%                           | 64.201           | 0,46%                           | 89%         | 8.280           | -3,69%                           |
| 4                | 2028 | 72.436          | -0,06%                           | 64.477           | 0,43%                           | 89%         | 7.959           | -3,88%                           |
| 5                | 2029 | 72.371          | -0,09%                           | 64.735           | 0,40%                           | 89%         | 7.636           | -4,06%                           |
| 6                | 2030 | 72.285          | -0,12%                           | 64.976           | 0,37%                           | 90%         | 7.309           | -4,28%                           |
| 7                | 2031 | 72.178          | -0,15%                           | 65.199           | 0,34%                           | 90%         | 6.979           | -4,51%                           |
| 8                | 2032 | 72.051          | -0,18%                           | 65.404           | 0,31%                           | 91%         | 6.647           | -4,76%                           |
| 9                | 2033 | 71.905          | -0,20%                           | 65.593           | 0,29%                           | 91%         | 6.312           | -5,04%                           |
| 10               | 2034 | 71.740          | -0,23%                           | 65.764           | 0,26%                           | 92%         | 5.976           | -5,32%                           |
| 11               | 2035 | 71.557          | -0,26%                           | 65.918           | 0,23%                           | 92%         | 5.639           | -5,64%                           |
| 12               | 2036 | 71.355          | -0,28%                           | 66.055           | 0,21%                           | 93%         | 5.300           | -6,01%                           |
| 13               | 2037 | 71.135          | -0,31%                           | 66.175           | 0,18%                           | 93%         | 4.960           | -6,42%                           |
| 14               | 2038 | 70.897          | -0,33%                           | 66.278           | 0,16%                           | 93%         | 4.619           | -6,88%                           |
| 15               | 2039 | 70.643          | -0,36%                           | 66.365           | 0,13%                           | 94%         | 4.278           | -7,38%                           |
| 16               | 2040 | 70.372          | -0,38%                           | 66.436           | 0,11%                           | 94%         | 3.936           | -7,99%                           |
| 17               | 2041 | 70.085          | -0,41%                           | 66.490           | 0,08%                           | 95%         | 3.595           | -8,66%                           |
| 18               | 2042 | 69.781          | -0,43%                           | 66.527           | 0,06%                           | 95%         | 3.254           | -9,49%                           |
| 19               | 2043 | 69.462          | -0,46%                           | 66.548           | 0,03%                           | 96%         | 2.914           | -10,45%                          |
| 20               | 2044 | 69.128          | -0,48%                           | 66.554           | 0,01%                           | 96%         | 2.574           | -11,67%                          |
| 21               | 2045 | 68.781          | -0,50%                           | 66.545           | -0,01%                          | 97%         | 2.236           | -13,13%                          |
| 22               | 2046 | 68.418          | -0,53%                           | 66.520           | -0,04%                          | 97%         | 1.898           | -15,12%                          |
| 23               | 2047 | 68.044          | -0,55%                           | 66.481           | -0,06%                          | 98%         | 1.563           | -17,65%                          |
| 24               | 2048 | 67.657          | -0,57%                           | 66.428           | -0,08%                          | 98%         | 1.229           | -21,37%                          |
| 25               | 2049 | 67.258          | -0,59%                           | 66.361           | -0,10%                          | 99%         | 897             | -27,01%                          |
| 26               | 2050 | 66.848          | -0,61%                           | 66.281           | -0,12%                          | 99%         | 567             | -36,79%                          |
| 27               | 2051 | 66.427          | -0,63%                           | 66.187           | -0,14%                          | 100%        | 240             | -57,67%                          |
| 28               | 2052 | 65.995          | -0,65%                           | 65.995           | -0,29%                          | 100%        | 0               | -100,00%                         |
| 29               | 2053 | 65.553          | -0,67%                           | 65.553           | -0,67%                          | 100%        | 0               | 0%                               |
| 30               | 2054 | 65.100          | -0,69%                           | 65.100           | -0,69%                          | 100%        | 0               | 0%                               |
| 31               | 2055 | 64.637          | -0,71%                           | 64.637           | -0,71%                          | 100%        | 0               | 0%                               |
| 32               | 2056 | 64.165          | -0,73%                           | 64.165           | -0,73%                          | 100%        | 0               | 0%                               |
| 33               | 2057 | 63.683          | -0,75%                           | 63.683           | -0,75%                          | 100%        | 0               | 0%                               |
| 34               | 2058 | 63.193          | -0,77%                           | 63.193           | -0,77%                          | 100%        | 0               | 0%                               |
| 35               | 2059 | 62.695          | -0,79%                           | 62.695           | -0,79%                          | 100%        | 0               | 0%                               |
| 36               | 2060 | 62.188          | -0,81%                           | 62.188           | -0,81%                          | 100%        | 0               | 0%                               |
| 37               | 2061 | 61.673          | -0,83%                           | 61.673           | -0,83%                          | 100%        | 0               | 0%                               |
| 38               | 2062 | 61.151          | -0,85%                           | 61.151           | -0,85%                          | 100%        | 0               | 0%                               |
| 39               | 2063 | 60.622          | -0,87%                           | 60.622           | -0,87%                          | 100%        | 0               | 0%                               |
| 40               | 2064 | 60.085          | -0,89%                           | 60.085           | -0,89%                          | 100%        | 0               | 0%                               |