

Plano Regional de Água e Esgoto do Sistema Corsan

Município de Sapucaia do Sul

Março 2025



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CONSULTORIA MLAYDNER – INTELIGÊNCIA EM SANEAMENTO

Coordenação Geral

Mariangela Correa Laydner – Engenheira Civil e de Segurança do Trabalho

Coordenação Adjunta

João Victor Malheiros Vidal da Vinha – Engenheiro Ambiental

Nathália Miranda das Chagas – Engenheira Ambiental

Matheus Correia Martinho da Silva – Engenheiro Ambiental

Raísa Fagundes dos Santos – Engenheira Hídrica

Equipe Técnica

Anna Clara Muniz Correia – Estagiária de Engenharia Ambiental

Arnaldo Mailes Neto – Engenheiro Ambiental

Louise Pinho Novaes – Engenheira Ambiental

Thaís Texeira Rodrigues Lima – Engenheira Ambiental

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Localização e delimitação do município.....	13
Figura 2 – Classificação Climática (KOPPEN) dos municípios atendidos pela CORSAN.	15
Figura 3 – Classificação de províncias estruturais dos municípios atendidos pela CORSAN.....	17
Figura 4 – Unidades geomorfológicas da região dos municípios atendidos pela CORSAN.	19
Figura 5 – Regiões Hidrográficas do Rio Grande do Sul.	21
Figura 6 – Municípios do Plano Regional inseridos na Região Hidrográfica do Guaíba.	25
Figura 7 – Rios principais da Região Hidrográfica do Guaíba.....	28
Figura 8 – Enquadramento dos rios principais na Bacia Hidrográfica Sinos.	29
Figura 9 – Sistemas Aquíferos do Rio Grande do Sul.....	31
Figura 10 – Índice de Segurança Hídrica Urbano (ISH-U) dos municípios atendidos pela CORSAN.....	49
Figura 11 – Distribuição de biomas ao longo dos municípios atendidos pela CORSAN.	51
Figura 12 – Tendência da população total do município (1991-2022).....	53
Figura 13 – Escala do IDH.....	54
Figura 14 – Tendência histórica do IDHM no município.	55
Figura 15 – Distribuição das classes de cobertura e uso do solo ao longo dos municípios atendidos pela CORSAN.....	62
Figura 16 – Taxas de crescimento acumuladas – 2023/2022.	64
Figura 17 – Percentual de ocupação no município – 2010.....	65
Figura 18 – Fluxograma do SAA.....	88
Figura 19 – Pontos vulneráveis SAA/EBATs.....	89
Figura 20 – Bairro Vargas.	90
Figura 21 – Boa Vista.	90
Figura 22 – Pontos vulneráveis SAA/EBABs.....	91
Figura 23 – Pontos vulneráveis SAA/Reservatórios.....	91
Figura 24 – Pontos vulneráveis SAA/Reservatórios da ETA.	92
Figura 25 – Espacialização da localização das EBEs no SES Esteio-Sapucaia do Sul.....	93
Figura 26 – Espacialização da localização da ETE e do ponto de lançamento do emissário no SES Esteio-Sapucaia do Sul.....	95
Figura 27 – Fluxograma representativo dos componentes do SES Esteio-Sapucaia do Sul.....	96
Figura 28 – Fluxograma da ETE componente do SES Esteio-Sapucaia do Sul.	97
Figura 29 – Vista do SES COHAB.....	99
Figura 30 – Fluxograma representativo dos componentes do SES COHAB.....	100
Figura 31 – ETE COHAB.....	101
Figura 32 – Fluxograma representativo dos componentes do SES Primavera.....	103
Figura 33 – Fluxograma da ETE Primavera.	104

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Classificação climática do município.	14
Quadro 2 – Classificação das províncias estruturais do município.	16
Quadro 3 – Unidades geomorfológicas do município.	18
Quadro 4 – Áreas das Regiões e Bacias Hidrográficas do Rio Grande Sul.	22
Quadro 5 – Região e Bacia Hidrográfica do município.	23
Quadro 6 – Relação dos municípios por Bacia Hidrográfica na Região Hidrográfica do Guaíba.	23
Quadro 7 – População urbana residente na Região Hidrográfica Guaíba.	26
Quadro 8 – Cursos d'água da Região Hidrográfica do Guaíba e principais usos.	26
Quadro 9 – Aquíferos do Estado do Rio Grande do Sul.	32
Quadro 10 – Demandas hídricas médias (em m³/dia) e nº de processos de águas subterrâneas nas bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul.	36
Quadro 11 – Demandas hídricas médias (em m³/dia) e nº de processos de águas subterrâneas por sistema aquífero no Rio Grande do Sul.	37
Quadro 12 – Disponibilidade hídrica nas Bacias Hidrográficas do Estado do Rio Grande do Sul.	39
Quadro 13 – Demandas hídricas médias superficiais nas bacias hidrográficas do Estado.	40
Quadro 14 – Balanço hídrico nas Bacias Hidrográficas do Rio Grande do Sul.	42
Quadro 15 – Distribuição dos valores de Oxigênio Dissolvido por Classe de Uso da Água no conjunto de amostras da Região Hidrográfica do Guaíba.	44
Quadro 16 – Distribuição dos valores de Demanda Bioquímica de Oxigênio por Classe de Uso da Água no conjunto de amostras da Região Hidrográfica do Guaíba.	45
Quadro 17 – Distribuição dos valores de Escherichia coli por Classe de Uso da Água no conjunto de amostras da Região Hidrográfica do Guaíba.	45
Quadro 18 – Distribuição dos valores de Fósforo Total por Classe de Uso da Água no conjunto de amostras da Região Hidrográfica do Guaíba.	46
Quadro 19 – Distribuição dos valores de Nitrogênio Amoniacal por Classe de Uso da Água no conjunto de amostras da Região Hidrográfica do Guaíba.	46
Quadro 20 – Índice de Segurança Hídrica Urbano do município.	48
Quadro 21 – Biomas do município.	50
Quadro 22 – IDHM e seus componentes no município – 2010.	56
Quadro 23 – Evolução do índice de Gini do estado do Rio Grande do Sul.	56
Quadro 24 – Tendência histórica do Índice de Gini no município.	57
Quadro 25 – Média de internação por DRSAI em abril de 2024.	59
Quadro 26 – Taxa de alfabetização do município – 2022.	59
Quadro 27 – Classificação uso e cobertura do solo.	60
Quadro 28 – Distribuição do uso e cobertura do solo do município.	63
Quadro 29 – VAB dos setores do município – 2021.	64
Quadro 30 – PIB municipal e <i>per capita</i> do município – 2021.	66
Quadro 31 – EBAB 8A.	68
Quadro 32 – EBAB 8.	69
Quadro 33 – EBAT 09.	77
Quadro 34 – EBAT 10.	78
Quadro 35 – EBAT 10.	78

Quadro 36 – EBAT 12.	79
Quadro 37 – EBAT 12A.	79
Quadro 38 – EBAT 13.	80
Quadro 39 – EBAT 16.	80
Quadro 40 – EBAT 19.	81
Quadro 41 – EBAT 22.	81
Quadro 42 – EBAT 22A.	82
Quadro 43 – EBAT 23.	82
Quadro 44 – EBAT 23A.	83
Quadro 45 – EBAT 24.	83
Quadro 46 – EBAT 26.	84
Quadro 47 – EBAT 26A.	84
Quadro 48 – EBAT 33.	85
Quadro 49 – EBAT 27.	85
Quadro 50 – EBAT 29.	85
Quadro 51 – EBAT 38.	86
Quadro 52 – Redes do SAA.	86
Quadro 53 – Áreas com maior demanda de consumo.	90
Quadro 54 – Resumo de informações acerca das EBEs do Sistema de Esgotamento Sanitário Esteio-Sapucaia do Sul.	93
Quadro 55 – Resumo de informações acerca da ETE do Sistema de Esgotamento Sanitário Esteio- Sapucaia do Sul.	94
Quadro 56 – Resumo de informações acerca do ponto de lançamento do Sistema de Esgotamento Sanitário Esteio-Sapucaia do Sul.	95
Quadro 57 – Resumo de informações acerca das EBEs presentes no SES COHAB.	98
Quadro 58 – Resumo de informações acerca da ETE do SES COHAB.	98
Quadro 59 – Resumo de informações acerca do ponto de lançamento do Sistema de Esgotamento Sanitário COHAB.	100
Quadro 60 – Resumo de informações acerca da ETE Primavera.	102
Quadro 61 – Resumo de informações acerca do ponto de lançamento da ETE Primavera.	103
Quadro 40 – Programa, projetos e ações estruturais para os sistemas de abastecimento de água.	114
Quadro 41 – Programa, projetos e ações estruturantes para os sistemas de abastecimento de água.	115
Quadro 42 – Programa, projetos e ações estruturais para os sistemas de esgotamento sanitário.	117
Quadro 43 – Programa, projetos e ações estruturantes para os sistemas de esgotamento sanitário.	118
Quadro 44 – Programa, projetos e ações de desenvolvimento institucional e setorial.	119
Quadro 70 – Matriz de determinação da probabilidade.	123
Quadro 71 – Matriz de determinação do impacto/consequência.	124
Quadro 72 – Matriz de risco- Classificação do risco.	124
Quadro 73 – Ações de Contingência e Emergência – SAA.	126
Quadro 74 – Ações de Contingência e Emergência – SES.	133
Quadro 75 – Grau de impacto dos cenários de acidentes e sua descrição.	141
Quadro 76 – Eventos, impactos, medidas e responsáveis – SES Esteio-Sapucaia.	142

Quadro 77 – Eventos, impactos, medidas e responsáveis – SES COHAB.....	144
Quadro 78 – Eventos, impactos, medidas e responsáveis – SES Primavera.	146

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO.....	11
2. DIAGNÓSTICO GERAL VOLTADO PARA OS INTERESSES DO SANEAMENTO	12
2.1. Caracterização geral da área.....	12
2.2. Aspectos ambientais	14
2.2.1. Clima.....	14
2.2.2. Geologia e geomorfologia	16
2.2.3. Hidrografia.....	20
2.2.3.1. Regiões hidrográficas	20
2.2.3.1.1. Região Hidrográfica do Guaíba	23
2.2.3.2. Disponibilidade, demanda e balanço hídrico	30
2.2.3.2.1. Recursos hídricos subterrâneos.....	30
2.2.3.2.1.1. Disponibilidade hídrica	30
2.2.3.2.1.2. Demanda hídrica.....	34
2.2.3.2.2. Recursos hídrico superficiais	39
2.2.3.2.2.1. Disponibilidade hídrica	39
2.2.3.2.2.2. Demanda hídrica.....	40
2.2.3.2.2.3. Balanço hídrico	41
2.2.3.2.2.4. Qualidade dos mananciais	43
2.2.3.2.2.4.1. Região Hidrográfica do Guaíba	44
2.2.3.3. Segurança hídrica	46
2.3. Aspectos bióticos	50
2.4. Aspectos socioeconômicos	52
2.4.1. Aspectos sociais	52
2.4.1.1. Demografia	52
2.4.1.2. Índice de Desenvolvimento Humano.....	53
2.4.1.3. Renda	56
2.4.1.4. Saúde.....	57
2.4.1.5. Educação.....	59
2.4.1.6. Uso e ocupação do solo	59
2.4.2. Aspectos econômicos.....	63
2.4.2.1. Atividades e vocações econômicas.....	63
2.4.2.2. Caracterização do mercado de trabalho	64

2.4.2.3.	Panorama fiscal.....	65
3.	DIAGNÓSTICO DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE	67
3.1.	Abastecimento de água.....	67
3.1.1.	Captação superficial	68
3.1.2.	Estação de tratamento de água.....	69
3.1.3.	Reservação.....	69
3.1.4.	Estações de bombeamento de água	76
3.1.4.1.	Bombeamentos de água bruta	76
3.1.4.2.	Bombeamento de água tratada.....	77
3.1.5.	Rede de distribuição de água	86
3.1.6.	Fluxograma esquemático do sistema	87
3.1.7.	Identificação dos pontos vulneráveis	89
3.1.8.	Identificação das áreas com maior demanda	89
3.2.	Esgotamento sanitário	92
3.2.1.	SES Esteio-Sapucaia do Sul	92
3.2.1.1.	Rede coletora e estações de bombeamento de esgoto	92
3.2.1.2.	Estação de tratamento de esgoto	94
3.2.1.3.	Emissário e ponto de lançamento.....	95
3.2.1.4.	Fluxogramas.....	96
3.2.1.4.1.	Fluxograma do sistema de esgotamento sanitário	96
3.2.1.4.2.	Fluxograma da estação de tratamento de esgoto	96
3.2.1.5.	Identificação dos pontos críticos	97
3.2.2.	SES COHAB	98
3.2.2.1.	Rede coletora e estações de bombeamento de esgoto	98
3.2.2.2.	Estação de tratamento de esgoto	98
3.2.2.3.	Emissário e ponto de lançamento.....	100
3.2.2.4.	Fluxogramas.....	100
3.2.2.4.1.	Fluxograma do sistema de esgotamento sanitário	100
3.2.2.4.2.	Processo ilustrativo do tratamento da ETE COHAB.....	101
3.2.2.5.	Identificação dos pontos críticos	101
3.2.3.	SES Primavera.....	102
3.2.3.1.	Rede coletora e Estações de bombeamento de esgoto	102
3.2.3.2.	Estação de tratamento de esgoto	102
3.2.3.3.	Emissário e ponto de lançamento.....	103

3.2.3.4.	Fluxogramas.....	103
3.2.3.5.	Fluxograma do sistema de esgotamento sanitário	103
3.2.3.6.	Identificação dos pontos críticos	104
4.	OBJETIVOS E METAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	105
4.1.	Projeção populacional	105
4.1.1.	Método utilizado para projeções populacionais	106
4.1.2.	Projeções populacionais adotadas	108
4.2.	Universalização dos serviços.....	108
4.2.1.	Objetivos, metas e indicadores	108
4.2.1.1.	Metodologia do cálculo.....	109
4.2.1.2.	Nível de universalização dos serviços de água	110
4.2.1.3.	Nível de universalização dos serviços de esgotamento sanitário	111
5.	PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES	112
5.1.	Premissas e diretrizes	112
5.2.	Abastecimento de água.....	113
5.2.1.	Programa, projetos e ações estruturais	113
5.2.2.	Programa, projetos e ações estruturantes	115
5.3.	Esgotamento sanitário	116
5.3.1.	Programa, projetos e ações estruturais	116
5.3.2.	Programa, projetos e ações estruturantes	117
5.4.	Programa de desenvolvimento institucional e setorial	119
5.5.	Fonte de Financiamento	120
6.	AÇÕES DE EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS.....	121
6.1.	Avaliação das vulnerabilidades do sistema de abastecimento de água e do sistema de esgotamento sanitário.....	122
6.2.	Abastecimento de água.....	123
6.2.1.	Categorização dos riscos/vulnerabilidades.....	123
6.2.1.1.	Definições dos critérios de vulnerabilidade.....	123
6.2.1.2.	Definições dos critérios de gravidade.....	124
6.2.2.	CrITÉRIOS de priorização dos riscos/vulnerabilidades	125
6.2.3.	Plano de ações de emergências e contingências	125
6.2.4.	Demais ações contingência e emergência.....	137
6.2.5.	Avaliação de alternativas de suprimento hídrico, inclusive com definição de manancial de reserva para garantir o abastecimento em situações de falha ou insuficiência da captação original.....	138

6.2.6.	Monitoramento e controle dos mananciais	138
6.2.7.	Descrição do protocolo de comunicação com usuários de água potencialmente impactados pelo desabastecimento/risco ambiental devido a panes ou manutenções programadas e responsáveis pela comunicação.....	139
6.2.8.	Descrição dos procedimentos operacionais relacionados, abrangendo a localização das ferramentas e dos equipamentos de manutenção, e rotas de acesso aos pontos críticos	139
6.2.9.	Definição dos papéis e responsabilidades de operadores e demais funcionários durante as situações de emergências.....	140
6.3.	Esgotamento sanitário	141
6.4.	Boas práticas	147
7.	MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DAS AÇÕES	149
7.1.	Indicadores operacionais	150
7.1.1.	Nível de universalização dos serviços de água	151
7.1.2.	Nível de universalização dos serviços de esgotamento sanitário	152
8.	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	154
9.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	155
	ANEXO I – PROJEÇÃO POPULACIONAL	163

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

Este documento integra o Plano Regional de Água e Esgoto (PRAE), complementando-o, de modo que não poderá ser utilizado de forma independente, direcionado aos 317 municípios atendidos pela Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN). O objetivo central do PRAE é estabelecer diretrizes e ações estratégicas que promovam a eficiência, a universalização e a sustentabilidade dos serviços de saneamento básico, visando melhorar a qualidade de vida da população e preservar os recursos naturais regionais.

O desenvolvimento do PRAE está em plena conformidade com a Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, conhecida como a Lei Nacional de Saneamento Básico, que estabelece os parâmetros de regulação e as obrigações para o setor em todo o território nacional. Adicionalmente, este plano incorpora as diretrizes e atualizações introduzidas pela Lei Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020, que ampliou os critérios de prestação dos serviços, definiu metas de universalização e reforçou os mecanismos de fiscalização.

A abordagem adotada pelo PRAE é ampla e integrada, abrangendo aspectos ambientais, sociais e econômicos da área abrangida. Após o diagnóstico das infraestruturas existentes, são definidos objetivos e metas para a universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, que são complementados por programas, projetos e ações essenciais para o alcance desses objetivos.

Além disso, o documento integra mecanismos de emergência e contingência, preparados para oferecer respostas rápidas em situações imprevistas, como crises de escassez hídrica ou falhas nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Para assegurar a efetividade das ações, o plano também estabelece critérios e procedimentos específicos para monitorar e avaliar a eficiência e a eficácia das iniciativas implementadas. A avaliação contínua dos indicadores de desempenho permite identificar oportunidades de melhoria e realizar ajustes necessários, promovendo um ciclo de aprimoramento que favorece tanto a gestão operacional quanto a qualidade do atendimento oferecido aos municípios.

2. DIAGNÓSTICO GERAL VOLTADO PARA OS INTERESSES DO SANEAMENTO

Este capítulo apresenta um diagnóstico das condições atuais relacionadas ao saneamento básico na área de estudo. O objetivo é fornecer uma visão clara das questões ambientais, sociais e econômicas que influenciam os serviços de saneamento.


Este diagnóstico é fundamental para entender a situação atual e as necessidades específicas da região, servindo como base para o planejamento de ações futuras. Ao identificar os principais desafios e potencialidades, o capítulo busca proporcionar uma base sólida para o desenvolvimento de estratégias eficazes e sustentáveis que visem a universalização e a melhoria contínua dos serviços de saneamento.

2.1. Caracterização geral da área

O município de Sapucaia do Sul, localizado no estado do Rio Grande do Sul, possui uma área total de 58,247 km² e uma população total de 132.107 habitantes, segundo o IBGE de 2022. O crescimento populacional em relação ao censo de 2010 foi de cerca de 0,9%, resultando em uma densidade demográfica de aproximadamente 2.268,05 habitantes por km².

Na **Figura 1**, está sendo apresentada a delimitação e localização do município.

Figura 1 – Localização e delimitação do município.

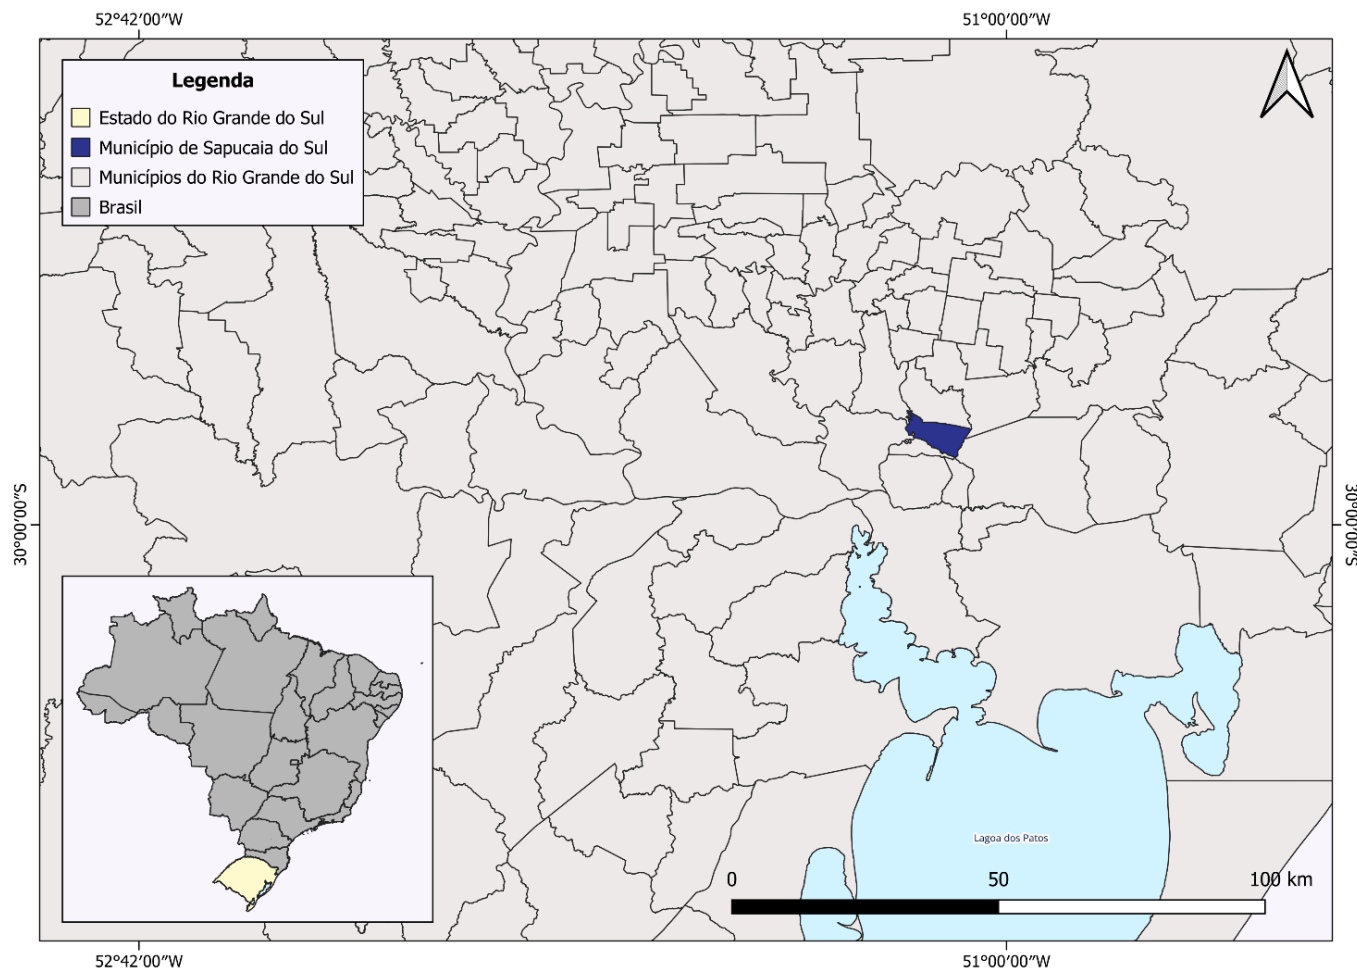

Fonte: Elaboração própria (2024).

2.2. Aspectos ambientais

Este capítulo aborda os aspectos ambientais que influenciam e são influenciados pelos serviços de saneamento básico na área de estudo. A análise foca nas interações entre os sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e o meio ambiente, destacando a importância de equilibrar o desenvolvimento humano com a preservação dos recursos naturais.

2.2.1. Clima

O levantamento de dados climáticos é fundamental para o planejamento e a implementação de soluções adequadas em saneamento básico, considerando fatores como temperaturas médias anuais e índices pluviométricos. Esses dados permitem a elaboração de estratégias eficazes, especialmente em municípios que enfrentam desafios como secas prolongadas ou chuvas intensas. A gestão eficiente dos recursos hídricos e a resiliência da infraestrutura de saneamento são fortalecidas, garantindo a sustentabilidade e a qualidade de vida.

O estado do Rio Grande do Sul está dividido entre as zonas climáticas Cfa e Cfb, conforme a classificação de Köppen.

O tipo "Cfa" é caracterizado por chuvas ao longo de todos os meses do ano, com a temperatura do mês mais quente superior a 22°C e a do mês mais frio superior a 3°C. Por outro lado, o tipo "Cfb" também apresenta chuvas durante todo o ano, mas a temperatura do mês mais quente é inferior a 22°C e a do mês mais frio é superior a 3°C.


A **Figura 2** ilustra a classificação climática dos municípios dos municípios atendidos pela CORSAN, enquanto o **Quadro 1** foca especificamente no município em estudo.

Quadro 1 – Classificação climática do município.

Município	Classificação climática
Sapucaia do Sul	Cfa

Fonte: Elaboração própria (2024).

Figura 2 – Classificação Climática (KOPPEN) dos municípios atendidos pela CORSAN.

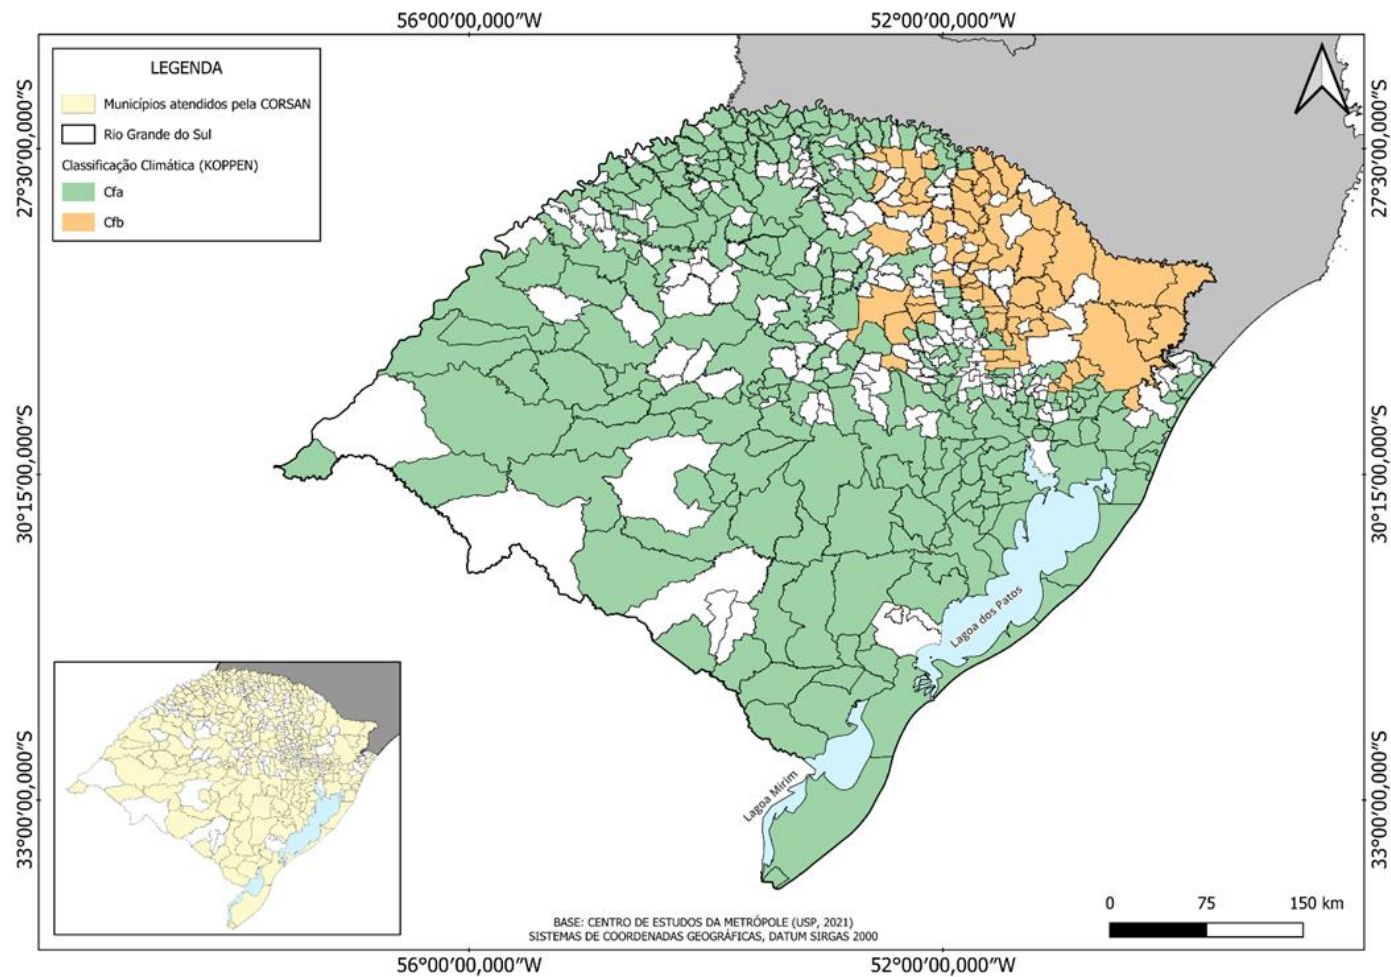

Fonte: Elaboração própria (2024).

2.2.2. Geologia e geomorfologia

A geologia envolve o estudo das características estruturais do solo e das rochas que compõem o território. No contexto do plano regional de saneamento, a compreensão das formações geológicas é essencial para garantir a adequação e a segurança das obras de infraestrutura.

De acordo com dados do Banco de Dados e Informações Ambientais (IBGE, 2024), a distribuição das províncias estruturais do estado do Rio Grande do Sul varia entre 5 (cinco) classificações, tendo 63,25% da área do estado localizada na província Paraná e 14,51% coberta pela província Mantiqueira, ainda se tem que 10,29% da área está contida na Cobertura Cenozoica, e as demais áreas compreendem a província “Costeira e Margem Continental” (5,62%) e o “Corpo D’água Continental” (6,32%).

A **Figura 3**, que apresenta a classificação das províncias estruturais dos municípios operados pela CORSAN, ilustra as principais formações geológicas presentes na região.


O **Quadro 2** apresenta as formações geológicas do município em estudo.

Quadro 2 – Classificação das províncias estruturais do município.

Município	Formações geológicas	Cobertura territorial
Sapucaia do Sul	Paraná	90%
	Cobertura Cenozoica	10%

Fonte: Elaboração própria (2024).

Figura 3 – Classificação de províncias estruturais dos municípios atendidos pela CORSAN.

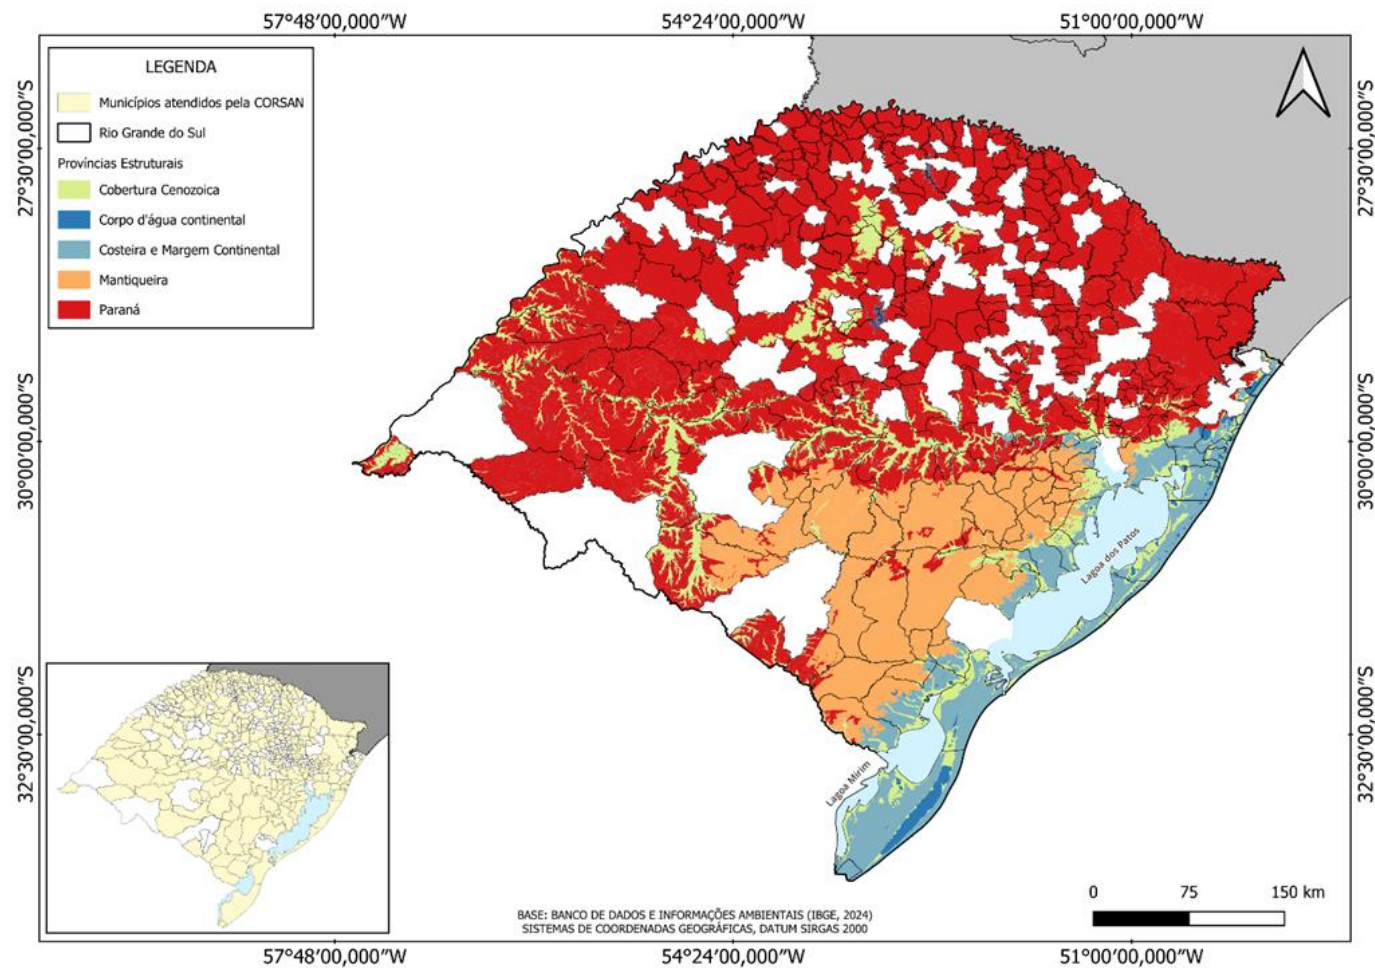

Fonte: Elaboração própria (2024).

A geomorfologia, por sua vez, foca no estudo das formas do relevo e suas interações com os processos erosivos, deposicionais e dinâmicas climáticas. Na classificação por unidades geomorfológicas, no estado do Rio Grande do Sul predomina a unidade do Planalto dos Campos Gerais (15,41%), seguido do Planalto das Missões (14,76%) e do Planalto da Campanha (12,60%).

A **Figura 4** expõe as unidades geomorfológicas da área de operação da CORSAN, ilustra a variedade de formações de relevo presentes na região, como planícies, colinas e depressões, cada uma com implicações específicas para o planejamento urbano e ambiental.


O **Quadro 3** apresenta as unidades geomorfológicas do município em estudo.

Quadro 3 – Unidades geomorfológicas do município.

Município	Unidades geomorfológicas	Cobertura territorial
Sapucaia do Sul	Depressão do Rio Jacuí	42%
	Planícies Alúvio-colvionares	3%
	Patamares da Serra Geral	45%
	Planície Lagunar Patos-Mirim	10%

Fonte: Elaboração própria (2024).

Figura 4 – Unidades geomorfológicas da região dos municípios atendidos pela CORSAN.

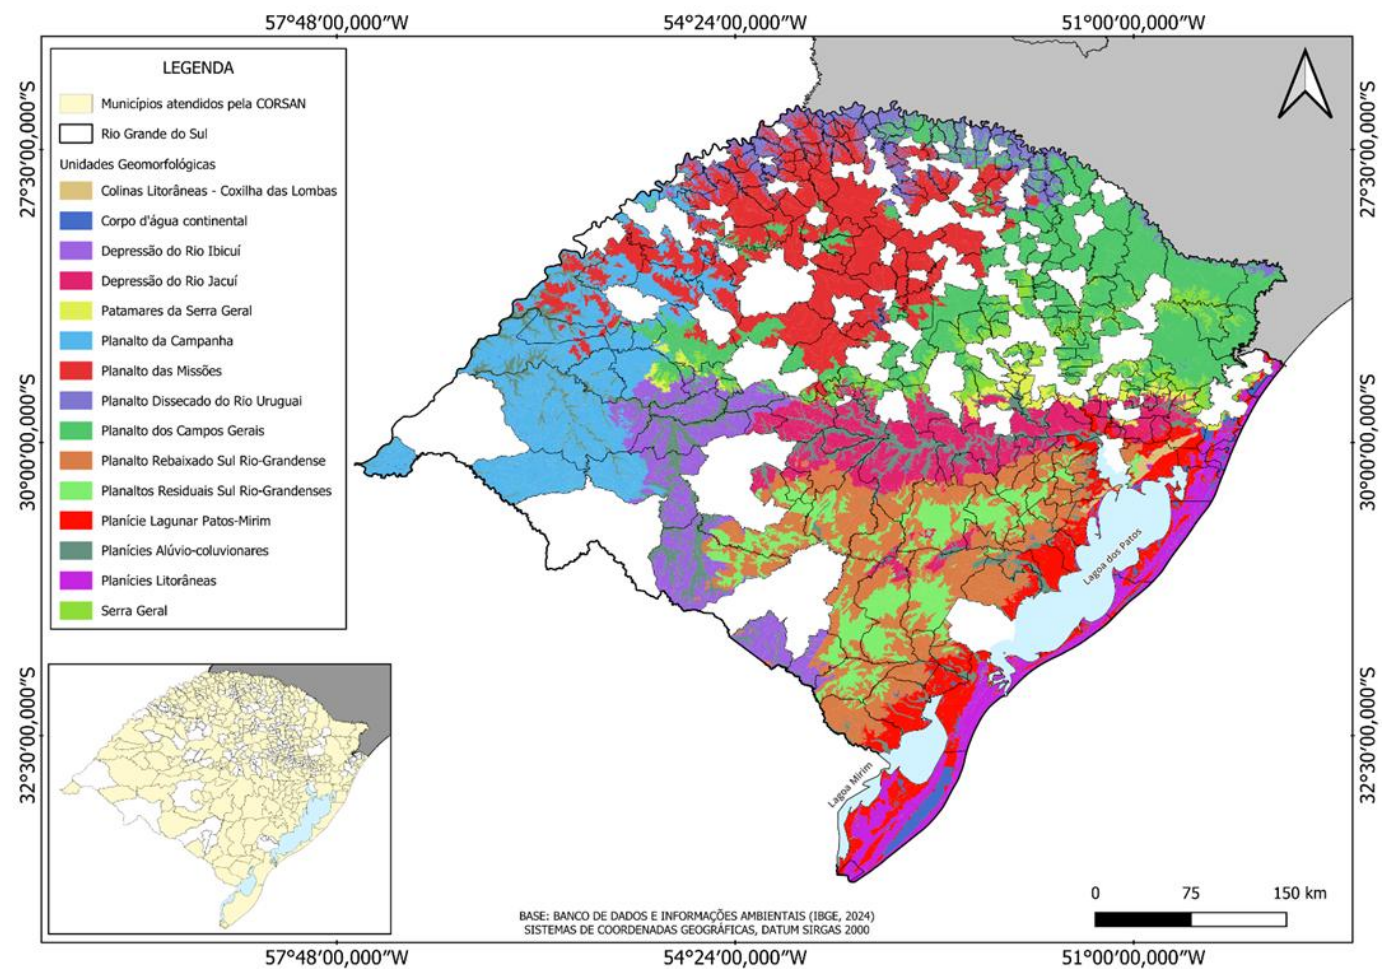

Fonte: Elaboração própria (2024).

2.2.3. Hidrografia


A hidrografia, estudo das águas presentes na superfície terrestre, desempenha um papel crucial na gestão ambiental. O manejo sustentável das águas urbanas é fundamental, pois busca aproximar a população dos recursos hídricos de forma a melhorar o convívio ao redor desses corpos d'água.

2.2.3.1. Regiões hidrográficas

As Regiões Hidrográficas são divisões territoriais fundamentais para o gerenciamento dos recursos hídricos, pois consideram as características físicas, econômicas, sociais e ambientais de cada localidade, respeitando suas individualidades.

Segundo a Lei Estadual nº10.350/1994, o Estado do Rio Grande do Sul é dividido em 3 (três) Regiões Hidrográficas: Região Hidrográfica da Bacia do Rio Uruguai, Região Hidrográfica da Bacia do Guaíba e a Região Hidrográfica do Litoral. Dentro dessas regiões, estão inseridas as 25 Bacias Hidrográficas do estado.

Figura 5 – Regiões Hidrográficas do Rio Grande do Sul.

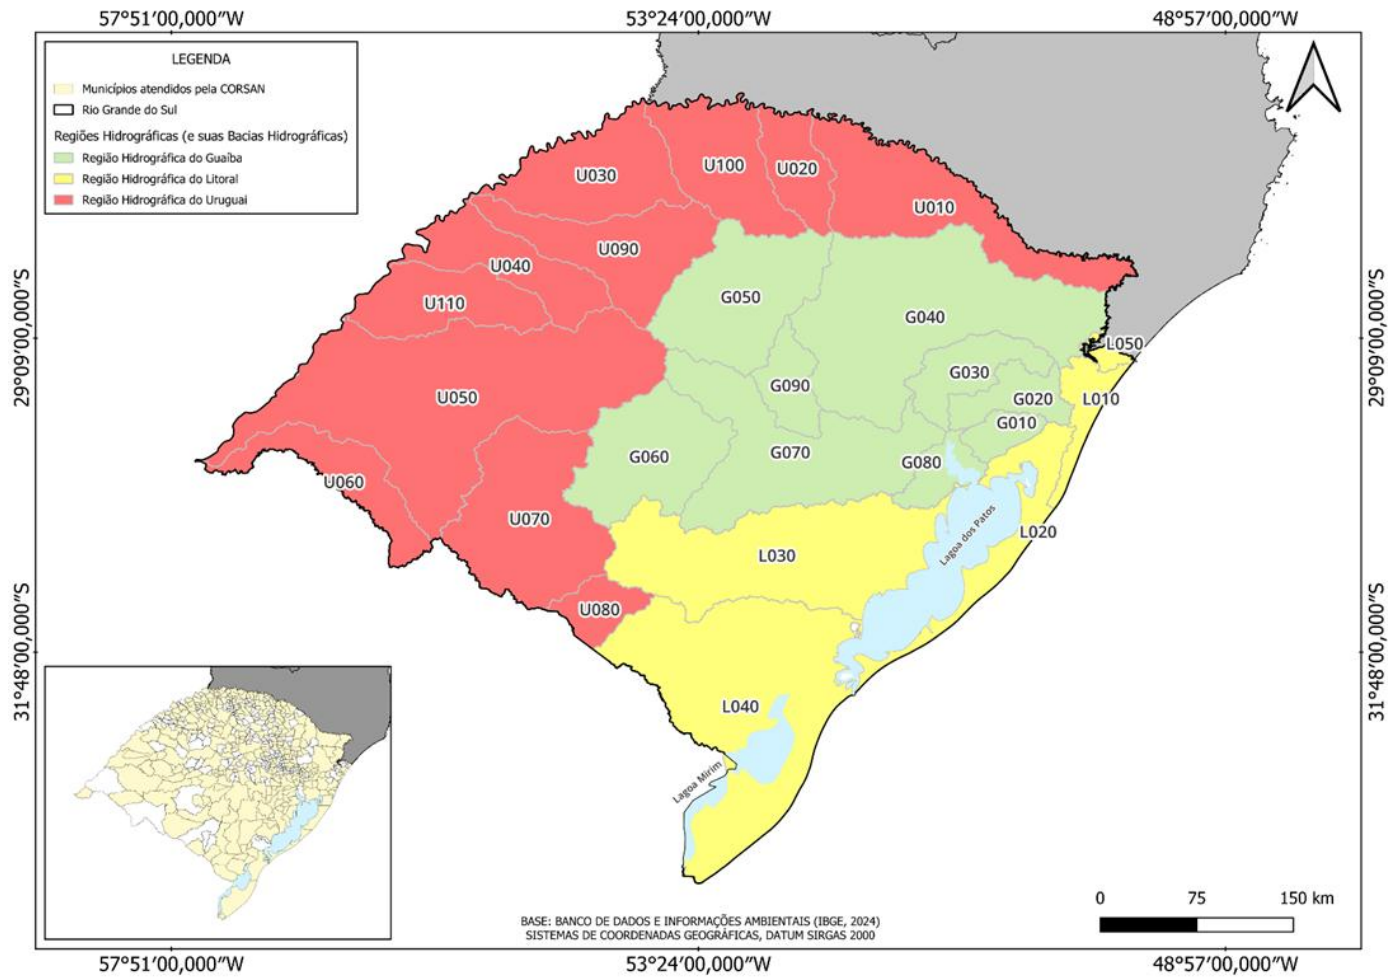

Fonte: Elaboração própria (2024).

Conforme apresentado na **Figura 5**, as Bacias Hidrográficas possuem códigos de identificação. O **Quadro 4** relaciona as respectivas bacias com seus códigos e suas áreas correspondentes.

Quadro 4 – Áreas das Regiões e Bacias Hidrográficas do Rio Grande Sul.

Região Hidrográfica	Bacia Hidrográfica	Código	Área (km ²)
Guaíba	Gravataí	G10	2.008,93
	Sinos	G20	3.680,04
	Caí	G30	4.957,74
	Taquari - Antas	G40	26.323,76
	Alto Jacuí	G50	13.037,20
	Vacacaí – Vacacaí Mirim	G60	11.085,77
	Baixo Jacuí	G70	17.370,48
	Lago Guaíba	G80	2.459,91
	Pardo	G90	3.631,24
	Total	9 bacias	84.555,07
Litoral	Tramandaí	L10	2.745,73
	Litoral Médio	L20	6.472,10
	Camaquã	L30	21.517,58
	Mirim -São Gonçalo	L40	25.666,83
	Mampituba	L50	683,76
	Total	5 bacias	57.085,98
Uruguai	Apuaê - Inhandava	U10	14.510,51
	Passo Fundo	U20	4.847,25
	Turvo - Santa Rosa-Santo Cristo	U30	10.824,02
	Piratinim	U40	7.647,26
	Ibicuí	U50	35.041,38
	Quarai	U60	6.658,78
	Santa Maria	U70	15.665,92
	Negro	U80	3.005,24
	Ijuí	U90	10.704,60
	Várzea	U100	9.508,42
	Butuí-Icamaquã	U110	8.025,76
	Total	11 bacias	126.439,14

Fonte: Elaboração própria (2024); PERH-RS (2007).

O município em estudo está situado na Região Hidrográfica e na Bacia Hidrográfica apresentadas no **Quadro 5**.

Quadro 5 – Região e Bacia Hidrográfica do município.

Município	Região Hidrográfica	Bacia Hidrográfica
Sapucaia do Sul	Guaíba	Sinos

Fonte: Elaboração própria (2024).

A seguir, essas informações serão detalhadas.

2.2.3.1.1. Região Hidrográfica do Guaíba

A Região Hidrográfica do Guaíba está localizada na parte central do Rio Grande do Sul. Com uma área de aproximadamente 84.555 km², abrange cerca de 30% da área do Estado e contempla 232 municípios.

De acordo com o Plano Estadual de Saneamento (PLANESAN, 2021), a distribuição dos municípios por bacia é realizada com base na maior parte de seu território estar localizada em uma determinada bacia hidrográfica (SEMA, 2020). Assim, cada município é associado a apenas uma bacia, mesmo que tenha partes de seu território em outras. Essa distribuição pode ser observada na **Figura 6**.

No **Quadro 6**, são apresentados os municípios contemplados neste Plano que integram a Região Hidrográfica do Guaíba.


Quadro 6 – Relação dos municípios por Bacia Hidrográfica na Região Hidrográfica do Guaíba.

Bacia Hidrográfica	Municípios
Gravataí	Alvorada, Cachoeirinha, Glorinha, Gravataí, Santo Antônio da Patrulha.
Sinos	Campo Bom, Canela, Canoas, Estância Velha, Esteio, Igrejinha, Nova Hartz, Parobé, Portão, Riozinho, Rolante, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Taquara, Três Coroas.
Caí	Barão, Capela de Santana, Dois Irmãos, Feliz, Gramado, Montenegro, Morro Reuter, Nova Petrópolis, Nova Santa Rita, Salvador do Sul, Santa Maria do Herval, São Pedro da Serra, São Sebastião do Caí.
Taquari - Antas	Antônio Prado, Arroio do Meio, Arvorezinha, Barros Cassal, Bento Gonçalves, Bom Retiro do Sul, Boqueirão do Leão, Cambará do Sul,

Bacia Hidrográfica	Municípios
	Campestre da Serra, Carlos Barbosa, Casca, Ciríaco, Cotiporã, Cruzeiro do Sul, David Canabarro, Encantado, Estrela, Fagundes Varela, Farroupilha, Flores da Cunha, Fontoura Xavier, Garibaldi, General Câmara, Guaporé, Ibiraiaras, Ilópolis, Ipê, Itapuca, Jaquirana, Lajeado, Marau, Marques de Souza, Muitos Capões, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Bréscia, Nova Prata, Nova Roma do Sul, Paraí, Paverama, Pinto Bandeira, Putinga, Roca Sales, Santa Cruz do Sul, São Francisco de Paula, São Jorge, São José do Herval, São Marcos, Serafina Corrêa, Taquari, Venâncio Aires, Veranópolis, Vila Flores.
Alto Jacuí	Alto Alegre, Arroio do Tigre, Campos Borges, Colorado, Cruz Alta, Espumoso, Fortaleza dos Valos, Ibirubá, Júlio de Castilhos, Lagoão, Não-Me-Toque, Passo Fundo, Salto do Jacuí, Santa Bárbara do Sul, Selbach, Sobradinho, Soledade, Tapera e Victor Graeff.
Vacacaí – Vacacaí Mirim	Dilermando de Aguiar, Formigueiro, Itaara, Restinga Seca, Santa Maria, Santa Margarida do Sul, São Sepé, Silveira Martins e Vila Nova do Sul.
Baixo Jacuí	Agudo, Arroio dos Ratos, Barão do Triunfo, Butiá, Caçapava do Sul, Cachoeira do Sul, Charqueadas, Dona Francisca, Eldorado do Sul, Faxinal do Soturno, Ivorá, Lagoa Bonita do Sul, Mariana Pimentel, Minas do Leão, Nova Palma, Pantano Grande, Rio Pardo, São Jerônimo e Triunfo.
Lago Guaíba	Barra do Ribeiro, Guaíba e Sertão Santana.
Pardo	Candelária e Passa Sete.

Fonte: Elaboração própria (2024). PLENESAN (2021).

Figura 6 – Municípios do Plano Regional inseridos na Região Hidrográfica do Guaíba.

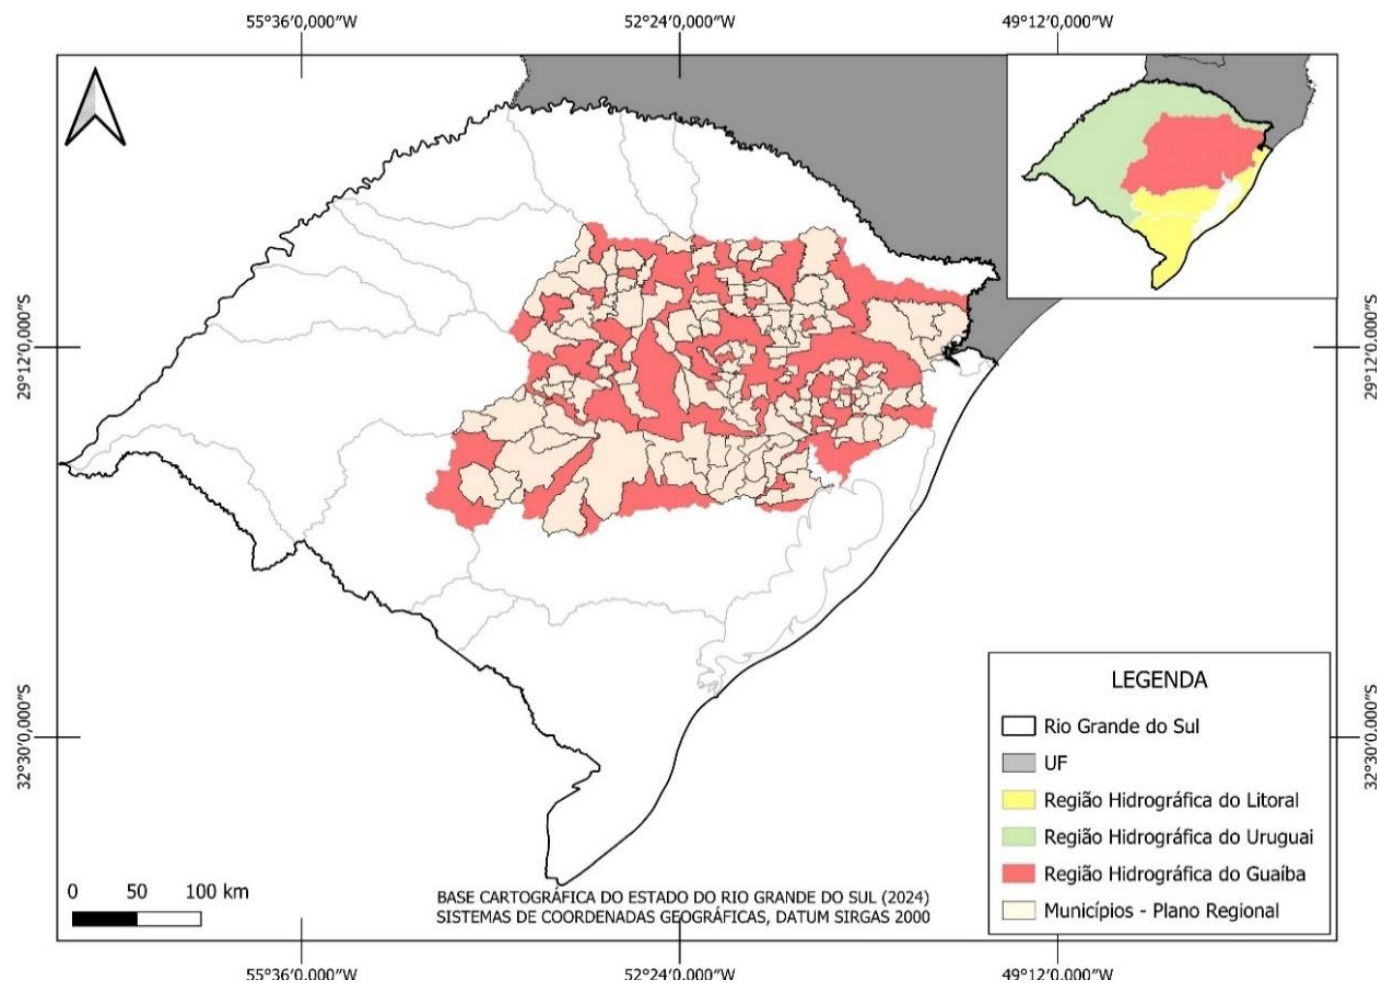

Fonte: Elaboração própria (2024). PLENESAN (2021). Base Cartográfica do Estado do Rio Grande do Sul (2024).

O **Quadro 7**, por sua vez, relaciona as populações desses mesmos municípios com as respectivas Bacias, considerando as taxas de urbanização das Bacias apresentadas no PLANESAN (2021).

Quadro 7 – População urbana residente na Região Hidrográfica Guaíba.

Bacia Hidrográfica	População Urbana	População Total	Taxa de Urbanização	População Urbana na Bacia Hidrográfica
Gravataí	608.751	639.243	97,2%	621.344
Sinos	989.275	1.033.622	96,2%	994.344
Caí	223.754	266.107	83,8%	222.998
Taquari - Antas	854.776	1.071.323	85,3%	913.839
Alto Jacuí	394.890	450.938	85,5%	385.552
Vacacaí–Vacacaí Mirim	295.059	331.190	90,2%	298.733
Baixo Jacuí	287.189	372.992	79%	294.664
Lago Guaíba	101.151	111.012	99,3%	110.235
Pardo	15.485	32.888	43,4%	14.273
Total	3.770.331	4.309.315	-	3.855.982

Fonte: Elaboração própria (2024). IBGE (2022). PLANESAN (2021).

Os principais cursos d’água da Região Hidrográfica do Guaíba, bem como os principais usos da água estão apresentados no **Quadro 8**.

Quadro 8 – Cursos d’água da Região Hidrográfica do Guaíba e principais usos.

Bacia Hidrográfica	Cursos D’água	Principais Usos da Água
Gravataí	Rio Gravataí e os arroios Veadinho, Três Figueiras, Feijó, Demétrio, Arroio da Figueira e Arroio do Vigário. Abrange os banhados do Chico Lomã, Grande e dos Pachecos.	Abastecimento público, diluição de esgotos domésticos e efluentes industriais e irrigação de lavouras de arroz
Sinos	Rio Rolante, Rio da Ilha, Rio Paranhana e o Rio dos Sinos.	Abastecimento público, uso industrial e irrigação
Caí	Rio Caí, Arroios Cará, Cadeia, Forromeco, Mauá, Maratá e Piaí.	Irrigação, uso industrial e abastecimento público
Taquari-Antas	Rio das Antas, Rio Tainhas, Rio Lageado Grande, Rio Humatã, Rio Carreiro, Rio Guaporé, Rio Forqueta, Rio Forquetinha e o Rio Taquari.	Irrigação, abastecimento público, agroindústria e dessedentação de animais
Alto Jacuí	Rios Jacuí, Jacuí-mirim, Jacuízinho, dos Caixões e Soturno.	Irrigação, dessedentação animal e consumo humano


Bacia Hidrográfica	Cursos D'água	Principais Usos da Água
Vacacaí-Vacacaí Mirim	Arroio Igá, Acangupa e Arenal e os rios Vacacaí, dos Corvos, São Sepé e Vacacaí Mirim.	Irrigação, dessedentação de animais e abastecimento público
Baixo Jacuí	Arroios Irapuã, Capané, Botucacaí, Capivari, do Conde, dos Ratos, dos Cachorros, Ibacurú e o Rio Jacuí.	Irrigação, uso industrial e abastecimento humano
Lago Guaíba	Arroio do Petim, Arroio Araçá, Arroio Capivara, Arroio Douradinho e o Lago Guaíba.	Abastecimento público e irrigação
Pardo	Rio Pardinho, Rio Pequeno, Arroio Andréas, Arroio Francisco Alves e o Rio Pardo.	Irrigação

Fonte: Elaboração própria (2024). SEMA (2020).

No contexto do Sistema Estadual de Recursos Hídricos (SERH) do Rio Grande do Sul, a Lei Estadual nº 10.350/1994 estabelece que os Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs) têm a função de propor ao órgão competente o enquadramento dos corpos d'água da bacia hidrográfica em classes de uso e conservação.


A **Figura 7** apresenta a hidrografia da Região do Guaíba, mostrando os rios principais. Já a **Figura 8** apresenta o enquadramento que consta na Resolução de Enquadramento do Conselho de Recursos Hídricos (CRH) de cada um desses principais rios da Região.

Figura 7 – Rios principais da Região Hidrográfica do Guaíba.

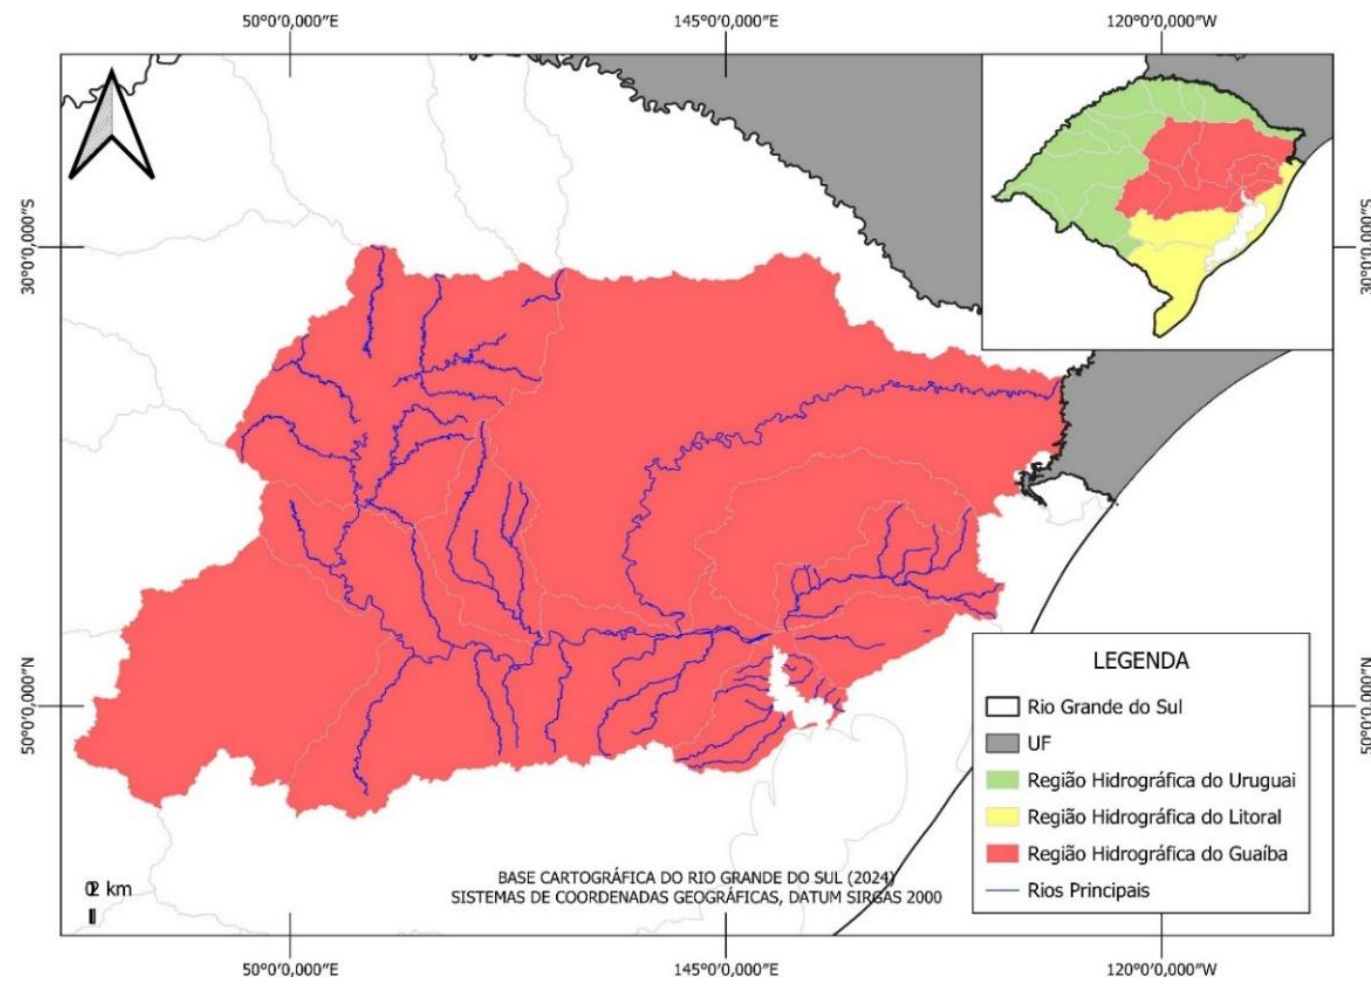

Fonte: Elaboração própria (2024). Base Cartográfica do Rio Grande do Sul (2024).

Figura 8 – Enquadramento dos rios principais na Bacia Hidrográfica Sinos.

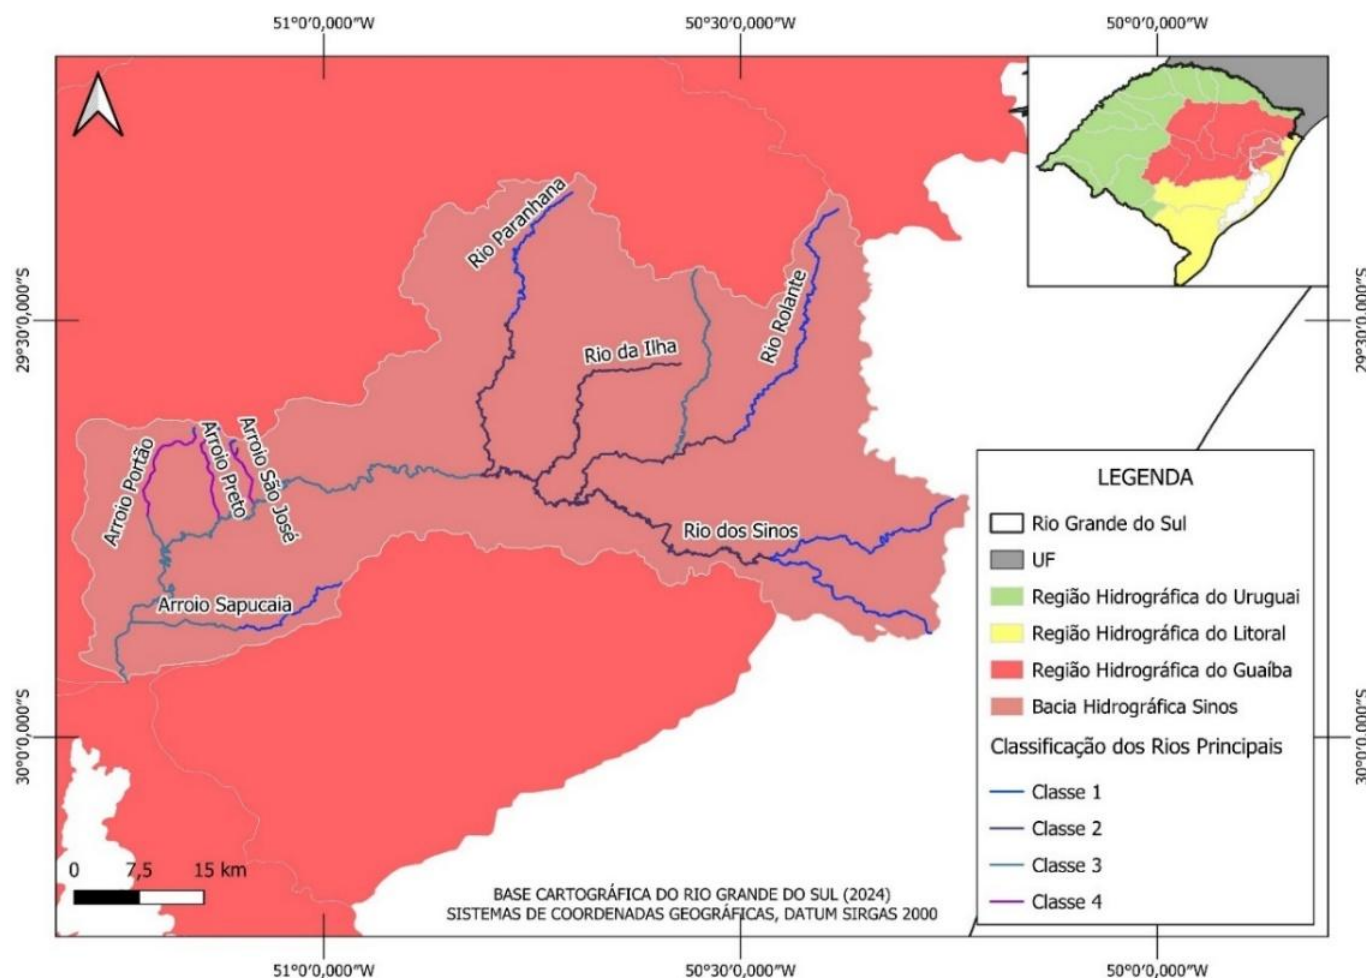

Fonte: Elaboração própria (2024). Base Cartográfica do Rio Grande do Sul (2024).

2.2.3.2. Disponibilidade, demanda e balanço hídrico

2.2.3.2.1. Recursos hídricos subterrâneos


2.2.3.2.1.1. Disponibilidade hídrica

A disponibilidade hídrica refere-se à quantidade e qualidade de água acessível em determinado local para diversos usos.

Conforme o Relatório Anual sobre a Situação dos Recursos Hídricos no Estado do Rio Grande do Sul (2021), a quantificação da disponibilidade hídrica subterrânea ainda enfrenta desafios. Isso se deve ao fato de que os estudos sobre águas subterrâneas são restritos à área acadêmica. Além disso, a outorga dos poços considera apenas o ensaio de bombeamento individual de cada intervenção, sem uma abordagem abrangente que contemple o aquífero em sua totalidade.

No Rio Grande do Sul são identificados 21 aquíferos, caracterizados no **Quadro 9** e apresentados na **Figura 9**.

Figura 9 – Sistemas Aquíferos do Rio Grande do Sul.

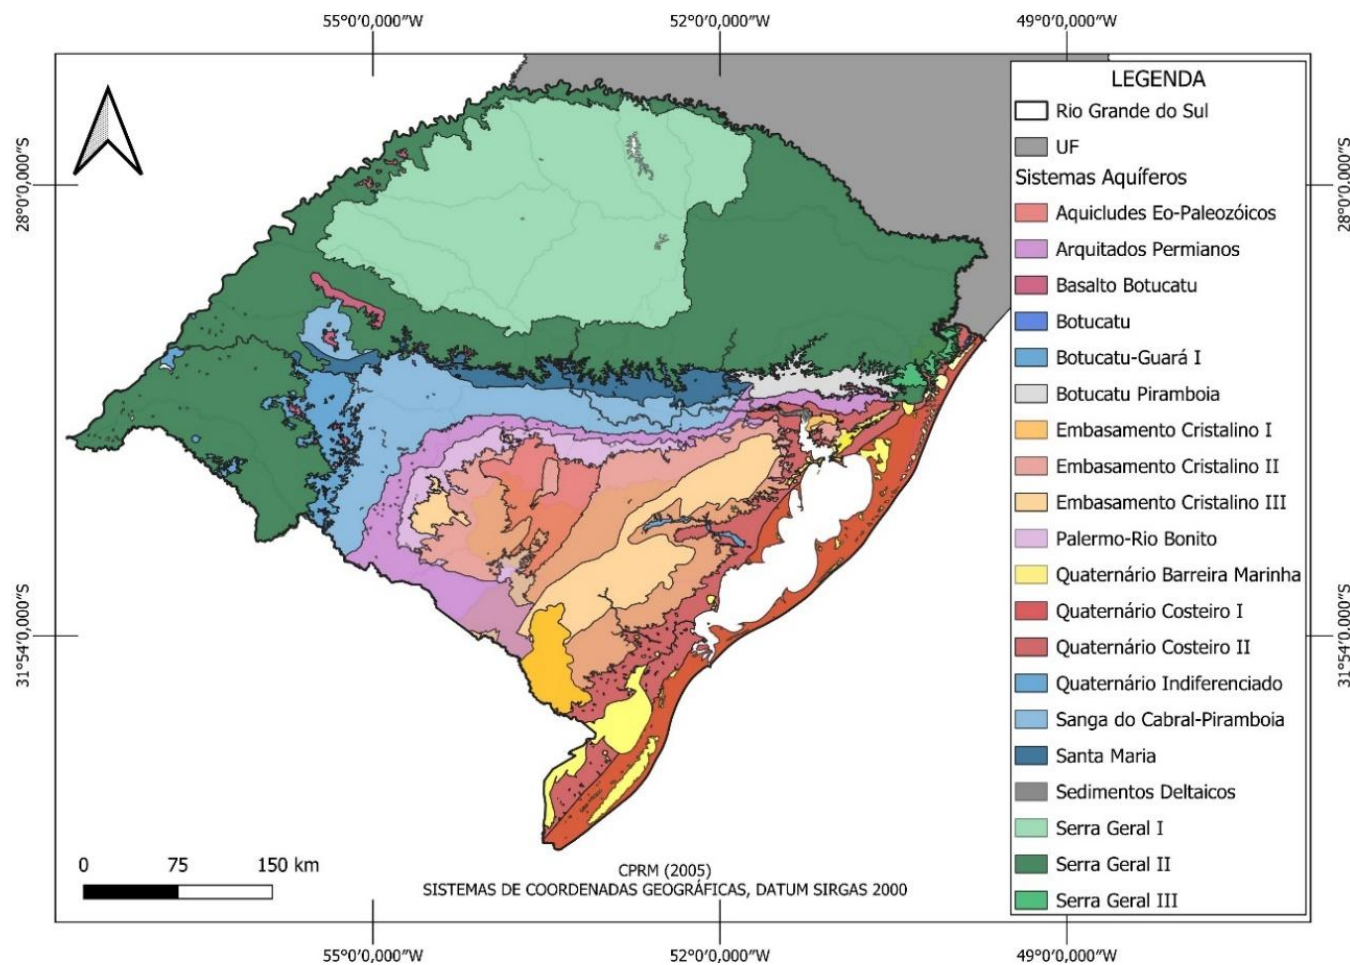

Fonte: Elaboração própria (2024). CPRM (2005).

Quadro 9 – Aquíferos do Estado do Rio Grande do Sul.

Aquífero	Porcentagem de área no RS	Descrição
Sistema Aquífero Serra Geral II - (sg2)	32,81%	O Sistema Aquífero Serra Geral I está localizado na parte oeste do Estado, próximo aos limites das rochas vulcânicas com o rio Uruguai, incluindo extensas áreas associadas aos derrames da Unidade Hidroestratigráfica Serra Geral. Sua litologia é predominantemente composta por riolitos, riolacitos e basaltos fraturados em menor proporção. A capacidade específica geralmente é baixa, em torno de 0,5 m ³ /h/m, com exceções em áreas de fraturas que podem chegar a 2 m ³ /h/m. As salinidades são geralmente baixas, frequentemente inferiores a 250 mg/l.
Sistema Aquífero Serra Geral I – (sg1)	21,09%	O Sistema Aquífero Serra Geral I está na parte centro-oeste do planalto rio-grandense, abrangendo municípios como Soledade, Tupanciretã, Santo Antônio das Missões, Santa Rosa, Tenente Portela, Nonoai, Erechim e Passo Fundo. Sua litologia é basáltica, com formações amigdalóides e fraturadas, cobertas por solo avermelhado espesso. A capacidade específica varia de 1 a 4 m ³ /h/m, às vezes excedendo 4 m ³ /h/m, e as salinidades são geralmente inferiores a 220 mg/l.
Sistema Aquífero Embasamento Cristalino II – (ec2)	8,35%	O Aquífero Embasamento Cristalino II abrange áreas nos limites do embasamento cristalino, incluindo municípios como Bagé, Caçapava do Sul, Encruzilhada do Sul e uma pequena parte de Porto Alegre. Sua litologia é composta por rochas graníticas, gnáissicas, andesíticas, xistos, filitos e calcários metamorfizados, frequentemente afetadas por fraturas e falhas. As capacidades específicas são geralmente inferiores a 0,5 m ³ /h/m, e as salinidades são menores que 300 mg/l.
Sistema Aquífero Sanga do Cabral/Pirambóia – (sp)	6,37%	O Aquífero Sanga do Cabral/Pirambóia aflora desde a fronteira com o Uruguai até a região de Taquari. Sua litologia inclui camadas siltico-arenosas avermelhadas com matriz argilosa e arenitos finos a muito finos, avermelhados, com cimento calcífero. As capacidades específicas variam de 0,5 a 1,5 m ³ /h/m. A salinidade varia de 100 mg/l em áreas aflorantes a mais de 300 mg/l em áreas confinadas. No centro do Estado, são encontradas salinidades muito altas, de 3000 a 5000 mg/l.
Sistema Aquitardos Permianos – (ap)	4,79%	O Sistema Aquitardos Permianos está localizado em uma estreita faixa na depressão periférica, circundando o embasamento cristalino do sul ao leste do Estado, de Candiota a Taquara. Sua litologia inclui siltitos argilosos, argilitos cinza-escuros, folhelhos pirobetuminosos e pequenas camadas de margas e arenitos. As capacidades específicas são geralmente inferiores a 0,1 m ³ /h/m. A água pode ser dura, com alta concentração de sais de cálcio e magnésio.
Sistema Aquífero Quaternário Costeiro II – (qc2)	4,70%	O Sistema Aquífero Quaternário Costeiro II ocorre nos sedimentos da planície costeira, estendendo-se de Santa Vitória do Palmar até Torres. Sua litologia é principalmente composta por sucessões de areias finas inconsolidadas, esbranquiçadas, com intercalações de argila cinza e camadas pelíticas cimentadas. As capacidades específicas variam de 0,5 a 1,5 m ³ /h/m. Os sólidos totais dissolvidos apresentam variação entre 600 e 2000 mg/l.
Sistema Aquífero Embasamento Cristalino III – (ec3)	4,51%	O Aquífero Embasamento Cristalino III está nas áreas elevadas do escudo cristalino, com litologia de rochas graníticas, gnaisses, riolitos e andesitos pouco alterados. Devido à ausência de fraturas, há baixa disponibilidade para perfuração de poços.

Aquífero	Porcentagem de área no RS	Descrição
Sistema Aquífero Quaternário Costeiro I – (qc1)	4,02%	O Sistema Aquífero Quaternário Costeiro I abrange todos os aquíferos associados aos sedimentos da planície costeira do Estado, estendendo-se do Chuí até Torres. Sua litologia consiste em camadas inconsolidadas de areia fina a média, esbranquiçada, intercaladas com camadas siltico-arenosas e argilosas. As capacidades específicas são geralmente altas, frequentemente ultrapassando 4 m ³ /h/m, e as salinidades são inferiores a 400 mg/l, embora ocasionalmente possam ocorrer águas cloretadas com maior salinidade.
Sistema Aquífero Palermo/Rio Bonito - (pr)	2,30%	O Aquífero Palermo/Rio Bonito circunda a região alta do embasamento cristalino, de Candiota até Santo Antônio da Patrulha. Sua litologia é composta por arenitos finos a médios, cinza esbranquiçados, intercalados com camadas de siltito argiloso e carbonosos cinza-escuros. As capacidades específicas são baixas, inferiores a 0,5 m ³ /h/m, e a salinidade varia de 800 a 1500 mg/l.
Sistema Aquífero Santa Maria – (sm)	2,21%	O Aquífero Santa Maria aflora na região central do Estado, entre Mata e Taquari. Sua litologia inclui arenitos grossos a conglomeráticos na base, lamitos avermelhados, siltitos e arenitos finos a médios no topo. As capacidades específicas variam de 0,5 a 1 m ³ /h/m em áreas aflorantes e podem atingir 4 m ³ /h/m em áreas confinadas. A salinidade varia de 50 a 500 mg/l, mas pode ultrapassar 2000 mg/l em áreas confinadas, com teores de flúor acima do limite potável.
Sistema Aquicludes Eo-Paleozóicos – (ep)	2,19%	Os Aquicludes Eo-Paleozóicos estão localizados no centro ao leste do embasamento cristalino, entre Caçapava do Sul, Bagé, Lavras do Sul e Vila Nova do Sul. Sua litologia é composta por arenitos finos a médios, róseos e avermelhados, extremamente endurecidos por cimentos ferruginosos, calcíticos e silicosos, o que resulta em baixa porosidade e impermeabilização da rocha, impedindo vazões significativas de água.
Sistema aquífero Botucatu/Guará I – (bg1)	1,92%	O Aquífero Botucatu/Guará I aflora na fronteira oeste, entre Santana do Livramento e Jaguarí. Sua litologia é principalmente composta por arenitos médios a finos, quartzosos, róseos e avermelhados, com intercalações péliticas e cimento argiloso na unidade Guará. As capacidades específicas variam de 1 a 3 m ³ /h/m nas áreas aflorantes, com sólidos dissolvidos totais geralmente abaixo de 250 mg/l. Nas áreas confinadas (Santana do Livramento, Alegrete, Uruguiana, Itaqui e São Borja), as capacidades específicas ultrapassam 4 m ³ /h/m, podendo chegar até 10 m ³ /h/m, e os sólidos totais dissolvidos variam de 250 a 400 mg/l.
Sistema Aquífero Embasamento Cristalino I – (ec1)	1,30%	O Sistema Aquífero Embasamento Cristalino I está localizado na região sul do Rio Grande do Sul, entre Jaguarão e Pinheiro Machado, e também no nordeste do escudo sul-riograndense em Porto Alegre. Caracteriza-se por granitos e basaltos muito fraturados na fronteira com o Uruguai. As capacidades específicas são geralmente inferiores a 0,5 m ³ /h/m, e a salinidade raramente excede 200 mg/l.
Sistema Aquífero Botucatu/Pirambóia – (bp)	1,14%	O Sistema Aquífero Botucatu/Pirambóia abrange principalmente a área entre Taquari e Santo Antônio da Patrulha, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Composto por arenitos médios e endurecidos, sua litologia apresenta condições desfavoráveis para armazenamento de água. Os arenitos finos são muito argilosos, resultando em baixas capacidades específicas, cerca de 0,5 m ³ /h/m, e salinidades inferiores a 250 mg/l.

Aquífero	Porcentagem de área no RS	Descrição
Sistema Aquífero Basalto/Botucatu – (bb)	0,80%	O Sistema Aquífero Basalto/Botucatu está situado entre a fronteira oeste e a região das missões, abrangendo morros de basalto sobre arenitos da Unidade Hidroestratigráfica Botucatu. Essas áreas são muito desfavoráveis para armazenamento de água subterrânea, resultando em poços secos ou com vazões muito baixas.
Sistema Aquífero Botucatu/Guará II – (bg2)	0,61%	O Sistema Aquífero Botucatu/Guará II está localizado na região oeste do Estado, incluindo municípios como Manoel Viana, São Francisco de Assis, Maçambará e Itaqui. Sua litologia é composta por arenitos finos a médios, róseos a avermelhados, com intercalações siltico-arenosas. As capacidades específicas são geralmente baixas, inferiores a 0,5 m ³ /h/m, e os sólidos dissolvidos totais raramente ultrapassam 150 mg/l.
Sistema Aquífero Serra Geral III – (sg3)	0,28%	O Sistema Aquífero Serra Geral III está localizado nas partes elevadas da unidade Serra Geral, na região Litorânea e em morros isolados de basalto no noroeste do Estado. A litologia varia de ácida (riolitos e riodacitos) a básica (basaltos). A perfuração de poços nessas áreas não é recomendada.
Sistema Aquífero Quaternário Barreira Marinha – (bm)	0,22%	O Sistema Aquífero Quaternário Barreira Marinha abrange uma faixa estreita do nordeste, da Barra do Ribeiro ao oeste do Lago Guaíba até Santo Antônio da Patrulha a leste. Composto por areias inconsolidadas de granulometria fina a média, suas capacidades específicas são altas, acima de 4 m ³ /h/m, e o teor salino é muito baixo, inferior a 50 mg/l.
Sistema Aquífero Botucatu – (bt)	0,20%	O Sistema Aquífero Botucatu está localizado principalmente na região central do Estado, próximo às bordas escarpadas do planalto basáltico. Composto por arenitos de granulometria média endurecidos por cimento ferruginoso ou silicoso, essa litologia é ineficaz no armazenamento de água, resultando em poços geralmente secos.
Sistema Aquífero Quaternário Indiferenciado – (qi)	0,13%	O Sistema Aquífero Quaternário Indiferenciado está localizado na calha do Rio Camaquã, entre Cristal e Amaral Ferrador. Sua litologia é composta principalmente por areias grossas e cascalhos inconsolidados, resultantes da erosão de rochas graníticas e eo-paleozóicas. Possui alta capacidade específica, em média 4 m ³ /h/m, e baixa salinidade, em torno de 150 mg/l.
Sistema Aquífero Sedimentos Deltaicos – (sd)	0,04%	O Sistema Aquífero Sedimentos Deltaicos está localizado ao norte do Lago Guaíba, entre Porto Alegre e Eldorado do Sul, incluindo partes da planície de inundação. Composto por arenitos médios a grossos inconsolidados e camadas argilosas, frequentemente com seixos de basalto na base, possui capacidades específicas médias de 3 m ³ /h/m. No entanto, a qualidade da água é baixa, com muitos sais dissolvidos e altos teores de ferro.

Fonte: Elaboração própria (2024). SEMA (2022).

2.2.3.2.1.2. Demanda hídrica

De acordo com o Relatório Anual sobre a Situação dos Recursos Hídricos no Estado do Rio Grande do Sul (2021), o estado possui 8.123 poços regularizados, com captação de 549.708 m³/dia.

Segundo o levantamento realizado neste relatório de atualização, foram avaliadas as demandas hídricas por Bacia Hidrográfica e pelos aquíferos existentes no Rio Grande do Sul, abrangendo Autorizações Prévias, Outorgas e Dispensas de Outorgas autorizadas pelo DRHS/SEMA, além dos cadastros de poços aguardando análise dos técnicos da Divisão de Outorga. As demandas hídricas subterrâneas estão apresentadas nos **Quadro 10** e **Quadro 11**.

Quadro 10 – Demandas hídricas médias (em m³/dia) e nº de processos de águas subterrâneas nas bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul.

Bacia hidrográfica	Autorizações prévias concedidas		Outorgas concedidas		Dispensas de outorgas concedidas		Cadastros aguardando análise	
	Vazão média (m³/dia)	Nº de processos	Vazão média (m³/dia)	Nº de processos	Vazão média (m³/dia)	Nº de processos	Vazão média (m³/dia)	Nº de processos
Gravataí	2.926	59	3.817	63	9	23	1.137	51
Sinos	5.990	160	4.148	117	23	47	2.982	117
Caí	16.405	523	5.270	115	5	55	3.121	122
Taquari-Antas	86.377	1.548	28.722	410	27	21	45.089	261
Alto Jacuí	23.124	201	6.214	96	6	3	4.865	37
Vacacaí-Vacacaí Mirim	3.296	161	1.315	36	1	25	5043	60
Baixo Jacuí	5.339	146	769	19	1	12	187	15
Lago Guaíba	19.700	25	2.736	32	2	2	1.310	10
Pardo	6.516	58	613	10	1	5	92	5
Tramandaí	22.342	66	866	69	8	6	147	18
Litoral Médio	2.719	22	1.804	32	13	13	286	18
Camaquã	2.844	50	334	6	2	2	101	8
Mirim-São Gonçalo	6.781	75	967	34	2	4	1.498	32
Mampituba	157	3	10	2	-	-	11	1
Apuaê-Inhandava	21.982	834	5.155	144	7	4	2.518	53
Passo Fundo	17.598	320	2.820	46	7	4	1.264	18
Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo	13.470	369	3.386	83	7	5	42.476	28
Piratinim	12.831	71	433	12	-	-	43	1
Ibicuí	15.149	369	10.277	90	6	3	3650	21

Bacia hidrográfica	Autorizações prévias concedidas		Outorgas concedidas		Dispensas de outorgas concedidas		Cadastros aguardando análise	
	Vazão média (m³/dia)	Nº de processos	Vazão média (m³/dia)	Nº de processos	Vazão média (m³/dia)	Nº de processos	Vazão média (m³/dia)	Nº de processos
Quaraí	1.912	30	22	4	1	1	12	5
Santa Maria	3.548	50	559	15	1	1	120	12
Negro	1.698	13.	481	7	-	-	652	6
Ijuí	12.027	253	3.151	96	2	1	12.408	40
Várzea	19.330	481	3.467	94	3	2	2.052	29
Butuí-Icamaqua	6.840	40	257	5	-	-	18	3
Total	330.903	5.927	87.592	1.637	133	239	131.080	971

Fonte: SEMA (2022).

Quadro 11 – Demandas hídricas médias (em m³/dia) e nº de processos de águas subterrâneas por sistema aquífero no Rio Grande do Sul.

Sistema Aquífero	Autorizações prévias concedidas		Outorgas concedidas		Dispensas de outorgas concedidas		Cadastros aguardando análise	
	Vazão média (m³/dia)	Nº de processos	Vazão média (m³/dia)	Nº de processos	Vazão média (m³/dia)	Nº de processos	Vazão média (m³/dia)	Nº de processos
Aquicludes Eo-Paleozóicos	40	6	11	1	-	1	-	2
Aquitardos permianos	1.275	265	2.343	54	12	50	1.245	81
Basalto / Botucatu	515	27	26	1	-	-	254	4
Botucatu	728	18	76	4	-	-	233	5
Botucatu / Guará I	5.829	54	1.041	14	-	-	231	2
Botucatu / Pirambóia	7.335	160	3.870	112	14	54	2.732	118
Embasamento Cristalino I	267	24	1560	39	-	-	284	17
Embasamento Cristalino II	3.275	78	815	26	1	2	530	23

Sistema Aquífero	Autorizações prévias concedidas		Outorgas concedidas		Dispensas de outorgas concedidas		Cadastros aguardando análise	
	Vazão média (m³/dia)	Nº de processos	Vazão média (m³/dia)	Nº de processos	Vazão média (m³/dia)	Nº de processos	Vazão média (m³/dia)	Nº de processos
Embasamento Cristalino III	1.534	41	49	3	1	1	68	14
Palermo / Rio Bonito	3.794	44	1.474	13	-	10	481	4
Quaternário Barreira Marinha	520	11	1.261	14	3	2	13	6
Quaternário Costeiro I	19.109	62	1.231	75	9	7	954	26
Quaternário Costeiro II	31.648	104	4.548	64	7	21	2.520	54
Quaternário Indiferenciado	-	-	-	-	-	-	-	-
Sanga do Cabral / Pirambóia	5.878	152	3.905	14	1	25	145	12
Santa Maria	12.778	158	1.646	49	-	4	5.209	59
Serra Geral	107.000	2.072	21.564	470	24	15	64.125	173
Serra Geral II	127.999	2.633	41.856	677	56	39	51.899	368
Serra Geral III	243	5	-	-	-	-	-	-
Total	329.766	5.914	87.276	1.630	127	231	130.924	968

Fonte: SEMA (2022).

2.2.3.2.2. Recursos hídrico superficiais

2.2.3.2.2.1. Disponibilidade hídrica

A disponibilidade hídrica para fins de gestão de cursos hídricos superficiais deve ser avaliada em função de vazões de referência.

Quadro 12 – Disponibilidade hídrica nas Bacias Hidrográficas do Estado do Rio Grande do Sul.

Bacia Hidrográfica	Descrição	Vazão de referência (m³/s)	Vazão outorgável (m³/s)
Gravataí	Exutório do Rio Gravataí no Lago Guaíba	10,4	5,20
Sinos	Exutório do Rio dos Sinos no Lago Guaíba	20	14,00
Caí	Exutório do Rio Caí no Lago Guaíba	21,06	10,53
Taquari-Antas	Exutório do Rio Taquari no Rio Jacuí	45,97	22,98
Alto Jacuí	Soma dos Rios Jacuí e Jacuizinho	121,33	60,66
Vacacaí-Vacacaí Mirim	Soma dos rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim	29,03	14,52
Baixo Jacuí	Exutório do Rio Jacuí no Lago Guaíba	424,13	254,48
Lago Guaíba	Soma dos afluentes diretos ao Lago Guaíba, incluindo Gravataí, Sinos, Caí e Jacuí	487,48	292,53
Pardo	Exutório do Rio Pardo no Rio Jacuí	8,59	4,29
Tramandaí	Soma dos rios Maquiné e Três Forquilhas	7,4	3,70
Camaquã	Soma do Rio Camaquã e Arroios Turuçu e Velhaco	65,41	39,82
Mirim São Gonçalo	Soma dos Arroios Grande e Del Rei e Rio Piratini	15,48	7,74
Mampituba	Exutório da UPG Forno-Jacaré no Rio Mampituba	2,48	1,24
Apuaê-Inhandava	Total da Bacia Hidrográfica dos Rios Apuaê-Inhandava (soma dos rios Dourado, do Silveira, Socorro, Cerquinha, dos Touros, Santana, Bernardo José, Inhandava e Apuaê)	45,61	22,81
Passo Fundo	Soma da UPG Passo Fundo Baixo e UPG Douradinho	26,58	13,29
Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo	Total da Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo (soma dos rios Amandaú, Lajeado Grande, Santo Cristo, Santa Rosa, Comandaí, Turbo e Buricá)	49,43	24,72
Piratinim	Exutório do Rio Piratini no Rio Uruguai	16,98	8,49
Ibicuí	Exutório do Rio Ibicuí no Rio Uruguai	138,32	96,83
Quaraí	Soma dos arroios Sarandi II e Garupa e sangas Sarandi e do Salso	8,72	4,36

Bacia Hidrográfica	Descrição	Vazão de referência (m³/s)	Vazão outorgável (m³/s)
Santa Maria	Exutório do Rio Santa Maria no Rio Ibicuí	23,04	11,52
Negro	Exutório do Rio Negro na fronteira Brasil-Uruguaí	2,49	1,24
Ijuí	Exutório do Rio Ijuí no Rio Uruguai	62,6	31,30
Várzea	Soma dos rios Guarita e da Várzea	35,68	17,84
Butuí-Icamaquã	Soma do Arroio Butuí e do Rio Icamaquã	27,86	13,93
Total		992,52	579,83

Fonte: Elaboração própria (2024). SEMA (2022).

2.2.3.2.2. Demanda hídrica

As demandas hídricas superficiais referem-se à necessidade de água proveniente das fontes de água superficial, como rios, lagos, e reservatórios, para diversos fins, como o abastecimento público, a geração de energia hidrelétrica, a irrigação agrícola, a navegação, a recreação, dentre outros.

A gestão eficaz das demandas hídricas superficiais é fundamental para garantir a disponibilidade adequada da água e para mitigar potenciais impactos associados ao seu uso intensivo. Os dados de demanda hídrica são importantes para a análise do balanço hídrico.

Conforme a análise detalhada no Relatório Anual sobre a Situação dos Recursos Hídricos no Estado do Rio Grande do Sul (2021), a demanda hídrica superficial total do estado é estimada em 106,25 m³/s. Destacam-se como as bacias com maior demanda as Bacias Hidrográficas Ibicuí, Baixo Jacuí e Piratinim. Por outro lado, as bacias com menor demanda incluem as do Litoral Médio, Negro, Lago Guaíba e Mampituba. No **Quadro 13** estão representadas as demandas hídricas em m³/s de cada Bacia Hidrográfica.

Quadro 13 – Demandas hídricas médias superficiais nas bacias hidrográficas do Estado.

Bacia Hidrográfica	Vazão média (m³/s)
Gravataí	4,47
Sinos	4,85
Caí	3,88

Bacia Hidrográfica	Vazão média (m³/s)
Taquari-Antas	5,16
Alta Jacuí	7,87
Vacacaí-Vacacaí Mirim	0,75
Baixo Jacuí	9,54
Lago Guaíba	0,19
Pardo	0,57
Tramandaí	0,98
Litoral Médio	3,06
Camaquã	5,28
Mirim São Gonçalo	4,47
Mampituba	0,30
Apuê-Inhandava	3,96
Passo Fundo	0,52
Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo	3,02
Piratinim	7,17
Ibicuí	23,55
Quaraí	0,85
Santa Maria	0,80
Negro	0,05
Ijuí	4,52
Várzea	4,05
Butuí-Icamaquã	6,40
Total	106,25

Fonte: Elaboração própria (2024). SEMA (2022).

2.2.3.2.2.3. Balanço hídrico

Conforme apresentado no Relatório Anual sobre a Situação dos Recursos Hídricos no Estado do Rio Grande do Sul (2021), o balanço hídrico de referência para a gestão de recursos hídricos superficiais no Estado do Rio Grande do Sul avalia a disponibilidade e a demanda de água apresentadas anteriormente.

O objetivo é verificar se os usos registrados, considerados no balanço hídrico superficial, refletem a realidade de estresse hídrico nas bacias hidrográficas especiais ou regiões de

conflito. Além disso, busca-se identificar áreas do Estado com altas demandas hídricas em comparação com as vazões outorgáveis.

O **Quadro 14** apresenta o resultado do balanço hídrico realizado, considerando as disponibilidades hídricas para os exutórios das unidades de análise apresentadas, bem como as demandas hídricas.

Quadro 14 – Balanço hídrico nas Bacias Hidrográficas do Rio Grande do Sul.

Bacia Hidrográfica	Descrição	Demandas hídricas (m³/s)	Comprometimento da vazão outorgável
Gravataí	Total da Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí (Exutório do Rio Gravataí no Lago Guaíba)	4,47	86%
Sinos	Total da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos (Exutório do Rio dos Sinos no Lago Guaíba)	4,85	35%
Caí	Total da Bacia Hidrográfica do Rio Caí (Exutório do Rio Caí no Lago Guaíba)	3,88	37%
Taquari-Antas	Total da Bacia Hidrográfica do Rio Taquari-Antas (Exutório do Rio Taquari no Rio Jacuí)	5,16	22%
Alto Jacuí	Total da Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí (soma dos Rios Jacuí e Jacuizinho)	7,86	13%
Vacacaí-Vacacaí Mirim	Total da Bacia Hidrográfica dos Rios Vacacaí — Vacacaí Mirim (soma dos rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim)	0,75	5%
Baixo Jacuí	Total da Bacia Hidrográfica do Baixo Jacuí (Exutório do Rio Jacuí no Lago Guaíba)	23,72	9%
Lago Guaíba	Total da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba (soma dos afluentes diretos ao Lago Guaíba, incluindo Gravataí, Sinos, Caí e Jacuí)	37,1	13%
Pardo	Total da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo (Exutório do Rio Pardo no Rio Jacuí)	0,57	13%
Tramandaí	Total da Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí (soma dos rios Maquiné e Três Forquilhas)	0,01	0%
Camaquã	Total da Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã (soma do Rio Camaquã e Arroio Turuçu e Velhaco)	4,26	11%
Mirim São Gonçalo	Total da Bacia Hidrográfica da Lagoa Mirim e do Canal São Gonçalo (soma dos Arroios Grande e Del Rei e Rio Piratini)	3,25	42%
Mampituba	Exutório da UPG Forno-Jacaré no Rio Mampituba	0,27	21%
Apuaê-Inhandava	Total da Bacia Hidrográfica dos Rios Apuaê — Inhandava (soma dos rios Dourado, do Silveira, Socorro, Cerquinha, dos Touros, Santana, Bernardo José, Inhandava e Apuaê)	3,93	17%
Passo Fundo	Total da Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo (soma da UPG Passo Fundo e UPG Douradinho)	0,52	4%
Turvo Santa Rosa —	Total da Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo — Santa Rosa — Santo Cristo (soma dos rios Amandaú, Lajeado	3	12%

Bacia Hidrográfica	Descrição	Demandas hídricas (m³/s)	Comprometimento da vazão outorgável
Santa Rosa — Santo Cristo	Grande, Santo Cristo, Santa Rosa, Comandai, Turbo e Buricá))		
Piratinim	Total da Bacia Hidrográfica do Rio Piratinim (Exutório do Rio Piratini no Rio Uruguai)	7,17	84%
Ibicuí	Total da Bacia Hidrográica do Rio Ibicuí (Exutório do Rio Ibicuí no Rio Uruguai)	18,66	19%
Quaraí	Total da Bacia Hidrográfica do Rio Quaraí (soma dos arroios Sarandi II e Garupa e sangas Sarandi e do Salso)	0	0%
Santa Maria	Total da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria (Exutório do Rio Santa Maria no Rio Ibicuí)	0,8	7%
Negro	Total da Bacia Hidrográfica do Rio Negro (Exutório do Rio Negro na fronteira Brasil-Uruguai)	0,05	4%
Ijuí	Total da Bacia Hidrográfica do Rio Ijuí (Exutório do Rio Ijuí no Rio Uruguai)	4,52	14%
Várzea	Total da Bacia Hidrográfica do Rio da Várzea (soma dos rios Guarita e da Várzea)	4,03	23%
Butuí-Icamaquã	Total da Bacia Hidrográfica dos Rios Butuí – Icamaquã (soma do Arroio Butuí e o Rio Icamaquã)	5,75	41%
Total		92,51	16%

Fonte: Elaboração própria (2024). SEMA (2022).

2.2.3.2.2.4. Qualidade dos mananciais

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler/RS (FEPAM) apresenta, em seu Relatório Técnico sobre a Qualidade da Água Superficial nas Regiões Hidrográficas do RS, análises qualiquantitativas de amostras de água coletadas em 2022.

A coleta da água a ser analisada ocorre em 221 estações de monitoramento, pertencentes à Rede de Monitoramento Básico do RS, com o objetivo de determinar as condições de qualidade da água superficial nos locais de elevado interesse socioambiental.

Nesta avaliação, foram analisados os seguintes parâmetros:

- Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5d, 20°C, mg/l de O₂);
- Escherichia coli (NMP/100mL);
- Fósforo Total (mg/l de P);
- Nitrogênio Amoniacal (mg/l de NH_x);
- Oxigênio dissolvido (mg/l de O₂).

Os resultados foram classificados de acordo com os limites propostos pela resolução nº 357/2005 do CONAMA.

2.2.3.2.2.4.1. Região Hidrográfica do Guaíba

Foram obtidas 274 amostras da Região Hidrográfica do Rio Guaíba, nas quais foram analisados os parâmetros mencionados anteriormente. A seguir é apresentado as classes de enquadramento das amostras, bem como os valores de referência correspondentes aos parâmetros avaliados.

O **Quadro 15** exibe as distribuições dos valores quanto ao Oxigênio Dissolvido (OD) na Região Hidrográfica do Guaíba

Quadro 15 – Distribuição dos valores de Oxigênio Dissolvido por Classe de Uso da Água no conjunto de amostras da Região Hidrográfica do Guaíba.

Quantidade de Amostras	Enquadramento	Valor (mg/l)
224	Classe 1	>6
11	Classe 2	≥5
12	Classe 3	≥4
23	Classe 4	≥2
4	Pior que Classe 4	<2

Fonte: Elaboração própria (2024). FEPAM (2023).

Os valores encontrados nas análises quanto à Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) estão apresentados no **Quadro 16**. Vale ressaltar que, segundo a FEPAM, a DBO de 29 amostras não foi determinada devido a problemas analíticos.

Quadro 16 – Distribuição dos valores de Demanda Bioquímica de Oxigênio por Classe de Uso da Água no conjunto de amostras da Região Hidrográfica do Guaíba.

Quantidade de Amostras	Enquadramento	Valor (mg/l)
219	Classe 1	≤ 3
13	Classe 2	≤ 5
8	Classe 3	≤ 10
5	Pior que Classe 3	> 10

Fonte: Elaboração própria (2024). FEPAM (2023).

Os valores encontrados nas análises quanto à existência de *Escherichia coli* estão apresentados no **Quadro 17**. Segundo a FEPAM, esta análise também apresentou problemas analíticos em 17 amostras.

Quadro 17 – Distribuição dos valores de *Escherichia coli* por Classe de Uso da Água no conjunto de amostras da Região Hidrográfica do Guaíba.

Quantidade de Amostras	Enquadramento	Valor (NMP/100mL)
104	Classe 1	≤ 160
64	Classe 2	≤ 800
54	Classe 3	≤ 3.200
35	Pior que Classe 3	> 3.200

Fonte: Elaboração própria (2024). FEPAM (2023).

Os valores encontrados nas análises quanto aos valores de Fósforo Total estão apresentados no **Quadro 18**. Segundo a FEPAM, 12 amostras não obtiveram resultados por problemas analíticos.

Quadro 18 – Distribuição dos valores de Fósforo Total por Classe de Uso da Água no conjunto de amostras da Região Hidrográfica do Guaíba.

Quantidade de Amostras	Enquadramento	Valor (mg/l P)
157	Classe 1	$\leq 0,1$
54	Classe 3	$\leq 0,15$
70	Pior que Classe 3	$> 0,15$

Fonte: Elaboração própria (2024). FEPAM (2023).

Os valores encontrados nas análises quanto aos valores de Nitrogênio Amoniacal estão apresentados no **Quadro 19**. Vale destacar que, segundo a FEPAM, 40% das amostras não obtiveram resultados por problemas analíticos.

Quadro 19 – Distribuição dos valores de Nitrogênio Amoniacal por Classe de Uso da Água no conjunto de amostras da Região Hidrográfica do Guaíba.

Quantidade de Amostras	Enquadramento	Valor (mg/l N)
163	Classe 1	$\leq 3,7$

Fonte: Elaboração própria (2024). FEPAM (2023).

2.2.3.3. Segurança hídrica

O conceito de segurança hídrica é recente, sendo introduzido em meados de 2000 pela Global Water Partnership (GWP, 2000) e o World Water Council (WWC, 2000). A segurança hídrica também já foi definida como a disponibilidade de água suficiente e de qualidade a um preço acessível para atender às necessidades de curto e longo prazo, protegendo a saúde e bem-estar das comunidades (WITTER, WHITEFORD, 1999). Complementarmente, a definição da GWP (2000) acrescentou a importância da proteção do meio ambiente para se ter a garantir do fornecimento de água.

Atualmente, a definição mais aceita é a do Programa para a Água da Organização das Nações Unidas (UN-WATER, 2013) que define a segurança hídrica como a capacidade de garantir o acesso sustentável a água de qualidade adequada para sustento, bem-estar e desenvolvimento, proteger contra poluição e desastres hídricos, e preservar ecossistemas, em um ambiente de paz e estabilidade política. A definição recente destaca o aspecto

geopolítico, refletindo preocupações com conflitos pelo acesso à água que causam deslocamentos populacionais e conflitos intergovernamentais. Além disso, a segurança hídrica deve ser ancorada em valores sociais e de justiça social, integrando a gestão democrática e participativa dos recursos hídricos (SAITO, 2018).

No Brasil, em 2019, tivemos o lançamento pelo Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR) em conjunto com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), de um importante instrumento para a gestão da segurança hídrica, o Plano Nacional de Segurança Hídrica (PNSH).

O PNSH visa envolver várias esferas do governo em esforços conjuntos, e o plano aborda a segurança hídrica em quatro dimensões: humana, econômica, ecossistêmica e de resiliência, combinadas no Índice de Segurança Hídrica (ISH).

De forma sucinta, as dimensões humanas e econômicas quantificam os déficits de atendimento e os riscos, enquanto a ecossistêmica e de resiliência identificam as áreas críticas e as vulneráveis. E enquanto a dimensão social avalia a disponibilidade de água para abastecimento, a econômica foca nos setores agropecuário e industrial.

Ademais, a dimensão ecossistêmica usa indicadores de qualidade e quantidade de água, e a de resiliência analisa os estoques de água em situações de seca.

O ISH representa graficamente as condições de segurança hídrica, ajudando a orientar políticas públicas de infraestrutura e a gestão de recursos hídricos, e tendo sido calculado para os anos de 2017 e 2035.

As mudanças entre os cenários de 2017 e 2035 consideraram duas variáveis: as estimativas de demanda por água, conforme o Manual de Usos Consuntivos da Água no Brasil, afetando o balanço hídrico e indicadores relacionados; e a estimativa da população urbana, influenciando apenas a Dimensão Humana do Índice de Segurança Hídrica (ISH). Com isso, a segurança hídrica é integrada a diversas políticas públicas, incluindo o desenvolvimento regional, a defesa civil, a agricultura, a energia, os transportes e o meio ambiente (FIGUEIREDO, 2020).

Assim, foi lançado em 2021, o “Atlas Águas: Segurança Hídrica do Abastecimento Urbano” e que atualizou o Atlas de 2010 com conceitos do Plano Nacional de Segurança Hídrica (PNSH). Este documento visou caracterizar e diagnosticar os mananciais e os sistemas de abastecimento das sedes municipais brasileiras, e além de identificar as suas vulnerabilidades. Ele utiliza o Índice de Segurança Hídrica Urbano (ISH-U), que avalia a eficiência na produção e distribuição de água, combinando indicadores de vulnerabilidade dos mananciais, sistemas produtores, cobertura da rede de distribuição e gerenciamento de perdas.

Com isso, a **Figura 10** mostra a distribuição do ISH-U pelos municípios do operados pela CORSAN, onde pode se observar que a grande maioria dos municípios possui o ISH-U avaliado entre “Alto” e “Máximo”, o que indica que esses municípios possuem uma combinação de uma maior disponibilidade hídrica natural junto a uma baixa pressão na demanda pelo abastecimento de água.


O **Quadro 20** foca especificamente no município em estudo.

Quadro 20 – Índice de Segurança Hídrica Urbano do município.

Município	Índice de Segurança Hídrica Urbano
Sapucaia do Sul	Alta

Fonte: Elaboração própria (2024).

Figura 10 – Índice de Segurança Hídrica Urbano (ISH-U) dos municípios atendidos pela CORSAN.

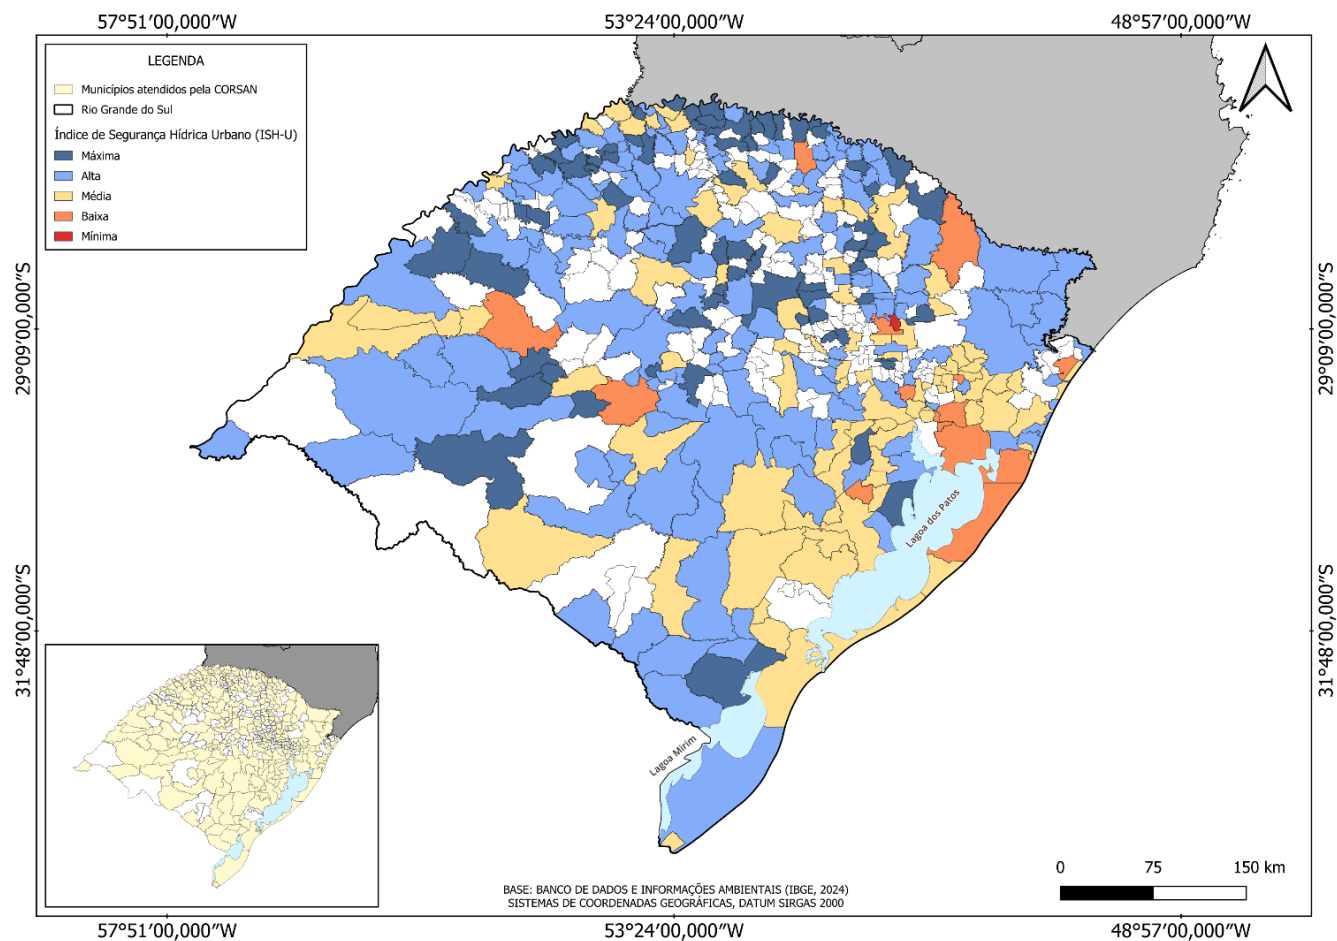

Fonte: Elaboração própria (2024).

2.3. Aspectos bióticos

O território brasileiro é composto por 6 (seis) biomas distintos: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa. Cada bioma possui diferentes tipos de vegetação e fauna, e a conservação da vegetação é crucial para a manutenção dos habitats, serviços ambientais e recursos essenciais à vida humana. Além disso, a preservação dos biomas depende de políticas públicas ambientais e de estratégias para a conservação, o seu uso sustentável e a manutenção dos serviços ambientais que eles fornecem a população.

O estado do Rio Grande do Sul abriga 2 (dois) desses biomas, a Mata Atlântica e o Pampa. A **Figura 11** mostra a distribuição dos biomas no estado, destacando que o bioma Pampa está mais presente no sudeste e sudoeste, enquanto a Mata Atlântica é predominante no nordeste e noroeste rio-grandense. Além disso, a região central e metropolitana do estado possui ambos os biomas distribuídos.


O **Quadro 21** foca especificamente no município em estudo.

Quadro 21 – Biomas do município.

Município	Bioma	Cobertura territorial
Sapucaia do Sul	Mata Atlântica	62%
	Pampa	38%

Fonte: Elaboração própria (2024).

Figura 11 – Distribuição de biomas ao longo dos municípios atendidos pela CORSAN.

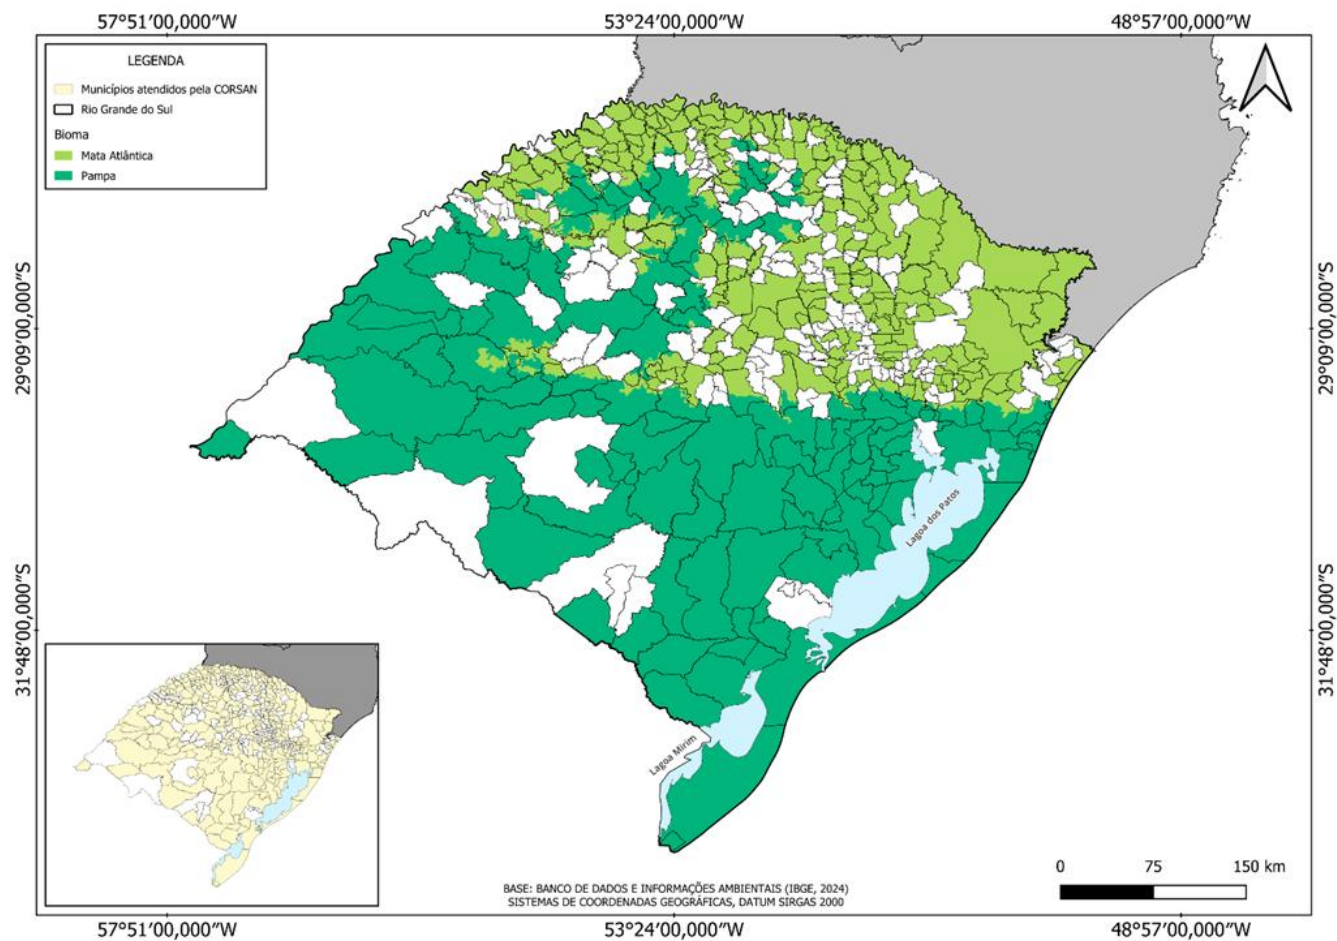

Fonte: Elaboração própria (2024).

2.4. Aspectos socioeconômicos

2.4.1. Aspectos sociais

Nesta seção, serão analisados os principais aspectos sociais do município, fundamentais para o entendimento das necessidades e peculiaridades locais que influenciam diretamente a gestão dos serviços de saneamento. Entre os itens abordados, destacam-se as características demográficas, que ajudam a compreender o crescimento populacional e sua distribuição territorial, além dos indicadores socioeconômicos, como o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, renda, educação e saúde.

Esses fatores, quando analisados em conjunto, permitem uma visão abrangente das condições de vida da população, auxiliando na identificação de áreas mais vulneráveis e prioritárias para o investimento em infraestrutura e serviços de saneamento. Com isso, busca-se criar uma base sólida para o planejamento de soluções que promovam a universalização do saneamento de forma equitativa e sustentável.

2.4.1.1. Demografia

A análise demográfica de uma região é um dos pilares fundamentais para o planejamento de políticas públicas, especialmente no campo do saneamento básico. Indicadores como a densidade populacional, estrutura etária, taxas de natalidade e migração fornecem subsídios importantes para a formulação de estratégias que visam atender às demandas atuais e futuras da população. Esses dados possibilitam uma visão mais clara das necessidades sociais e ajudam a definir prioridades de investimento em infraestrutura, educação, saúde e, no caso deste estudo, saneamento.


No estado do Rio Grande do Sul, observam-se mudanças demográficas significativas nos últimos anos. A redução da taxa de natalidade, acompanhada do aumento da expectativa de vida, reflete a transição demográfica vivida pela região, resultando em uma população gradualmente mais envelhecida. Esse cenário, por sua vez, impõe novos desafios ao planejamento urbano e à prestação de serviços, incluindo o saneamento, à medida que a demanda por infraestrutura de saúde e bem-estar aumenta.

A migração, tanto interna quanto externa, também tem um impacto relevante na distribuição e crescimento populacional, alterando as dinâmicas regionais e exigindo uma adaptação constante das políticas públicas.

Nesse contexto, o Censo Demográfico do IBGE emerge como uma ferramenta essencial para coletar dados atualizados e precisos sobre a população, oferecendo um retrato detalhado das condições socioeconômicas do país, além de ser uma base indispensável para o desenvolvimento de planos de saneamento eficientes.

Na **Figura 12**, é possível visualizar a tendência da população total do município em estudo entre 1991 e 2022, com base nos dados disponibilizados pelo Censo do IBGE.

Figura 12 – Tendência da população total do município (1991-2022).

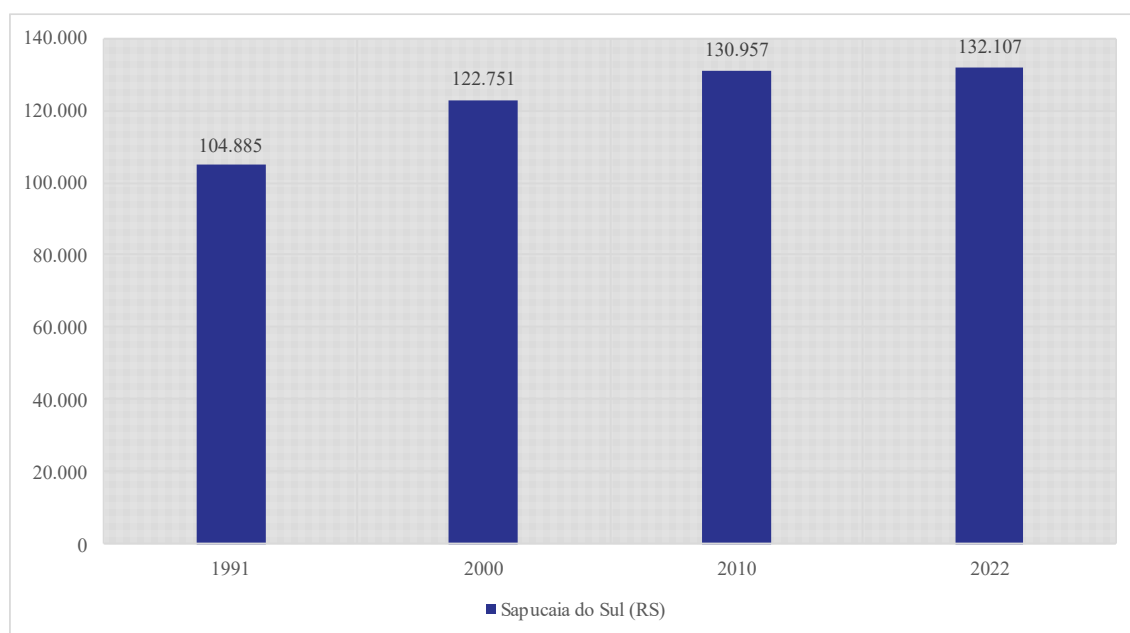

Fonte: Adaptado da Série Histórica do IBGE (2023).

2.4.1.2. Índice de Desenvolvimento Humano


O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi criado em 1990 e passou a ser publicado anualmente a partir de 1993 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), órgão da ONU. Esse índice é utilizado para avaliar o desenvolvimento humano

em diferentes países, bem como oferece uma visão abrangente das condições de vida, saúde, educação e renda em áreas urbanas específicas.

O IDH varia em uma escala que vai de 0 a 1, sendo que, quanto mais próximo de 1, maior o nível de desenvolvimento humano.

A escala de classificação do IDH divide-se em 5 (cinco) categorias, conforme mostrado na **Figura 13**: muito alto, alto, médio, baixo e muito baixo. Essas categorias facilitam a análise comparativa entre as nações, permitindo identificar desigualdades no desenvolvimento humano em diferentes regiões do mundo.

Figura 13 – Escala do IDH.



Fonte: Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul (2020).

As dimensões que compõem o IDH-M são as seguintes:

- **Renda:** Refere-se ao padrão de vida, medido pela Renda Nacional Bruta (RNB) per capita, que indica o nível econômico médio de cada cidadão em um país;
- **Saúde/Longevidade:** Avalia a expectativa de vida ao nascer, representando o acesso da população a condições de vida saudáveis e à longevidade;
- **Educação:** Reflete o acesso ao conhecimento, considerando dois indicadores principais: a média de anos de escolaridade entre a população adulta e a expectativa de anos de estudo para crianças em idade de iniciar a vida escolar.

Essas 3 (três) dimensões fornecem uma visão integrada do desenvolvimento humano, indo além da simples análise econômica, ao incorporar aspectos relacionados à qualidade de vida e às oportunidades de acesso a serviços básicos.


No contexto do Rio Grande do Sul, o IDH desempenha um papel crucial na avaliação do progresso socioeconômico e na identificação de disparidades entre os municípios.

De acordo com o PNUD, o IDH do Rio Grande do Sul em 2021 foi de 0,771, colocando o estado na faixa de Desenvolvimento Humano Alto. A dimensão que mais contribuiu para esse valor foi a longevidade, com 0,797, seguida pela renda, com 0,767, e pela educação, com 0,750.

O IDH também é utilizado como referência para avaliar o desenvolvimento em níveis mais locais, como cidades, estados e regiões, por meio do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). O IDHM segue a mesma metodologia do IDH global, adaptando-se às especificidades municipais e regionais,

A **Figura 14** apresenta a tendência do IDHM no município em estudo, com dados referentes aos anos de 1991, 2000 e 2010. Essa evolução permite analisar o progresso do desenvolvimento humano na localidade ao longo dessas três décadas, destacando possíveis melhorias ou retrocessos nas áreas de renda, saúde e educação, que compõem o índice.

Figura 14 – Tendência histórica do IDHM no município.

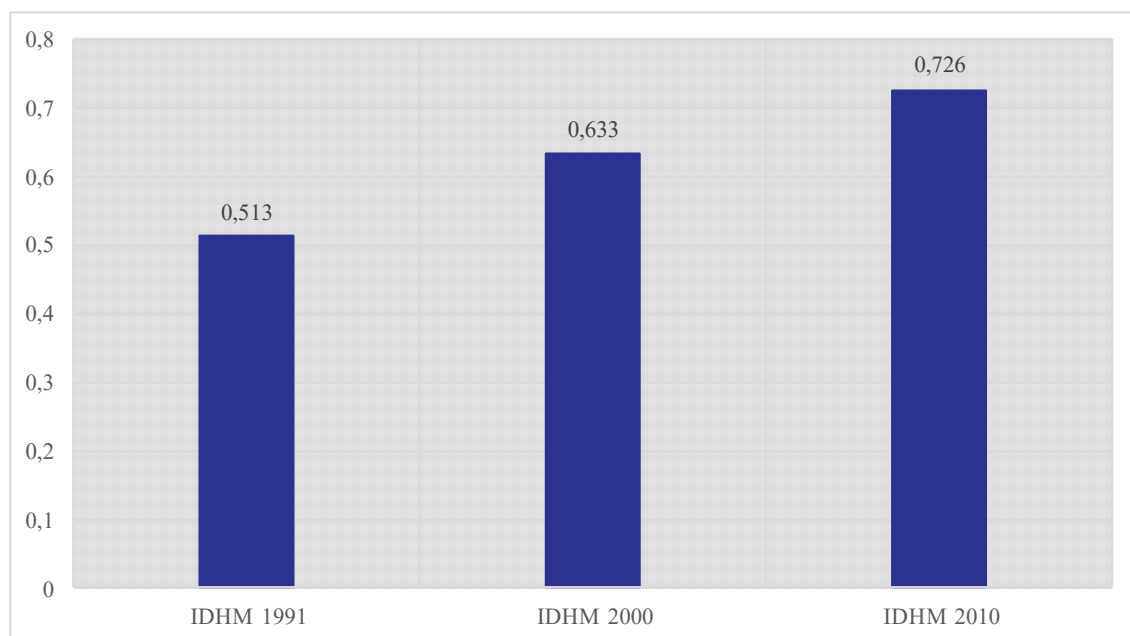

Fonte: Adaptado de IBGE (2010).

O **Quadro 22** apresenta os dados referentes IDHM no ano de 2010, distribuídos entre os seus 3 (três) componentes principais: renda, longevidade e educação. Esses indicadores proporcionam uma análise detalhada do desenvolvimento humano no município, permitindo identificar as áreas em que houve maior progresso e aquelas que ainda demandam melhorias.

Quadro 22 – IDHM e seus componentes no município – 2010.

Município	IDHM 2010	IDHM Renda 2010	IDHM Longevidade 2010	IDHM Educação 2010
Sapucaia do Sul	0,726	0,726	0,844	0,624

Fonte: Adaptado do IBGE (2023).

2.4.1.3. Renda

O Índice de Gini mede a concentração da distribuição de renda em uma população, variando de 0 a 1. Um valor de zero indica igualdade absoluta, onde todos possuem a mesma renda, enquanto um valor de um indica extrema desigualdade, onde uma única pessoa detém toda a riqueza. Na prática, o índice de Gini costuma comparar os 20% mais pobres com os 20% mais ricos.

O **Quadro 23** apresenta a evolução do Índice de Gini do rendimento domiciliar per capita, a preços médios do ano para o Estado do Rio Grande do Sul. Observa-se uma redução de 2019 a 2023, indicando uma diminuição da desigualdade no estado.

Quadro 23 – Evolução do índice de Gini do estado do Rio Grande do Sul.

Estado	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rio Grande do Sul	0,467	0,473	0,481	0,487	0,482	0,476	0,468	0,467	0,466

Fonte: Adaptado de IBGE (2024).

O **Quadro 24** apresenta a tendência histórica do Índice de Gini no município em estudo, com dados referentes aos anos de 1991, 2000 e 2010. Dessa forma, a análise desse indicador permite acompanhar a evolução da distribuição de renda no município ao longo dos anos.

Quadro 24 – Tendência histórica do Índice de Gini no município.

Município	1991	2000	2010
Sapuçaia do Sul	0,4545	0,4659	0,4501

Fonte: IBGE/Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010.

2.4.1.4. Saúde

Em 2023, o Ministério da Saúde registrou que o Rio Grande do Sul possui 153 municípios sem prestação de atendimento médico privado. Nessas áreas, a população depende exclusivamente dos serviços da rede pública de saúde. O estado, classificado como o sétimo com o maior número de estabelecimentos hospitalares, contava, em dezembro de 2023, com 332 desses estabelecimentos distribuídos por 226 dos 497 municípios. Entre esses hospitais, havia 21 especializados, 293 gerais e 18 de dia, conforme o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do DATASUS.

O panorama epidemiológico relacionado ao saneamento básico revela uma forte ligação entre as condições de saúde da população e a qualidade dos serviços de saneamento. Áreas com acesso inadequado à água potável, sistemas sanitários deficientes e gestão inadequada de resíduos enfrentam desafios significativos em termos de saúde pública, incluindo doenças transmitidas pela água e infecções gastrointestinais.

A Lista Morb. CID-10, disponível no DATASUS, oferece um detalhamento abrangente sobre a morbidade hospitalar no SUS, categorizada por local de internação. Esta base de dados é essencial para a análise epidemiológica e para o planejamento de intervenções de saúde pública, permitindo identificar padrões de doenças e sua distribuição geográfica. Utilizando essa fonte, coletamos informações específicas sobre “Doenças relacionadas ao saneamento (ambiental) inadequado (DRSAI)”, listadas de acordo com SOUZA et al. (2015) da seguinte forma:

- Doenças de transmissão feco-oral:
 - Diarreias;
 - Febres entéricas;
 - Hepatite A;

- Doenças transmitidas por inseto vetor:
 - Dengue;
 - Febre Amarela;
 - Leishmanioses;
 - Filariose linfática;
 - Malária;
 - Doença de Chagas;
- Doenças transmitidas através do contato com a água:
 - Esquistossomose;
 - Leptospirose;
- Doenças relacionadas com a higiene
 - Doenças dos olhos;
 - Doenças de pele;
- Geohelmintos e teníases
 - Helmintíases;
 - Teníases.

Para o período de abril de 2024, foram registradas 1.936 internações no estado do Rio Grande do Sul relacionadas a diferentes DRSAI¹. Esse número abrange 176 municípios do estado, dos quais 155 são atendidos pela CORSAN.

A média de internações do município em estudo está apresentada no **Quadro 25**.

¹ Cólera, Shigelose, Amebíase, Diarreia e gastroenterite origem infecc presumível, Outras doenças infecciosas intestinais, Leptospirose icterohemorrágica, Outras formas de leptospirose, Leptospirose não especificada, Tracoma, Febre amarela, Dengue [dengue clássico], Outras hepatites virais, Malária por Plasmodium falciparum, Malária por Plasmodium vivax, Malária por Plasmodium malariae, Outras formas malária conf exames parasitológ, Malária não especificada, Leishmaniose visceral, Leishmaniose cutânea, Leishmaniose cutâneo-mucosa, Leishmaniose não especificada, Esquistossomose, Equinococose, Ancilostomíase, Outras helmintíases, Outras doenças infecciosas e parasitárias.

Quadro 25 – Média de internação por DRSAI em abril de 2024.

Município	População total (IBGE 2022)	Internações	Percentual de internações
Sapucaia do Sul	132.107	28	0,02%

Fonte: Adaptado de IBGE (2023) e DATASUS (2024).

2.4.1.5. Educação

Conforme informações disponibilizadas pelo IBGE 2023, a taxa de escolarização de 6 a 14 anos no estado do Rio grande do Sul era de 99,5%, enquanto a taxa de analfabetismo da população de 15 anos era de 2,7%.

Com base no censo do IBGE de 2022, foi possível identificar a média da taxa de alfabetização do município em estudo, conforme demonstrado no **Quadro 26**.

Quadro 26 – Taxa de alfabetização do município – 2022.

Município	Taxa de alfabetização (%)
Sapucaia do Sul	97,36

Fonte: Adaptado de IBGE (2022).

2.4.1.6. Uso e ocupação do solo

A definição do uso e ocupação do solo está diretamente ligada às regulamentações que governam a densidade populacional, as atividades permitidas, os mecanismos de controle das construções e a subdivisão do solo.

Esses componentes compõem o regime urbanístico, que visa garantir o desenvolvimento urbano de forma equilibrada e sustentável. Dentro desse contexto, uma das categorias essenciais é a classificação do território em zonas urbanas e rurais (VAZ, 2006).

De acordo com o Monitoramento da Cobertura e Uso da Terra conduzido pelo IBGE (2020), no estado do Rio Grande do Sul, o solo apresenta 11 (onze) categorias distintas. Segundo os dados, as classes predominantes nos municípios do estado são, em ordem de extensão maior, a categoria de "Área Agrícola", seguida pela categoria de "Vegetação

Campestre", e então pela categoria de "Mosaico de Ocupações em Área Florestal", conforme ilustrado na **Figura 15**.

O **Quadro 27** também oferece uma descrição detalhada das categorias de uso e cobertura do solo.


Quadro 27 – Classificação uso e cobertura do solo.

Classificação	Descrição
Área artificial	Áreas onde predominam superfícies antrópicas não-agrícolas. São aquelas estruturadas por edificações e sistema viário, nas quais estão incluídas as metrópoles, cidades, vilas, as aldeias indígenas e comunidades quilombolas, áreas ocupadas por complexos industriais e comerciais e edificações que podem, em alguns casos, estar situadas em áreas peri-urbanas. Também pertencem a essa classe as áreas onde ocorrem a exploração ou extração de substâncias minerais, por meio de lavra ou garimpo.
Área Agrícola	Área caracterizada por lavouras temporárias, semi-perenes e permanentes, irrigadas ou não, sendo a terra utilizada para a produção de alimentos, fibras, combustíveis e outras matérias-primas. Segue os parâmetros adotados nas pesquisas agrícolas do IBGE e inclui todas as áreas cultivadas, inclusive as que estão em pousio ou localizadas em terrenos alagáveis. Pode ser representada por zonas agrícolas heterogêneas ou extensas áreas de plantations. Inclui os tanques de aquicultura.
Pastagem com Manejo	Áreas destinadas ao pastoreio do gado e outros animais, com vegetação herbácea cultivada (braquiária, azevém, etc) ou vegetação campestre (natural), ambas apresentando interferências antrópicas de alta intensidade. Estas interferências podem incluir o plantio; a limpeza da terra (destocamento e despedramento); eliminação de ervas daninhas de forma mecânica ou química (aplicação de herbicidas); gradagem; calagem; adubação; entre outras que descaracterizem a cobertura natural.
Mosaico de Ocupações em Área Florestal	Área caracterizada por ocupação mista de área agrícola, pastagem e/ou silvicultura associada ou não a remanescentes florestais, na qual não é possível uma individualização de seus componentes. Inclui também áreas com perturbações naturais e antrópicas, mecânicas ou não mecânicas, que dificultem a caracterização da área.
Silvicultura	Área caracterizada por plantios florestais de espécies exóticas ou nativas como monoculturas. Segue os parâmetros adotados nas pesquisas de extração vegetal e silvicultura do IBGE.
Vegetação Florestal	Área ocupada por florestas. Consideram-se florestais as formações arbóreas com porte superior a 5 metros de altura, incluindo-se aí as áreas de Floresta Ombrófila Densa, de Floresta Ombrófila Aberta, de Floresta Estacional, além da Floresta Ombrófila Mista. Inclui outras feições em razão de seu porte superior a 5 m de altura, como a Savana Florestada, Campinarana Florestada, Savana-Estépica Florestada, os Manguezais e os Buritizais, conforme o Manual Técnico de Uso da Terra (IBGE, 2013).
Área Úmida	Área caracterizada por vegetação natural herbácea ou arbustiva (cobertura de 10% ou mais), permanentemente ou periodicamente inundada por água doce ou salobra. Inclui os terrenos de charcos, pântanos, campos úmidos, estuários, entre outros. O período de inundação deve ser de no mínimo 2 meses por ano. Pode ocorrer

Classificação	Descrição
	vegetação arbustiva ou arbórea, desde que estas ocupem área inferior a 10% do total.
Vegetação Campestre	Área caracterizada por formações campestres. Entende-se como campestres as diferentes categorias de vegetação fisionomicamente bem diversas da florestal, ou seja, aquelas que se caracterizam por um estrato predominantemente arbustivo, esparsamente distribuído sobre um estrato gramíneo-lenhoso. Incluem-se nessa categoria as Savanas, Estepes, Savanas-Estépicas, Formações Pioneiras e Refúgios Ecológicos. Encontram-se disseminadas por diferentes regiões fitogeográficas, compreendendo diferentes tipologias primárias: estepes planaltinas, campos rupestres das serras costeiras e campos hidroarenosos litorâneos (restinga), conforme o Manual Técnico de Uso da Terra (IBGE, 2013). Essas áreas podem estar sujeitas a pastoreio e a outras interferências antrópicas de baixa intensidade como as áreas de pastagens não manejadas do Rio Grande do Sul e do Pantanal.
Mosaico de Ocupações em Área Campestre	Área caracterizada por ocupação mista de área agrícola, pastagem e/ou silvicultura associada ou não a remanescentes campestres, na qual não é possível uma individualização de seus componentes. Inclui também áreas com perturbações naturais e antrópicas, mecânicas ou não mecânicas, que dificultem a caracterização da área.
Corpo d'água Continental	Inclui todas as águas interiores, como rios, riachos, canais e outros corpos d'água lineares. Também engloba corpos d'água naturalmente fechados (lagos naturais) e reservatórios artificiais (represamentos artificiais de água construídos para irrigação, controle de enchentes, fornecimento de água e geração de energia elétrica). Não inclui os tanques de aquicultura.
Corpo d'água Costeiro	Inclui as águas inseridas nas 12 milhas náuticas, conforme Lei nº 8.617, de 4 de janeiro de 1993.
Área Descoberta	Esta categoria engloba locais sem vegetação, como os afloramentos rochosos, penhascos, recifes e terrenos com processos de erosão ativos. Também inclui as praias e dunas, litorâneas e interiores, e acúmulo de cascalho ao longo dos rios.

Fonte: IBGE (2020).

Figura 15 – Distribuição das classes de cobertura e uso do solo ao longo dos municípios atendidos pela CORSAN.

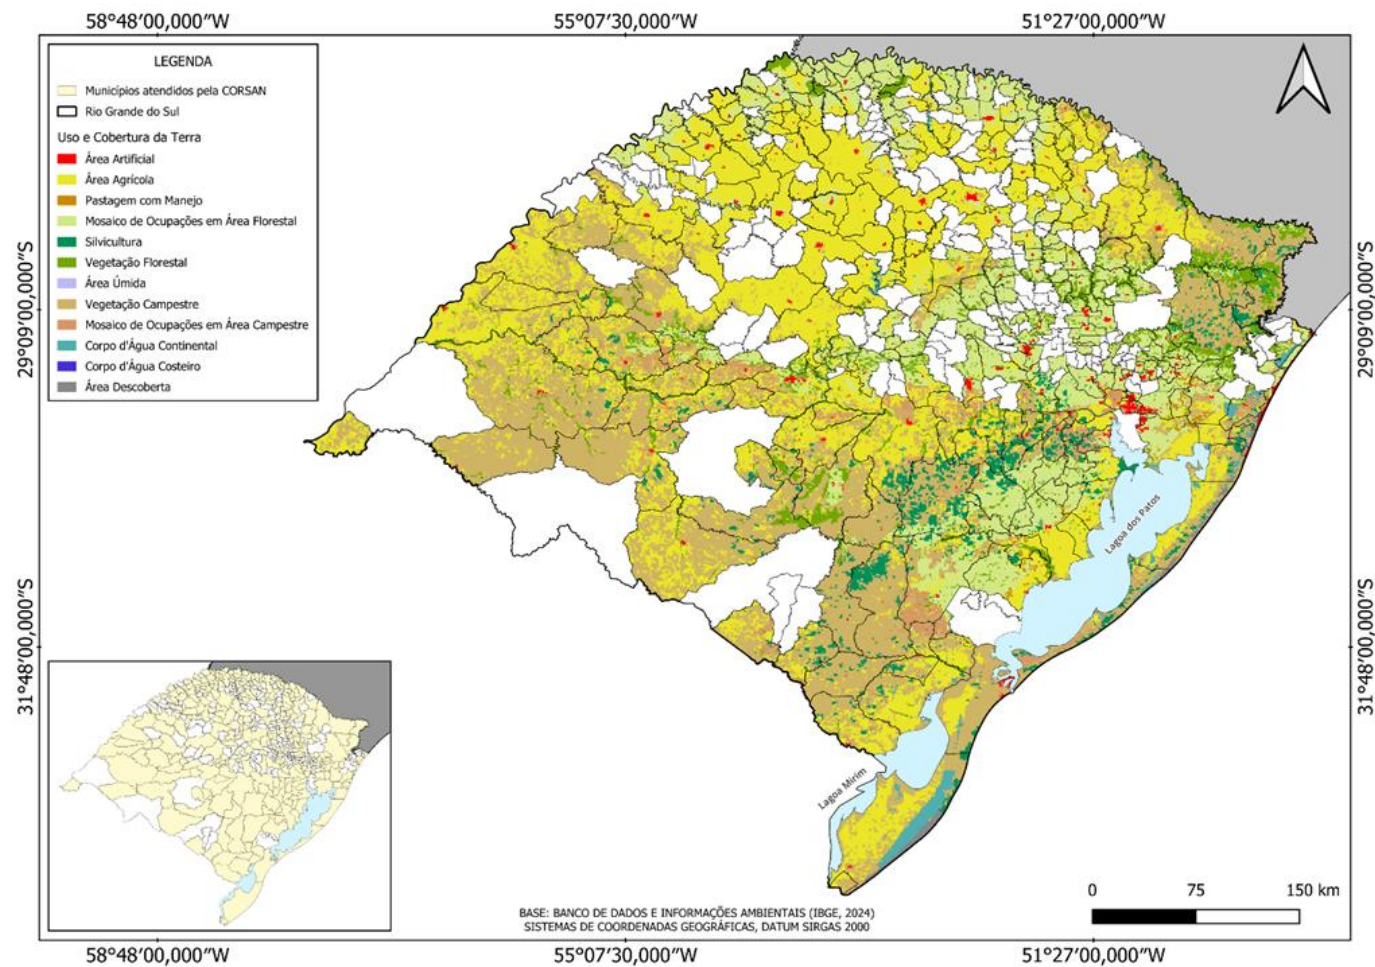

Fonte: Elaboração própria (2024).

No que diz respeito ao município em estudo, o **Quadro 28** apresenta uma análise detalhada das categorias de uso e cobertura do solo em seu território.

Quadro 28 – Distribuição do uso e cobertura do solo do município.

Município	Uso e cobertura do solo	Cobertura territorial
Sapucaia do Sul	Área Artificial	41,3%
	Área Agrícola	0,8%
	Pastagem com Manejo	1,7%
	Mosaico de Ocupações em Área Florestal	47,2%
	Vegetação Florestal	8,8%
	Mosaico de Ocupações em Área Campestre	0,2%

Fonte: Elaboração própria (2024).

2.4.2. Aspectos econômicos

A consideração dos aspectos econômicos é essencial para garantir que as propostas e estratégias sejam viáveis e sustentáveis. A dimensão econômica influencia diretamente a capacidade de implementação e a eficácia dos sistemas de saneamento, impactando a qualidade de vida da população e a integridade ambiental.


2.4.2.1. Atividades e vocações econômicas

A análise da atividade e vocação econômica é crucial para entender o desenvolvimento regional e orientar políticas públicas eficazes. Este tópico aborda a distribuição e a concentração das principais atividades econômicas no Rio Grande do Sul, destacando os setores de maior relevância para a economia estadual, como agropecuária, indústria e serviços. Além disso, examina a vocação econômica dos municípios, evidenciando as áreas de especialização e potencial de crescimento econômico.

De acordo com a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Governo do Rio Grande do Sul os 3 (três) principais setores econômicos responsáveis pela produção de bens e serviço são: Agropecuária, Indústria e Serviços.

Para o ano de 2023 o setor da agropecuária foi o que mais cresceu, seguido pelo setor de serviços. A **Figura 16** apresenta as taxas de crescimento acumuladas no ano do PIB, dos impostos e do Valor Adicionado Bruto (VAB), total e por atividades, do Rio Grande do Sul e do Brasil — 2023/2022

Figura 16 – Taxas de crescimento acumuladas – 2023/2022.

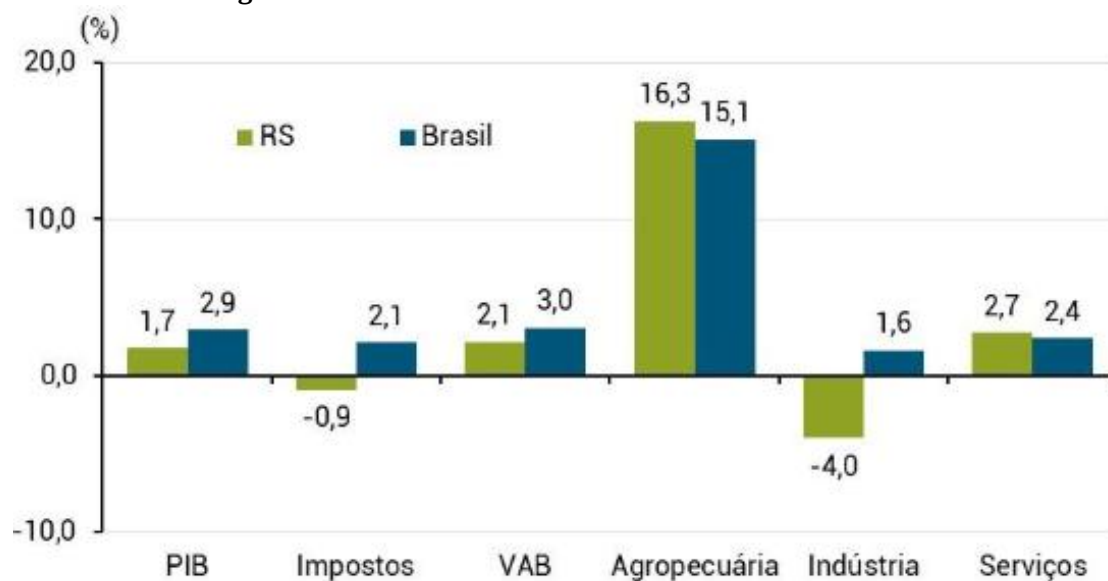

Fonte: SPGG-RS/DEE (2023).

O **Quadro 29** apresenta o VAB para o município em estudo, abrangendo os setores de Agropecuária, Indústria e Serviços, excluindo Administração, Defesa, Educação, Saúde Públicas e Seguridade Social.

Quadro 29 – VAB dos setores do município – 2021.

Município	VAB da Agropecuária, a preços correntes (R\$ 1.000)	VAB da Indústria, a preços correntes (R\$ 1.000)	VAB dos Serviços, a preços correntes (R\$ 1.000)
Sapucaia do Sul	6.544,98	1.366.829,16	1.455.491,08


Fonte: Adaptado de IBGE (2023) e SPGG-RS/DEE (2023).

2.4.2.2. Caracterização do mercado de trabalho

De acordo com dados do Atlas de Desenvolvimento Humano de 2010, a maioria da população ocupada está no setor de serviços, seguido pelos setores de agropecuária e

indústria de transformação. O **Figura 17** ilustra o percentual da população ocupada do município em estudo em cada setor para o ano de 2010.

Figura 17 – Percentual de ocupação no município – 2010.

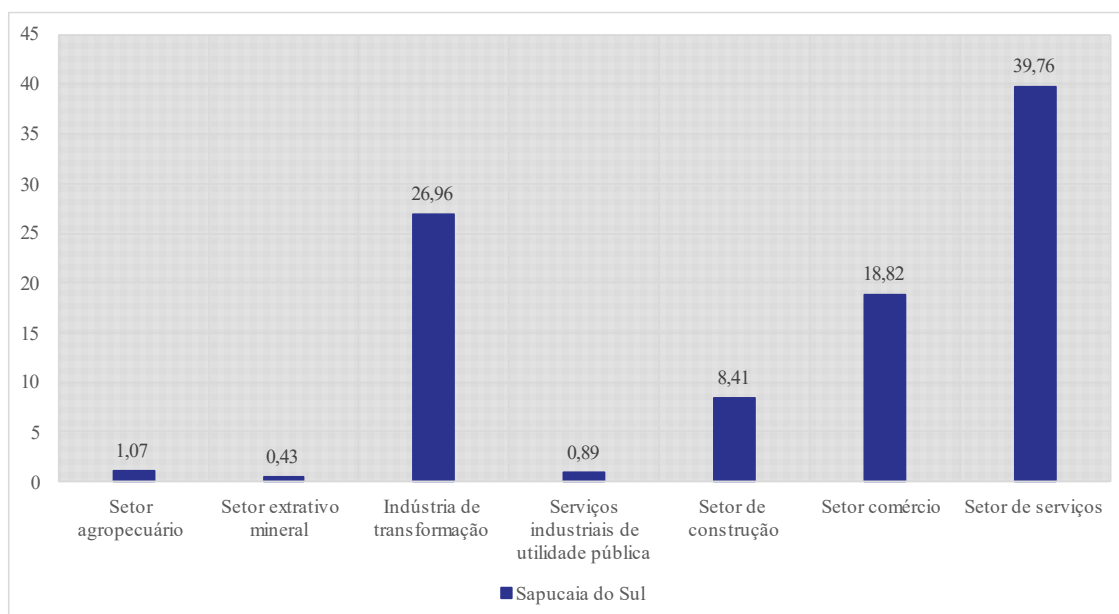

Fonte: Adaptado de Atlas de Desenvolvimento Humano (2010).

2.4.2.3. Panorama fiscal

Segundo a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) do Rio Grande do Sul, o PIB per capita do estado em 2023 foi de R\$ 55.454, o que representa um aumento de 10,5% em relação ao PIB per capita do Brasil.

O Departamento de Economia e Estatística (DEE) da SPGG elabora o relatório do PIB, com uma defasagem de dois anos devido à disponibilidade de dados do IBGE. Em 2021, o PIB do Rio Grande do Sul cresceu 9,3% após uma retração de 7,3% em 2020. O VAB aumentou 9,5%, e os impostos, 7,7%. Esse foi o maior crescimento entre as 27 unidades da Federação, impulsionado pela expansão da agropecuária (53,0%), da indústria (8,1%) e dos serviços (4,4%). Em 2021, o PIB per capita do estado cresceu 8,9%, atingindo R\$ 50.693,51, 20% acima da média nacional, posicionando o Estado na sexta posição nacionalmente.

O PIB municipal e o *per capita* do município em estudo está sendo apresentado no **Quadro 30**.

Quadro 30 – PIB municipal e *per capita* do município – 2021.

Município	PIB municipal a preços correntes (R\$ 1.000)	PIB per capita a preços correntes (R\$ 1,00)
Sapucaia do Sul	4.204.060,03	29.500,52

Fonte: Adaptado de IBGE (2023) e SPGG-RS/DEE (2023).

3. DIAGNÓSTICO DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE

De acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007, o abastecimento de água potável e o esgotamento sanitário constituem pilares fundamentais para garantir a saúde pública, o bem-estar das comunidades e o desenvolvimento econômico e social. O abastecimento de água potável envolve um conjunto de atividades, infraestruturas e instalações necessárias para captar, tratar e distribuir água de qualidade à população, abrangendo desde a captação até as ligações prediais e os instrumentos de medição.

No Brasil, os sistemas de abastecimento de água podem ser classificados como isolados, quando atendem a um único manancial e localidades específicas, ou integrados, quando abastecem simultaneamente múltiplos municípios utilizando um ou mais mananciais.

A eficiência desses sistemas é essencial para prevenir doenças de veiculação hídrica e promover a melhoria da qualidade de vida, reduzindo desigualdades regionais. Da mesma forma, o sistema de esgotamento sanitário desempenha um papel crucial na promoção da saúde pública e na preservação ambiental, ao assegurar o afastamento, transporte, tratamento e destinação final dos esgotos gerados pela população. A implementação adequada contribui diretamente para a prevenção de doenças e a proteção dos recursos naturais, mitigando os impactos negativos decorrentes do descarte inadequado de esgotos.

Neste contexto, este capítulo apresentará um diagnóstico da infraestrutura existente, analisando o sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município.

3.1. Abastecimento de água

Sapucaia do Sul, pertence ao Sistema Integrado Canoas, Esteio e Sapucaia do Sul – SICES. Conta com 40.084 ligações e 58.853 economias (CCG GERENCIAL – 06/2024). A Estação de Tratamento de Água Esteio - ETA-Esteio, abastece na totalidade Esteio e Sapucaia do Sul e pode abastecer parcialmente Canoas se necessário for, com produção média aproximada de 1.866.240 m³/mês. O Sistema de Abastecimento de Água compreende 21 estações de bombeamentos de água sendo elas, dezenove EBATs e duas EBABs, e 22 reservatórios.

3.1.1. Captação superficial

Em Esteio, a água bruta é captada no canal de aproximação da Petrobrás, localizado no Rio dos Sinos. A adução de água bruta é composta por duas partes: uma galeria de concreto subterrânea e outro sistema de tubulações. A galeria conduz a água por gravidade, até o pátio da ETA Esteio, onde a água é elevada para o salto hidráulico do tratamento.

Já as tubulações utilizam um sistema de três bombas, que recalca a água através de duas tubulações distintas: a primeira injeta água para a galeria subterrânea, aumentando a vazão conduzida por ela; e a segunda tubulação segue diretamente para a ETA, desaguando, também, no salto hidráulico.

A adução de água bruta é composta por uma adutora em ferro fundido DN 500 mm, e canal em concreto por gravidade, DN 1000 mm. Considerações acerca do manancial – Rio dos Sinos: - Nível crítico mínimo do manancial: 2,00 m; - Nível crítico máximo do manancial: 6,00 m. A operação da EBAB-08A, junto ao Rio do Sinos tem acionamento determinado conforme a necessidade da ETA, um dos grupos motor-bombas é utilizado para complementar o volume de água bruta no canal por gravidade, porém por um sistema de manobras, pode ser contingenciado para a adutora.

Os operadores da ETA determinam a necessidade de vazão de água bruta conforme a necessidade de produção. E a seguir se tem as características dos equipamentos:

Quadro 31 – EBAB 8A.

EBAB-8					
Especificações	GMB 23	GMB 24	GMB 25	GMB 26	GMB 23A
Tipo	Centrífuga Vertical	Centrífuga Vertical	Centrífuga Vertical	Centrífuga Vertical	Centrífuga Vertical
Potência (cv)	50	50	50	50	40
H manométrica (m.c.a.)	10	10	10	10	11
Vazão (litros/segundo)	188	188	188	188	160
Tipo Partida	Soft Starter	Soft Starter	Inversor	Inversor	Inversor

Fonte: Elaboração própria (2024).

O canal por gravidade de água bruta é responsável por aproximadamente 70 % da vazão a ser tratada. A chegada do canal na ETA é no poço da EBAB-08 que recalca a água para Calha Parshall.

Quadro 32 – EBAB 8.

EBAB-8					
Especificações	GMB 23	GMB 24	GMB 25	GMB 26	GMB 23A
Tipo	Centrífuga Vertical	Centrífuga Vertical	Centrífuga Vertical	Centrífuga Vertical	Centrífuga Vertical
Potência (cv)	50	50	50	50	40
H Manométrica (m.c.a.)	10	10	10	10	11

Fonte: Elaboração própria (2024).

3.1.2. Estação de tratamento de água

A Estação de Tratamento de Água Esteio é do tipo convencional, possui dois blocos hidráulicos rebatidos. Ambos os blocos contêm um floculador hidráulico de chicanas cada. A ETA possui dois decantadores convencionais, cada um pertencente a um bloco. Um dos decantadores teve seu trecho final transformado em altas taxas. A ETA possui sete filtros rápidos.

No Parque estão três reservatórios de concreto armado, R-10, R-11 e R-12, totalizando volume de reservação em 3.250 m³. Ainda existem três estações de bombeamento de água tratada, EBAT- 09, EBAT10 e EBAT-10A. O Sistema de Abastecimento de Água Sapucaia do Sul importa 100% do volume produzido na Estação de Tratamento localizada em Esteio.

A ETA fica localizada Rua Carmem Miranda 506 – Novo Esteio 29°50'29.71"S 51°10'46.53"O

3.1.3. Reservação

O sistema de reservação está listado abaixo com as suas características:

Reservatório – R10 – ETA-Esteio:

Localização: ETA-Esteio.

Reservatório localizado no complexo da ETA-Esteio, compondo o sistema de abastecimento de Esteio, Canoas e Sapucaia do Sul, abastecendo a sucção dos grupos da EBAT-09.

Tipo: Concreto, Enterrado. Capacidade Total: 2.500 m³.

Operação de Trabalho: de 15% a 95%. Poço de sucção. É abastecido por: ETA-Esteio.

Abastece: EBAT-09.

Reservatório – R12 – ETA-Esteio:

Localização: ETA-Esteio.

Reservatório localizado no complexo da ETA-Esteio, compondo o sistema de abastecimento de Sapucaia do Sul, abastecendo a sucção dos grupos da EBAT-10.

Tipo: Concreto, Enterrado. Capacidade Total: 500 m³.

Operação de Trabalho: de 50% a 95%. Poço de Sucção. É abastecido por: ETA-Esteio.

Abastece: EBAT-10.

Reservatório – R15 – Sapucaia do Sul:

Localização: Sapucaia do Sul – Rua Firmo Pereira de Vargas, 200. Reservatório localizado no complexo da EBAT-16

Tipo: Concreto, Semienterrado. Capacidade Total: 2.250 m³.

Operação de Trabalho: de 20% a 95%. Poço de Sucção. É abastecido por: EBAT-09.

Abastece: EBAT-16.

Reservatório – R16 – Sapucaia do Sul:

Localização: Sapucaia do Sul – Avenida Theodomiro Porto da Fonseca, 2989.
Reservatório localizado no complexo da EBAT-26, abastecido pela EBAT-12A. Tipo: Concreto, Apoiado.

Capacidade Total: 200 m³.

Operação de Trabalho: de 20% a 95%. Poço de Sucção. É abastecido por: EBAT-12A.

Abastece: EBAT-26.

Reservatório – R17 – Sapucaia do Sul:

Localização: Sapucaia do Sul – Rua Alfredo Scharlau, 330.

Reservatório localizado no DMC S5 de Sapucaia do Sul – Cohab.

Tipo: Concreto, Elevado – Intze. Capacidade Total: 500 m³.

Operação de Trabalho: de 0% a 95%. Compensação. É abastecido por: EBAT-10.

Abastece: Bairro Cohab, DMC S5, 1.300 economias.

Reservatório – R18 – Sapucaia do Sul:

Localização: Sapucaia do Sul – Rua Leão, S/N.

Reservatório localizado no DMC S5A de Sapucaia do Sul – Carioca. Tipo: Concreto, Semienterrado.

Capacidade Total: 300 m³.

Operação de Trabalho: de 0% a 95%. Compensação. É abastecido por: EBAT-10.

Abastece: Inativo.

Reservatório – R19 – Sapucaia do Sul:

Localização: Sapucaia do Sul-Gilberto Ferraz s/nº.

Reservatório localizado no DMC S3 de Sapucaia do Sul – Jardim América. Tipo: Apoiado.

Capacidade Total: 50 m³.

Operação de Trabalho: de 0% a 95%. Compensação. É abastecido por: EBAT-22.

Abastece: Bairro Jardim América, DMC S3, 300 economias.

Reservatório – R20 – Sapucaia do Sul:

Localização: Sapucaia do Sul-R. Anna Lucas, 85

Reservatório localizado em Sapucaia do Sul – Recanto do Jardim. Tipo: PRFV, Elevado – 2 x 100.

Capacidade Total: 200 m³.

Operação de Trabalho: de 0% a 95%. Por gravidade. É abastecido por: EBAT-10.

Abastece: Loteamento Recanto do Jardim, 1.000 economias.

Reservatório – R22 – Sapucaia do Sul:

Localização: Sapucaia do Sul – Rua Irmã Edwiges, 64. Reservatório localizado junto a EBAT-22

Tipo: Concreto, Semienterrado. Capacidade Total: 3.000 m³.

Operação de Trabalho: de 0% a 95%. Compensação. É abastecido por: EBAT-10.

Abastece: EBAT-22, R-15, Lomba da Palmeira e Centro, 10.000 economias.

Reservatório - R26 – Sapucaia do Sul:

Localização: Sapucaia do Sul – Rua Juventino Machado, 673.

Reservatório localizado junto a EBAT-26A, abastecido pela EBAT-26. Tipo: Metálico, Apoiado.

Capacidade Total: 50 m³.

Operação de Trabalho: de 20% a 95%. Poço de Sucção. É abastecido por: EBAT-26.

Abastece: EBAT-26A.

Reservatório – R27 – Sapucaia do Sul:

Localização: Sapucaia do Sul – Rua Rio Mampituba, S/N. Reservatório localizado em Sapucaia do Sul – Bela Vista. Tipo: Concreto, Apoiado.

Capacidade Total: 300 m³.

Operação de Trabalho: de 0% a 95%. Por gravidade. É abastecido por: R33.

Abastece: Loteamento Bela Vista, 800 economias.

Reservatório – R30 – Sapucaia do Sul:

Localização: Sapucaia do Sul – Rua Emília Schimidt, S/N.

Reservatório localizado no DMC S1B de Sapucaia do Sul – Nascer do Sol. Tipo: Metálico, Elevado.

Capacidade Total: 70 m³.

Operação de Trabalho: de 0% a 95%. Por gravidade. É abastecido por: EBAT-26A.

Abastece: Loteamento Nascer do Sol, DMC S1B, 300 economias.

Reservatório– R31 – Sapucaia do Sul:

Localização: Sapucaia do Sul – Rua Major de Souza Lima, 1288.

Reservatório localizado no DMC S1B de Sapucaia do Sul – Nascer do Sol. Tipo: Metálico, Elevado.

Capacidade Total: 50 m³.

Operação de Trabalho: de 0% a 95%. Por gravidade. É abastecido por: EBAT-24.

Abastece: Loteamento Anchieta, DMC S12, 370 economias.

Reservatório – R32 – Sapucaia do Sul:

Localização: Sapucaia do Sul – Rua Aracy Rosa de Souza, 08.

Reservatório localizado no DMC S3 de Sapucaia do Sul – Jardim América. Tipo: Concreto, Elevado – Intze.

Capacidade Total: 500 m³.

Operação de Trabalho: de 0% a 95%. Compensação. É abastecido por: EBAT-22A.

Abastece: Bairro Jardim América, DMC S3, 2.600 economias.

Centro de Reserva 33 – R33, R33A e R33B – Sapucaia do Sul Localização: Sapucaia do Sul – Rua Frei Damião, 163.

Reservatórios localizados em centro de reserva em Sapucaia do Sul – Vargas, composto por dois reservatórios apoiados e um reservatório elevado.

- R33:

Tipo: Concreto, Apoiado. Capacidade Total: 500 m³.

- R33A:

Tipo: Metálico -Apoiado Capacidade Total: 500 m³.

- R33B:

Tipo: Aço Inox, Elevado. Capacidade Total: 50 m³.

Operação de Trabalho: de 0% a 95%. Compensação.

É abastecido por: EBAT-16 (R33 e R33A) e EBAT-33 (R33B).

Abastece: Bairros Vargas, Colina Verde e Santa Luzia, DMCs S10 / S10A / S7 e R-27 - 6.000 economias.

Reservatório – R34 – Sapucaia do Sul:

Localização: Sapucaia do Sul - Rua Rodolfo José Thiesen, S/N.

Reservatório localizado em Sapucaia do Sul – Encosta da Floresta. Tipo: PRFV, Elevado.

Capacidade Total: 60 m³.

Operação de Trabalho: de 0% a 95%. Por gravidade.

É abastecido por: EBAT-10.

Abastece: Loteamento Encosta da Floresta, 400 economias.

Reservatório – R29A – Sapucaia do Sul:

Localização: Sapucaia do Sul.

Reservatório localizado em Sapucaia do Sul – Recanto Verde. Tipo: Aço Inox, Elevado.

Capacidade Total: 30 m³.

Operação de Trabalho: de 0% a 95%. Por gravidade. É abastecido por: EBAT-10.

Abastece: Loteamento Recanto Verde, 200 economias.

Reservatório – R29:

Localização: R. Eduardo Santa Rita Nunes, 64

Reservatório localizado em Sapucaia do Sul – Recanto Verde. Tipo: Aço Inox, Elevado.

Capacidade Total: 10 m³.

Reservatório de Contato – EBAT 29

Reservatório - R38 – Sapucaia do Sul:

Localização: R. São Gabriel s/nº

Reservatório localizado em Sapucaia do Sul – Recanto do Vale. Tipo: Aço Inox, Apoiado.

Capacidade Total: 10 m³.

Reservatório de Contato – EBAT 38.

Reservatório – R38A:

Localização: R. São Gabriel s/nº

Reservatório localizado em Sapucaia do Sul – Recanto do Vale.

Tipo: Aço Inox, Elevado. Capacidade Total: 100 m³.

3.1.4. Estações de bombeamento de água

3.1.4.1. Bombeamentos de água bruta

EBAB 8/EBAB 8A:

Em Esteio, a água bruta é captada no canal de aproximação da Petrobrás, localizado no Rio dos Sinos. A adução de água bruta é composta por duas partes: uma galeria de concreto subterrânea e outro sistema de tubulações. A galeria conduz a água por gravidade, até o pátio da ETA Esteio, onde a água é elevada para o salto hidráulico do tratamento.

Já as tubulações utilizam um sistema de três bombas, que recalca a água através de duas tubulações distintas: a primeira injeta água para a galeria subterrânea, aumentando a

vazão conduzida por ela; e a segunda tubulação segue diretamente para a ETA, desaguando, também, no salto hidráulico.

A adução de água bruta é composta por uma adutora em ferro fundido DN 500 mm, e tubulação em concreto por gravidade, DN 1000 mm. Considerações acerca do manancial – Rio dos Sinos: - Nível crítico mínimo do manancial: 2,00 m; - Nível crítico máximo do manancial: 6,00 m.

3.1.4.2. Bombeamento de água tratada

Estação de Bombeamento de Água Tratada 09 – EBAT-09 – Abastecimento de Sapucaia do Sul Localizada na ETA-Esteio:

A EBAT-09 é responsável pelo abastecimento de parte de Sapucaia do Sul, seu poço de sucção é o R10. Através da EBAT-09 Sapucaia do Sul é abastecida pela adutora do R-22. Abastecimento em marcha e com destino ao reservatório R-22 e o R-15.

Quadro 33 – EBAT 09.

EBAT-09				
Especificações	GMB 30	GMB 31	GMB 32	GMB 32A
Tipo	Centrífuga Horizontal	Centrífuga Horizontal	Centrífuga Horizontal	Centrífuga Horizontal
Potência (cv)	500	500	500	400
H manométrica (m.c.a.)	90	90	80	60
Vazão (litros/segundo)	205	205	300	300
Tipo Partida	Inversor	Inversor	Inversor	Inversor

Fonte: Elaboração própria (2024).

Estação de Bombeamento de Água Tratada 10 – EBAT-10 – Abastecimento de Sapucaia do Sul Localizada na ETA-Esteio:

A EBAT-10 é responsável pelo abastecimento de Sapucaia do Sul. Poço de sucção R-12. Abastecimento em marcha da zona baixa/oeste direcionando aos Reservatórios R17 e R31. Existe interligação entre EBAT-09/EBAT-10 que possibilita o aumento de volume disponibilizado para o SAA Sapucaia do Sul para atender maiores demandas.

Quadro 34 – EBAT 10.

EBAT-10			
Especificações	GMB 33	GMB 34	GMB 35
Tipo	Centrífuga Horizontal	Centrífuga Horizontal	Centrífuga Horizontal
Potência (cv)	400	400	550
H Manométrica (m.c.a.)	88	86	86
Vazão (litros/segundo)	205	205	445
Tipo Partida	Inversor	Inversor	Inversor

Fonte: Elaboração própria (2024).

Estação de Bombeamento de Água Tratada 10A – EBAT-10A – Abastecimento de Sapucaia do Sul Localizada na ETA-Esteio:

A EBAT-10A é responsável pelo abastecimento da fábrica de refrigerantes da Ambev localizada em Sapucaia do Sul. Poço de sucção F-01. O acionamento do bombeamento é solicitado pelo operador da Ambev que entra em contato com o operador da ETA.

Quadro 35 – EBAT 10.

EBAT-10A		
Especificações	GMB 01	GMB 02
Tipo	Centrífuga Horizontal	Centrífuga Horizontal
Potência (cv)	60	60
H Manométrica (m.c.a.)	20	20
Vazão (litros/segundo)	50	50
Tipo Partida	Inversor	Inversor

Fonte: Elaboração própria (2024).

Estação de Bombeamento de Água Tratada 12 – EBAT-12 – Abastecimento de Sapucaia do Sul Localizada na Rua Argemiro R. Moreira, 186 – Sapucaia do Sul:

A EBAT-12 é responsável pelo abastecimento do DMC S2. Abastecida por derivação da adutora do R-22. Abastecimento em marcha. Abastece os bairros Capão da Cruz, Nova Sapucaia e parte do Boa Vista.

Quadro 36 – EBAT 12.

EBAT-12		
Especificações	GMB 01	GMB 02
Tipo	Centrífuga Horizontal	Centrífuga Horizontal
Potência (cv)	60	60
H Manométrica (m.c.a.)	70	70
Vazão (litros/segundo)	30	30
Tipo Partida	Inversor	Inversor

Fonte: Elaboração própria (2024).

Estação de Bombeamento de Água Tratada 12A – EBAT-12A – Abastecimento de Sapucaia do Sul Localizada na Avenida Américo Vespúcio, 1333 – Sapucaia do Sul:

A EBAT-12A é responsável pelo abastecimento do DMC S1 e R-16. Abastecida por derivação da adutora do R-22. Abastecimento em marcha e Reservatório R-16. Abastece os bairros Ipiranga, Walderes e parte do Boa Vista.

Quadro 37 – EBAT 12A.

EBAT-12A	
Especificações	GMB 01
Tipo	Submersa
Potência (cv)	45
H Manométrica (m.c.a.)	97
Vazão (litros/segundo)	25
Tipo Partida	Inversor

Fonte: Elaboração própria (2024).

Estação de Bombeamento de Água Tratada 13 – EBAT-13 – Abastecimento de Sapucaia do Sul Localizada na Rua Borges de Medeiros, 1950 – Sapucaia do Sul:

A EBAT-13 é responsável pelo abastecimento do DMC S5A. Abastecida por derivação da adutora do R-15. Abastecimento em marcha e Reservatório R-18. Abastece os bairros Carioca, Parque Joel e Zoológico.

Quadro 38 – EBAT 13.

EBAT 13	
Especificações	GMB 01
Tipo	Submersa
Potência (cv)	10
H Manométrica (m.c.a.)	55
Vazão (litros/segundo)	10
Tipo Partida	Inversor

Fonte: Elaboração própria (2024).

Estação de Bombeamento de Água Tratada 16 – EBAT-16 – Abastecimento de Sapucaia do Sul Localizada na Rua Firmo Pereira de Vargas, 200 – Sapucaia do Sul:

A EBAT-16 é responsável pelo abastecimento de 6.000 economias. Poço de sucção R-15. Abastecimento de Reservatórios R-33, R-33A, R-33B e R-27. Abastece os bairros Vargas, Colina Verde e Bela Vista.

Quadro 39 – EBAT 16.

EBAT-16		
Especificações	GMB 01	GMB 02
Tipo	Centrífuga Horizontal	Centrífuga Horizontal
Potência (cv)	175	175
H Manométrica (m.c.a.)	95	95
Vazão (litros/segundo)	80,5	80,5
Tipo Partida	Soft Starter	Soft Starter

Fonte: Elaboração própria (2024).

Estação de Bombeamento de Água Tratada 19 – EBAT-19 – Abastecimento de Sapucaia do Sul Localizada na Rua Marcilio Dias, 132 – Sapucaia do Sul:

A EBAT-19 é responsável pelo abastecimento do DMC S11. Abastecida por derivação da adutora do R-15. Abastecimento em marcha. Abastece os bairros Freitas e São José.

Quadro 40 – EBAT 19.

EBAT -19		
Especificações	GMB 01	GMB 02
Tipo	Submersa	Submersa
Potência	15	15
H Manométrica (m.c.a.)	60	60
Vazão (litros/segundos)	20	20
Tipo Partida	Inversor	Inversor

Fonte: Elaboração própria (2024).

Estação de Bombeamento de Água Tratada 22 – EBAT-22 – Abastecimento de Sapucaia do Sul Localizada na Rua Irmã Edwiges, 64 – Sapucaia do Sul:

A EBAT-22 é responsável pelo abastecimento do DMC S3. Abastecida por derivação da adutora do R-22. Abastecimento em marcha e EBAT-22A. Abastece o bairro Jardim América.

Quadro 41 – EBAT 22.

EBAT -22		
Especificações	GMB 01	GMB 02
Tipo	Submersa	Submersa
Potência	60	15
H Manométrica (m.c.a.)	60	60
Vazão (litros/segundos)	18	18
Tipo Partida	Inversor	Inversor

Fonte: Elaboração própria (2024).

Estação de Bombeamento de Água Tratada 22A – EBAT-22A – Abastecimento de Sapucaia do Sul Localizada na Rua Nair da Silva Rufino, 4 – Sapucaia do Sul:

A EBAT-22A é responsável pelo abastecimento do DMC S4. Abastecida pela EBAT-22. Abastecimento em marcha e R-32. Abastece o bairro Jardim Europa.

Quadro 42 – EBAT 22A.

EBAT-22A		
Especificações	GMB 01	GMB 02
Tipo	Submersa	Submersa
Potência	10	10
H Manométrica (m.c.a.)	60	60
Vazão (litros/segundos)	7	7
Tipo Partida	Inversor	Inversor

Fonte: Elaboração própria (2024).

Estação de Bombeamento de Água Tratada 23 – EBAT-23 – Abastecimento de Sapucaia do Sul Localizada na Rui Antônio de Oliveira, 135 – Sapucaia do Sul:

A EBAT-23 é responsável pelo abastecimento do DMC S14. Abastecida por derivação da adutora do R-15. Abastecimento em marcha. Abastece o bairro Vila Feliz.

Quadro 43 – EBAT 23.

EBAT 23	
Especificações	GMB 01
Tipo	Submersa
Potência (cv)	7
H Manométrica (m.c.a.)	30
Vazão (litros/segundo)	5
Tipo Partida	Inversor

Fonte: Elaboração própria (2024).

Estação de Bombeamento de Água Tratada 23A – EBAT-23A – Abastecimento de Sapucaia do Sul Localizada na Rua Tocantins, 201 – Sapucaia do Sul:

A EBAT-23A é responsável pelo abastecimento do DMC S14. Abastecida por derivação da adutora do R-15. Reforço de abastecimento da EBAT-23. Abastecimento em marcha. Abastece o bairro Vila Feliz.

Quadro 44 – EBAT 23A.

EBAT 23 A	
Especificações	GMB 01
Tipo	Submersa
Potência (cv)	8
H Manométrica (m.c.a.)	47
Vazão (litros/segundo)	7
Tipo Partida	Inversor

Fonte: Elaboração própria (2024).

Estação de Bombeamento de Água Tratada 24 – EBAT-24 – Abastecimento de Sapucaia do Sul Localizada na Rua Major de Souza Lima, 547 – Sapucaia do Sul:

A EBAT-24 é responsável pelo abastecimento do DMC S12. Abastecida por derivação da adutora do R-15. Monitorada por nível do R-31. Abastecimento o R-31. Abastece Bairro São José, Loteamento Anchieta.

Quadro 45 – EBAT 24.

EBAT -24		
Especificações	GMB 01	GMB 02
Tipo	Submersa	Submersa
Potência	15	15
H Manométrica (m.c.a.)	90	90
Vazão (litros/segundos)	7	7
Tipo Partida	Inversor	Inversor

Fonte: Elaboração própria (2024).

Estação de Bombeamento de Água Tratada 26 – EBAT-26 – Abastecimento de Sapucaia do Sul Localizada na Avenida Theodomiro Porto da Fonseca, 2989 – Sapucaia do Sul:

A EBAT-26 é responsável pelo abastecimento do DMC S1A e R-26A. Abastecida por R-16. Abastecimento em marcha e R-26A. Abastece Bairro Ipiranga.

Quadro 46 – EBAT 26.

EBAT -26		
Especificações	GMB 01	GMB 02
Tipo	Centrífuga Horizontal	Centrífuga Horizontal
Potência	7,5	7,5
H Manométrica (m.c.a.)	35	35
Vazão (litros/segundos)	7,5	7,5
Tipo Partida	Inversor	Inversor

Fonte: Elaboração própria (2024).

Estação de Bombeamento de Água Tratada 26A – EBAT-26A – Abastecimento de Sapucaia do Sul Localizada na Rua Juventino Machado,673 – Sapucaia do Sul:

A EBAT-26A é responsável pelo abastecimento do DMC S1B e R-30. Abastecida por R-26A. Monitorada por nível do R-30. Abastecimento o R-30. Abastece Loteamento Nascer do Sol.

Quadro 47 – EBAT 26A.

EBAT -26A		
Especificações	GMB 01	GMB 02
Tipo	Centrífuga Horizontal	Centrífuga Horizontal
Potência	7	7
H Manométrica (m.c.a.)	35	35
Vazão (litros/segundos)	6	6
Tipo Partida	Soft Starter	Soft Starter

Fonte: Elaboração própria (2024).

Estação de Bombeamento de Água Tratada 33 – EBAT-33 – Abastecimento de Sapucaia do Sul Localizada na Rua Frei Damião, 163 – Sapucaia do Sul:

A EBAT-33 é responsável pelo abastecimento do DMC 7. Abastecida por R-33. Abastecimento o R-33A. Abastece Loteamento Santa Luzia.

Quadro 48 – EBAT 33.

EBAT -33		
Especificações	GMB 01	GMB 02
Tipo	Centrífuga Horizontal	Centrífuga Horizontal
Potência	1,5	1,5
H Manométrica (m.c.a.)	15	15
Vazão (litros/segundos)	2	2
Tipo Partida	Direta	Direta

Fonte: Elaboração própria (2024).

Estação de Bombeamento de Água Tratada 27 – EBAT-27 – Abastecimento de Sapucaia do Sul Localizada Justino Camboim, 2955- Abastece o Loteamento Marielle Franco:

Quadro 49 – EBAT 27.

EBAT -27	
Especificações	GMB 01
Tipo	Submersa
Potência	3
H Manométrica (m.c.a.)	50
Vazão (litros/segundos)	4
Tipo Partida	Inversor

Fonte: Elaboração própria (2024).

Estação de Bombeamento de Água Tratada 29 – EBAT-29 – Abastecimento de Sapucaia do Sul Localizada - Rua Eduardo Santa Rita Nunes, 64:

A EBAT 29 é responsável pelo abastecimento do R29A – Residencial Recanto Verde.

Quadro 50 – EBAT 29.

EBAT - 29		
Especificações	GMB 01	GMB 02
Tipo	Centrífuga Horizontal	Centrífuga Horizontal
Potência (cv)	3	3

Fonte: Elaboração própria (2024).

Estação de Bombeamento de Água Tratada 38 – EBAT-38– Abastecimento de Sapucaia do Sul Localizada - São Gabriel s/nº:

A EBAT 38 é responsável pelo abastecimento do R38A – Loteamento Recanto do Vale.

Quadro 51 – EBAT 38.

EBAT - 38		
Especificações	GMB 01	GMB 02
Tipo	Centrífuga Monobloco	Centrífuga Monobloco
Potência	7,5	7,5
H Manométrica (m.c.a.)	35	35
Vazão (litros/segundos)	2	2
Tipo Partida	Direta	Direta

Fonte: Elaboração própria (2024).

3.1.5. Rede de distribuição de água

A rede de distribuição de água, tem em torno de 346,3 quilômetros de extensão. Segue abaixo a tabela com as especificações respectivas.

Quadro 52 – Redes do SAA.

Sistema	Material	Diâmetro (mm)	Extensão (m)
SAP	Fibrocimento	50	118.426
SAP	Fibrocimento	75	14.162
SAP	Fibrocimento	100	7.448
SAP	Fibrocimento	125	9.058
SAP	Fibrocimento	150	13.858
SAP	Fibrocimento	200	3.074
SAP	Fibrocimento	250	8.900
SAP	Ferro Fundido	400	8.765
SAP	Ferro Fundido	500	45
SAP	PVC	32	8.470
SAP	PVC	40	1.103
SAP	PVC	50	113.781
SAP	PVC	75	13.607

Sistema	Material	Diâmetro (mm)	Extensão (m)
SAP	PVC	100	7.156
SAP	PVC DEFoFo	150	13.314
SAP	PVC DEFoFo	200	1.318
SAP	PVC DEFoFo	250	3.814
Total Sapucaia do Sul			346.299

Fonte: Elaboração própria (2024).

3.1.6. Fluxograma esquemático do sistema

Na figura a seguir é possível verificar um fluxograma do SAA.


3.1.7. Identificação dos pontos vulneráveis

Os pontos vulneráveis encontram-se descritos a seguir.

- Manancial superficial/subterrâneo;
- Ponto de captação de água bruta junto ao manancial;
- Estações de bombeamento de água bruta e água tratada (EBAB e EBAT);
- Estação de tratamento de água;
- Rede de distribuição de água – pontos críticos de abastecimento, hospitais, escolas, instituições carcerárias, locais com prestação de serviço essencial com alta concentração de pessoas.

Os pontos encontram-se apresentados na figura abaixo:

Figura 19 – Pontos vulneráveis SAA/EBATs.

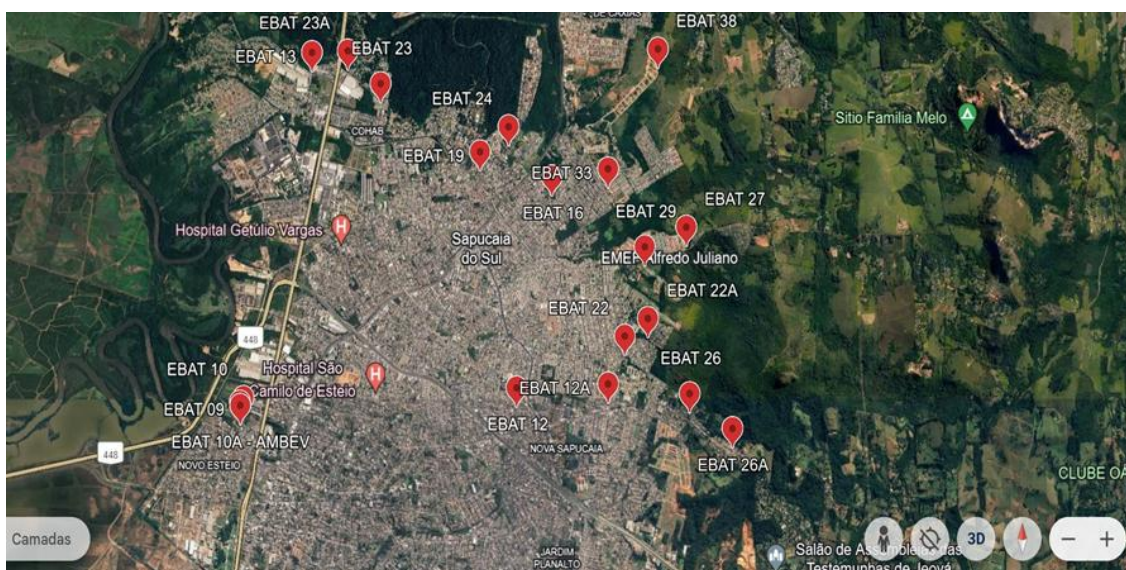

Fonte: Elaboração própria (2024).

3.1.8. Identificação das áreas com maior demanda

As áreas com maior demanda de consumo de água no município, estão indicadas abaixo.

Quadro 53 – Áreas com maior demanda de consumo.

Zona /bairro	Economias
Vargas	7.005
Boa Vista	2.578


Fonte: Elaboração própria (2024).

Figura 20 – Bairro Vargas.



Fonte: Elaboração própria (2024).

Figura 21 – Boa Vista.

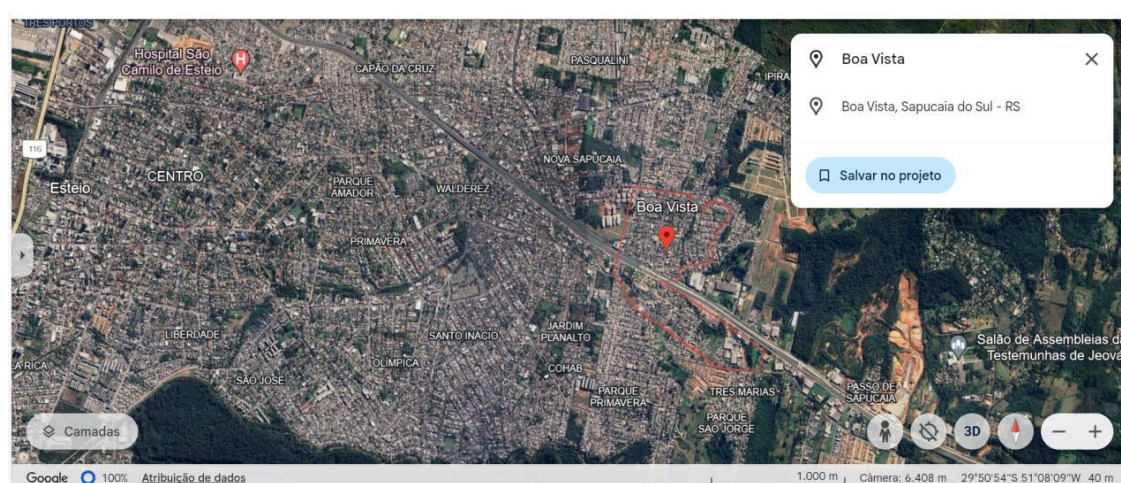


Fonte: Elaboração própria (2024).

Figura 22 – Pontos vulneráveis SAA/EBABs.



Fonte: Elaboração própria (2024).

Figura 23 – Pontos vulneráveis SAA/Reservatórios.

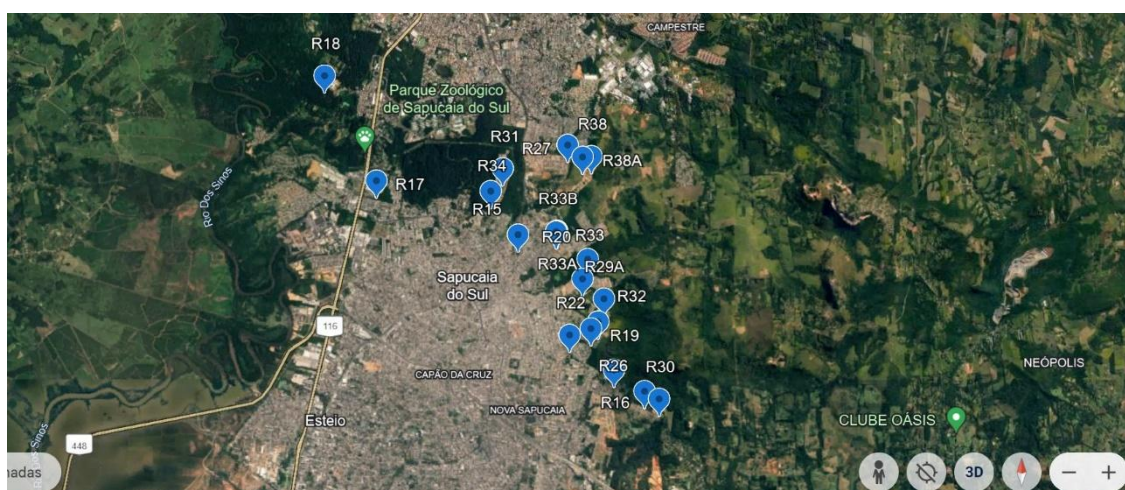

Fonte: Elaboração própria (2024).

Figura 24 – Pontos vulneráveis SAA/Reservatórios da ETA.



Fonte: Elaboração própria (2024).

3.2. Esgotamento sanitário

3.2.1. SES Esteio-Sapucaia do Sul

3.2.1.1. Rede coletora e estações de bombeamento de esgoto

O quadro a seguir apresenta um resumo de informações acerca das Estações de Bombeamento de Esgoto (EBEs) que compõem o SES Esteio-Sapucaia do Sul. As unidades EBE 7, EBE 7.1 e EBE 1 encontram-se em funcionamento no sistema, já a EBE 1.1, EBE 2 e EBE 3 estão em implantação.


Quadro 54 – Resumo de informações acerca das EBEs do Sistema de Esgotamento Sanitário Esteio-Sapucaia do Sul.

Unidade	Coordenadas		Município	Vazão (l/s)
	Latitude	Longitude		
EBE 7	-29,84799	-51,184014	Esteio	34
EBE 7.1	-29,844263	-51,181296	Esteio	15
EBE 1	-29,857756	-51,177429	Esteio	50
EBE 1.1	-29,863519	-51,137872	Esteio	Em implantação
EBE 2	-29,851808	-51,178195	Esteio	Em implantação
EBE 3	-29,81979	-51,144598	Sapucaia	Em implantação

Fonte: Elaboração própria (2024).

A figura a seguir ilustra a espacialização destas elevatórias no sistema.

Figura 25 – Espacialização da localização das EBEs no SES Esteio-Sapucaia do Sul.

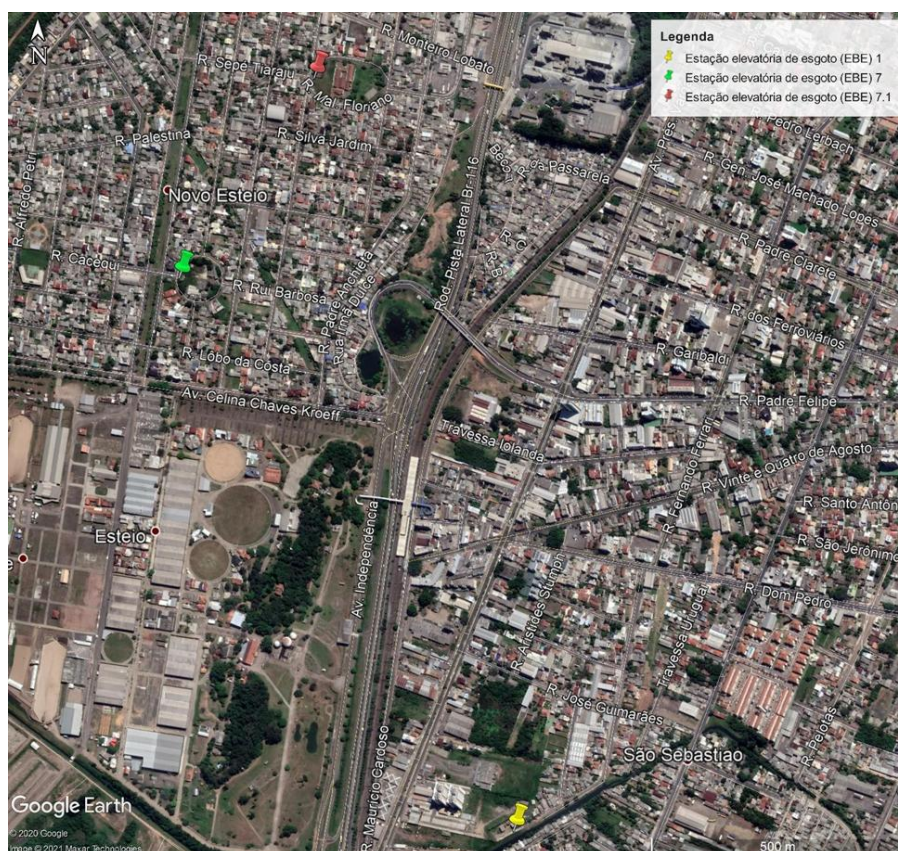

Fonte: Elaboração própria (2024).

3.2.1.2. Estação de tratamento de esgoto

O quadro a seguir apresenta um resumo de informações acerca da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) que compõe o SES Esteio-Sapucaia do Sul. A estação está alocada no município de Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul. A medida de porte do empreendimento é de 34.560,0 m³/dia de vazão afluyente, e a vazão licenciada de 21.600,0 m³/dia (FEPAM, 2024).

Quadro 55 – Resumo de informações acerca da ETE do Sistema de Esgotamento Sanitário Esteio- Sapucaia do Sul.

Unidade	Coordenadas		Município	Vazão de projeto (l/s)	Vazão licenciada (l/s)
	Latitude	Longitude			
ETE	-29,84047	-51,182163	Esteio	400	250

Fonte: Elaboração própria (2024).

A ETE Esteio-Sapucaia do Sul compreende os seguintes componentes:

- 1 (uma) unidade de tratamento preliminar, comum para os 3 (três) reatores, com medição de vazão, e 2 (dois) conjuntos de gradeamento e desarenador (um em operação e outro reserva);
- reatores de lodos ativados por batelada, SBR 1/2/3, com sopradores de ar;
- 1 (uma) lagoa de amortecimento de vazão;
- 2 (dois) decantadores terciários, cada um com 2 (dois) floculadores;
- 1 (um) tanque de contato e desinfecção por hipoclorito;
- 1 (uma) unidade de preparação e dosagem de produtos químicos (sulfato de alumínio e hipoclorito de sódio);
- 1 (uma) lagoa de lodo e de recebimento de lixiviado;
- 1 (um) adensador de lodo;
- 1 (uma) centrifuga para desidratação do lodo da ETA, do lodo biológico dos SBRs e lodo químico do tratamento terciário;
- 1 (um) laboratório simplificado.

3.2.1.3. Emissário e ponto de lançamento

O emissário de efluente tratado segue desde a saída da ETE Esteio-Sapucaia (câmara de contato/desinfecção), paralelo à Rodovia do Parque (BR-448) no sentido norte-sul, até o ponto de lançamento no Rio dos Sinos.

O quadro a seguir apresenta um resumo de informações acerca do ponto de lançamento do efluente tratado do SES Esteio-Sapucaia do Sul.

Quadro 56 – Resumo de informações acerca do ponto de lançamento do Sistema de Esgotamento Sanitário Esteio-Sapucaia do Sul.

Unidade	Coordenadas		Corpo d'água receptor	Município	Vazão (l/s)
	Latitude	Longitude			
Ponto de Lançamento	-29,84150580	-51,19455350	Rio dos Sinos	Esteio	400 l/s

Fonte: Elaboração própria (2024).

A figura a seguir ilustra a posição do emissário desde a ETE até o Rio dos Sinos.

Figura 26 – Espacialização da localização da ETE e do ponto de lançamento do emissário no SES Esteio-Sapucaia do Sul.



Fonte: Elaboração própria (2024).

3.2.1.4. Fluxogramas

Este item apresenta um fluxograma representativo do sistema de esgotamento sanitário Esteio-Sapucaia do Sul e um esquema ilustrativo da ETE.

3.2.1.4.1. Fluxograma do sistema de esgotamento sanitário

A figura a seguir apresenta de forma resumida e ilustrativa o funcionamento do Sistema de Esgotamento Sanitário Esteio-Sapucaia do Sul.

Figura 27 – Fluxograma representativo dos componentes do SES Esteio-Sapucaia do Sul.




Fonte: Elaboração própria (2024).

3.2.1.4.2. Fluxograma da estação de tratamento de esgoto

A figura a seguir apresenta de forma resumida e ilustrativa o funcionamento da Estação de Tratamento de Esgotos, um dos componentes do Sistema de Esgotamento Sanitário Esteio-Sapucaia do Sul.

Figura 28 – Fluxograma da ETE componente do SES Esteio-Sapucaia do Sul.

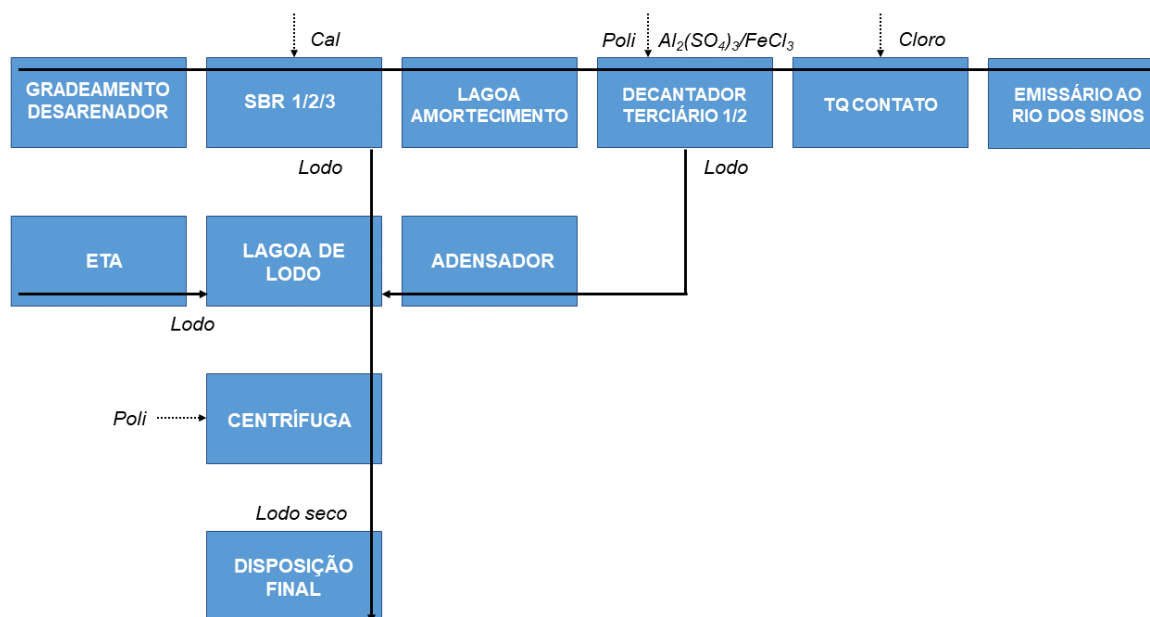

Fonte: Elaboração própria (2024).

3.2.1.5. Identificação dos pontos críticos

Os pontos críticos de controle do sistema de esgotamento sanitário são as unidades consideradas vitais para o funcionamento do sistema de tratamento. São elas:

- Rede coletora;
- Elevatórias;
- Adutora de esgoto bruto;
- Reatores;
- Sopradores de ar;
- Sistema de desidratação de lodo;
- Sistema de armazenagem, preparação e dosagem de produtos químicos;
- Emissário de esgoto tratado.

3.2.2. SES COHAB

3.2.2.1. Rede coletora e estações de bombeamento de esgoto

O quadro a apresenta um resumo de informações acerca das estações de bombeamento de esgoto. A rede coletora e as EBEs de esgoto bruto do SES COHAB são operadas pela Ambiental Metrosul.

Quadro 57 – Resumo de informações acerca das EBEs presentes no SES COHAB.

Unidade	Coordenadas		Município
	Latitude	Longitude	
EBE final (dentro da ETE)	-29.810686°	-51.164657°	Sapucaia do Sul

Fonte: Elaboração própria (2024).

3.2.2.2. Estação de tratamento de esgoto

O quadro a seguir apresenta um resumo de informações acerca da Estação de Tratamento de Esgoto COHAB, que também compõe o SES COHAB, operado pela Ambiental Metrosul.

A estação está alocada no município de Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul.

A medida de porte do empreendimento é de 1.961,00 m³/dia de vazão afluente, correspondendo a faixa 4 do Artigo 17, § 2º da Resolução CONSEMA 355/2017.

Quadro 58 – Resumo de informações acerca da ETE do SES COHAB.

Unidade	Coordenadas dos Vértices		Município	Vazão	
	Latitude	Longitude		m³/dia	l/s
ETE	-29.810581°	-51.164957°	Sapucaia do Sul	1.961	22,7
	-29.811054°	-51.165043°			
	-29.811593°	-51.164496°			
	-29.810765°	-51.164299°			

Fonte: Elaboração própria (2024).

A ETE compreende os seguintes componentes:

- 1 unidade de tratamento preliminar, com gradeamento, caixa de areia e calha Parshall;
- Lodos ativados por batelada (4 tanques);
- 1 tanque de contato;
- 1 emissário de esgoto tratado, desde a ETE até o ponto de lançamento no corpo hídrico receptor, por gravidade;
- 1 laboratório simplificado.

Na figura a seguir é possível ver a localização da ETE e de suas elevatórias

Figura 29 – Vista do SES COHAB.



Fonte: Elaboração própria (2024).

3.2.2.3. Emissário e ponto de lançamento

O emissário de efluente tratado segue, por gravidade, em tubulação de PVC enterrada, desde a saída da ETE até o ponto de lançamento no corpo hídrico receptor, e é operada pela Ambiental Metrosul.

O corpo receptor dos efluentes tratados é o Arroio Joaquim.

O quadro a seguir apresenta um resumo de informações acerca do ponto de lançamento do efluente tratado do SE COHAB.

Quadro 59 – Resumo de informações acerca do ponto de lançamento do Sistema de Esgotamento Sanitário COHAB.

Unidade	Coordenadas		Corpo d'água receptor	Município	Vazão (l/s)
	Latitude	Longitude			
Ponto de Lançamento	-29.811146°	-51.164898°	Arroio Joaquim	Sapucaia do Sul	22,7

Fonte: Elaboração própria (2024).

3.2.2.4. Fluxogramas

Este item apresenta um fluxograma representativo do sistema de esgotamento sanitário COHAB e um esquema ilustrativo da ETE.

3.2.2.4.1. Fluxograma do sistema de esgotamento sanitário

A figura a seguir apresenta de forma resumida e ilustrativa o funcionamento do Sistema de Esgotamento Sanitário COHAB.

Figura 30 – Fluxograma representativo dos componentes do SES COHAB.




Fonte: Elaboração própria (2024).

3.2.2.4.2. Processo ilustrativo do tratamento da ETE COHAB

A figura a seguir apresenta de forma ilustrativa a Estação de Tratamento de Esgotos, um dos componentes do sistema de esgotamento COHAB.

Figura 31 – ETE COHAB.

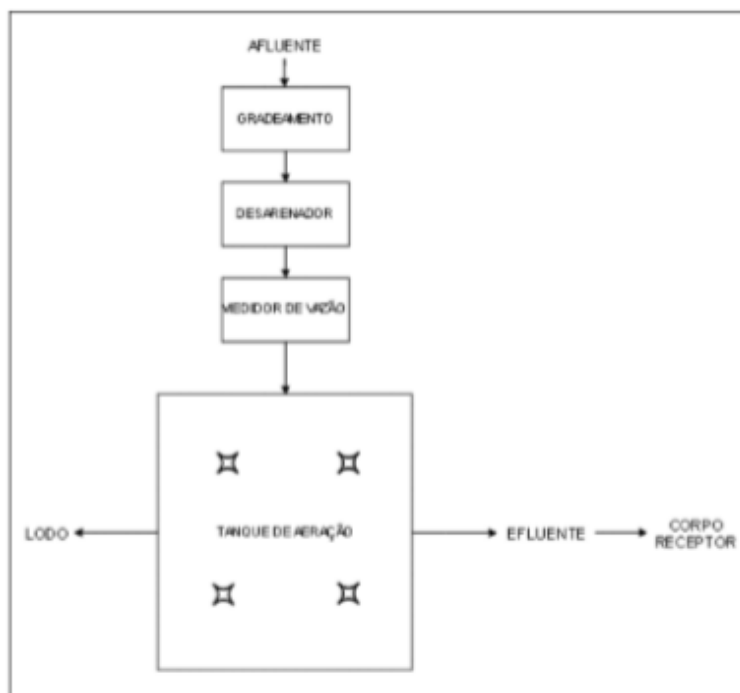

Fonte: Elaboração própria (2024).

3.2.2.5. Identificação dos pontos críticos

Os pontos críticos de controle do sistema de esgotamento sanitário são as unidades consideradas vitais para o funcionamento do sistema de tratamento. São elas:

- Rede coletora;
- Elevatórias;
- Linha de recalque de esgoto bruto;
- Tratamento preliminar (grade e caixa de areia);
- Aeradores;
- Emissário de esgoto tratado.

3.2.3. SES Primavera

3.2.3.1. Rede coletora e Estações de bombeamento de esgoto

Não há estações de bombeamento de esgoto no sistema. A rede coletora de esgoto bruto do Condomínio Primavera, serão operadas pela Ambiental Metrosul.

3.2.3.2. Estação de tratamento de esgoto

O quadro a seguir apresenta um resumo de informações acerca da Estação de Tratamento de Esgoto Primavera.

A estação está alocada no município de Sapucaia, na região metropolitana de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul.

A medida de porte do empreendimento é de 180,00 m³/dia de vazão afluyente, correspondendo a faixa 1 do Artigo 17, § 2º da Resolução CONSEMA 355/2017.

Quadro 60 – Resumo de informações acerca da ETE Primavera.

Unidade	Coordenadas dos Vértices		Município	Vazão licenciada	
	Latitude	Longitude		m ³ /dia	l/s
ETE	-29.808.181	-51.184.192	Sapucaia	180	2
	-29.808.364	-51.184.074			
	-29.808.253	-51.183.816			
	-29.808.074	-51.183.943			

Fonte: Elaboração própria (2024).

A ETE compreende os seguintes componentes:

- 5 fossas sépticas;
- 5 filtros anaeróbios; e
- Emissário de canalização fechada.

3.2.3.3. Emissário e ponto de lançamento

O emissário de efluente tratado segue, por gravidade, em canalização fechada, desde a saída da ETE até o ponto de lançamento no corpo hídrico receptor, e será operada pela Ambiental Metrosul.

O quadro a seguir apresenta um resumo de informações acerca do ponto de lançamento do efluente tratado da ETE Primavera.

Quadro 61 – Resumo de informações acerca do ponto de lançamento da ETE Primavera.

Unidade	Coordenadas		Corpo d'água receptor	Município	Vazão (l/s)
	Latitude	Longitude			
Ponto de Lançamento	-29,8106	-51,1886949°	Curso d'água sem denominação, afluente do Rio dos Sinos	Sapuçaia	2

Fonte: Elaboração própria (2024).

3.2.3.4. Fluxogramas

Este item apresenta dois fluxogramas representativos do Sistema de Esgotamento Sanitário Veneza. O primeiro deles refere-se à totalidade do SES, e o segundo ilustra um componente em específico do sistema: a estação de tratamento de esgotos.

3.2.3.5. Fluxograma do sistema de esgotamento sanitário


As figuras a seguir apresenta de forma resumida e ilustrativa o funcionamento do Sistema de Esgotamento Sanitário Primavera e a estrutura da ETE Primavera, respectivamente.

Figura 32 – Fluxograma representativo dos componentes do SES Primavera.



Fonte: Elaboração própria (2024).

Figura 33 – Fluxograma da ETE Primavera.



Fonte: Elaboração própria (2024).

3.2.3.6. Identificação dos pontos críticos

Os pontos críticos de controle do sistema de esgotamento sanitário são as unidades consideradas vitais para o funcionamento do sistema de tratamento. São elas:

- Rede coletora;
- Fossas sépticas;
- Filtros anaeróbios; e
- Emissário de esgoto tratado.

4. OBJETIVOS E METAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A universalização dos serviços de saneamento básico é um compromisso fundamental para promover a saúde pública, a dignidade humana e a sustentabilidade ambiental. No contexto do Plano, estabelecer objetivos claros e metas mensuráveis é essencial para orientar as ações e investimentos necessários à expansão e melhoria dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Este capítulo apresenta os objetivos estratégicos e as metas específicas que nortearão as políticas públicas e as iniciativas regionais de saneamento básico. Os objetivos definidos visam atender às diretrizes nacionais de saneamento, garantindo a equidade no acesso aos serviços e promovendo a eficiência operacional dos sistemas. As metas, por sua vez, são delineadas com base em diagnósticos detalhados das condições atuais, considerando as particularidades de cada município e as demandas da população.

Ao longo deste capítulo, serão apresentados os indicadores de desempenho e os prazos para o alcance das metas, bem como as estratégias para superar os desafios e obstáculos que possam surgir.

4.1. Projeção populacional

As projeções populacionais desempenham um papel fundamental no planejamento abrangente de políticas públicas voltadas para o bem-estar social, desenvolvimento econômico e, especificamente, para a execução eficaz de projetos de saneamento básico. No contexto desses projetos, a projeção populacional emerge como uma ferramenta indispensável, fornecendo insights cruciais para o dimensionamento adequado das infraestruturas necessárias, além de servir como base para o cálculo das demandas futuras.

A confiabilidade dessas projeções é um elemento central em estudos dessa natureza. Para alcançar esse nível de confiança, é imperativo realizar uma análise abrangente e interdisciplinar dos cenários passado, presente e futuro da população em questão. Isso não apenas demanda uma compreensão profunda das variáveis que interagem com a

população ao longo do tempo, mas também exige uma perfeita adequação dos métodos empregados no cálculo das projeções aos dados disponíveis.

A complexidade inerente à elaboração dessas projeções é evidente, especialmente devido à necessidade de uma análise cuidadosa das variáveis que interagem com a população em um determinado espaço geográfico ao longo do tempo projetado. Dado que as projeções se relacionam com o futuro, é crucial considerar a incerteza, mesmo quando há informações históricas detalhadas e confiáveis disponíveis sobre a população em estudo.

O levantamento dos dados essenciais para a realização deste estudo populacional foi conduzido por meio das principais fontes de informações neste campo, com destaque para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Essa abordagem assegura uma base sólida e atualizada para a projeção, incorporando dados confiáveis que são essenciais para a precisão e utilidade do planejamento futuro.

4.1.1. Método utilizado para projeções populacionais

O IBGE tem a responsabilidade de publicar, até 31 de agosto de cada ano, as estimativas populacionais para estados e municípios. Essas estimativas são de extrema importância, pois servem de base para a distribuição do Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), mecanismos fundamentais na política fiscal brasileira, que redistribuem receitas tributárias para promover o equilíbrio socioeconômico entre as diferentes regiões do país

As estimativas populacionais são calculadas utilizando o método matemático AiBi, um modelo que se baseia na análise de tendências de crescimento populacional de um determinado município entre dois censos demográficos consecutivos. Este método também leva em consideração a tendência de crescimento de uma área geográfica hierarquicamente superior, como o estado ou a Unidade da Federação (UF) em que o município está inserido. As UFs são projetadas pelo método das componentes demográficas, que inclui variáveis como natalidade, mortalidade e migração.

Segundo a nota metodológica n. 01 do IBGE, a população estimada de uma Unidade da Federação em um dado momento t representada como $P(t)$. Essa população é dividida em n áreas menores, geralmente municípios, onde a população de cada área i no tempo t é denotada por $P_i(t)$.

A soma das populações dessas áreas menores deve igualar a população total da Unidade da Federação:

$$P_i(t); i = 1, 2, 3, \dots, n$$

$$P(t) = \sum_{i=1}^n P_i(t)$$

O método AiBi parte da hipótese de que a população de uma área menor i em um tempo t pode ser expressa como uma função linear da população da área maior (a Unidade da Federação), ajustada por dois coeficientes: a_i e b_i . A equação para a população projetada $P_i(t)$ de uma área i é dada por:

$$P_i(t) = a_i P(t) + b_i$$

Onde:

- a_i é o coeficiente de proporcionalidade do incremento da população da área menor i em relação ao incremento da população da área maior;
- b_i é o coeficiente linear de correção, que ajusta as diferenças específicas de crescimento entre as áreas menores e a área maior.

Os coeficientes a_i e b_i são determinados a partir de dados coletados entre os dois últimos censos demográficos. Para definir esses coeficientes, o método utiliza as populações registradas nos censos nos tempos t_0 e t_1 . A partir da resolução de um sistema de equações baseado nos valores populacionais dos censos, obtém-se:

$$a_i = \frac{P_i(t_1) - P_i(t_0)}{P(t_1) - P(t_0)}$$

$$b_i = P_i(t_0) - a_i P(t_0)$$

O princípio subjacente ao método AiBi é que as populações dos domínios menores, como os municípios, constituem uma função linear da população do domínio maior, como o estado ou a Unidade da Federação. No entanto, uma das desvantagens do método é a possibilidade de gerar estimativas de população negativa para algumas áreas. Isso pode ocorrer em regiões onde o coeficiente *ai* assume um valor extremamente baixo ou negativo, indicando uma tendência de declínio populacional em relação ao crescimento da área maior.

Para mitigar esse problema, alternativas metodológicas podem ser empregadas. Uma solução proposta por Frias (1987) envolve a separação das áreas com taxas de crescimento positivas e negativas, permitindo um ajuste mais preciso das estimativas. Outra abordagem é o uso de correções manuais para evitar populações negativas, garantindo a consistência e a plausibilidade das projeções.

4.1.2. Projeções populacionais adotadas

Após a aplicação da metodologia supracitada, foram definidas as projeções populacionais totais, urbana e rural, apresentadas no **ANEXO I – PROJEÇÃO POPULACIONAL**.

4.2. Universalização dos serviços

Neste item serão apresentados os objetivos, metas e indicadores para a universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, além da metodologia de cálculo adotada.

4.2.1. Objetivos, metas e indicadores

O Plano visa criar um quadro coerente de ações e investimentos que, ao longo do tempo, conduzam à universalização dos serviços de saneamento, melhorando a saúde e a qualidade de vida da população e assegurando a sustentabilidade ambiental e econômica das operações.

Desta forma foram definidos os seguintes objetivos específicos, para os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário:

- Melhoria e expansão do abastecimento de água e esgotamento sanitário, a fim de garantir a universalização ao acesso a água potável e cobertura do esgotamento sanitário;
- Garantir o acesso de qualidade aos serviços de abastecimento de água.

Para atingir os objetivos estabelecidos, tem-se as seguintes metas:

- Universalização: alcançar a meta de 99% de cobertura de água e 90% de cobertura de esgoto, até 2033, conforme a Lei Federal nº 14.026/20, mantendo esta cobertura até 2062.

Para garantir o acompanhamento eficaz das metas estabelecidas no Plano, é fundamental a utilização de indicadores de desempenho. Esses indicadores proporcionarão uma avaliação contínua e objetiva do progresso em direção aos objetivos definidos, permitindo ajustes necessários ao longo do processo.

Por meio da medição sistemática da cobertura dos sistemas, será possível monitorar a eficiência e a eficácia das ações implementadas. É relevante destacar que os indicadores apresentados estão em conformidade com aqueles previstos nos contratos de concessão de serviço público assinados por cada município.

A seguir, serão apresentados os principais indicadores a serem acompanhados.

4.2.1.1. Metodologia do cálculo

A metodologia de cálculo das metas de universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário é fundamental para garantir que os objetivos de cobertura e eficiência sejam alcançados de maneira precisa e sustentável. Este item tem como propósito detalhar os critérios e procedimentos utilizados para determinar as metas de universalização, assegurando que todas as áreas de prestação dos serviços sejam devidamente atendidas.

A abordagem considera as características específicas de cada região, incluindo a exclusão de imóveis localizados em áreas irregulares ou com baixa densidade populacional, e leva em conta tanto as economias factíveis quanto as soluções individuais de coleta e tratamento de esgoto sanitário. Através desta metodologia, busca-se promover a transparência e a eficácia no planejamento e na execução das ações necessárias para a universalização dos serviços de saneamento básico.

A metodologia leva em consideração, portanto, os seguintes tópicos:

- Área de prestação dos serviços;
- A exclusão dos imóveis localizados em áreas irregulares e imóveis localizados em áreas cuja densidade seja abaixo de 1 (uma) ligação para cada 20m (vinte metros) de rede;
- Economias factíveis são as unidades consumidoras ou domicílios com disponibilidade para serem conectados às redes públicas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
- Soluções individuais de coleta e tratamento de esgoto sanitário existentes na área de prestação dos serviços.

4.2.1.2. Nível de universalização dos serviços de água

Acompanha a cobertura dos serviços de abastecimento de água do município, aplicando o NUA, seguindo a fórmula:

$$NUA = \frac{\text{Economias Residenciais de Água}}{\text{Domicílios Residenciais}} \times 100$$

Onde,

- **Economias residenciais de água:** número de economias residenciais que possuem acesso aos serviços de abastecimento de água, na área da prestação dos serviços, incluindo economias residenciais ativas, inativas e factíveis, obtidas a partir dos cadastros comercial e operacional da Concessionária;

- **Domicílios residenciais:** número total de domicílios residenciais com viabilidade técnica para serem conectados à rede de abastecimento de água na Área de Prestação dos Serviços. Deverá ser calculado com base no número de domicílios estimados pelo IBGE.

O instrumento de delegação dos serviços à Concessionária apresenta as metas intermediária e de universalização de cobertura do serviço de esgotamento sanitário do município, as quais são incorporadas automaticamente a este Plano.

4.2.1.3. Nível de universalização dos serviços de esgotamento sanitário

Acompanha a cobertura dos serviços de esgotamento sanitário para cada município, aplicando o NUE, seguindo a fórmula:

$$NUE = \frac{\text{Economias Residenciais de Esgoto}}{\text{Domicílios Residenciais}} \times 100$$

Onde,

- **Economias residenciais esgoto:** número de economias residenciais que possuem acesso aos serviços de esgotamento sanitário na Área de Prestação dos Serviços, incluindo economias residenciais ativas, inativas e factíveis, obtidas a partir dos cadastros comercial e operacional da Concessionária;
- **Domicílios residenciais:** número total de domicílios residenciais com viabilidade técnica para serem conectados à rede de esgotamento sanitário na Área de Prestação dos Serviços. Deverá ser calculado com base no número de domicílios estimados pelo IBGE e não deverá incluir domicílios em soleira baixa ou qualquer outra impossibilidade técnica de conexão.

O instrumento de delegação dos serviços à Concessionária apresenta as metas intermediária e de universalização de cobertura do serviço de esgotamento sanitário do município, as quais são incorporadas automaticamente a este Plano.

5. PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

Os programas, projetos e ações são essenciais para atingir as metas estabelecidas, que devem ser compatíveis com os Planos Plurianuais e outros planos governamentais, conforme a Lei Federal nº 14.026/2020. No entanto, a falta de instrumentos municipais como o Plano Diretor e a ausência de detalhes sobre os componentes do saneamento básico complicam o planejamento.

Apesar disso, o Plano Regional de Água e Esgoto representa um passo importante para a universalização eficiente do saneamento básico regional. A integração dos diversos instrumentos de planejamento e a identificação de fontes de financiamento são cruciais para a sustentabilidade dessas proposições.

Para atingir as metas de cobertura, redução de perdas e qualidade nos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, é necessário, portanto, um programa de investimentos amplo e abrangente.

5.1. Premissas e diretrizes

A definição dos programas, projetos e ações perpassa pelo entendimento de cada conceito. De acordo com Galvão Júnior et al. (2010), os programas referem-se ao esboço geral de finalidade abrangente, determinando táticas e métodos de maneira estratégica, sendo possível concretizar as metas e objetivos. Já os projetos são entendidos como elementos de cada programa, podendo ser ou não ligados a outros programas, dentro de um mesmo projeto. Por fim, as ações são específicas a cada projeto, tendo foco na execução.

Os programas, projetos e ações aqui definidos, levaram em consideração o diagnóstico do município, operado pela CORSAN. Para isso foram consideradas as demandas pelos serviços de saneamento básico, bem como a dinâmica populacional, além de outros fatores que poderiam dificultar a universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Neste sentido, para alcançar os objetivos e metas de universalização, são propostos programas, projetos e ações.

As medidas a serem implementadas são divididas em estruturais e estruturantes e levam em consideração a disponibilidade orçamentária, viabilidade técnica, bem como as obrigações específicas constantes nos contratos de concessão.

Dessa forma, as **medidas estruturais** dizem respeito às intervenções no ambiente físico, sendo fundamentais para assegurar a universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Por outro lado, as **medidas estruturantes** referem-se a aspectos gerenciais, essenciais para o suporte e a eficácia na prestação desses serviços.

5.2. Abastecimento de água

5.2.1. Programa, projetos e ações estruturais

A garantia de um sistema eficiente de abastecimento de água é fundamental para a saúde pública e o bem-estar da população. Para atingir esse objetivo, é necessário implementar uma série de ações estratégicas e estruturais que assegurem a captação, tratamento, armazenamento e distribuição da água de maneira eficaz e sustentável. Essas ações devem ser planejadas e executadas de forma integrada, considerando a diversidade de contextos regionais e a necessidade de preservar os recursos hídricos.

A implementação de tecnologias avançadas, a modernização da infraestrutura existente e a gestão eficiente dos recursos são pilares essenciais para o sucesso dessas iniciativas.

O **Quadro 62** apresenta a consolidação dos programas e ações para os sistemas de abastecimento de água, oferecendo uma visão abrangente das diretrizes propostas. No entanto, é fundamental ressaltar que cada município possui suas próprias necessidades, sendo as ações ajustadas conforme suas metas contratuais e cronogramas operacionais, de modo a assegurar o cumprimento dos objetivos e a implementação das melhorias necessárias.

Quadro 62 – Programa, projetos e ações estruturais para os sistemas de abastecimento de água.

Programa	Projetos	Ações	Responsável
Expansão e Implantação das Infraestruturas	Implantação dos Sistemas de Abastecimento de Água	Implantação dos sistemas de captação de água.	Concessionária
		Implantação dos sistemas de adução de água (bruta e/ou tratada).	
		Implantação dos sistemas de bombeamento de água.	
		Implantação dos sistemas de tratamento de água.	
		Implantação dos sistemas de reservação de água.	
		Implantação dos sistemas de distribuição de água.	
		Implantação dos sistemas de tratamento de lodo.	
		Implantação dos sistemas de interconexão do abastecimento com as unidades consumidoras (conexões, ramal de ligação etc.).	
		Implantação dos parques de hidrômetros.	
	Expansão dos Sistemas de Abastecimento de Água	Implantação e/ou ampliação dos sistemas de captação de água.	Concessionária
		Implantação e/ou ampliação dos sistemas de adução de água (bruta e/ou tratada).	
		Implantação e/ou ampliação dos sistemas de bombeamento de água.	
		Implantação e/ou ampliação dos sistemas de tratamento de água.	
		Implantação e/ou ampliação dos sistemas de reservação de água.	
		Implantação e/ou ampliação dos sistemas de distribuição de água.	
		Implantação e/ou ampliação dos sistemas de tratamento de lodo.	
		Implantação e/ou ampliação dos sistemas de interconexão do abastecimento com as unidades consumidoras (conexões, ramal de ligação etc.).	
		Implantação e/ou ampliação dos parques de hidrômetros.	
Expansão e Implantação das Infraestruturas	Melhorias Operacionais e Substituições dos Sistemas de Abastecimento de Água	Execução de melhorias e/ou substituições dos sistemas de captação de água.	Concessionária
		Execução de melhorias e/ou substituições dos sistemas de adução de água (bruta e/ou tratada).	
		Execução de melhorias e/ou substituições dos sistemas de bombeamento de água.	
		Execução de melhorias e/ou substituições dos sistemas de tratamento de água.	
		Execução de melhorias e/ou substituições dos sistemas de reservação de água.	
		Execução de melhorias e/ou substituições dos sistemas de distribuição de água.	

Programa	Projetos	Ações	Responsável
		Execução de melhorias e/ou substituições dos sistemas de tratamento de lodo.	
		Execução de melhorias e/ou substituições dos sistemas de interconexão do abastecimento com as unidades consumidoras (conexões, ramal de ligação etc.).	
		Execução de melhorias e/ou substituições dos parques de hidrômetros.	

Fonte: Elaboração própria (2024).

5.2.2. Programa, projetos e ações estruturantes

O programa estruturante para os sistemas de abastecimento de água tem como objetivo garantir a eficiência, a segurança e a sustentabilidade no fornecimento de água potável, promovendo ações que abrangem desde a organização técnica até o controle da qualidade dos serviços prestados.

Para atingir esses objetivos, os programas estão divididos em cinco áreas principais, conforme apresenta o **Quadro 63**.

Quadro 63 – Programa, projetos e ações estruturantes para os sistemas de abastecimento de água.

Programa	Projeto	Ação	Responsável
Governança Operacional e Gestão de Dados	Regularização, Capacitação e Monitoramento	Regularização e monitoramento das licenças e outorgas para que todas os sistemas de abastecimento de água estejam em conformidade com as normas legais, assegurando a continuidade e expansão dos serviços de forma regularizada.	Concessionária
		Prover treinamento contínuo e atualização para os profissionais envolvidos na operação e manutenção do sistema de abastecimento, assegurando que estejam preparados para lidar com desafios técnicos e operacionais.	
		Elaborar estudos técnicos que subsidiem a criação de projetos para a modernização e ampliação da infraestrutura, aumentando a eficiência do sistema de abastecimento.	
		Implementar um sistema de informações para monitorar a eficiência do abastecimento de água, identificando possíveis melhorias e otimizações no processo.	

Programa	Projeto	Ação	Responsável
	Integração e Atualização de Dados Cadastrais e Operacionais	Atualização contínua das informações cadastrais dos usuários e redes de abastecimento e seus dispositivos especiais (válvulas, ventosas, registros, hidrantes e conexões), garantindo que essas informações sejam constantemente atualizadas e acessíveis para a gestão operacional.	Concessionária
Gestão Eficiente de Recursos Hídricos e Energéticos	Eficiência Operacional e Controle de Perdas	Identificar e combater as perdas de água nos sistemas, por meio de tecnologia de detecção de vazamentos, controle de fraudes e manutenção preventiva.	Concessionária
	Resiliência Hídrica	Identificar e combater as ligações irregulares em soluções individuais de abastecimento (sem a devida outorga), assegurando a garantia de uso dos recursos hídricos conforme normas legais.	Prefeitura Municipal e Concessionária
	Otimização Energética	Implementar tecnologias e processos que aumentem a eficiência energética nos sistemas de bombeamento, tratamento e distribuição de água, com a modernização de equipamentos e incorporação de fontes renováveis.	Concessionária
Segurança e Monitoramento da Água Tratada	Controle da Qualidade da Água Tratada	Sistema de monitoramento para garantir o controle contínuo da qualidade da água, de acordo com as exigências das autoridades, para assegurar a conformidade com os padrões estabelecidos.	Concessionária

Fonte: Elaboração própria (2024).

5.3. Esgotamento sanitário

5.3.1. Programa, projetos e ações estruturais

O desenvolvimento de um sistema eficiente de esgotamento sanitário é vital para assegurar a saúde pública e a preservação ambiental. Para isso, é essencial implementar ações coordenadas que abrangem desde a coleta dos esgotos até seu tratamento e disposição final. A construção e a modernização da infraestrutura de esgotamento sanitário são fundamentais para garantir que os resíduos sejam tratados adequadamente, evitando a contaminação dos corpos d'água e do solo.

As ações devem incluir a instalação de redes de coleta eficientes, a construção de estações de tratamento de modernas e a melhoria das conexões domiciliares.

O **Quadro 64** consolida os programas e ações para os sistemas de esgotamento sanitário, fornecendo uma visão abrangente das diretrizes propostas. No entanto, é importante

destacar que cada município tem necessidades específicas, e as ações são alinhadas às suas metas contratuais e cronogramas operacionais, a fim de garantir o cumprimento dos objetivos e as melhorias adequadas.

Quadro 64 – Programa, projetos e ações estruturais para os sistemas de esgotamento sanitário.

Programa	Projetos	Ações	Responsável
Expansão e Implantação das Infraestruturas	Implantação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	Implantação dos sistemas de interconexão da coleta de esgoto com as unidades contribuidoras (ramais de ligação, conexões etc.).	Concessionária
		Implantação dos sistemas de coleta e transporte de esgoto.	
		Implantação dos sistemas de tratamento de esgoto.	
		Implantação dos sistemas de tratamento do lodo.	
		Fiscalização para redução das ligações irregulares (lançamento de esgoto pluvial nas redes de esgoto cloacal e vice-versa)	Prefeitura Municipal e Concessionária
		Fiscalização da efetivação das ligações domiciliares de esgoto cloacal ao SES	Prefeitura Municipal
	Expansão da Capacidade dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	Implantação e/ou ampliação dos sistemas de interconexão da coleta de esgoto com as unidades contribuidoras (ramais de ligação, conexões etc.).	Concessionária
		Implantação e/ou ampliação dos sistemas de coleta e transporte de esgoto.	
		Implantação e/ou ampliação dos sistemas de tratamento de esgoto.	
		Implantação e/ou ampliação dos sistemas de tratamento do lodo.	
Renovação e Modernização das Infraestruturas	Melhoria Operacional e Substituições dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	Execução de melhorias e/ou substituições dos sistemas de interconexão da coleta de esgoto com as unidades contribuidoras (ramais de ligação, conexões etc.).	Concessionária
		Execução de melhorias e/ou substituições dos sistemas de coleta e transporte de esgoto.	
		Execução de melhorias e/ou substituições dos sistemas de tratamento de esgoto.	
		Execução de melhorias e/ou substituições dos sistemas de tratamento do lodo.	

Fonte: Elaboração própria (2024).

5.3.2. Programa, projetos e ações estruturantes

O programa tem como objetivo principal garantir a eficiência, legalidade e sustentabilidade na operação dos sistemas de coleta e tratamento de esgoto. Por meio de

projetos focados na regularização ambiental, capacitação técnica, ampliação da infraestrutura e monitoramento da performance, o programa busca modernizar e expandir o sistema, melhorando a qualidade dos serviços prestados.

Além disso, contempla ações para otimizar o uso de energia e integrar dados operacionais, garantindo maior controle e eficiência na gestão dos recursos hídricos e do saneamento, em conformidade com as normas ambientais vigentes. O **Quadro 65** apresenta o programa e seus respectivos projetos e ações.

Quadro 65 – Programa, projetos e ações estruturantes para os sistemas de esgotamento sanitário.

Programa	Projetos	Ações	Responsável
Governança Operacional e Gestão de Dados	Regularização, Capacitação e Monitoramento	Assegurar que o sistema de esgotamento sanitário esteja em conformidade com as normas ambientais vigentes, por meio do monitoramento contínuo e da renovação das licenças necessárias, garantindo a operação legal e ambientalmente adequada.	Concessionária
		Promover treinamentos regulares para os colaboradores, com foco em práticas inovadoras, operação eficiente do sistema de esgotamento e conformidade com as regulamentações ambientais.	
		Realizar estudos técnicos detalhados voltados à expansão e melhorias do sistema de esgotamento sanitário, com foco em aumentar a cobertura e melhorar a eficiência operacional e ambiental.	
		Implementar um sistema de informações geográficas para monitorar e avaliar a performance do sistema de esgotamento sanitário em tempo real, permitindo a detecção de problemas operacionais e a otimização da gestão dos serviços.	
	Integração e Atualização de Dados Cadastrais e Operacionais	Integrar e atualizar continuamente os dados cadastrais e operacionais do sistema de esgotamento sanitário, garantindo a eficiência na gestão de recursos e a tomada de decisões.	Concessionária
Gestão de Conformidade e Eficiência Energética	Fiscalização e Controle de Ligações Irregulares	Implementar medidas de fiscalização e combate a ligações clandestinas no sistema de esgotamento sanitário, visando a regularização de usuários e a redução de impactos negativos na operação e no meio ambiente.	Prefeitura Municipal e Concessionária
	Fiscalização e Controle de Adesão ao SES	Implementar medidas de fiscalização e acompanhamento da efetivação da adesão dos usuários ao SES de modo a garantir o devido encaminhamento dos efluentes ao tratamento.	Prefeitura Municipal
	Otimização Energética	Implementar medidas de eficiência energética no sistema de esgotamento sanitário, como a substituição de equipamentos obsoletos por novas tecnologias de baixo consumo energético	Concessionária

Programa	Projetos	Ações	Responsável
		e a automação de processos operacionais para reduzir o consumo de energia nas unidades.	
Segurança e Monitoramento da Efluente Tratado	Controle da Qualidade do Efluente Tratado	Implementar um sistema de monitoramento contínuo para garantir que os efluentes tratados atendam aos padrões de qualidade exigidos por regulamentações ambientais, prevenindo a contaminação de corpos d'água e promovendo a saúde pública.	Concessionária

Fonte: Elaboração própria (2024).

5.4. Programa de desenvolvimento institucional e setorial

A gestão eficaz de sistema de saneamento básico envolve coordenar o abastecimento de água e esgotamento sanitário de forma integrada. Para isso, são adotadas ações que considerem especificidades locais e promovam o uso sustentável dos recursos.

Educação ambiental e engajamento da comunidade são elementos-chave para sensibilizar sobre a importância do saneamento adequado e incentivar práticas responsáveis. A participação ativa dos cidadãos no processo decisório e na fiscalização das ações contribui para melhorar continuamente os serviços e assegurar um ambiente saudável para todos.

As ações de gestão apresentam, portanto, caráter técnico e institucional, sendo voltadas para melhorias dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. O **Quadro 66** apresenta os principais projetos e ações de gestão a curto, médio e longo prazo.

Quadro 66 – Programa, projetos e ações de desenvolvimento institucional e setorial.

Programa	Projetos	Ações	Responsável
Programa de Gestão Institucional e Setorial	Sistema de Informações sobre Saneamento	Implantação de sistema regional de informações sobre saneamento (eixo de água e esgoto) com cadastro georreferenciado.	Concessionária
		Manutenção e atualização do sistema regional de informações sobre saneamento com cadastro georreferenciado.	
	Gestão Interna e Externa	Medidas de articulação e desenvolvimento operacional, institucional, tecnológico e/ou de inovação, eficiência energética e serviços especiais.	Concessionária e/ou Prefeitura
		Monitoramento e avaliação sistemática do Plano Regional de Água e Esgoto - RS.	

Programa	Projetos	Ações	Responsável
	Comunicação, Sensibilização e Mobilização Social	Desenvolvimento e manutenção de campanhas constantes de conscientização e incentivo às práticas de uso racional da água e consumo consciente, com ênfase em grandes unidades consumidoras.	Concessionária e/ou Prefeitura
		Desenvolvimento e manutenção de campanhas de conscientização/sensibilização dos usuários sobre a importância das ligações domiciliares às redes coletoras de esgotamento sanitário e redes de abastecimento de água, esclarecendo os benefícios da regularização para o bem-estar social e ambiental.	
		Desenvolvimento e manutenção de campanhas de conscientização/sensibilização dos usuários sobre a proteção dos mananciais e temas ambientais relevantes para o SAA e o SES.	

Fonte: Elaboração própria (2024).

5.5. Fonte de Financiamento

O Plano Regional abrange a prestação regionalizada dos serviços pela CORSAN, por meio de contratos de programa e contratos de concessão que delegam à Companhia a responsabilidade pela realização dos investimentos necessários para atingir os objetivos definidos neste planejamento regional.

Logo, a fonte de financiamento é privada e atribuída à CORSAN, a quem compete custear os investimentos com recursos próprios ou mediante captação de recursos de terceiros em conformidade com as alternativas disponíveis no mercado de capitais e/ou financeiro, incluindo o acesso a recursos federais nos moldes previstos no art. 50 da Lei Federal 11.445/2007.

Para tanto, os Municípios são responsáveis pela adoção das providências atribuídas legalmente aos titulares dos serviços, especialmente aquelas exigidas pelo art. 50 da Lei Federal 11.445/2007, para assegurar que não haja qualquer obstáculo ao eventual acesso da Concessionária a recursos federais.

6. AÇÕES DE EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS

O plano de contingência e emergência estabelece um conjunto de ações planejadas e implementadas a serem adotadas durante emergências que possam ocorrer e afetar o sistema de abastecimento de água e/ou o sistema de esgotamento sanitário do município, ocasionando interrupções no abastecimento de água e/ou extravasamento de esgoto com contaminação de cursos d'água ou áreas de proteção ambiental e riscos para a saúde pública, segurança e meio ambiente.

Os objetivos principais do plano de contingência e emergência são identificar e definir os eventos emergenciais e os riscos envolvidos nos sistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto, e apresentar as ações preventivas e mitigadoras para conter os efeitos danosos. A implementação das ações elencadas no plano visa majoritariamente:

- Restringir ao máximo os impactos dos riscos potenciais identificados;
- Antecipar que situações externas ao evento contribuam para o seu agravamento;
- Promover medidas básicas para restringir danos às áreas definidas;
- Proteger a integridade física da população e funcionários envolvidos;
- Evitar danos que excedam a capacidade dos afetados em conviver com o impacto.

A elaboração e estruturação do presente plano visam atendimento das resoluções normativas das Agências Reguladoras do Rio Grande do Sul - AGERGS e AGESAN - (Resolução AGERGS nº 37/2017, Resolução Agesan CSR Nº 013/2023). Desta forma, são apresentadas um mapeamento das vulnerabilidades dos sistemas, a classificação dos riscos, os procedimentos detalhados para mitigar danos em caso de emergência e os responsáveis envolvidos nos processos. A abrangência da aplicação do plano de contingência são as unidades operacionais dos sistemas descritos a seguir:

- Sistema de abastecimento de água abrangendo manancial, captação adutoras, estação de tratamento, rede de distribuição e reservatórios;
- Sistema de esgotamento sanitário abrangendo redes coletoras, estações de bombeamento de esgoto, estação de tratamento e corpo receptor.

6.1. Avaliação das vulnerabilidades do sistema de abastecimento de água e do sistema de esgotamento sanitário

A identificação das vulnerabilidades do sistema de água e de esgoto foi realizado analisando as unidades consideradas essenciais para o funcionamento do sistema e verificadas as hipóteses de situações emergenciais com potencial para causar impacto negativo aos usuários e meio ambiente.

Na definição destas condições emergenciais considerou-se que estão fora da matriz de riscos os eventos que não geram impacto direto de dano ambiental, aos consumidores, que sejam de baixa complexidade e de solução rápida através da estrutura de manutenção de cada sistema. Nesta situação elencamos as seguintes atividades

- **Manancial** – Pequenas alterações na capacidade de fornecimento de água para captação e que não resulte em alteração de vazão e risco de situação de emergência;
- **Adutoras de água bruta e tratada** – Rompimentos reparados em intervalo de tempo suficiente para não gerar problemas de desabastecimento (máximo 8 – 12 horas)
- **Elevatórias de água bruta e tratada** – Paralisação de conjunto de bombeamento onde é acionado o conjunto de reserva e/ou pequenas manutenções que não geram paralisação do funcionamento da elevatória;
- **Rede de distribuição** – Reparos de rede nos tempos < 12 horas e que tenham impacto setorial sem ser considerado um desabastecimento;
- **Estação de tratamento de água** – Pane nos equipamentos bem como eventos de vandalismo e incêndio que não impactam em paralisação de funcionamento da ETA;
- **Rede de coleta de esgoto** – Reparos de rede nos tempos < 12 horas;
- **Elevatórias de esgoto bruto** – Paralisação de conjunto de bombeamento onde é acionado o conjunto de reserva e/ou pequenas manutenções que não geram paralisação do funcionamento da elevatória e extravasamento para meio ambiente;

- **Estação de tratamento de esgoto** – Pane nos equipamentos bem como eventos de vandalismo e incêndio que não impactam em paralisação de funcionamento da ETE e extravasamentos.

6.2. Abastecimento de água

6.2.1. Categorização dos riscos/vulnerabilidades

6.2.1.1. Definições dos critérios de vulnerabilidade

A análise de riscos/vulnerabilidades permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer todo o sistema operacional. Para cada risco/vulnerabilidade identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais em caso de acontecimentos, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Para a classificação das vulnerabilidades foi utilizada como referência a metodologia da ABNT NBR ISO 14001/ 2015.

Para atribuição de pesos e pontuação das gravidades, após a identificação e classificação, executou-se uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos/vulnerabilidades foi realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme a graduação apresentada nos quadros a seguir.

Quadro 67 – Matriz de determinação da probabilidade.

Probabilidade	Valor	Descrição
Muito Baixa	0,1	Rara. Ocorre somente em circunstâncias excepcionais.
Baixa	0,3	Improável. Pode ocorrer em algum momento.
Média	0,5	Possível. Deve ocorrer em algum momento.
Alta	0,7	Provável. Vai ocorrer na maioria das circunstâncias.
Muito Alta	0,9	Quase certa. Ocorre em quase todas as circunstâncias.

Fonte: Elaboração própria (2024).

Quadro 68 – Matriz de determinação do impacto/consequência.

Impacto/Consequência	Valor	GERAL
Muito Baixo	0,5	Consequências são tratadas com operações de rotina
Baixo	1	Consequências não ameaçam a eficácia e eficiência do processo
Médio	2	Consequências ameaçam levemente a eficácia e/ou eficiência do processo
Alto	4	Consequências ameaçam significativamente a eficácia e/ou eficiência do processo
Muito Alto	8	Consequências ameaçam o fortemente o processo e a organização

Fonte: Elaboração própria (2024).

6.2.1.2. Definições dos critérios de gravidade

A definição dos critérios de gravidade foi realizada pela avaliação qualitativa do risco/vulnerabilidade de acordo com sua probabilidade de ocorrência, bem como seu impacto potencial de acordo com os dados apresentados nas matrizes acima.

O quadro a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição da classificação do nível de risco/vulnerabilidade

Quadro 69 – Matriz de risco- Classificação do risco.

Matriz de vulnerabilidade (P x I) para a determinação dos patamares de graduação dos riscos (grau de ameaça)				
Probabilidade	Impacto			
	0,50	1,00	2,00	8,00
0,9	0,45	0,90	1,80	7,20
0,7	0,35	0,70	1,40	5,60
0,5	0,25	0,50	1,00	4,00
0,3	0,15	0,30	0,60	2,40
0,1	0,05	0,10	0,20	0,80

Ameaça leve:	Risco Baixo
Ameaça média:	Risco Médio
Ameaça grave:	Risco Alto

Fonte: Elaboração própria (2024).

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco/vulnerabilidade se enquadre na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo se admite a aceitação ou adoção de medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco/vulnerabilidade alto.

6.2.2. Critérios de priorização dos riscos/vulnerabilidades

Como critério de priorização e direcionamento das ações mitigadoras, as vulnerabilidades são priorizadas conforme seu grau de risco, sempre do mais alto para o mais baixo. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

6.2.3. Plano de ações de emergências e contingências

De forma a evitar e/ou minimizar a ocorrência de eventos emergenciais indesejáveis e os impactos ocasionados por estes, neste capítulo serão definidas ações e procedimentos mitigadores necessários para uma rápida tomada de decisão, tendo por referência os cenários acidentais elencados no sistema de água.

No quadro a seguir, está demonstrada a relação dos eventos relevantes do SAA e SES possíveis de ocorrer (riscos/vulnerabilidades), as medidas de detecção dos eventos, tempo de detecção, os efeitos das situações de emergência, as ações mitigatórias e de emergência propostas para reduzir os riscos e os efeitos da emergência, a classificação dos riscos identificados para cada situação e os potenciais afetados.

Quadro 70 – Ações de Contingência e Emergência – SAA.

Unidade Operacional	Risco/vulnerabilidade	Medida de detecção	Tempo previsto para detecção do risco (h: min)	Danos associados	Medida de mitigação	Classificação do risco	Potenciais afetados
CAPTAÇÃO SUPERFICIAL EBAB 8A - Rio dos Sinos (29°50'23"S 51°11'12"W)	Estiagem prolongada na Bacia do Rio reduzindo as vazões do manancial	Medição de nível, via Supervisório – Monitorado pelo COI e Op. ETA.	Imediato	Redução da disponibilidade de água bruta, Paralisação total ou parcial da captação de água bruta do manancial causando desabastecimento do SAA	Programar o fornecimento de água por meio de carros-pipa para consumidores essenciais	BAIXO	Residências, comércios, indústrias, instituições de ensino, instituições de saúde, instituições carcerárias
					A operacionalização dos poços existentes para fornecimento de água para consumidores essenciais.		
					Implantar sistema de rodízio de abastecimento para reduzir os efeitos do desabastecimento		
	Ocorrência de cheias severas com Inundação das unidades operacionais	Medição de nível, via Supervisório – Monitorado pelo COI e Op. ETA.	Imediato	Paralisação total ou parcial da captação de água bruta do manancial causando desabastecimento do SAA	Programar um sistema alternativo de captação (GMB flutuante)	MÉDIO	Residências, comércios, indústrias, instituições de ensino, instituições de saúde, instituições carcerárias
					A operacionalização dos poços existentes para fornecimento de água para consumidores essenciais		
					Programar o fornecimento de água por meio de carros-pipa para consumidores essenciais		
	Despejos de produtos contaminantes	Monitoramento laboratorial (análises da água)	Variável	Paralisação total ou parcial da captação de água bruta do	Implantar sistema de rodízio de abastecimento para reduzir os efeitos do desabastecimento	BAIXO	Residências, comércios, indústrias,
					Adequação do processo de tratamento se houver condições técnicas		

Unidade Operacional	Risco/vulnerabilidade	Medida de detecção	Tempo previsto para detecção do risco (h: min)	Danos associados	Medida de mitigação	Classificação do risco	Potenciais afetados
	voluntariamente ou por acidente			manancial causando desabastecimento do SAA	Monitoramento e avaliação da concentração dos contaminantes para restabelecer a captação Programar o fornecimento de água por meio de carros-pipa para consumidores especiais Implantar sistema de rodízio de abastecimento para reduzir os efeitos do desabastecimento		instituições de ensino, instituições de saúde, instituições carcerárias
	Ocorrência de proliferação de algas no manancial	Monitoramento laboratorial (análises da água)	Variável	Redução da capacidade de tratamento causando desabastecimento parcial do SAA	Adequar o processo de tratamento para remoção dos efeitos da proliferação de algas Redução de vazão de operação para ajustar com a capacidade de tratamento afetada por ocorrência de algas no manancial. Programar o fornecimento de água por meio de carros-pipa para consumidores especiais; Implantar sistema de rodízio de abastecimento para reduzir os efeitos do desabastecimento	MÉDIO	Residências, comércios, indústrias, instituições de ensino, instituições de saúde, instituições carcerárias
EBABs EBAB 8A (29°50'23"S	Falha eletromecânica	Telemetria/Supervísorio e observação na vazão de chegada na ETA.	Variável	Falta de água parcial ou generalizada	Acionamento imediato da Coordenadoria Operacional (manutenção).	MÉDIO	Residências, comércios,

Unidade Operacional	Risco/vulnerabilidade	Medida de detecção	Tempo previsto para detecção do risco (h: min)	Danos associados	Medida de mitigação	Classificação do risco	Potenciais afetados
51°11'12"W) EBAB 8 (29°50'30"S 51°10'47"W)	Oscilação/interrupção no fornecimento de energia elétrica	Monitoramento realizado pelo COI e Op. ETA	Variável	Falta de água parcial ou generalizada	Uso de caminhão pipa para manter o abastecimento de pontos críticos caso necessário.	ALTO	indústrias, instituições de
					Acionamento dos Grupos Motor- Bombas (reserva).		
					Acionamento imediato da Coordenadoria Operacional (manutenção).		
ETA (29°50'31"S 51°10'47"W)	Oscilação/interrupção no fornecimento de energia elétrica	Telemetria/Supervisão e observação na vazão de chegada na ETA. Monitoramento realizado pelo COI e Op. ETA	Variável	Interrupção no tratamento da água, até que se restabeleça a energia	Avaliação da necessidade de instalação do sistema contingência elétrica (ex: geradores)	MÉDIO	Residências, comércios, indústrias, instituições de ensino, instituições de saúde, instituições carcerárias
					Acionamento da concessionária de energia elétrica e encaminhamento solicitando prioridade; aviso à população da falta de água; uso de caminhões pipa.		
					Acionamento da concessionária de energia elétrica e encaminhamento solicitando prioridade; aviso à população da falta de água; uso de caminhões pipa.		
ETA (29°50'31"S 51°10'47"W)	Oscilação/interrupção no fornecimento de energia elétrica	Monitoramento na própria Estação pelos Op. ETA e pelo Supervisório/COI.	Variável	Interrupção no tratamento da água, até que se restabeleça a energia	Avaliação da necessidade de instalação do sistema contingência elétrica (ex: geradores), em casos prolongados.	ALTO	Residências, comércios, indústrias, instituições de ensino, instituições de saúde, instituições carcerárias.

Unidade Operacional	Risco/vulnerabilidade	Medida de detecção	Tempo previsto para detecção do risco (h: min)	Danos associados	Medida de mitigação	Classificação do risco	Potenciais afetados
	Defeitos eletromecânicos nos equipamentos	Monitoramento na própria Estação pelos Op. ETA e pelo Supervisor/COI.	Variável	Interrupção/redução do tratamento da água	Verificação e rearme dos equipamentos, caso necessário, substituição dos mesmos. Acionamento de GMBS reserva.	MÉDIO	Residências, comércios, indústrias, instituições de ensino, instituições de saúde, instituições carcerárias.
	Vazamento de produtos químicos	Visualmente, Sistema supervisorio ou através de análises da água	Variável	Interrupção/redução do tratamento da água, risco a saúde e/ou causar danos ambientais	Executar os planos emergenciais específicos para cada produto e corrigir a falha. Restabelecer o sistema e/ou entrar em contato com o Químico responsável pelo tratamento.	BAIXO	Residências, comércios, indústrias, instituições de ensino, instituições de saúde, instituições carcerárias
	Vandalismo	Vistoria no local, reclamação de falta de água, sistema de monitoramento remoto e vigilância presencial.	Variável	Falta de água, equipamentos e estruturas danificadas	Registro de boletim de ocorrência, acionamento das equipes operacionais e eletromecânicas para restabelecer a operação; Central de monitoramento remoto e alarme.	BAIXO	Residências, comércios, indústrias, instituições de ensino, instituições de saúde, instituições carcerárias
EBATs EBAT 12 (29°50'25"S 51°08'30"W) EBAT 12A (29°50'24"S	Oscilação/interrupção no fornecimento de energia elétrica	Monitoramento na Estação – Supervisorio COI-ETA-COP	Variável	Desabastecimento da região de abrangência desta EBAT	Comunicar a concessionária de energia Avaliação da necessidade de instalação do sistema contingência elétrica (Geradores).	ALTO	Residências, comércios, indústrias, instituições de ensino, instituições de saúde,

Unidade Operacional	Risco/vulnerabilidade	Medida de detecção	Tempo previsto para detecção do risco (h: min)	Danos associados	Medida de mitigação	Classificação do risco	Potenciais afetados
51°07'44"W) EBAT 13 (29°48'19"S 51°10'11"W) EBAT 16 (29°49'06"S 51°08'12"W) EBAT 19 (29°48'56"S 51°08'48"W) EBAT 22 (29°50'06"S 51°07'36"W) EBAT 22A (29°49'59"S 51°07'25"W) EBAT 23 (29°48'30"S 51°09'37"W) EBAT 23A (29°48'18"S 51°09'54"W) EBAT 24 (29°48'47"S 51°08'34"W) EBAT 26 (29°50'27"S 51°07'04"W) EBAT 26A (29°50'40"S 51°06'43"W)	Defeitos eletromecânicos nos equipamentos	Monitoramento na Estação - Supervisório COI-ETA-COP	Variável	Desabastecimento da região de abrangência desta EBAT	Acionar a Coordenadoria Eletromecânica: Acionamento dos GMBs reservas. Realizar o diagnóstico do problema para conserto ou substituição do equipamento em pane.	ALTO	instituições carcerárias. Residências, comércios, indústrias, instituições de ensino, instituições de saúde, instituições carcerárias

Unidade Operacional	Risco/vulnerabilidade	Medida de detecção	Tempo previsto para detecção do risco (h: min)	Danos associados	Medida de mitigação	Classificação do risco	Potenciais afetados
EBAT 27 (29°49'25"S 51°07'06"W) EBAT 29 (29°49'32"S 51°07'26"W) EBAT 33 (29°49'03"S 51°07'45"W) EBAT 10 (29°50'29"S 51°10'46"W) EBAT 09 (29°50'32"S 51°10'47"W) EBAT 38 (29°48'18"S 51°07'20"W) EBAT 10A-AMBEV (29°50'31"S 51°10'47"W)							
RESERVATÓRIOS R15 (29°49'05"S 51°08'12"W) R16 (29°50'27"S 51°07'04"W) R17 (29°48'33"S 51°09'51"W) R18 (29°47'29"S 51°10'27"W) R19 (29°50'02"S	Nível Baixo ou extravasamento	Telemetria de controle de nível; Monitoramento no Supervisório COI-ETA-COP Falta de água (Protocolos/Usuários) Reclamações (Protocolos/Usuários)	Variável	Desabastecimento da região de abrangência deste reservatório	Equipe local deve verificar o motivo da falha para possíveis manobras operacionais, se a causa for eletromecânica, acionar a Coordenadoria Eletromecânica	BAIXO	Residências, comércios, indústrias, instituições de ensino, instituições de saúde, instituições carcerárias.

Unidade Operacional	Risco/vulnerabilidade	Medida de detecção	Tempo previsto para detecção do risco (h: min)	Danos associados	Medida de mitigação	Classificação do risco	Potenciais afetados
51°07'21"W) R20 (29°49'20"S 51°07'23"W) R22 (29°50'06"S 51°07'35"W) R26 (29°50'40"S 51°06'43"W) R38 (29°48'18"S 51°07'20"W) R38A (29°48'19"S 51°07'26"W) R34 (29°48'39"S 51°08'31"W) R27 (29°48'11"S 51°07'37"W) R33B (29°49'03"S 51°07'44"W) R33A (29°49'03"S 51°07'44"W) R33 (29°49'04"S 51°07'45"W) R32 (29°49'58"S 51°07'16"W) R31 (29°48'25"S 51°08'22"W) R30 (29°50'44"S 51°06'33"W) R29A (29°49'44"S 51°07'11"W) R29 (29°49'32"S 51°07'26"W)							

Unidade Operacional	Risco/vulnerabilidade	Medida de detecção	Tempo previsto para detecção do risco (h: min)	Danos associados	Medida de mitigação	Classificação do risco	Potenciais afetados
R12 (29°50'29"S 51°10'46"W) R10 (29°50'32"S 51°10'47"W)							
REDE DE ABASTECIMENTO E/OU ADUTORA	Rompimento de rede	Através do Supervisório COI-ETA-COP (alteração de pressão PCPs). Visualmente e/ou por reclamação de usuários	Variável	Falta de água geral ou setorizada	Acionamento da equipe para realizar o conserto	ALTO	Residências, comércios, indústrias, instituições de ensino, instituições de saúde, instituições carcerárias.

Fonte: Elaboração própria (2024).

Quadro 71 – Ações de Contingência e Emergência – SES.

Unidade Operacional	Risco/vulnerabilidade	Medida de detecção	Tempo previsto para detecção do risco (h:min)	Danos associados	Medida de mitigação	Classificação do risco	Potenciais afetados
ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO	Oscilação/interrupção no fornecimento de energia elétrica	Monitoramento da Estação	Variável	Interrupção do recalque do esgoto causando extravasamento de esgoto	Avaliação da necessidade de instalação do sistema contingência elétrica (ex: geradores) Acionamento dos caminhões hidrojato para coleta do esgoto e envio para estação de tratamento	MÉDIO	Cursos d'água, vias públicas
	Defeitos eletromecânicos nos equipamentos	Monitoramento da Estação	Variável	Interrupção do recalque do esgoto causando	Acionar Coordenadoria Eletromecânica para substituição ou conserto do equipamento	MÉDIO	Cursos d'água, vias públicas

Unidade Operacional	Risco/vulnerabilidade	Medida de detecção	Tempo previsto para detecção do risco (h:min)	Danos associados	Medida de mitigação	Classificação do risco	Potenciais afetados
				extravasamento de esgoto	Acionamento dos caminhões hidrojato para coleta do esgoto e envio para estação de tratamento		
					Implantar manutenção preventiva para redução de ocorrências de manutenção		
	Vandalismo	Vistoria no local, sistema de monitoramento remoto	Variável	Paralisação prolongada do bombeamento para reparos dos danos do vandalismo de extravasamento dos esgotos.	Registro de boletim de ocorrência, acionamento das equipes eletromecânicas para restabelecer a operação	BAIXO	Cursos d'água, vias públicas
REDES COLETORAS	Rompimento de rede	Visualmente e/ou por reclamação de usuários	Variável	Ocorrência de extravasamento de esgoto para a via pública até o reparo da tubulação	Acionamento da equipe para realizar o conserto do vazamento	MÉDIO	Cursos d'água, vias públicas
	Obstrução da rede coletora de esgoto	Visualmente e/ou por reclamação de usuários	Variável	Ocorrência de extravasamento de esgoto para a via pública e/ou ramais domiciliares até o reparo da tubulação	Acionamento da equipe para executar limpeza da tubulação	MÉDIO	Cursos d'água, vias públicas
ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO	Ocorrência de falta prolongada de energia elétrica	Monitoramento da Estação	Variável	Paralisação tratamento do efluente, lançamento efluente fora do padrão	Avaliação da necessidade de instalação do sistema contingência elétrica (ex: geradores)	MÉDIO	Cursos d'água
	Defeitos eletromecânicos nos equipamentos	Monitoramento da Estação					
	Vandalismo	Monitoramento da Estação	Variável	Paralisação do tratamento, lançamento	Registro de boletim de ocorrência, acionamento das equipes eletromecânicas para restabelecer a operação	BAIXO	Cursos d'água

Unidade Operacional	Risco/vulnerabilidade	Medida de detecção	Tempo previsto para detecção do risco (h:min)	Danos associados	Medida de mitigação	Classificação do risco	Potenciais afetados
				do efluente fora do padrão			
	Ocorrência de vazamento de produtos químicos paralisando a operação	Visualmente, Monitoramento da Estação	Variável	Paralisação do tratamento, lançamento do efluente fora do padrão	Executar os planos emergenciais específicos para cada produto e corrigir a falha e restabelecer o sistema e ou entrar em contato com responsável técnico	BAIXO	Cursos d'água
	Rompimento de taludes	Visualmente, monitoramento da estação	Imediato	Ocorrência de extravasamento de esgoto	Reparo provisório do maciço	MÉDIO	Solo e Cursos d'água
					Comunicar COP, o RT da ETE e área de Meio Ambiente		
					Mitigação dos possíveis impactos causados. Atuar para manter em dia o Plano de manutenção de bacias		
	Extravasamento das bacias de infiltração	Visualmente, monitoramento da estação	Imediato	Ocorrência de extravasamento de esgoto	Monitorar o volume extravasado	MÉDIO	Solo e Cursos d'água
					Buscar alternativas emergenciais para cessar extravasamento (disponibilizar caminhões)		
					Comunicar COP, o RT da ETE e área de Meio Ambiente		
					Identificar ligações irregulares de pluviais na rede coletora		
					Manter a calibração do macro medidor		
	Proliferação de pragas e vetores	Monitoramento da Estação	Variável	Avaria dos sistemas	Realizar desinsetização	BAIXO	Estação
					Eliminar frestas, buracos, na estrutura		
					Informar a área de Meio Ambiente		
	Entrada de pessoas não autorizadas na área	Monitoramento da Estação	Variável	Ocorrência de extravasamento de esgoto	Acionar a Brigada Militar. Realizar o Boletim de ocorrência na Polícia Civil	BAIXO	Estação

Unidade Operacional	Risco/vulnerabilidade	Medida de detecção	Tempo previsto para detecção do risco (h:min)	Danos associados	Medida de mitigação	Classificação do risco	Potenciais afetados
					Caso necessário reparar o cercamento		
EMISSÁRIO DO EFLUENTE TRATADO	Rompimento de rede	Visualmente Monitoramento da Estação	Variável	Ocorrência de extravasamento de esgoto	Acionamento da equipe para realizar o conserto do vazamento	MÉDIO	Solo e Cursos d'água

Fonte: Elaboração própria (2024).

6.2.4. Demais ações contingência e emergência

Além das ações elencadas acima, algumas ações específicas foram previstas para o sistema de captação e tratamento de água e para o caso de falta de energia elétrica.

Para redundância das captações de água bruta é avaliada a possibilidade de captação em outro manancial (transposições), a existência de reservatórios artificiais viável para utilização ou poços reservas aptos a serem ativados em curto espaço de tempo. No SAA de Sapucaia do Sul, disponibilizamos três poços:

- Bombeiros-Sapucaia do Sul (Na praça em frente):
 - Localização: 29°49'11"S 51°09'40"W.
- 02 - Av. Lúcio Bittencourt, 1130 - Centro, Sapucaia do Sul (Ginásio Municipal):
 - Localização: 29°49'09"S 51°09'40"W.
- 03- Rua Irmã Edwirges 718:
 - Localização: 29°50'06"S 51°07'36"W.

Para garantia da segurança das estações de tratamento de água e disponibilidade da água tratada esse plano representa um instrumento preventivo útil ao planejamento do abastecimento e visa a segurança do recurso, em quantidade e qualidade.

A segurança física das instalações é realizada através da Central de Monitoramento (câmeras) e alarmes, já na Captação de água bruta e nas principais EBATs contamos com monitoramento, câmeras e alarmes. A segurança da qualidade e controle da água tratada é realizada através das análises na ETA, laboratório Central e COI. Além disso, o presente município conta com um Plano de Segurança da Água (PSA) que inclui ações detalhadas para garantia da qualidade da água tratada

Como fonte alternativa de energia elétrica para as captações de água bruta e para as estações de tratamento de água e estações elevatórias de água, em caso de falta de energia elétrica, avalia-se no momento da ocorrência a instalação de geradores provisórios até a retomada do fornecimento de energia.

6.2.5. Avaliação de alternativas de suprimento hídrico, inclusive com definição de manancial de reserva para garantir o abastecimento em situações de falha ou insuficiência da captação original

Conforme recomendação da agência reguladora, como alternativa de suprimento hídrico está prevista a disponibilização de carros pipa a partir de 24 (vinte e quatro) horas de interrupção, e, naquelas que excederem 72 (setenta e duas) horas, de frota com capacidade para fornecer um volume por economia suficiente às necessidades básicas vitais de todos os seus habitantes padrão.

Para qualquer evento de interrupção do abastecimento é previsto imediatamente de suprimento hídrico alternativo (caminhão-pipa) para entidades prestadoras de serviços de saúde com internação de pacientes ou custódias permanentes, instituições carcerárias, creches e estabelecimentos de ensino, dentre outros que sejam utilizados para a prestação de serviços públicos essenciais ou que concentrem grande número de pessoas, enquanto perdurar a interrupção.

A forma de abastecimento dos caminhões-pipa é através do carregamento nas cidades vizinhas como: Canoas, Gravataí e Cachoeirinha.

6.2.6. Monitoramento e controle dos mananciais

O planejamento e execução de atividades de proteção dos recursos hídricos do Estado são de responsabilidade do Sistema de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, conforme determinado pela Lei Estadual nº 10.350/1994.

Nesse contexto, a CORSAN participa de todos os Comitês de Gerenciamento e Bacias Hidrográficas o Rio Grande do Sul. Complementarmente, a CORSAN acompanha o monitoramento do nível dos mananciais em seus pontos de captação e realiza o monitoramento qualitativo dos pontos de captação de água de lançamento de efluentes conforme legislação vigente.

6.2.7. Descrição do protocolo de comunicação com usuários de água potencialmente impactados pelo desabastecimento/risco ambiental devido a panes ou manutenções programadas e responsáveis pela comunicação

A Unidade de Saneamento (US), ETA, Operações ou Eletromecânica identificarão o(s) bairro(s) /setor (es) possivelmente afetado(s) por falta de abastecimento/risco ambiental, quando da ocorrência de panes ou manutenções programadas. A Supervisora Operacional é responsável pela abertura de protocolo na Concessionária ou alerta ao Centro de Operações Integradas (COI). Posteriormente, é aberto um protocolo no Sistema de relacionamento com o cliente que em seguida dispara aviso ao usuário.

As informações serão repassadas ao Centro de Operações Integradas que disponibilizará a informação para a equipe do Call Center (0800), aplicativo e site da Companhia (www.corsan.com.br).

Em casos que possam acarretar eventos de grandes proporções, além dos procedimentos acima citados, a situação será avaliada e a comunicação externa seguirá o procedimento hierárquico da empresa, com a divulgação aos usuários através da Assessoria de Imprensa Regional.

6.2.8. Descrição dos procedimentos operacionais relacionados, abrangendo a localização das ferramentas e dos equipamentos de manutenção, e rotas de acesso aos pontos críticos

As ferramentas e equipamentos de manutenção estão distribuídos entre o Centro Operacional - Região Metropolitana (CEOPE) em Canoas (R. Santo Isidoro, 151), e na oficina da Coordenadoria Operacional no pátio da ETA (R. Carmem Miranda, 506). Acesso a Captação pode ser realizado pela Rua Monteiro Lobato, ou pela ERS 448, em caso de cheias é necessário uso de jardineira ou até mesmo embarcação. Para a ETA, o acesso é único pela Rua Carmem Miranda, Bairro Novo Esteio, Esteio RS.

6.2.9. Definição dos papéis e responsabilidades de operadores e demais funcionários durante as situações de emergências

Os operadores e funcionários locais tem como responsabilidade comunicar o Coordenador de Operações, que por sua vez aciona os responsáveis pela solução ou mitigação da emergência, sendo eles: Supervisor de Operação, Supervisor Eletromecânico, Supervisor de Tratamento, Operadores Volantes e Operadores da ETA.

Cada setor é responsável por situações específicas descritas a seguir:

- Falha eletromecânica: operador/funcionário → coordenadoria eletromecânica;
- Oscilação/interrupção no fornecimento de energia elétrica: operador/funcionário → supervisor de operações/coordenadoria operacional;
- Vandalismo: operador/funcionário → US → polícia;
- Perda do sistema de telemetria: operador/funcionário → coordenadoria eletromecânica;
- Vazamento de produtos químicos: operador/funcionário → coordenadoria de tratamento;
- Nível baixo ou extravasamento: operador/funcionário → coordenadoria operacional/ coordenadoria de tratamento;
- Rompimento de rede: operador/funcionário → US → coordenadoria operacional;
- Comprometimento do suprimento de insumos: operador/funcionário → coordenadoria de tratamento;
- Contaminação de água tratada em redes e reservatórios: operador/funcionário → coordenadoria de tratamento;
- Contaminação de mananciais: operador/funcionário → coordenadoria de tratamento;
- Epidemias e surtos: operador/funcionário → coordenadoria de tratamento;
- Incêndios em unidades: operador/funcionário → bombeiros → EHS;
- Redução drástica de vazão de mananciais: operador/funcionário → coordenadoria de tratamento;

- Rompimento de barragens: operador/funcionário → coordenadoria operacional/EHS;
- Acidentes no transporte rodoviário de produtos químicos: operador/funcionário → coordenadoria de tratamento.

6.3. Esgotamento sanitário

O levantamento do conjunto de ações a serem tomadas em caso de emergência e contingência ajudam a prevenir e controlar os incidentes que possam resultar em impactos ambientais.

Ao identificar as possíveis falhas no sistema, bem como os danos ou impactos associados, é possível apresentar e desenvolver as medidas de mitigação.

Os cenários de acidentes devem ser classificados em categorias de impactos, as quais fornecem uma indicação qualitativa do grau das consequências de cada cenário identificado. No quadro a seguir são apresentadas as categorias de severidade.

Quadro 72 – Grau de impacto dos cenários de acidentes e sua descrição.

Grau de Impacto	Descrição
Baixo	Incidente operacional que pode causar dano insignificante ao meio ambiente. De curta duração.
Médio	Incidente operacional que pode causar dano local ao meio ambiente, ou que não tenha potencial de alterar a qualidade do efluente tratado ou a qualidade do corpo receptor. O impacto deve poder ser controlado rapidamente (poucas horas).
Alto	Incidente operacional que pode causar dano sensível ao meio ambiente, com potencial de alterar a qualidade do efluente tratado ou a qualidade do corpo receptor.

Fonte: Elaboração própria (2024).

Os quadros a seguir apresentam os eventos emergenciais, impactos, áreas afetadas, medidas de detecção de mitigação, responsáveis e observações.

Quadro 73 – Eventos, impactos, medidas e responsáveis – SES Esteio-Sapucaia.

Evento	Impacto	Área Afetada	Medidas de Detecção	Medidas de Mitigação	Responsável	Observação
Rompimento da linha de recalque de esgoto à ETE	Alto	Rede pluvial e zona de mistura por arroios e canais próximos ao rio	Inspeção da rede Observação da pressão no recalque das bombas	Limpeza e manutenção periódica da rede, bombas e poço de sucção.	Equipe de manutenção	Aviso à FEPAM
Rompimento do emissário de lançamento	Baixo	Rede pluvial e zona de mistura por arroios e canais próximos ao rio	Inspeção da rede	Manutenção dos trechos com evidências de vazamento ou esmagamento.	Equipe de manutenção	O esgoto no emissário já está tratado Aviso à FEPAM
Rompimento, extravasamento na rede coletora e PVs	Baixo	Rede pluvial	Aviso dos usuários Inspeções nos poços de visitas (PVs) e pavimentos	Desobstrução da rede, PVs, caixas de calçada e ramais de ligação. Manutenção constante na rede.	Equipe de manutenção	Aviso à FEPAM
Extravasamento nas elevatórias de esgoto bruto	Médio	Rede pluvial	Inspeções periódicas Alarme na boia de nível muito alto Investigação das ligações de pluvial na rede de esgoto, com testes	Bomba reserva. Manutenção periódica e testes nas boias. Campanhas educativas.	Equipe de manutenção	Aviso à FEPAM
Extravasamento dos reatores ou unidades da ETE	Baixo	ETE	Inspeções periódicas nas redes internas Alarme na boia de nível muito alto Controle visual	Limpeza das redes entre os reatores Chamar limpa-fossa. Equipamentos reserva. Distribuição de vazão entre os módulos da ETE. Ajuste dos níveis das boias das bombas de alimentação.	Equipe de operação da ETE	Alguns tanques reatores estão dentro de bacia de contenção Algumas unidades da ETE são duplicadas para operações de parada Aviso à FEPAM
Falha no fornecimento de energia elétrica nas EBEs	Médio	Rede pluvial	Alarme na boia de nível muito alto Alarmes de falta de energia Avisos da Concessionária de Energia	Comunicação constante com a Concessionária de Energia. Manter as redes e elevatória no nível mínimo para ter volume. Usar gerador.	Equipe de manutenção	Aviso à FEPAM se houver risco de extravasamento
Falha no fornecimento de	Médio	ETE	Alarme nas boias de nível muito alto Alarmes de falta de energia	Comunicação constante com a Concessionária de Energia.	Equipe de operação da ETE	A ETE opera por bateladas, os volumes de amortecimento são grandes e permitem um bom

Evento	Impacto	Área Afetada	Medidas de Detecção	Medidas de Mitigação	Responsável	Observação
energia elétrica na ETE			Avisos da Concessionária de Energia	Manter as redes e elevatória no nível mínimo para ter volume. Usar gerador.		acúmulo de esgoto sem lançamento Aviso à FEPAM se a falha tiver impacto além da área da ETE
Falha nas dosagens de produtos químicos	Baixo	ETE e Rio	Visual	Bombas dosadoras reserva.	Equipe de operação da ETE	As dosagens químicas têm pouco impacto na eficiência da ETE A área de estocagem e dosagem de PQ tem bacias de contenção
Vazamento de produtos químicos	Baixo	ETE	Visual	Manutenção periódica das redes de dosagem.	Equipe de operação da ETE	As dosagens químicas têm pouco impacto na eficiência da ETE A área de estocagem e dosagem de PQ tem bacias de contenção
Lançamento indevido de efluentes externos na rede coletora (PVs)	Médio	ETE	Denúncias de usuários Observação no canal de chegada da ETE	Campanhas educativas. Denunciar na PATRAM e FEPAM.	Equipe de operação da ETE	A LO não permite o recebimento de cargas externas
Derramamento de óleo, combustível ou esgoto no solo durante as operações	Baixo	Todas	Visual Denúncias de usuários	Instrução das equipes e prestadores de serviço. Limpeza e destinação adequada do resíduo.	Todas as equipes e prestadores de serviços	Apresentar MTRs para o relatório operacional do período à FEPAM

Fonte: Elaboração própria (2024).

Quadro 74 – Eventos, impactos, medidas e responsáveis – SES COHAB.

Evento	Impacto	Área Afetada	Medidas de Detecção	Medidas de Mitigação	Responsável	Observação
Rompimento da linha de recalque de esgoto à ETE	Alto	Rede pluvial e zona de mistura e arroios e canais próximos ao arroio	Inspeção da rede Observação da pressão no recalque das bombas	Limpeza e manutenção periódica da rede, bombas e poço de sucção.	Equipe de manutenção	Aviso à FEPAM
Rompimento do emissário de lançamento	Baixo	Zona de mistura e canais próximos ao arroio	Inspeção da rede	Manutenção dos trechos com evidências de vazamento ou esmagamento.	Equipe de operação da ETE	O esgoto no emissário já está tratado Aviso à FEPAM
Rompimento, extravasamento na rede coletora e PVs	Baixo	Rede pluvial	Aviso dos usuários Inspeções nos poços de visitas (PVs) e pavimentos	Desobstrução da rede, PVs, caixas de calçada e ramais de ligação. Manutenção constante na rede.	Equipe de manutenção	Aviso à FEPAM
Extravasamento nas elevatórias de esgoto bruto	Médio	Rede pluvial	Inspeções periódicas Alarme na boia de nível muito alto Investigação das ligações de pluvial na rede de esgoto, com testes	Bomba reserva. Manutenção periódica e testes nas boias. Campanhas educativas.	Equipe de manutenção	Aviso à FEPAM
Extravasamento dos reatores ou unidades da ETE	Baixo	ETE	Inspeções periódicas nas redes internas Alarme na boia de nível muito alto Controle visual	Limpeza das redes entre os reatores. Chamar limpa-fossa. Equipamentos reserva. Distribuição de vazão entre os módulos da ETE. Ajuste dos níveis das boias das bombas de alimentação.	Equipe de operação da ETE	Os tanques de esgoto em tratamento não têm extravasores Aviso à FEPAM
Falha no fornecimento de energia elétrica nas elevatórias de esgoto bruto	Médio	Rede pluvial	Alarme na boia de nível muito alto Alarmes de falta de energia Avisos da Concessionária de Energia	Comunicação constante com a Concessionária de Energia. Manter as redes e elevatória no nível mínimo para ter volume reserva. Usar gerador.	Equipe de manutenção	Aviso à FEPAM se houver risco de extravasamento
Falha no fornecimento de	Médio	ETE	Alarme nas boias de nível muito alto	Comunicação constante com a Concessionária de Energia.	Equipe de operação da ETE	Aviso à FEPAM se a falha tiver impacto além da área da ETE

Evento	Impacto	Área Afetada	Medidas de Detecção	Medidas de Mitigação	Responsável	Observação
energia elétrica na ETE			Alarmes de falta de energia Avisos da Concessionária de Energia	Manter as redes e elevatória no nível mínimo para ter volume reserva. Usar gerador.		
Falha nas dosagens de produtos químicos	Baixo	ETE e Rio	Visual	Bombas dosadoras reserva	Equipe de operação da ETE – AMCS	As dosagens químicas têm pouco impacto na eficiência da ETE A área de estocagem e dosagem de PQ tem bacias de contenção
Vazamento de produtos químicos	Baixo	ETE	Visual	Manutenção periódica das redes de dosagem.	Equipe de operação da ETE – AMCS	A área de estocagem e dosagem de PQ tem bacias de contenção
Lançamento indevido de efluentes externos na rede coletora (PVs)	Médio	ETE	Denúncias de usuários Observação no canal de chegada da ETE	Campanhas educativas e informar ao órgão ambiental.	Equipe de operação e Resp. Social – AMCS	Denunciar na PATRAM, FEPAM e SMMA de Alvorada
Derramamento de óleo, combustível ou esgoto no solo durante as operações	Baixo	Todas	Visual Denúncias de usuários	Instrução das equipes e prestadores de serviço. Limpeza e destinação adequada do resíduo.	Todas as equipes e prestadores de serviços	Apresentar MTRs para o relatório operacional do período à FEPAM

Fonte: Elaboração própria (2024).

Quadro 75 – Eventos, impactos, medidas e responsáveis – SES Primavera.

Evento	Impacto	Área Afetada	Medidas de Detecção	Medidas de Mitigação	Responsável	Observação
Rompimento do emissário de lançamento	Baixo	Zona de mistura e canais próximos ao arroio	Inspeção da rede	Manutenção dos trechos com evidências de vazamento ou esmagamento.	Equipe de operação da ETE	O esgoto no emissário já está tratado Aviso à FEPAM
Rompimento, extravasamento na rede coletora e PVs	Baixo	Rede pluvial	Aviso dos usuários Inspeções nos poços de visitas (PVs) e pavimentos	Desobstrução da rede, PVs, caixas de calçada e ramais de ligação. Manutenção constante na rede	Equipe de manutenção	Aviso à FEPAM
Extravasamento das unidades da ETE	Baixo	ETE	Inspeções periódicas na ETE Controle visual Controle por televisores na sede da empresa (Centro de Controle de Operações)	Limpeza das redes. Chamar caminhão limpa-fossa. Equipamentos reserva. Distribuição de vazão entre os “tanques” da ETE, se necessário.	Equipe de operação da ETE	Aviso à FEPAM
Lançamento indevido de efluentes externos na rede coletora (PVs)	Médio	ETE	Denúncias de usuários Observação no canal de chegada da ETE	Campanhas educativas. Denunciar na PATRAM e FEPAM.	Condomínio Veneza	A AUTGER não permite o recebimento de cargas externas
Derramamento de óleo, combustível ou esgoto no solo durante as operações	Baixo	Todas	Visual Denúncias de usuários	Instrução das equipes e prestadores de serviço. Limpeza e destinação adequada do resíduo.	Todas as equipes e prestadores de serviços	Apresentar MTRs para o relatório operacional do período à FEPAM

Fonte: Elaboração própria (2024).

6.4. Boas práticas

Um efetivo gerenciamento do sistema de coleta, tratamento e lançamento inclui todos os aspectos da operação, inclusive a preocupação com a segurança e saúde no trabalho.

A segurança e saúde são mantidas por uma atitude positiva de todos os envolvidos na operação, manutenção e gerenciamento.

O treinamento deve incluir elementos básicos de:

- Características do efluente e seus riscos;
- Áreas de risco;
- Higiene e limpeza no ambiente de trabalho;
- Equipamentos de proteção individual (EPI);
- Manuseio e estocagem de produtos químicos;
- Uso seguro das ferramentas de trabalho;
- Prevenção e controle de incêndios;
- Primeiros-socorros;
- Resgate e acesso às áreas confinadas;
- Plano de emergência.

O supervisor deverá instruir os operadores sobre os métodos e procedimentos seguros e ter certeza de que:

- Cada operador está familiarizado com todas as regras de segurança;
- São corretos os métodos usados na operação e manutenção dos equipamentos e produtos;
- Os operadores usam luvas, protetores visuais e auriculares, botas e todos os equipamentos de proteção individual para a tarefa a ser executada;
- Somente operadores qualificados e treinados executam certas tarefas;
- Manter os operadores cientes dos riscos químicos e biológicos (infecções, parasitas, doenças) dos efluentes e produtos utilizados;

- Foram verificados os requisitos para liberar a entrada em áreas confinadas ou sob risco de vazamentos e/ou contaminações.

Os operadores deverão:

- Observar as regras escritas e recusar tarefas de risco, se não se julgarem aptos;
- Receber instruções antes de realizar a tarefa;
- Reportar imediatamente ao supervisor qualquer condição de trabalho perigosa, equipamento sem segurança ou práticas insalubres de trabalho;
- Comunicar todos os acidentes ou doenças ao supervisor;
- Considerar que todas as águas de uso industrial são contaminadas e impróprias para beber;
- Evitar correr na área da ETE, exceto em emergências;
- Manter todas as ferramentas e equipamentos limpos e em bom estado;
- Usar equipamento de proteção individual apropriado para cada tarefa;
- Evitar o uso de roupas folgadas quando usar equipamentos móveis;
- Não fumar na área da ETE;
- Nunca trabalhar sob o efeito de substâncias ou medicamentos de uso controlado;
- Nunca comprometer a segurança ou saúde por pressa;
- Ao terminar uma tarefa, proceder de modo a prever segurança ao próximo operador que usará o equipamento, ferramenta ou área de trabalho.

7. MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DAS AÇÕES

Segundo a Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade (1995), indicador se trata de uma relação matemática que é capaz de medir, de forma numérica, atributos de um determinado processo ou, ainda, seus resultados, permitindo que o Concessionária analise o cumprimento de metas estabelecidas. Esses indicadores oferecem uma base numérica que facilita a comparação entre os resultados reais e os objetivos previamente traçados, viabilizando decisões informadas sobre ajustes e melhorias no serviço prestado.

O uso de indicadores está alinhado à legislação ambiental brasileira, que exige monitoramento contínuo para promover avanços na qualidade de vida, saúde pública, bem-estar social e condições ambientais. Com essa perspectiva, o Prestador deve implementar procedimentos e técnicas de avaliação que contemplem metas de desempenho, controle de recursos, e verificação do cumprimento das metas programadas. Para isso, devem ser mobilizados recursos humanos, materiais tecnológicos e administrativos, tanto para a execução quanto para o monitoramento e fiscalização das atividades realizadas.

Em termos de responsabilidade, o Concessionária deve garantir a continuidade e adequação do saneamento básico, abrangendo desde o acompanhamento das manutenções até a gestão de tarifas, de modo a manter a sustentabilidade financeira do sistema. Com a análise regular dos indicadores, especialmente de cobertura e índices de perdas, busca-se alcançar uma maior eficiência nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

No mínimo, o processo de monitoramento deve incluir as etapas de:

- **Planejamento:** Definição das metas, análise dos dados, programação de coletas e divulgação de diagnósticos;
- **Coleta:** Recebimento e controle dos dados, acompanhamento de cronogramas e garantia da qualidade das informações;

- **Diagnóstico:** Cálculo dos indicadores e produção de análises em formato textual e gráfico, incluindo processamento dos dados coletados;
- **Divulgação:** Comunicação dos resultados e informações relevantes à sociedade.

Para indicadores que não atinjam os resultados esperados, deve-se implementar um plano de ações corretivas, contendo justificativas para as não conformidades e detalhes das etapas a serem seguidas para o aprimoramento. As ações corretivas, assim como todas as ações de monitoramento, devem ser detalhadas conforme o objetivo, tipo de ação (corretiva ou preventiva), prazo de execução, agente responsável e estimativa de custos.

A efetividade dessas ações depende do cumprimento dos objetivos no prazo e orçamento estabelecidos. O processo de escolha dos indicadores, coleta de dados e análise de resultados permite ao Prestador mensurar o impacto das ações realizadas ao longo do tempo, garantindo uma abordagem sistemática e consistente.

A criação de um banco de dados acessível centraliza todas as informações relevantes, facilitando a consulta e a transparência na prestação de contas. Esse banco serve não só para análises atuais, mas também para planejamento de ações futuras, visando à continuidade e aprimoramento dos serviços prestados em saneamento básico.

7.1. Indicadores operacionais

O saneamento básico é um direito social na Constituição Federal, ou seja, todo indivíduo deve gozar plenamente do acesso à água tratada, abastecida de forma ininterrupta, da coleta e tratamento dos efluentes sanitários e da gestão efetiva de resíduos. Estes serviços ultrapassam os aspectos ambientais, tratando-se de fatores de saúde pública.

Sendo assim, os indicadores para avaliação do sistema de abastecimento de água e serviços de esgotamento sanitário são instrumentos importantes para análise de desempenho dos provedores deste serviço. Não obstante, dada a importância do saneamento básico para a higidez humana, mensuram pontos cruciais de bem-estar social.

Os indicadores aqui dispostos estão de acordo com os Contratos de Concessão assinados entre os municípios e a CORSAN. Importante ressaltar que a Agência Reguladora poderá instituir outros indicadores de desempenho, desde que o Equilíbrio Econômico-Financeiro seja mantido, ou que haja o devido reestabelecimento.

Além disso, a metodologia de cálculo dos indicadores de universalização segue os seguintes critérios:

- As metas de universalização, juntamente com seus respectivos índices, são calculadas para a área de prestação dos serviços;
- As metas de universalização e seus índices não consideram: (i) imóveis localizados em Áreas Irregulares e (ii) imóveis situados em áreas com densidade inferior a 1 (uma) ligação para cada 20 (vinte) metros de rede;
- São consideradas economias factíveis as unidades consumidoras ou domicílios que possuem condições para serem conectados às redes públicas de abastecimento de água e esgotamento sanitário;
- Para fins de comprovação do cumprimento das metas de universalização, serão consideradas as soluções individuais de coleta e tratamento de esgoto sanitário existentes na área de prestação dos serviços.

7.1.1. Nível de universalização dos serviços de água

Acompanha a cobertura dos serviços de abastecimento de água, fornecido pelo Concessionária para cada município, seguindo a fórmula:

$$NUA = \frac{\text{Economias Residenciais de Água}}{\text{Domicílios Residenciais}} \times 100$$

Onde,

- **Economias residenciais de água:** número de economias residenciais que possuem acesso aos serviços de abastecimento de água, na área da prestação dos serviços, incluindo economias residenciais ativas, inativas e factíveis, obtidas a partir dos cadastros comercial e operacional da Concessionária;

- **Domicílios residenciais:** número total de domicílios residenciais com viabilidade técnica para serem conectados à rede de abastecimento de água na Área de Prestação dos Serviços. Deverá ser calculado com base no número de domicílios estimados pelo IBGE.

Este indicador é um importante parâmetro de avaliação, não apenas por auxiliar o Concessionária a compreender a abrangência de seu atendimento, mas também por estar intrinsecamente relacionado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) número 6 – Água Potável e Saneamento – e ao ODS número 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis.

Desta forma, a análise criteriosa do NUA é capaz de mensurar a evolução do atendimento do serviço em relação ao objetivo proposto. O Concessionária deverá validar o índice de atendimento inicial, com base num banco de dados atualizado.

7.1.2. Nível de universalização dos serviços de esgotamento sanitário

Acompanha a cobertura dos serviços de esgotamento sanitário para cada município, aplicando o NUE. O Concessionária deverá validar o índice de atendimento inicial, com base num banco de dados atualizado, seguindo a fórmula abaixo:

$$NUE = \frac{\text{Economias Residenciais de Esgoto}}{\text{Domicílios Residenciais}} \times 100$$

Onde,

- **Economias residenciais esgoto:** número de economias residenciais que possuem acesso aos serviços de esgotamento sanitário na Área de Prestação dos Serviços, incluindo economias residenciais ativas, inativas e factíveis, obtidas a partir dos cadastros comercial e operacional da Concessionária;
- **Domicílios residenciais:** número total de domicílios residenciais com viabilidade técnica para serem conectados à rede de esgotamento sanitário na Área de

Prestação dos Serviços. Deverá ser calculado com base no número de domicílios estimados pelo IBGE e não deverá incluir domicílios em soleira baixa ou qualquer outra impossibilidade técnica de conexão.

É fundamental que o Prestador compreenda o nível de universalização dos serviços de esgotamento sanitário, já que essa meta é prevista no ODS 6.2 – Água Potável e Saneamento – e na Lei Federal nº 14.026/2020, que exige atendimento mínimo de 90% da população até 2033. Dessa forma, os esforços do Prestador devem estar alinhados a essa meta.

8. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

No âmbito do monitoramento e avaliação do plano, é importante ressaltar que o plano foi estruturado com base no panorama observado no momento de sua criação, fundamentado no diagnóstico dos aspectos institucionais, organizacionais e técnicos relacionados aos serviços de saneamento básico nos municípios. Os dados e indicadores levantados nessa etapa constituem a espinha dorsal das propostas do plano e, portanto, precisam ser monitorados e revisados de forma regular, com análises anuais.

A premissa central é que o plano de saneamento não é definitivo, mas sim um documento estratégico que requer acompanhamento contínuo para ser ajustado às novas circunstâncias que surgirem. O monitoramento frequente garante a flexibilidade necessária para atualizar as ações e metas, assegurando que o plano se mantenha adequado às mudanças contextuais e tecnológicas.

Além disso, de acordo com o art. 19, § 4º da Lei Federal nº 14.026/2020, os planos de saneamento devem ser revisados em intervalos regulares, com um prazo máximo de 10 anos entre as revisões. Essa periodicidade é essencial para garantir que o plano permaneça atual e alinhado às novas realidades, promovendo a evolução dos serviços de saneamento e o cumprimento dos objetivos estabelecidos.

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA). Atlas Água 2021 - Índice de Segurança Hídrica Urbano, 2022. Disponível em: <https://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/897b12b3081c49678a1b2161c372b70c_0/about>. Acesso em: 26 jun. 2024.

ANA, 2020. Relatório de Identificação de Obra - RIO. Sistema Integrado - Sistema Adutor de Canoas - Esteio - Sapucaia do Sul. Disponível em: <https://portal1.snirh.gov.br/arquivos/RIO_TDR_SNIRH/RS-RM-ETA-003.pdf>. Acesso em: julho de 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 14001:2015: sistemas de gestão ambiental – requisitos com orientação para uso. Rio de Janeiro: ABNT, 2015. Disponível em: <<https://www.ipen.br/biblioteca/slr/cel/N3127.pdf>>. Acesso em: junho de 2024.

BRASIL. Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil. 2010. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/>. Acesso em: junho de 2024.

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução nº 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 18 mar. 2005.

BRASIL. Decreto Federal nº. 76.872, de 22 de dezembro de 1975. Regulamenta a Lei nº 6.050, de 24 de maio de 1974, que dispõe sobre a fluoretação da água em sistemas públicos e abastecimento. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d76872.htm>. Acesso em: 19 jul. 2024.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Base Cartográfica do Estado do Rio Grande do Sul (2024). Disponível em:

<https://geoftp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/bases_cartograficas_continuas/bc100/rio_grande_do_sul/>. Acesso em: junho de 2024.

BRASIL. Lei Federal nº. 6.050, de 24 de maio de 1974. Dispõe sobre a fluoretação da água em sistemas de abastecimento quando existir estação de tratamento. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6050.htm>. Acesso em: 19 jul. 2024.

BRASIL. Lei n.º 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 8 jan. 2007. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm>. Acesso em: junho de 2024

BRASIL. Lei n.º 14.026, de 15 de julho de 2020. Atualiza o marco legal do saneamento básico e altera a Lei n.º 9.984, de 17 de julho de 2000, e outras disposições. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 16 jul. 2020. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14026.htm>. Acesso em: junho de 2024

BRASIL. Ministério da Saúde. Rio Grande do Sul é um dos quatro estados com mais municípios dependentes do SUS. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias-para-os-estados/rio-grande-do-sul/2023/marco/rio-grande-do-sul-e-um-dos-quatro-estados-com-mais-municipios-dependentes-do-sus>>. Acesso em: junho de 2024.

BRITO, Maria Cecília Wey. Unidades de conservação: intenções e resultados. Annablume, 2000.

CARNEIRO, Mariko de Almeida et al. Sistemas individuais alternativos de tratamento de esgoto sanitário, 2018.

CENTRO DE ESTUDOS DA METRÓPOLE (CEM). Unidades de Conservação Ambiental do Brasil, 2021. Disponível em: <<https://centrodametropole.fflch.usp.br/pt-br/file/18443/download?token=v2kijBr>>. Acesso em: 25 jun. 2024.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA). Resolução CONAMA nº. 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Disponível em: <https://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Resolucao/2005/res_conama_357_2005_classificacao_corpos_agua_rtfcd_altrd_res_393_2007_397_2008_410_2009_430_2011.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2024.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA). Resolução CONAMA nº. 430, de 13 de maio de 2011. Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. Disponível em: <<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=114770>>. Acesso em: 23 jul. 2024.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA). Resolução CONAMA nº. 498, de 19 de agosto de 2020. Define critérios e procedimentos para produção e aplicação de biossólido em solos, e dá outras providências. Disponível em: <https://conama.mma.gov.br/index.php?option=com_sisconama&task=arquivo.download&id=797>. Acesso em: 22 jul. 2024.

COSTA, A. M.; PONTES, C. A. A.; MELO, C. H.; LUCENA, R. C. B.; GONÇALVES, F. R.; GALINDO, E. F. Classificação de doenças relacionadas a um saneamento ambiental inadequado (DRSAI) e os Sistemas de Informações em Saúde no Brasil: possibilidades e limitações de análise epidemiológica em saúde ambiental. In: CONGRESSO INTERAMERICANO DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL, 28., 2002, Cancun. Proceedings... Cancun: Asociacion Interamerican de Ingenieria Sanitaria y Ambiental: ABES, 2002. 1 CD-ROM.

DA PAZ, Ronilson José; DE FREITAS, Getúlio Luis; DE SOUZA, Elivan Arantes. Unidades de conservação no Brasil: História e legislação. Ronilson Paz, 2006.

DATASUS. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Disponível em: <<https://cnes.datasus.gov.br/>>. Acesso em: junho de 2024.

DATASUS. Tabnet. Morbidade Hospitalar do SUS - por Local de Internação - Rio Grande do Sul. Disponível em: <<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sih/cnv/nirs.def>>. Acesso em: junho de 2024.

FIGUEIREDO, Luciana Maria Matos. O papel do Plano Nacional de Segurança Hídrica: a universalização do acesso a água no país, principalmente no Nordeste e Ceará, 2020.

FLORENZANO, Teresa Gallotti. Geomorfologia: conceitos e tecnologias atuais. Oficina de textos, 2016.

FOSSSEN, Haakon. Structural geology. Cambridge university press, 2016.

FRANCISCO, Paulo Roberto Megna et al. Classificação climática de Köppen e Thornthwaite para o estado da Paraíba. Revista Brasileira de Geografia Física, v. 8, n. 4, p. 1006-1016, 2015.

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPAM. Qualidade da água superficial nas regiões hidrográficas do RS (Guaíba, Litoral e Uruguai). Porto Alegre: FEPAM, 2023. Disponível em: <<https://fepam.rs.gov.br/relatorios-da-qualidade-da-agua>>. Acesso em jun. 2024.

GOMES, Denise; BONALDO, Gisele; NASCIMENTO, Evandro José. Avaliação do serviço de coleta e tratamento de esgoto em cidades brasileiras, 2019. Disponível em: <<https://observatorio.brasil.gov.br/analise-de-dados/2408-avaliacao-do-servico-de-coleta-e-tratamento-de-esgoto-em-cidades-brasileiras>>. Acesso em: 20 jul. 2024.

IBGE, 2010. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Geociências. Disponível em: < <https://www.ibge.gov.br/geociencias/downloads-geociencias.html> > Acesso em: setembro de 2024.

IBGE, 2024. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Favelas e Comunidades Urbanas. Nota metodológicas n. 0. Sobre a mudança de aglomerados subnormais para favelas e comunidades urbanas. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102062.pdf>. Acesso em setembro de 2024.

IBGE. Banco de Dados de Informações Ambientais (BDiA): Geologia, 2024. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em: <<https://bdiaweb.ibge.gov.br/#/consulta/geomorfologia>>. Acesso em: 19 jun. 2024.

IBGE. Banco de Dados de Informações Ambientais (BDiA): Geomorfologia, 2024. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em: <<https://bdiaweb.ibge.gov.br/#/consulta/geomorfologia>>. Acesso em: 19 jun. 2024.

IBGE. Banco de Dados de Informações Ambientais (BDiA): Pedologia, 2024. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em: <<https://bdiaweb.ibge.gov.br/#/consulta/geomorfologia>>. Acesso em: 19 jun. 2024.

IBGE. Banco de Dados de Informações Ambientais (BDiA): Vegetação, 2024. Disponível em: <<https://bdiaweb.ibge.gov.br/#/consulta/geomorfologia>>. Acesso em: 19 jun. 2024.

IBGE. Cidades e Estados: dados do Rio Grande do Sul. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rs.html>>. Acesso em: 22 jun. 2024.

IBGE. Indicadores de Desenvolvimento Sustentável: Brasil 2021. Rio de Janeiro: IBGE, 2021. 652 p.

IBGE. Manual Técnico de Geomorfologia, 2009. Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Manuais técnicos em geociências. Disponível em: <https://docs.ufpr.br/~santos/Geomorfologia_Geologia/Manual%20t%C3%A9cnico%20de%20Geomorfologia.pdf>. Acesso em: 18 jun. 2024.

IBGE. Resumo Estatístico: Brasil 2023. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101314.pdf>>. Acesso em: 22 jun. 2024.

KUINCHTNER, Angélica; BURIOL, Galileo Adeli. Clima do Estado do Rio Grande do Sul segundo a classificação climática de Köppen e Thornthwaite. *Disciplinarum Scientia| Naturais e Tecnológicas*, v. 2, n. 1, p. 171-182, 2001.

MACIEL, Jasmyne Karla Vieira Souza et al. Avaliação multicritério para escolha de soluções individuais de tratamento de esgoto em zonas rurais. 2024.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA). Cadastro Nacional de Unidades de Conservação - CNUC, 2023. Disponível em: <<https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/unidadesdeconservacao/consultadosuc>>. Acesso em: jun. 2024.

MMA, 2020. Plano de Manejo da Floresta Nacional de São Francisco de Paula. Disponível em: <<https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/unidadesdeconservacao/planos-de-manejo>>. Acesso em: 25 jun. 2024.

OMS. Diretrizes da Organização Mundial da Saúde para a Qualidade da Água Potável, 2018. Disponível em: <<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272386/9789241549950-eng.pdf?ua=1>>. Acesso em: 19 jul. 2024.

OMS. Protocolo de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, 2017. Disponível em: <<https://www.paho.org/pt/topicos/agua-consumo-humano>>. Acesso em: 19 jul. 2024.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Relatório de Progresso 2017. 2017. Disponível em: https://brasil.un.org/sites/default/files/2021-02/Brasil_Relatorio_Progresso_2017.pdf. Acesso em: junho de 2024.

PANISSET, Marco Alberto. Unidades de conservação e o desenvolvimento sustentável: conceitos, métodos e experiências. 2. ed. Brasília: MMA, 2018. 296 p.

RIO GRANDE DO SUL. Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS). Resolução n.º 37, de 16 de março de 2017. Dispõe sobre a compensação financeira a usuários de serviços públicos delegados de abastecimento de água em decorrência de interrupções de longa duração. Porto Alegre: AGERGS, 2017. Disponível em: https://agergs.rs.gov.br/upload/20181121105119ren_37__consolidada_.pdf. Acesso em: junho de 2024.

RIO GRANDE DO SUL. Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS). Resolução CSR n.º 013, de 2023. Estabelece as definições dos Planos de Contingência que devem ser desenvolvidas pelos Prestadores de Serviços dos municípios regulados pela AGESAN-RS. Porto Alegre: AGESAN-RS, 2023. Disponível em: https://agesan-rs.com.br/wp-content/uploads/2023/11/RESOLUCAO_CSR_NBA_013_2023assinado.pdf. Acesso em: junho de 2024

RIO GRANDE DO SUL. Lei n.º. 10.350, de 30 de dezembro de 1994. Institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, regulamentando o artigo 171 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Disponível em: <https://www.al.rs.gov.br/filerepository/replegis/arquivos/10.350.pdf>. Acesso em: 2 out. 2024.

RIO GRANDE DO SUL. Plano Estadual de Saneamento do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Governo do Estado do Rio Grande do Sul, 2021.

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. Departamento de Economia e Estatística. Nota técnica DEE n.º 90: resultados do PIB trimestral do Rio Grande do Sul – 4.º trimestre de 2023. Porto Alegre: SPGG-RS/DEE, 2023. Disponível em: <<https://www.estado.rs.gov.br/upload/arquivos/nt-dee-90-resultados-do-pib-trimestral-do-rio-grande-do-sul-4-trimestre-de-2023-2.pdf>>. Acesso em: junho de 2024.

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura. Página inicial. Disponível em: <https://www.sema.rs.gov.br/inicial>. Acesso em: junho de 2024

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura. Plano Estadual de Saneamento – PLANESAN. Porto Alegre: SEMA, 2021. Disponível em: <https://admin.sema.rs.gov.br/upload/arquivos/202210/05140355-plano-estadual-de-saneamento-consultapublica.pdf>. Acesso em: junho de 2024.

SILVA, Maria José Ferreira da; BARROS, Vinícius Andrade. Indicadores de sustentabilidade: Uma proposta para a bacia do rio Jucu, ES. Universidade Federal do Espírito Santo, 2019.

UNESCO. Relatório Mundial das Nações Unidas sobre Desenvolvimento dos Recursos Hídricos 2020. Disponível em: <<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372985>>. Acesso em: 22 jun. 2024.

ANEXO I – PROJEÇÃO POPULACIONAL

Período do Plano		População Total	Taxa de Crescimento (Pop. Total)	População Urbana	Taxa de Crescimento (Pop. Urbana)	Urbanização	População Rural	Taxa de Crescimento (Pop. Rural)
1	2025	136.585		136.207		100%	378	
2	2026	136.586	0,00%	136.234	0,02%	100%	352	-6,88%
3	2027	136.548	-0,03%	136.222	-0,01%	100%	326	-7,39%
4	2028	136.472	-0,06%	136.171	-0,04%	100%	301	-7,67%
5	2029	136.360	-0,08%	136.085	-0,06%	100%	275	-8,64%
6	2030	136.212	-0,11%	135.963	-0,09%	100%	249	-9,45%
7	2031	136.031	-0,13%	135.808	-0,11%	100%	223	-10,44%
8	2032	135.814	-0,16%	135.617	-0,14%	100%	197	-11,66%
9	2033	135.563	-0,18%	135.392	-0,17%	100%	171	-13,20%
10	2034	135.280	-0,21%	135.135	-0,19%	100%	145	-15,20%
11	2035	134.967	-0,23%	134.847	-0,21%	100%	120	-17,24%
12	2036	134.621	-0,26%	134.527	-0,24%	100%	94	-21,67%
13	2037	134.244	-0,28%	134.176	-0,26%	100%	68	-27,66%
14	2038	133.838	-0,30%	133.795	-0,28%	100%	43	-36,76%
15	2039	133.403	-0,33%	133.385	-0,31%	100%	18	-58,14%
16	2040	132.940	-0,35%	132.940	-0,33%	100%	0	-100,00%
17	2041	132.449	-0,37%	132.449	-0,37%	100%	0	0,00%
18	2042	131.929	-0,39%	131.929	-0,39%	100%	0	0,00%
19	2043	131.383	-0,41%	131.383	-0,41%	100%	0	0,00%
20	2044	130.812	-0,43%	130.812	-0,43%	100%	0	0,00%
21	2045	130.217	-0,45%	130.217	-0,45%	100%	0	0,00%
22	2046	129.598	-0,48%	129.598	-0,48%	100%	0	0,00%
23	2047	128.957	-0,49%	128.957	-0,49%	100%	0	0,00%
24	2048	128.295	-0,51%	128.295	-0,51%	100%	0	0,00%
25	2049	127.613	-0,53%	127.613	-0,53%	100%	0	0,00%
26	2050	126.912	-0,55%	126.912	-0,55%	100%	0	0,00%
27	2051	126.191	-0,57%	126.191	-0,57%	100%	0	0,00%
28	2052	125.452	-0,59%	125.452	-0,59%	100%	0	0,00%
29	2053	124.694	-0,60%	124.694	-0,60%	100%	0	0,00%
30	2054	123.920	-0,62%	123.920	-0,62%	100%	0	0,00%
31	2055	123.128	-0,64%	123.128	-0,64%	100%	0	0,00%
32	2056	122.319	-0,66%	122.319	-0,66%	100%	0	0,00%
33	2057	121.496	-0,67%	121.496	-0,67%	100%	0	0,00%
34	2058	120.657	-0,69%	120.657	-0,69%	100%	0	0,00%
35	2059	119.804	-0,71%	119.804	-0,71%	100%	0	0,00%
36	2060	118.937	-0,72%	118.937	-0,72%	100%	0	0,00%
37	2061	118.056	-0,74%	118.056	-0,74%	100%	0	0,00%
38	2062	117.163	-0,76%	117.163	-0,76%	100%	0	0,00%
39	2063	116.257	-0,77%	116.257	-0,77%	100%	0	0,00%
40	2064	115.339	-0,79%	115.339	-0,79%	100%	0	0,00%